ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.100.1-7

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-9 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8м И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ 15М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97

ВЫПУСК 2-5

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 350 мм

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.100.1-7

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-9 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8м И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ 15М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97

ВЫПУСК 2-5

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 350 мм

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
СибЗНИИЭП
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР С.Ф.ТРАУТВЕЙН
НАЧАЛЬНИК АПМ-1 М.К.ПЕЧЕРИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Б.РАДАШКЕВИЧ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 30 АПРЕЛЯ 1990 Г.
ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ ОТ 23.03.90 №46

https://zavodjbi.com/

Обозначение	Наименование	Стр.
1.100.1-7.2-5 00.00.00	Содержание	3,4
00.00.00Ж	Номенклатура изделий	5...13
01.00.00	Панель наружной стены ЗНС30.29.35-150л	14,15
01.01.00	Каркас пространственный КП30.29.35	16
02.00.00	Панель наружной стены ЗНС30.27.35-150л	17,18
02.01.00	Каркас пространственный КП30.27.35	19
03.00.00	Панель наружной стены ЗНС30.26.35-150л	20,21
03.01.00	Каркас пространственный КП30.26.35	22
04.00.00	Панель наружной стены ЗНС27.29.35-150л	23,24
04.01.00	Каркас пространственный КП27.29.35	25
05.00.00	Панель наружной стены ЗНС 45.29.35-150	26,27
05.01.00	Каркас пространственный КП45.29.35	28
06.00.00	Панель наружной стены ЗНС45.27.35-150л	29.30
06.01.00	Каркас пространственный КП 45.27.35	31
07.00.00	Панель наружной стены ЗНС45.26.35-150л	32.33
07.01.00	Каркас пространственный КП.45.26.35	34
08.00.00	Панель наружной стены ЗНС38.27.35-150л	35,36
08.01.00	Каркас пространственный КП 36.27.35	37
09.00.00	Панель наружной стены ЗНС38.26.35-150л	38.39
09.01.00	Каркас пространственный КП38.26.35	40
10.00.00	Панель наружной стены ЗНС30.29.35-150л-1	41,42
10.01.00	Каркас пространственный КП30.29.35-1	43
11.00.00	Панель наружной стены ЗНС60.29.35-150л	44
11.00.00Сб	Панель наружной стены ЗНС60.29.35-150л Сборочный чертеж.	45.46
11.01.00	Каркас пространственный КП 60.29.35	47
12.00.00	Панель наружной стены ЗНС30.28.35-150л	48.49
12.01.00	Каркас пространственный КП30.28.35	50
13.00.00	Панель наружной стены ЗНС30.12.35-150л-1	51,52
13.01.00	Каркас пространственный КП30.12.35-1	53
14.00.00	Панель наружной стены ЗНС30.12.35-150л-2	54,55
14.01.00	Каркас пространственный КП30.12.35-2	56
15.00.00	Панель наружной стены 1НС47.28.35-150л	57,58
15.01.00	Каркас пространственный КП47.28.35	59
16.00.00	Панель наружной стены 1НС47.26.35-150л	60,61
16.01.00	Каркас пространственный КП47.26.35	62
17.00.00	Панель наружной стены ЗНС30.29.35-150л-2	63,64
17.01.00	Каркас пространственный КП30.29.35-2	65
18.00.00	Панель наружной стены ЗНС29.27.35-150л	66,67
18.01.00	Каркас пространственный КП29.27.35	68
19.00.00	Панель наружной стены ЗНС44.27.35-150л	69,70
19.01.00	Каркас пространственный КП44,27.35	71
20.00.00	Панель наружной стены ЗНС48.29.35-150л	72,73
	ЗНС48.29.35-150л-1	
20.01.00	Каркас пространственный КП48.29.35	74
	КП48.29.35-1	
21.00.00	Панель наружной стены ЗНС48.27.35-150л	75,76
	ЗНС48.27.35-150л-1	
21.01.00	Каркас пространственный КП48.27.35	77
	КП48.27.35-1	
22.00.00	Панель наружной стены ЗНС48.26.35-150л	78,79
	ЗНС48.26.35-150л-1	

Норм.конт	Радашкевич		
Нач.АПМ1	Печерин		12.89
Гл.констр	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 00.00.00

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал: Порфирьева Формат: А3

Обозначение	Наименование	Стр.
1.100.1-7.2-5 22.01.00	Каркас пространственный К48.26.35 КП48-26-35-1	80
23.00.00	Панель наружной стены 3НС33.29-35-150л 3НС33.29.35-150л-1	81,82
23.01.00	Каркас пространственный КП33.29-35 КП33.29.35-1	83
24.00.00	Панель наружной стены 3НС15.29.35-150л 3НС15.29.35-150л-1	84
24.00.00СБ	Панель наружной стены 3НС15.29.35-150л 3НС15.29.35-150л-1. Сборочный чертеж	85,86
24.01.00	Каркас пространственный КП15.29.35 КП15.29.35-1	87
25.00.00	Панель наружной стены 3НС15.27.35-150л, 3НС15.27.35-150л-1	88
25.00.00СБ	Панель наружной стены 3НС15.27.35-150 3НС15.27.35-150л-1. Сборочный чертеж	89,90
25.01.00	Каркас пространственный КП15.27.35 КП15.27.35-1	91
26.00.00	Панель наружной стены 3НС15.26.35-150л, 3НС15.26.35-150л-1	92
26.00.00СБ	Панель наружной стены 3НС15.26.35-150л, 3НС15.26.35-150л-1. Сборочный чертеж	93,94
26.01.00	Каркас пространственный КП15.26.35 КП15.26.35-1	95
27.00.00	Панель наружной стены 3НС30.26.35-150л-1	96,97
27.01.00	Каркас пространственный КП30.26-35-1	98
28.00.00	Панель наружной стены 3НС45.14.35-150л	99,100
28.01.00	Каркас пространственный КП45.14.35	101
29.00.00	Панель наружной стены 3НС45.29.35-150л-1	102,103
29.01.00	Каркас пространственный КП45.29.35-1	104
30.00.00	Панель наружной стены 1НС45.26.35-150л	105
30.00.00СБ	Панель наружной стены 1НС45.26.35-150л. Сборочный чертеж	106,107
30.01.00	Каркас пространственный К45.26.35-1	108
31.00.00	Панель наружной стены 3НС48.27.35-150л-2 3НС48.27.35-150л-3	109,110
31.01.00	Каркас пространственный КП48.27.35-2 КП48.27.35-3	111
32.00.00	Панель наружной стены 1НС45.22.35-150л	112,113
32.01.00	Каркас пространственный КП45.22.35	114
33.00.00	Панель наружной стены 1НС45.20.35-150л	115,116
33.01.00	Каркас пространственный КП45.20.35	117
34.00.00	Заполнение проема панели	118
35.00.00	Заполнение проема панели	119
36.00.00	Заполнение проема панели	120
37.00.00	Заполнение проема панели	121
38.00.00	Заполнение проема панели	122
39.00.00	Заполнение проема панели	123
40.00.00	Заполнение проема панели	124
41.00.00	Блок дверной в мусорокамере НДН-20-11	125,126
42.00.00	Труба полиэтиленовая ТР1÷ТР13	127
00.00.00ВС	Ведомость расхода стали	128,129

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат А4

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры, мм L	H	B	Расход материалов: Керамзитобетон, м³	Факт. слой наружн. м³	Факт. слой внутр. м³	Утеплитель м³	Сталь кг	Масса, кг
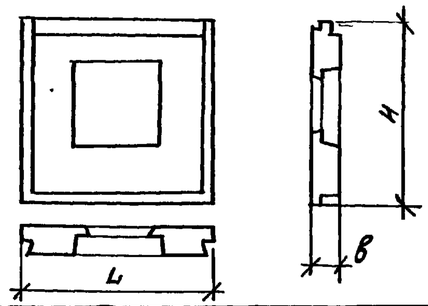	3НС 30.29.35-150 л	1.100.1-7.2.2-5 01.00.00	2990	2850	350	1.10	0.13	0.09	0.70	26.15	2450
	3НС 27.29.35-150 л	1.100.1-7.2-5 04.00.00	2715	2850	350	1.00	0.11	0.07	0.58	28.34	2210
	3НС 45.29.35-150 л	1.100.1-7.2-5 05.00.00	4490	2850	350	1.60	0.18	0.12	1.14	35.69	3530
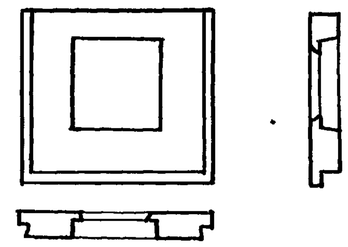	3НС 30.27.35-150 л	1.100.1-7.2-5 02.00.00	2990	2680	350	1.03	0.13	0.09	0.70	25.87	2330
	3НС 45.27.35-150 л	1.100.1-7.2-5 06.00.00	4490	2680	350	1.50	0.17	0.12	1.14	33.68	3340
	3НС 38.27.35-150 л	1.100.1-7.2-5 08.00.00	3780	2680	350	1.33	0.17	0.11	0.98	29.35	2960
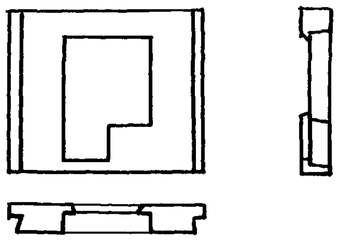	3НБ 30.26.35-150 л	1.100.1-7.2-5 03.00.00	2990	2610	350	0.95	0.10	0.07	0.60	27.01	2130
	3НС 45.26.35-150 л	1.100.1-7.2-5 07.00.00	4490	2610	350	1.38	0.16	0.12	1.04	34.44	3300
	3НС 38.26.35-150 л	1.100.1-7.2-5 09.00.00	3780	2610	350	1.28	0.15	0.10	0.88	31.54	2850
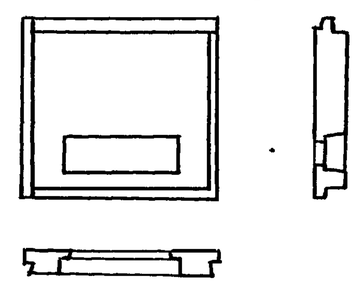	3НС 30.29.35-150 л-1	1.100.1-7.2-5 10.00.00	2990	2850	350	1.40	0.17	0.12	0.67	24.96	3040

				1.100.1-7.2-5	00.00.00 НИ	
Нач. АПМ	Печерин		12.89	Номенклатура изделий	стадия	Лист 1	Листов 9
Гл. констр.	Рабашкевич				Р		
Рук. гр.	Стоберева				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Провер.	Булгакова						
Разраб.	Моисеева						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Тимофеева

Формат А3

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры мм L	H	B	Расход материалов: Керамзит. бетон, м³	Факт. слой наружн. м³	Факт. слой внутр. м³	Утеплит. м³	Сталь кг	Масса, кг
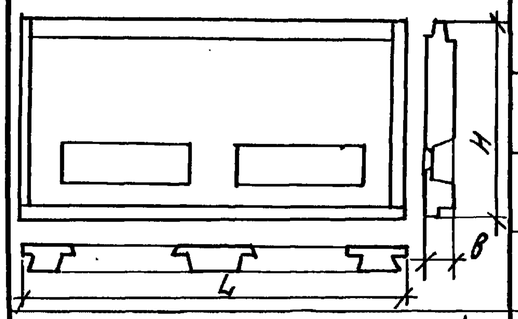	3НС 60.29.35-150л	1.100.1-7.2-5 11.00.00	5990	2850	350	2,59	0.32	0.24	1.46	56.04	5620
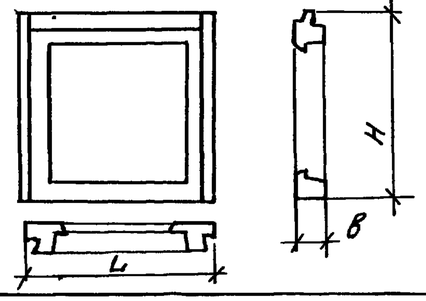	3НС 30.28.35-150л	1.100.1-7.2-5 12.00.00	2990	2780	350	0.72	0.07	0.03	0.09	28.11	1600
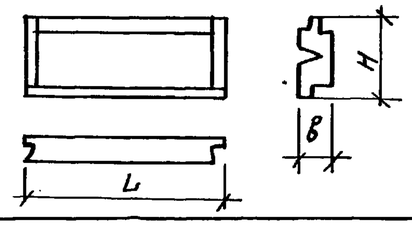	3НС 30.12.35-150л-1 для 5эт. блок-секций	1.100.1-7.2-5 13.00.00	2990	1160	350	0.71	0.22	0.06	0.04	15.02	1420
	3НС 30.12.35-150л-1 для 9эт. блок-секций	-01	2990	1160	350	0.71	0.22	0.06	0.04	15.72	1420
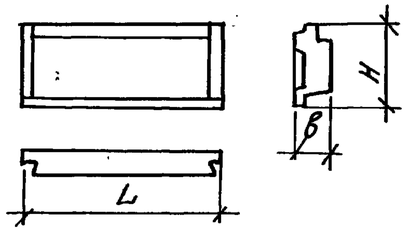	3НС 30.12.35-150л-2 для 5эт. блок-секций	1.100.1-7.2-5 14.00.00	2990	1160		0.70	0.04	0.04	0.13	16.62	1360
	3НС 30.12.35-150л-2 для 9эт. блок-секций	-01	2990	1160	350	0.7	0.04	0.04	0.13	17.32	1360

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры, мм L	H	B	Расход материалов: Керамзитобетон, м3	Факт. слой наружн., м	Факт. слой внутр., м	Утеплитель м3	Сталь кг	Масса, кг
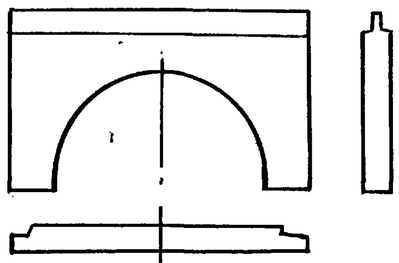	1НС 47.28.35-150л	1.100.1-7.2-5 15.00.00	4660	2780	350	2.43	0.13	–	–	48.05	4440
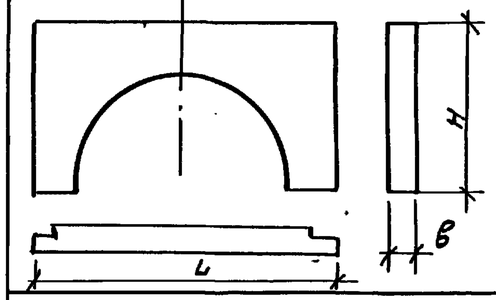	1НС 47.26.35-150л	1.100.1-7.2-5 16.00.00	4660	2610	350	2.32	0.13	–	–	46.92	4250
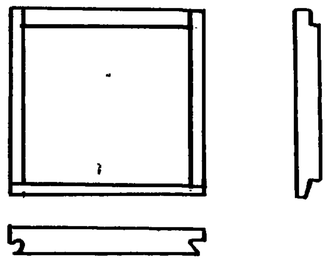	3НС30.29.35-150л-2	1.100.1-7.2-5 17.00.00	2990	2850	350	1.60	0.17	0.11	0.86	22.86	3290
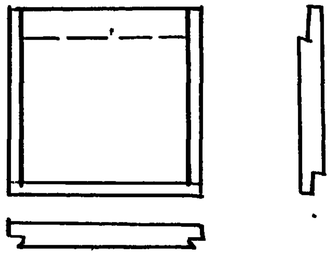	3НС 29.27.35-150л	1.100.1-7.2-5 18.00.00	2890	2680	350	1.75	0.13	0.11	0.65	25.88	3460
	3НС 44.27.35-150л	19.00.00	4390	2680	350	2.67	0.19	0.17	1.04	35.86	5260

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры, мм			Расход материалов					Масса, кг
			L	H	B	Керамзитобетон, м3	Факт.слой наружн. м3	Факт.слой внутр. м3	Утеплитель м3	Сталь кг	
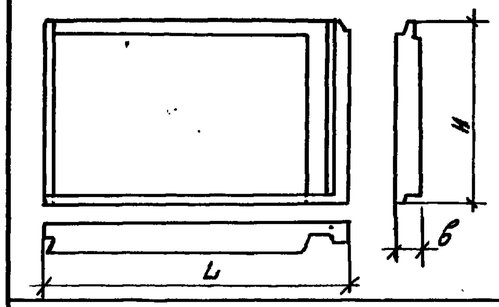	3НС 48.29.35-150л	1.100.1-7.2-5 20.00.00	4765	2850	350	2.54	0.28	0.16	1.30	35.17	5210
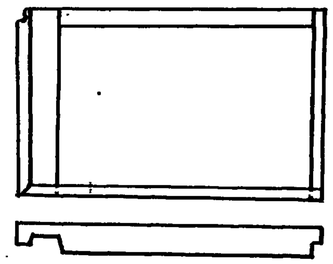	3НС 48.29.35-150л-1	1.100.1-7.2-5 20.00.00-01	4765	2850	350	2.54	0.28	0.16	1.30	35.17	5210
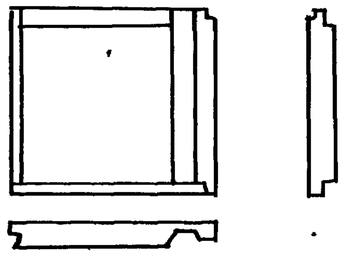	3НС 33.29.35-150л	1.100.1-7.2-5 23.00.00	3265	2850	350	1.73	0.20	0.10	0.82	25.37	3560
	3НС 33.29.35-150л-1	1.100.1-7.2-5 23.00.00-01	3265	2850	350	1.73	0.20	0.10	0.82	25.37	3560

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры, мм			Расход материалов					Масса кг
			L	H	B	Керамзито-бетон, м³	Факт. слой наружн. м³	Факт. слой внутр., м³	Утеплитель м³	Сталь, кг	
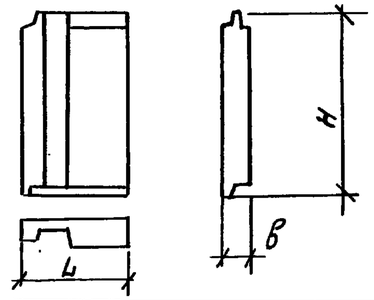	3НС 15.29.35-150л	1.100.1-7.2-5 24.00.00	1485	2850	350	0.81	0.10	0.04	0.27	14.01	1670
	3 НС 15.29.35-150л-1.	1.100.1-7.2-5 24.00.00-01	1485	2850	350	0.81	0.10	0.04	0.27	14.01	1670
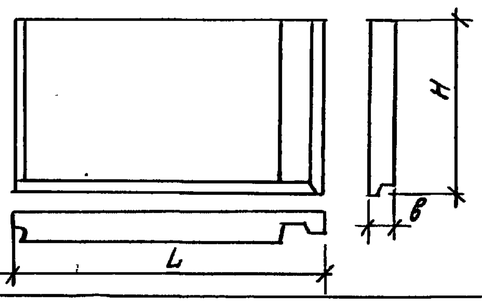	3НС 48.27.35-150л	1.100.1-7.2-5 21.00.00	4765	2730	350	2.41	0.27	0.16	1.30	32.09	4980
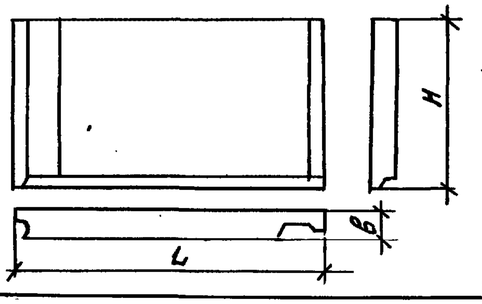	3НС 48.27.35-150л-1	1.100.1-7.2-5 21.00.00	4765	2730	350	2.41	0.27	0.16	1.30	32.09	4980

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры, мм			Расход материалов					Масса, кг
			L	H	B	Керамзит. бетон, м3	Факт. слой наружн. м3	Факт. слой внутр. м3	Утеплит. м3	Сталь, кг	
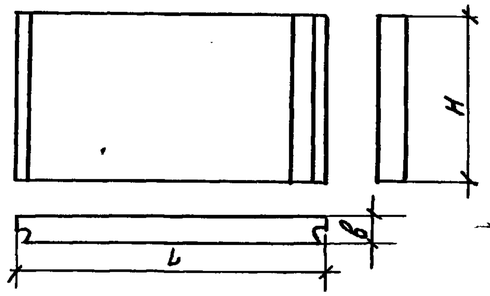	3НС 48.26.35-150л	1.100.1-7.2-5 22.00.00	4765	2610	350	2.39	0.26	0.16	1.30	29.87	4920
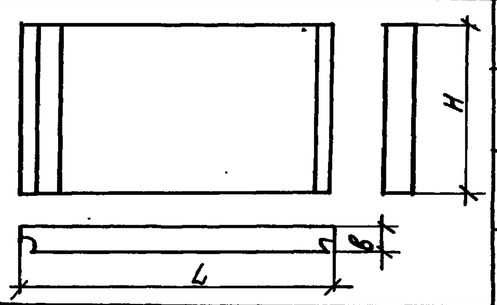	3НС 48.26.35-150л-1	1.100.1-7.2-5 22.00.00-01	4765	2610	350	2.39	0.26	0.16	1.30	29.87	4920
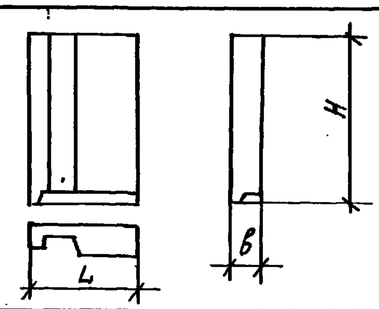	3НС 15.27.35-150л	1.100.1-7.2-5 25.00.00	1485	2680	350	0.77	0.09	0.04	0.27	13.20	1580
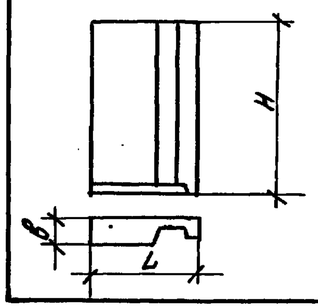	3НС 15.27.35-150л-1	1.100.1-7.2-5 25.00.00-01	1485	2680	350	0.77	0.09	0.04	0.27	13.20	1580

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры, мм L	H	B	Расход материалов: керамзитобетон, м³	Факт. слой наружн. м³	Факт. слой внутр. м³	Утеплит м³	Сталь кг	Масса, кг
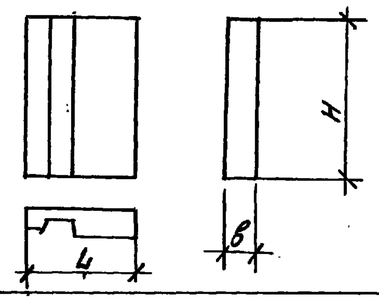	3НС 15.26.35-150Л	1.100.1-7.2-5 26.00.00	1485	2610	350	0.76	0.09	0.04	0.27	12.46	1560
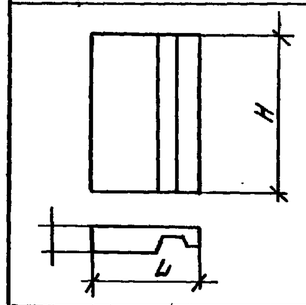	3НС 15.26.35-150Л-1	1.100.1-7.2-5 26.00.00-01	1485	2610	350	0.76	0.09	0.04	0.27	12.46	1560
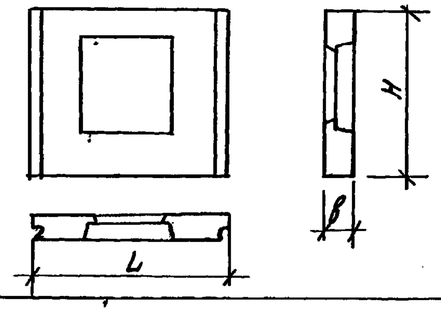	3НС 30.26.35-150Л-1	1.100.1-7.2-5 27.00.00	2990	2610	350	1.02	0.13	0.09	0.70	25.93	2310
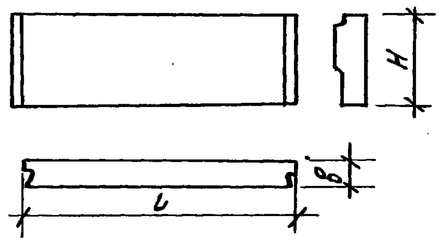	3НС 45.14.35-150л	1.100.1-7.2-5 28.00.00	4490	1360	350	1.35	0.06	–	0.36	18.02	2460

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5 00.00.00 НИ

Лист 7

Копировал: Тимофеева

ЗАВОД ЖБИ

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры, мм L	H	B	Расход материалов: Керамзитобетон, м³	Факт. слой наруж. м³	Факт. слой внутр. м³	Утеплитель м³	Сталь кг	Масса кг
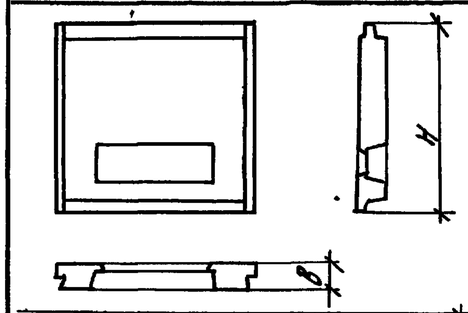	3НС 45.29.35-150л-1	1.100.1-7.2-5 29.00.00	4490	2850	350	1.82	0.22	0.14	1.19	30.90	3910
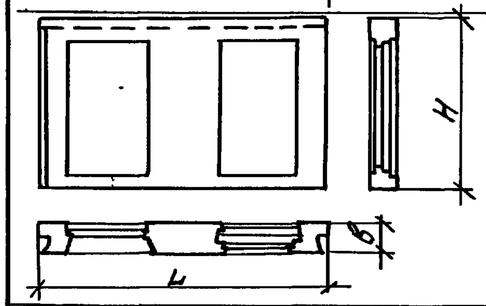	1НС 45.26.35-150л	1.100.1-7.2-5 30.00.00	4490	2610	350	2.11	0.14	-	-	47.94	4140
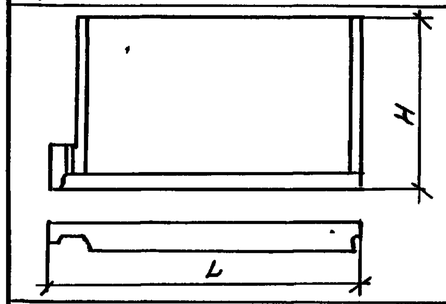	3НС 48.27.35-150л-2	1.100.1-7.2-5 31.00.00	4765	2680	350	2.44	0.19	0.16	1.02	35.93	4850
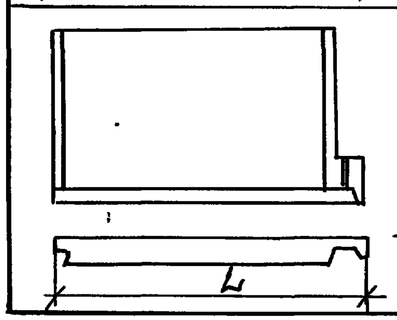	3НС 48.27.35-150л-3	1.100.1-7.2-5 31.00.00-01	4765	2680	350	2.44	0.19	0.16	1.02	35.93	4850

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5 00.00.00 НИ

Лист 8

Копировал: Тимофеева

Формат: А3

Эскиз	Марка	Обозначение	Размеры, мм			Расход материалов					Масса, кг
			L	H	в	Керамзито-бетон, м³	Факт. слой наружн. м³	Факт. слой внутр. м³	Утеплитель м³	Сталь кг	
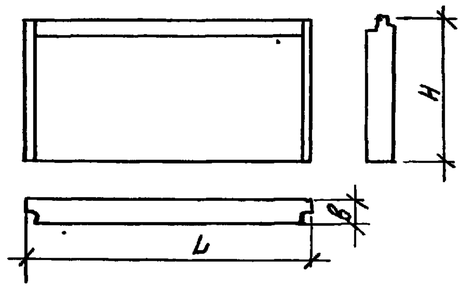	1НС 45.22.35-150 л	1.100.1-7.2-5 32.00.00	4490	2160	350	3.00	0.19	-	-	30.09	5500
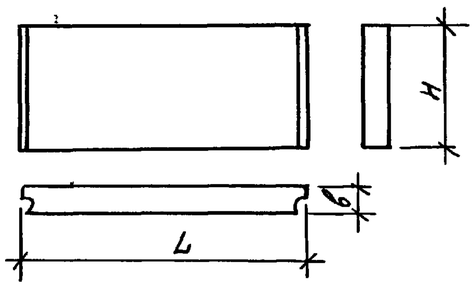	1НС 45.20.35-150 л	1.100.1-7.2-5 33.00.00	4490	1990	350	2.68	0.18	-	-	28.85	5270

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Фасад

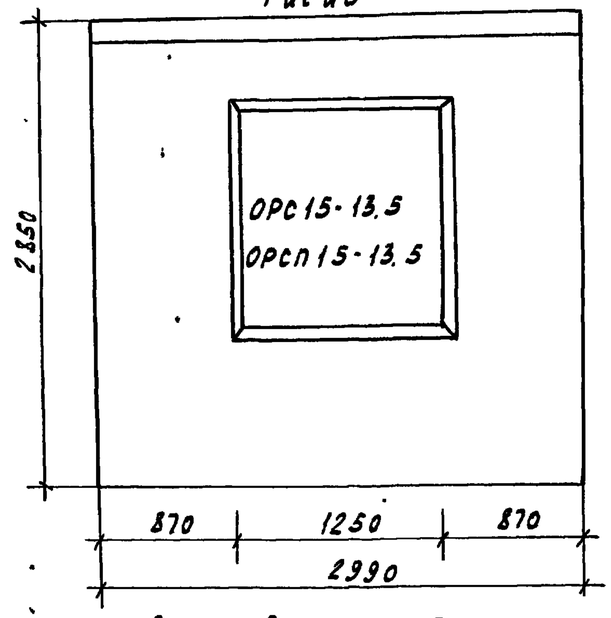

Вид с внутренней стороны

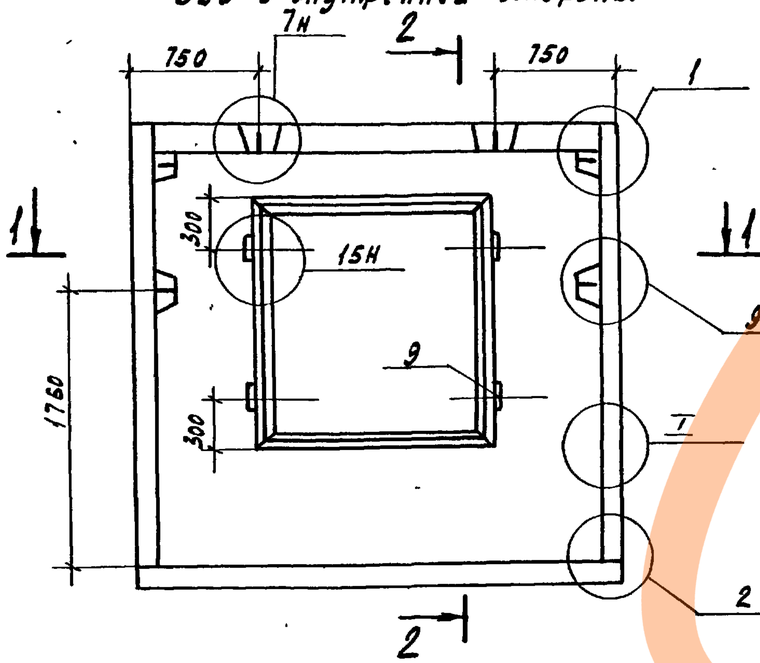

1-1

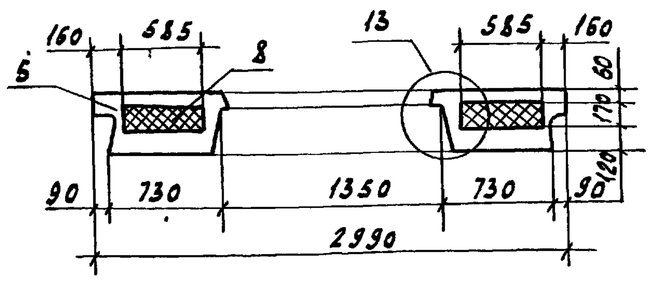

2-2

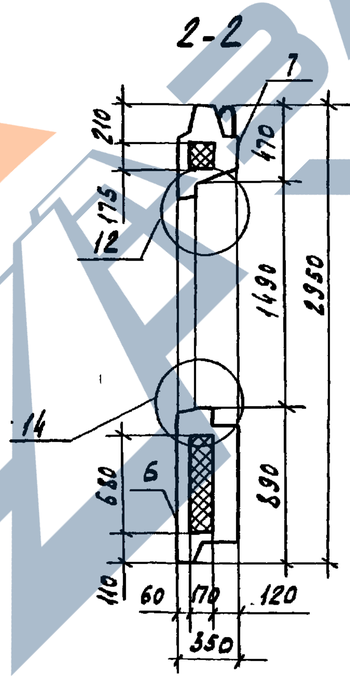

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д4	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00РС	Ведомость расхода стали	X	
А3			1.100.1-7.2-5	34.00.00	Заполнение проема	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	01.01.00	КП 30.29.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.15	Сетка С1	2	
А3		3		-01	Сетка С2	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.21	Сетка ПС1	1	
					Материалы		
		5			Керамзитобетон В12.5 D1500	1.10	м³
		6			Фактурный слой нар. γ=2000кг/м³	0.13	м³
		7			Фактурный слой внутр. γ=1600кг/м³	0.09	м³
		8			Утеплитель γ=40 кг/м³	0.70	м³
БЧ		9			Пробки дерев. 100х100х50	4	шт.

Нач.АПМ-1	Печерин		12.89
Гл.конс.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стафеедова		
Провер.	Стафеедова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 01.00.00

Панель наружной стены
3НС 30.29.35-150 к

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2150 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Кириенко

Формат А3

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

Армирование наружного слоя

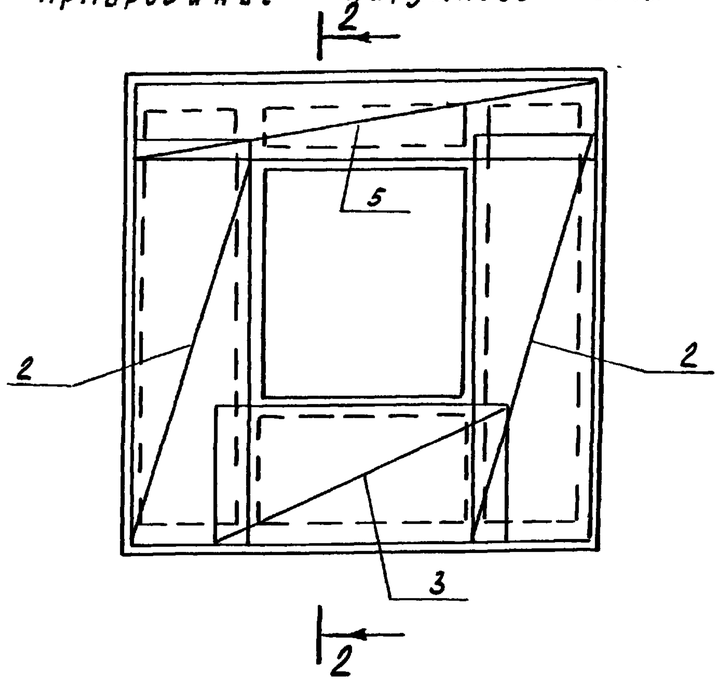

2-2

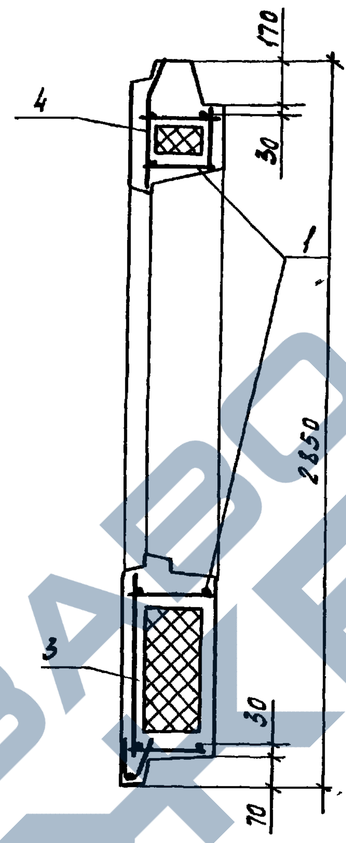

Схема установки пространственного каркаса

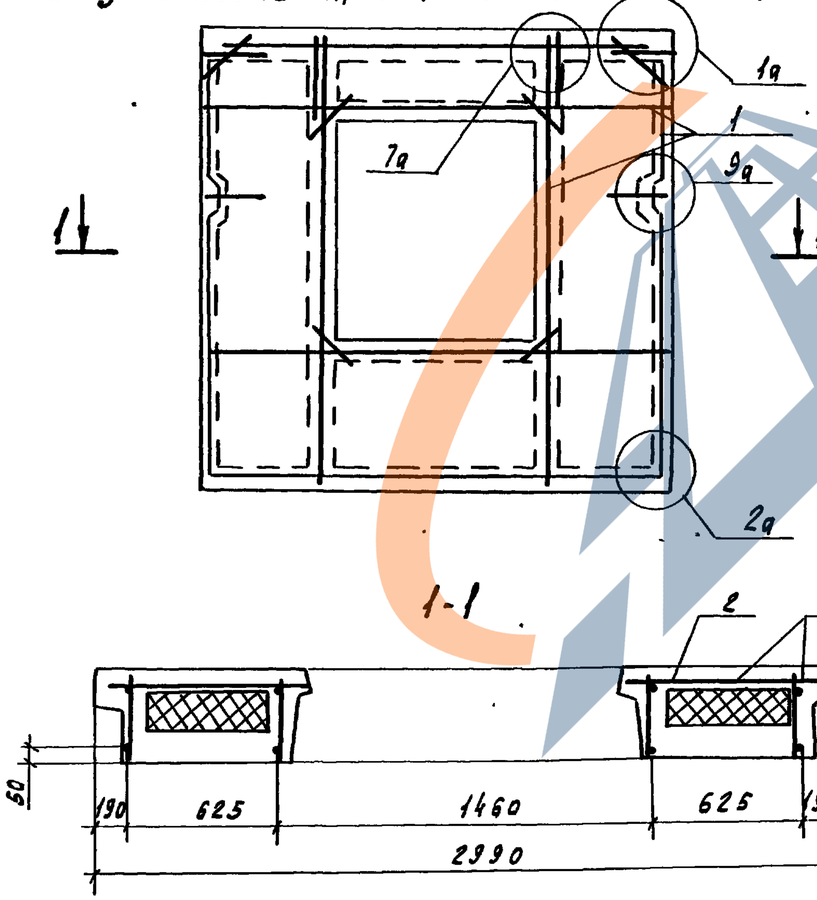

1-1

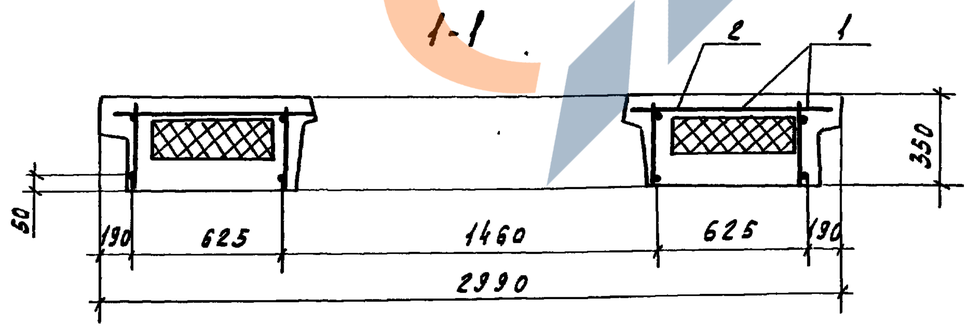

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5 01.00.00 .	Лист 2

Копировал Кириенко Формат А3

https://zavodjbi.com/

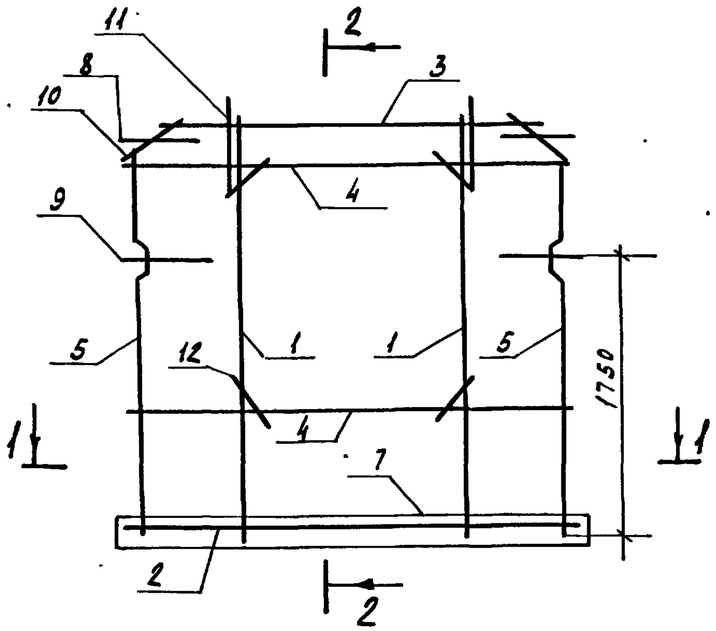

2-2

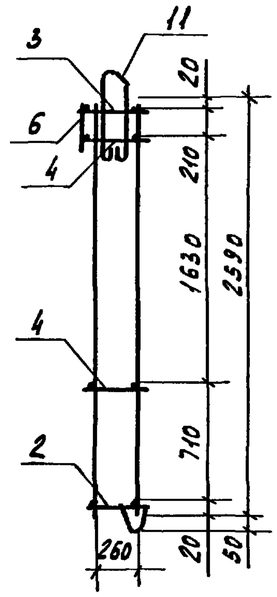

1-1

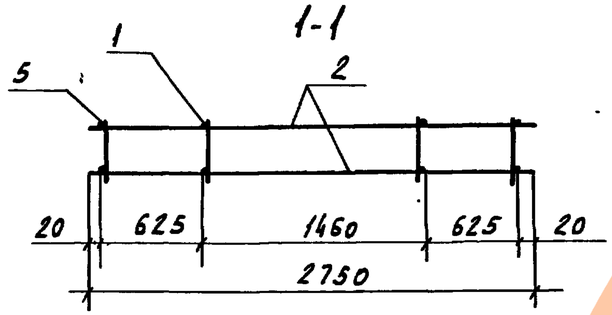

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2		-02	Каркас КР2	1	
А3		3		-03	Каркас КР3	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.02	Каркас КР7	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.04	Каркас КР9	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.19	Каркас ПК1	1	
					Детали		
А4		8	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А4		9	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А2	2	
Б4		10	1.100.1-7.2-6		ф6 AIII ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.06 кг
А3		11	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П2	2	
Б4		12			ф5 Вр I ГОСТ 6727-80* ℓ=300	8	0.04 кг

Масса каркаса - 22.62 кг

					1.100.1-7.2-5	01.01.00	
Нач. АПМ1	Печерин		12.89	Каркас пространственный КП 30.29.35	Стадия	Лист	Листов
Гл. констр.	Радашкевич				Р		1
Рук. гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Провер.	Стабредова						
Разраб.	Булгакова						

Копировал Кириенко

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Фасад

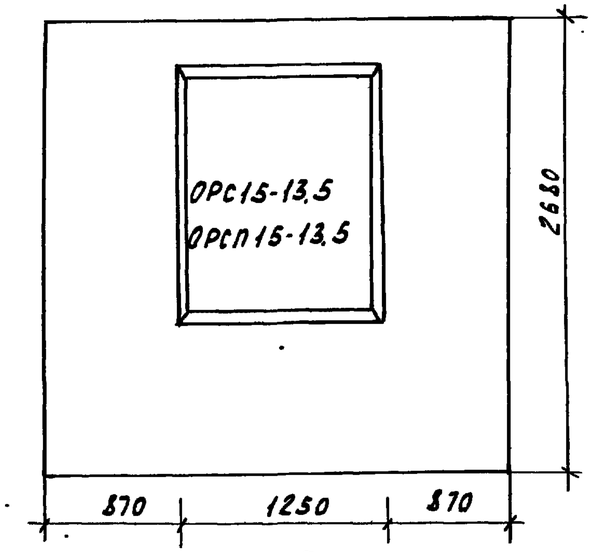

Вид с внутренней стороны

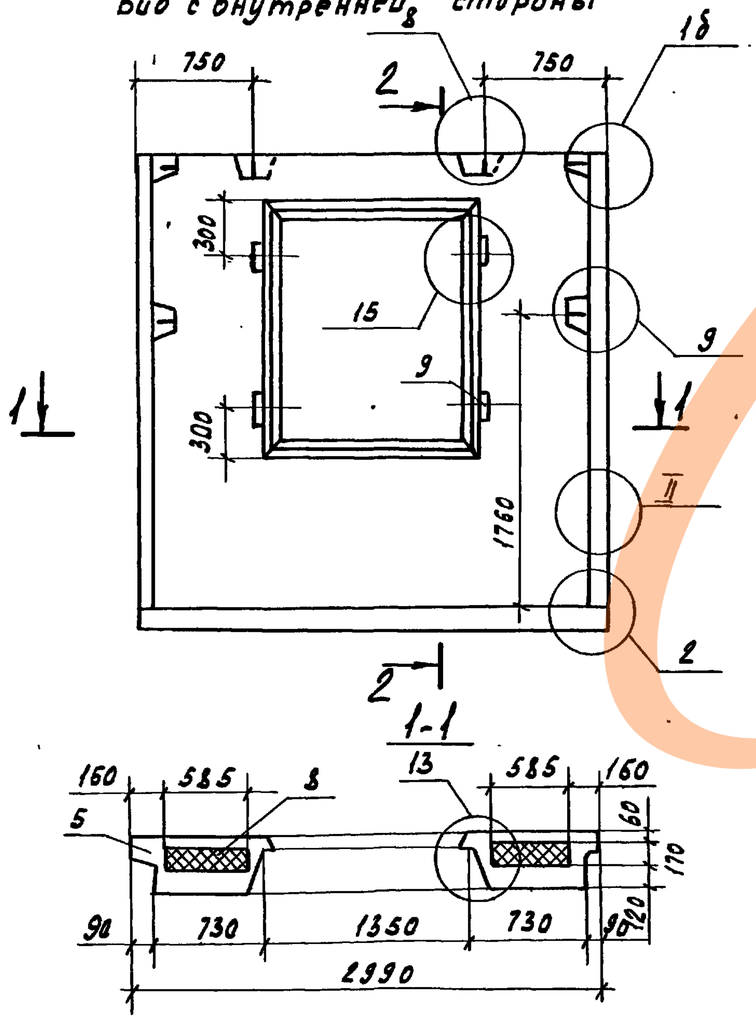

2-2

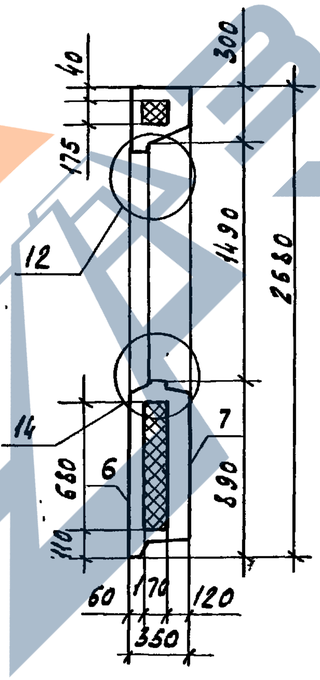

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ООТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ООД4	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ООД5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5 ОО.ОО.ОО РС	Ведомость расхода стали	X	
А3			1.100.1-7.2-5 34.00.00	Заполнение проема	X	
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5 02.01.00	КП 30.27.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.15	Сетка С1	2	
А3		3	-01	Сетка С2	1	
А3		4	-02	Сетка С3	1	
				Материалы		
		5		Керамзитобетон В12.5 D1500	1.03	м³
		6		Фактурн. слой нар. γ=2000кг/м³	0.13	м³
		7		Фактурн. слой внутр. γ=1600кг/м³	0.09	м³
		8		Утеплитель γ=40кг/м³	0.70	м³
Б.ч.		9		Пробки дерев. 100х100х50	4	шт.

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радошкевич		
Рук. гр.	Стадредова		
Провер.	Стадредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 02.00.00

Панель наружной стены 3НС 30.27.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2330 кг.	
Лист	Листов 2	

СнвЗННИЭП г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Армирование наружного слоя

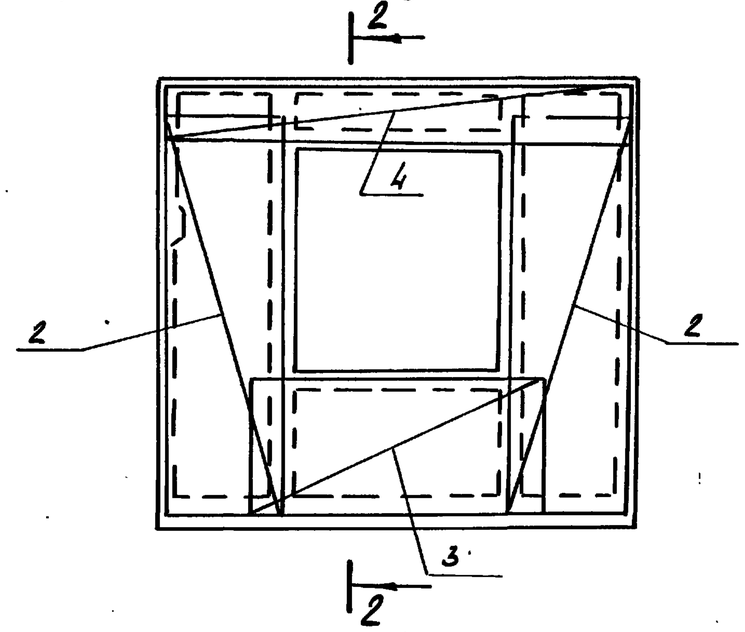

2-2

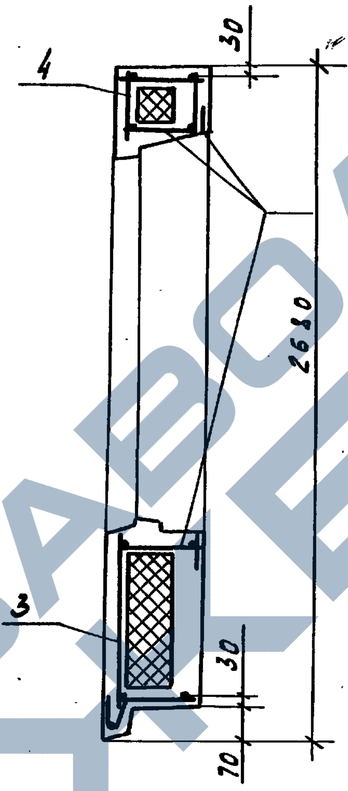

Схема установки пространственного каркаса

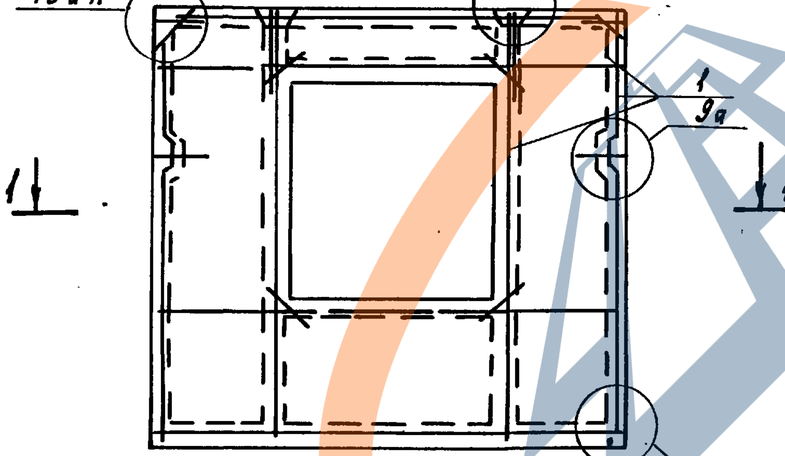

1-1

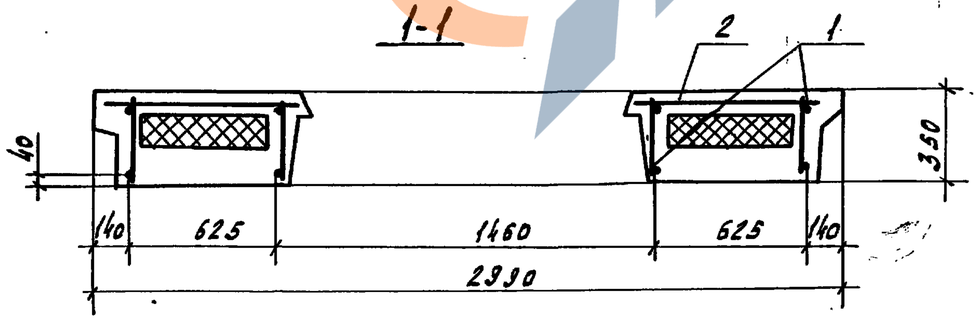

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.100.1-7.2-5	02.00.00	Лист 2

Копировал Кириенко

Формат А3

https://zavodjbi.com/

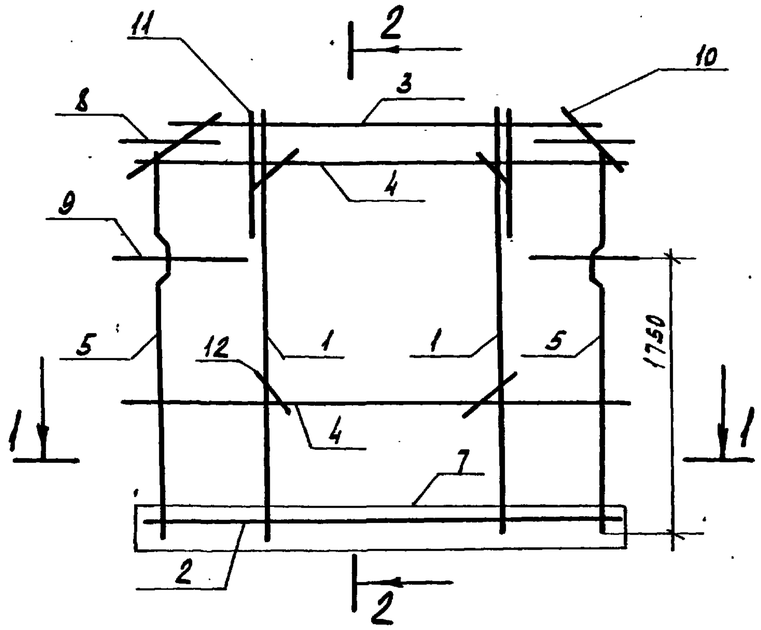

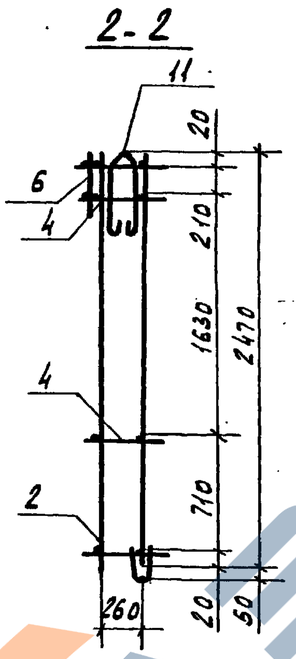

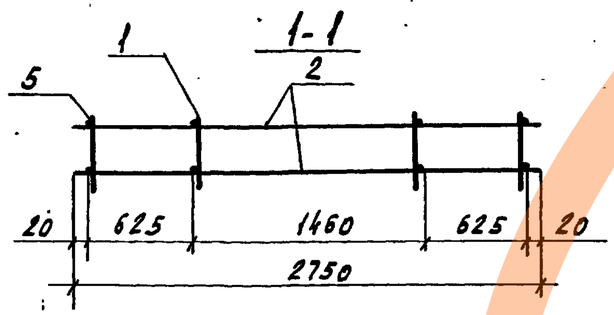

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2		-01	Каркас КР2	1	
А3		3		-03	Каркас КР3	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.02	Каркас КР7	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.04	Каркас КР9	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.19	Каркас ПК1	1	
					Детали		
А4		8	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А-1	2	
А4		9	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А-2	2	
Б4		10			ф6 А$\overline{\text{III}}$ ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.06 кг
А3		11	1.100-1-7.2-6	00.00.35	Петля П2	2	
Б4		12			ф5 В$\overline{\text{р}}$I ГОСТ 6727-80* ℓ=300	8	0.04 кг

Масса каркаса - 22.62 кг

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стадредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 02.01.00

Каркас пространственный КП 30.27.35

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Киршина Ф.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ЗАВОД ЖБИ

Фасад

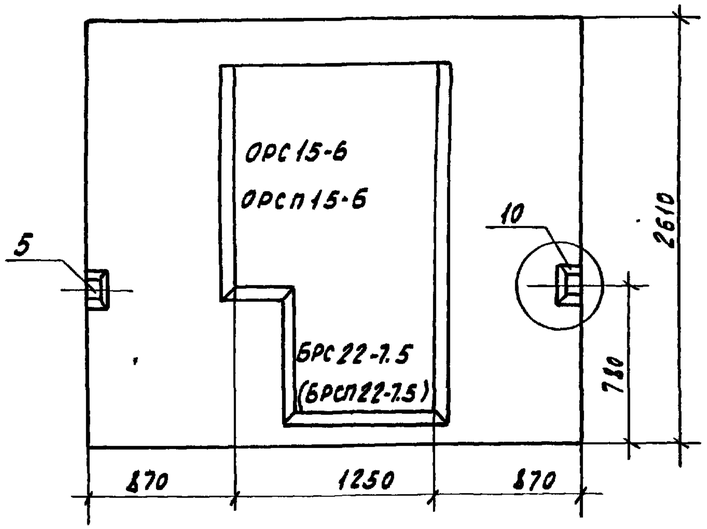

Вид с внутренней стороны

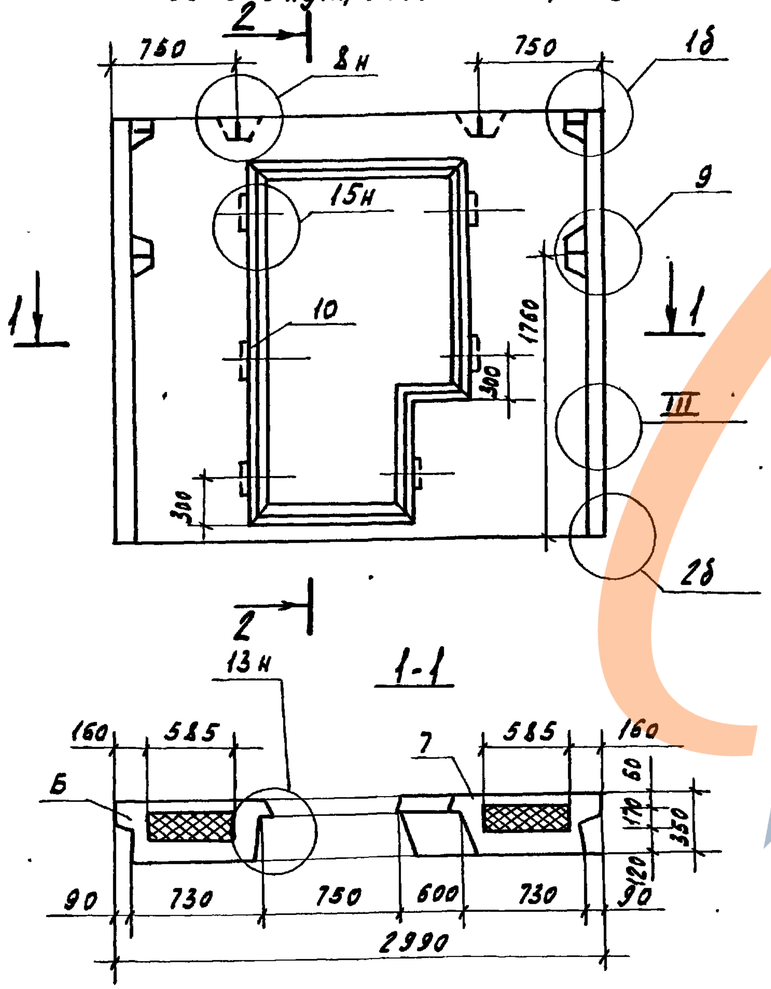

2-2

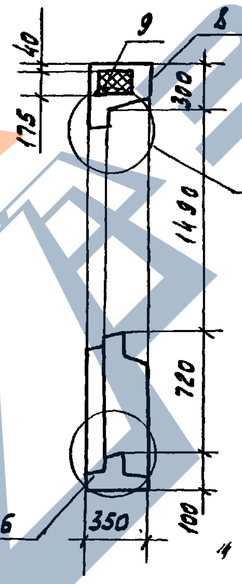

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	ОО.ОО.ООТО	Техническое описание		
А3			1.100.1-7.2-4	ОО.ОО.ООД4	Узлы опалубки		
А3			1.100.1-7.2-4	ОО.ОО.ООД5	Узлы армирования		
А3			1.100.1-7.2-5	ОО.ОО.ОО РС	Ведомость расхода стали		
А3			1.100.1-7.2-5	36.00.00	Заполнение проема		
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	03.01.00	КП 30.26.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	ОО.ОО.15	Сетка С1	2	
А3		3		-02	Сетка С3	1	
А3		4		-03	Сетка С4	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	ОО.ОО.27	Изделие закладное М1	2	
					Материалы		
		6			Керамзитобетон В12.5 Д 1500	0.95	м³
		7			Фактурн. слой нар γ=2000 кг/м³	0.10	м³
		8			Фактурн. слой внут. γ=1600 кг/м³	0.07	м³
		9			Утеплитель γ=40 кг/м³	0.60	м³
БЧ		10			Пробки дерев. 100×100×50	6	шт.

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 03.00.00

Панель наружной стены
3НС30.26.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2130 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Армирование наружного слоя

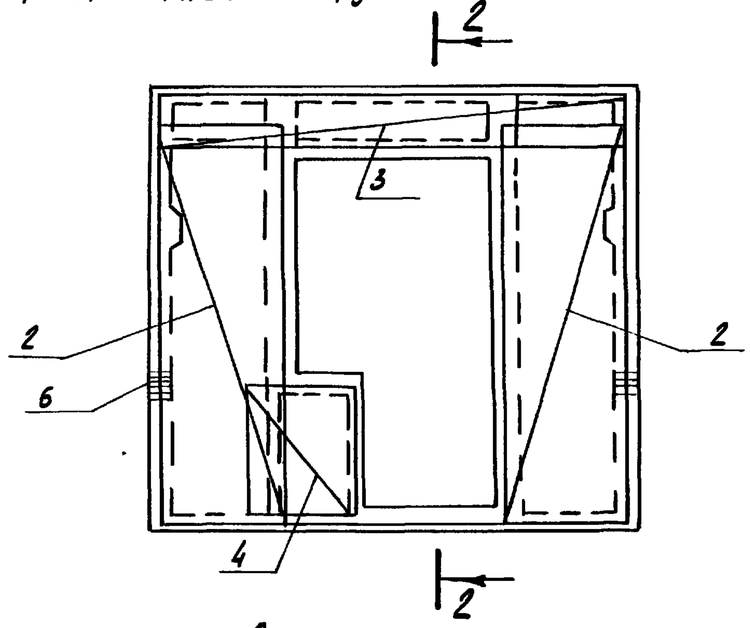

Схема установки пространственного каркаса

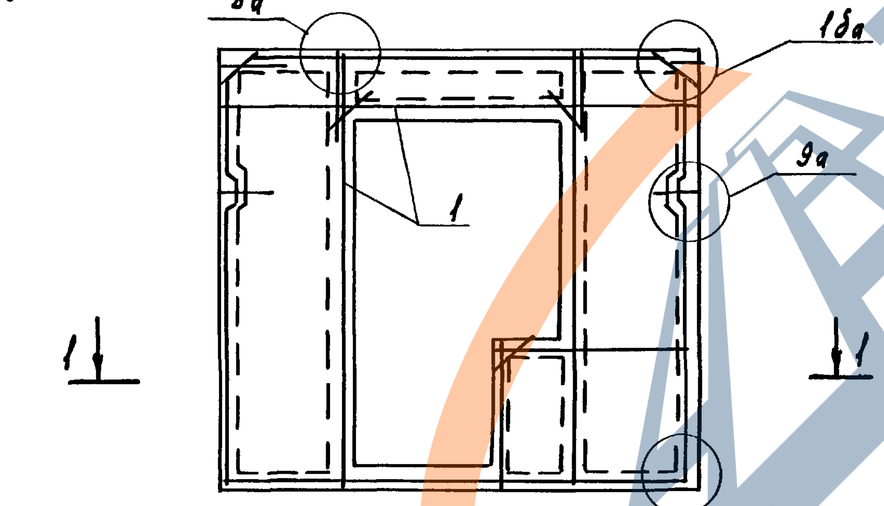

2-2

ЗАВОД ЖБИ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	03.00.00	Лист 2

Копировал Кириенко

Формат А3

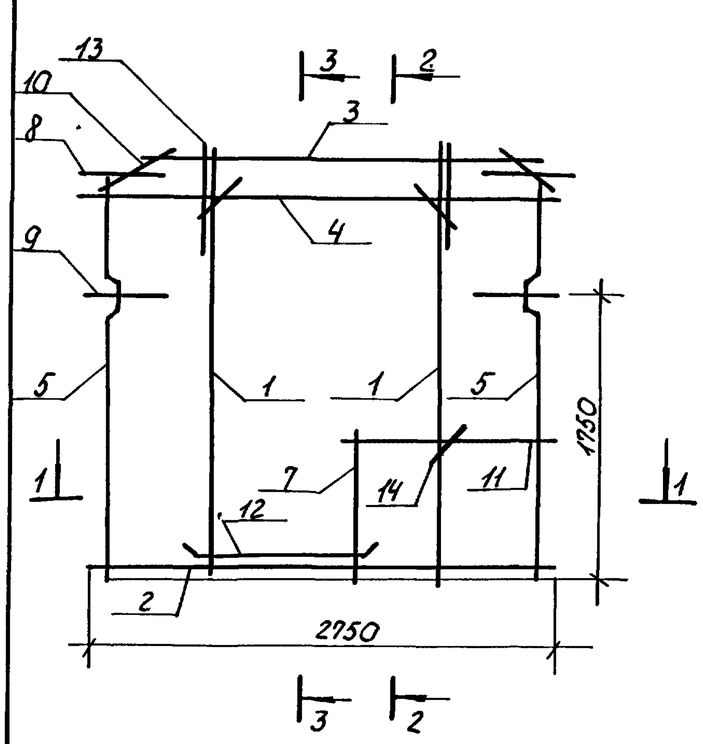

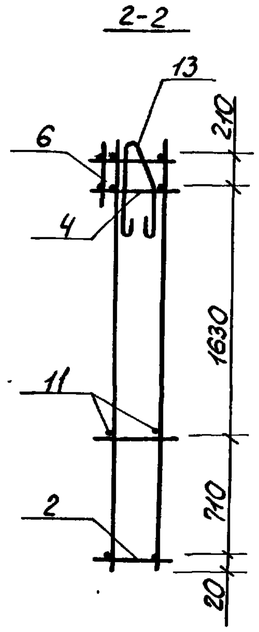

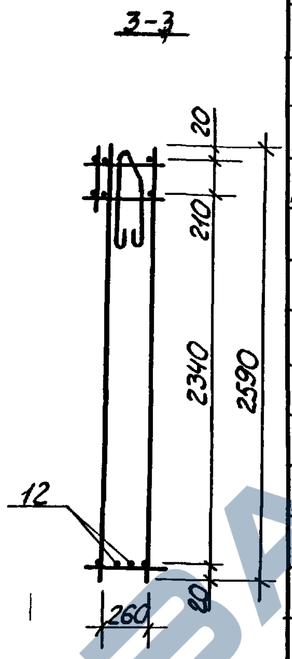

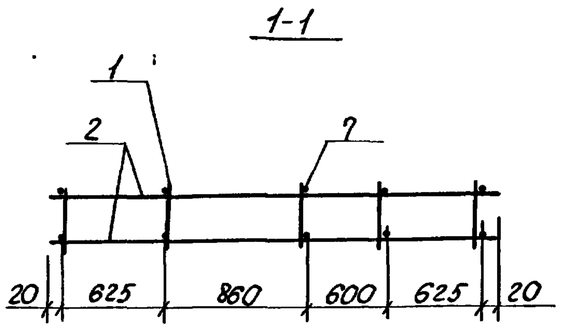

Формат	Зона	Поз	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2		-02	Каркас КР2	1	
А3		3		-03	Каркас КР3	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.02	Каркас КР7	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.04	Каркас КР9	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.01-04	Каркас КР4	1	
					Детали		
А4		8	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А4		9	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А2	2	
Б4		10			ФбАIII ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.86кг
		11			ФвАIII ГОСТ5781-82* ℓ=1250	2	0.49кг
		12	1.100.1-7.2-6	00.00.02-04	ОС1	2	
А3		13	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П2	2	
Б4		14			ф5ВрI ГОСТ6727-80* ℓ=300	6	0.04кг

Масса каркаса – 226.8 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 03.01.00

Каркас пространственный КП 30.26.35.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева Формат: А3

Фасад

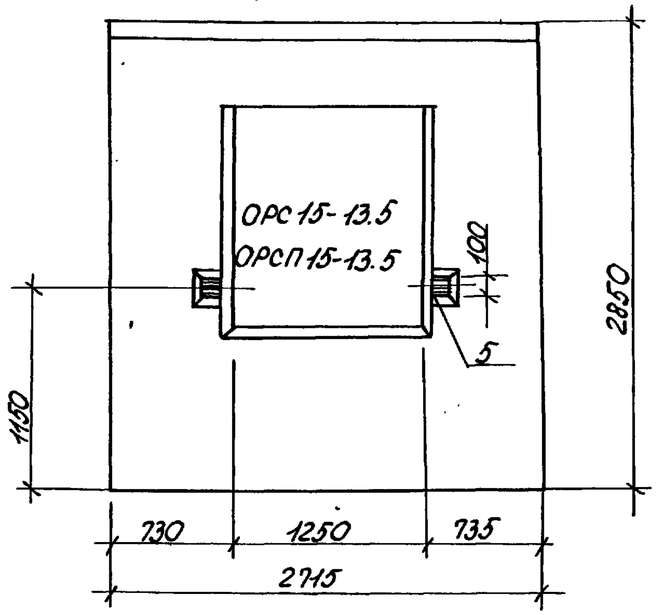

Вид с внутренней стороны

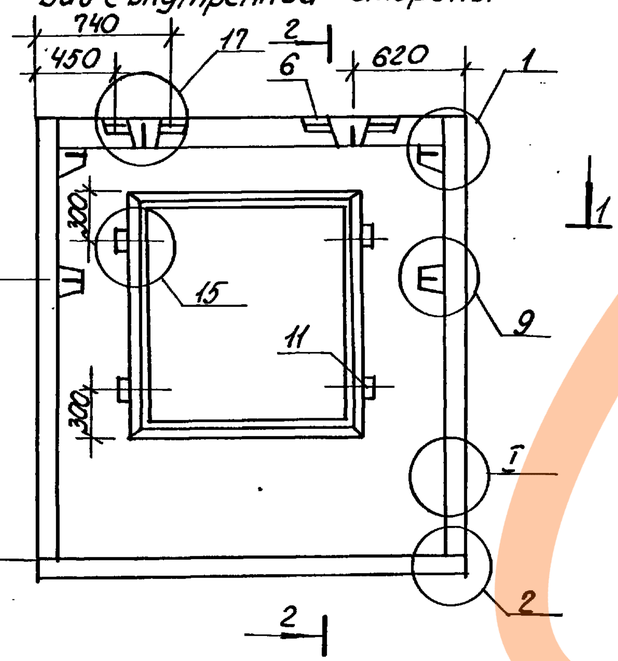

1-1

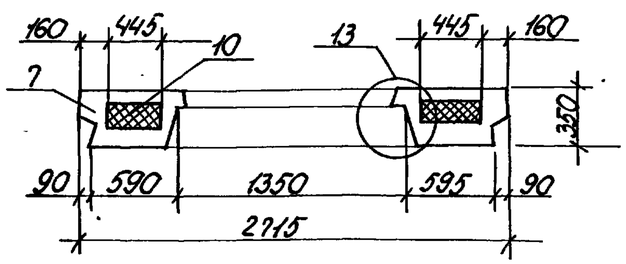

2-2

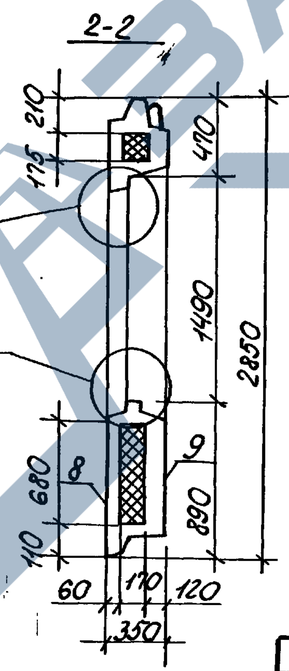

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00.ТО	Техническое описание		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00.ДЧ	Узлы опалубки		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00.Д5	Узлы армирования		
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00.ВС	Ведомость расхода стали		
А3			1.100.1-7.2-5	34.00.00	Заполнение проема		
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	04.01.00	КП 27.29.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.16-02	Сетка С9	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.15-01	Сетка С2	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.21-01	Сетка ПС2	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.29	Изделие закладное М3	2	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.31	Изделие закладное М5	4	
					Материалы		
		7			Керамзитобетон В12,5 D1500	100	м³
		8			Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0,11	м³
		9			Фактурн. слой внутр. γ=1600 кг/м³	0,07	м³
		10			Утеплитель γ=40 кг/м³	0,58	м³
Б4		11			пробки дерев. 100×100×50	4	шт.

Нач. АПМ I	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Столбредова		
Провер.	Столбредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 04.00.00.

Панель наружной стены
3НС 27.29.35-150л

Стадия	Лист	Масштаб
Р	2210 К2	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Порфирьева Формат А3

Армирование наружного слоя

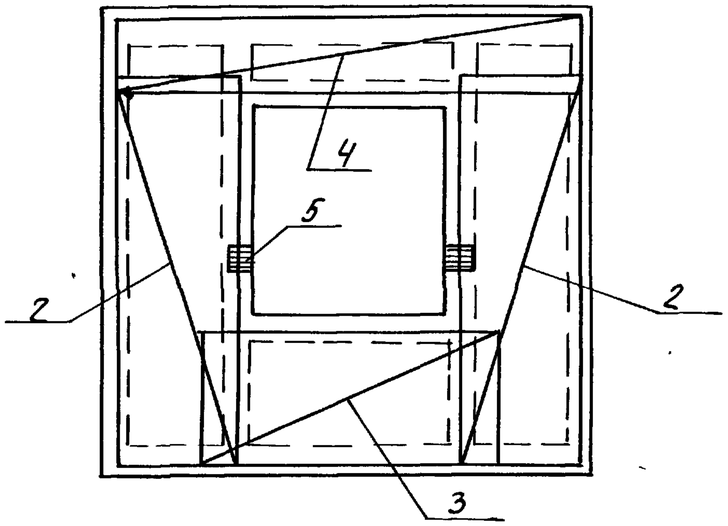

Схема
установки пространственного каркаса

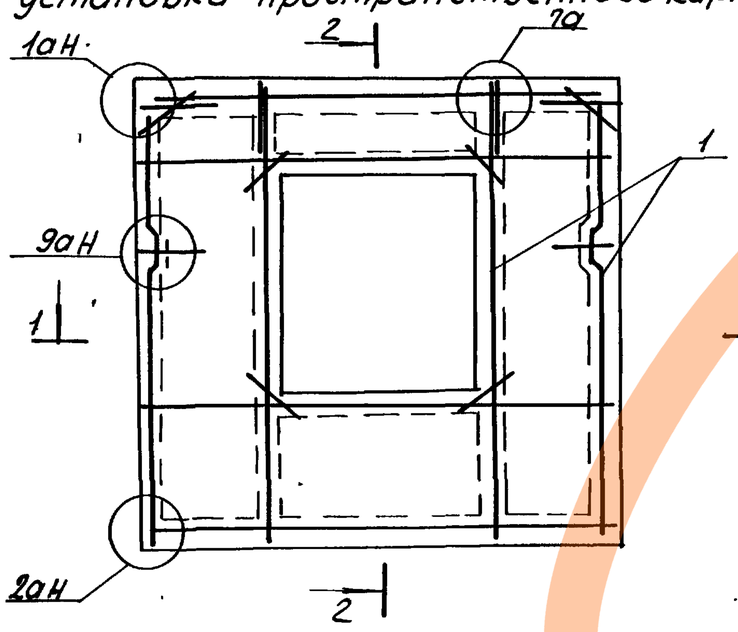

1-1

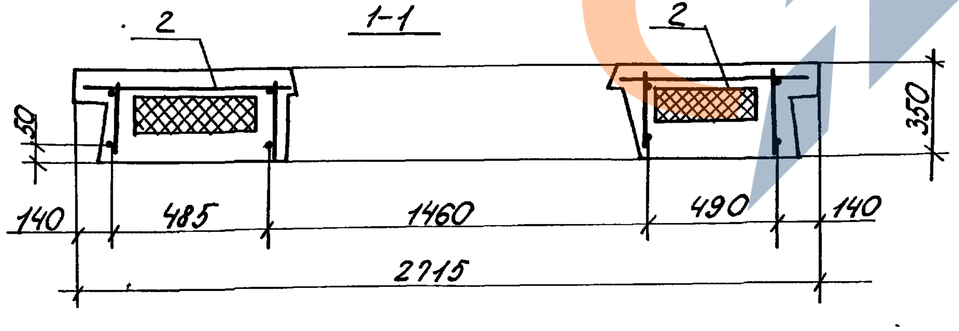

2-2

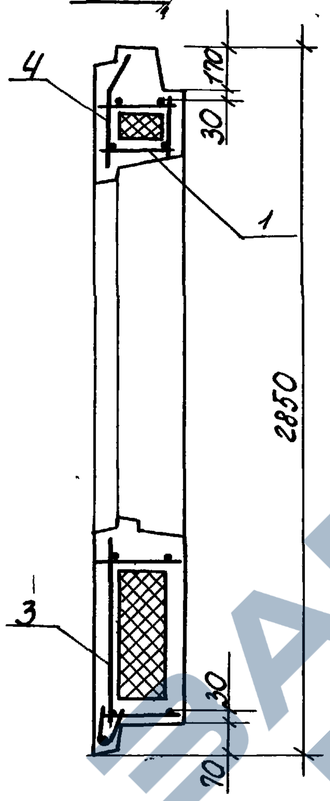

1.100.1-7.2-5	04.00.00	Лист 2

Копировал: Порфирьева

Формат А3

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

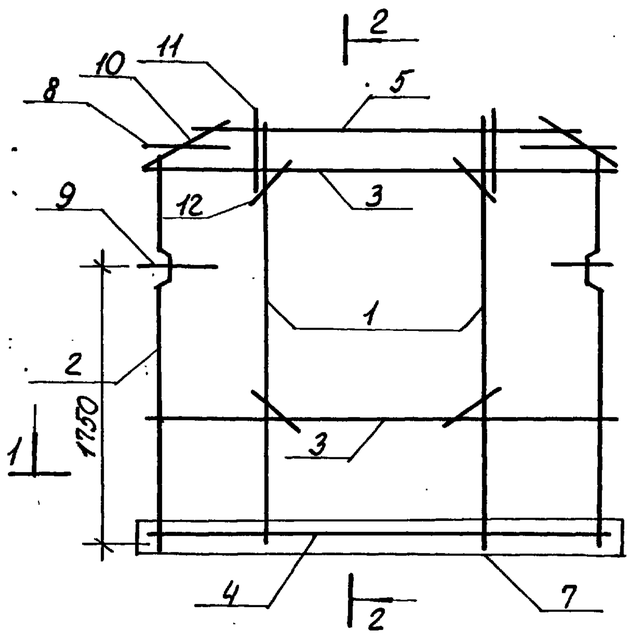

2-2

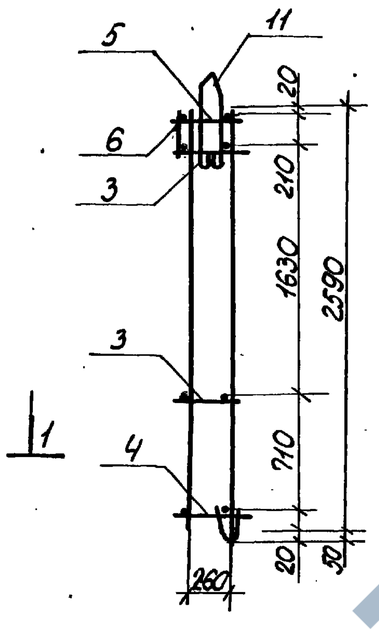

1-1

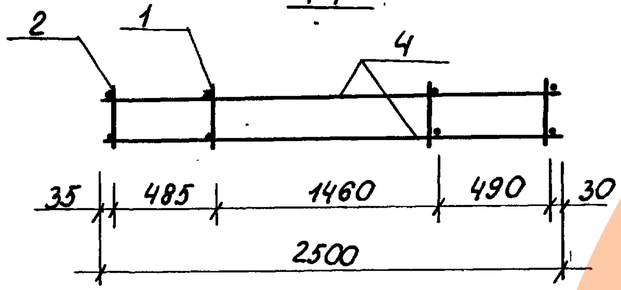

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.02-01	Каркас КР10	2	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.05	Каркас КР11	1	
А3		5		-01	Каркас КР12	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.04-01	Каркас КР13	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.19-01	Каркас ПК2	1	
					Детали		
А4		8	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А4		9	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А2	2	
А3		10			ФбАIIIГОСТ5781-82* ℓ=270	4	0.06кг
А3		11	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П2	2	
Б4		12			Ф5ВрIГОСТ6727-80* ℓ=300	8	0,04кг

Масса каркаса - 21.70кг

Нач.АПМ1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Рабашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 04.01.00

Каркас пространственный КП 27.29.35

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Парахневна

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Фасад

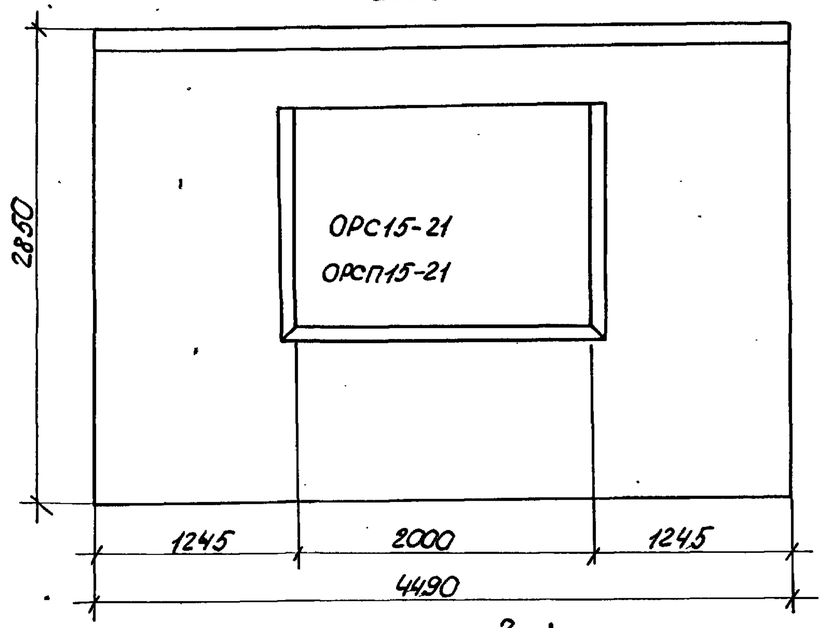

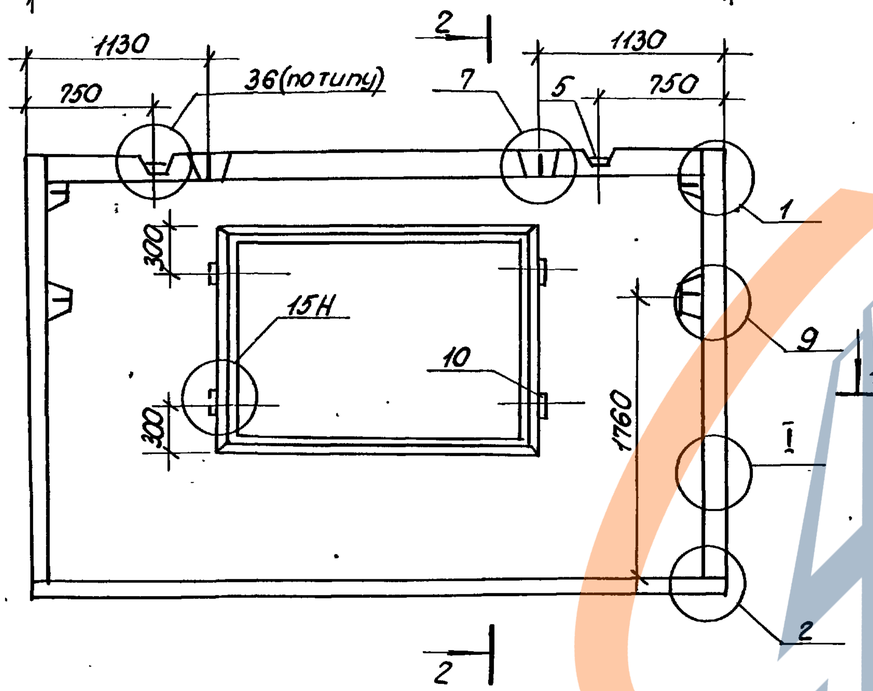

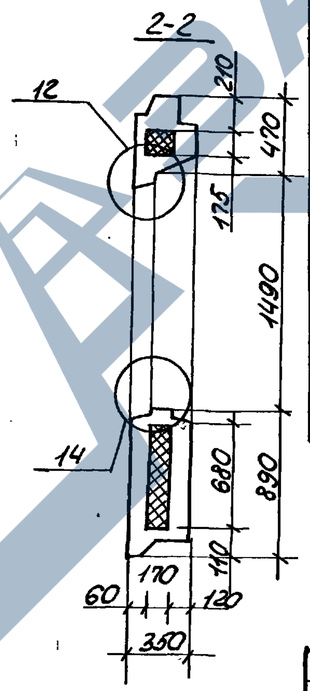

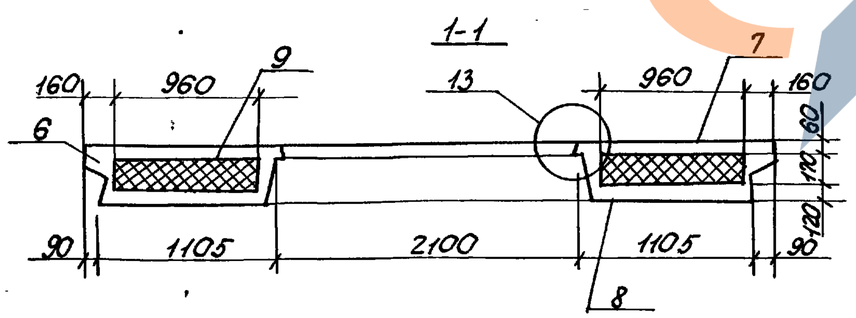

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д4	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00РС	Ведомость расхода стали	X	
А3			1.100.1-7.2-5	35.00.00	Заполнение проема	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	05.01.00	КП 45.29.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.15-04	Сетка С5	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.16	Сетка С6	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.21.02	Сетка ПС3	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.31	Изделие закладное М5	2	
					Материалы		
		6			Керамзитобетон В12.5 D1500	1.60	м³
		7			Фактурн. слой нар. γ = 2000 кг/м³	0.18	м³
		8			Фактурн. слой внутр. γ = 1600 кг/м³	0.12	м³
		9			Утеплитель γ = 40 кг/м³	1.14	м³
Б4		10			пробки дерев. 100×100×50	4	шт.

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Родашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 05.00.00

Панель наружной стены
3НС 45.29.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3630 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Армирование наружного слоя

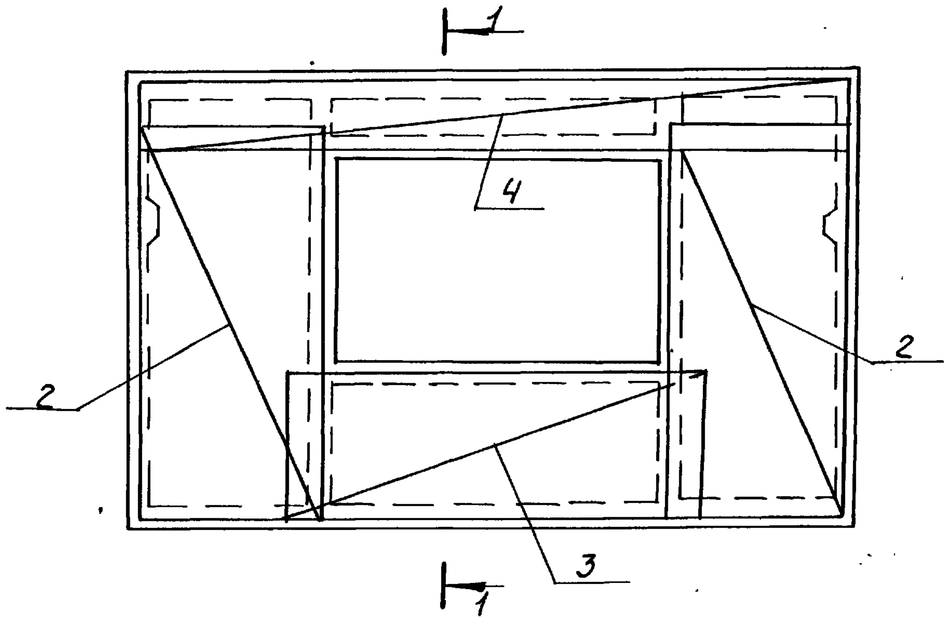

1-1

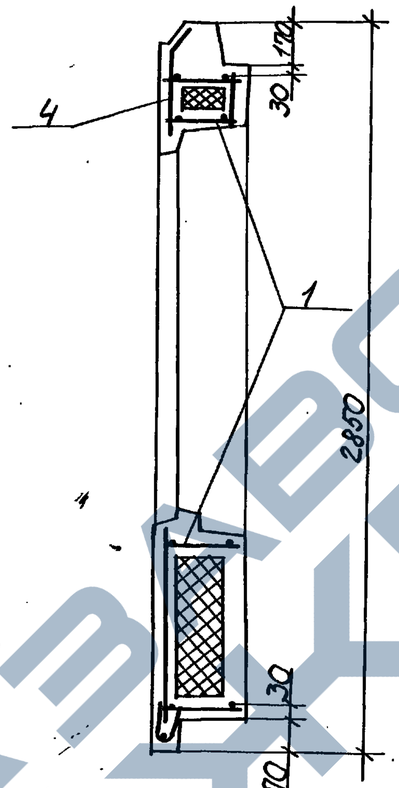

Схема установки пространственного каркаса

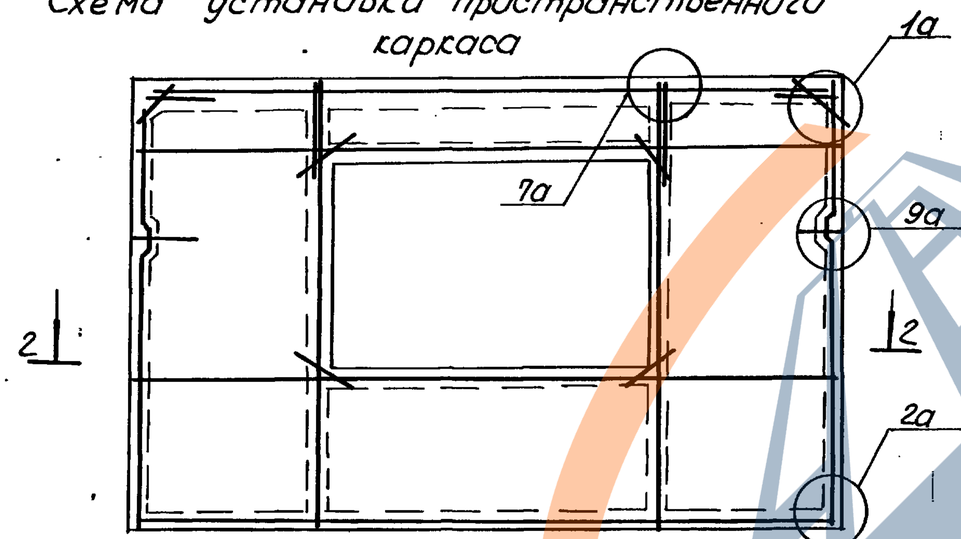

2-2

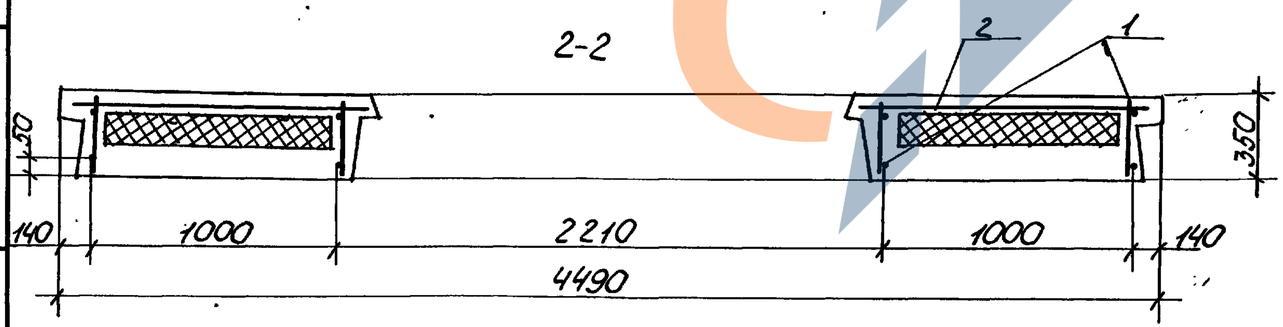

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5	05.00.00	Лист 2

Копировал: Порфирьева

Формат А3

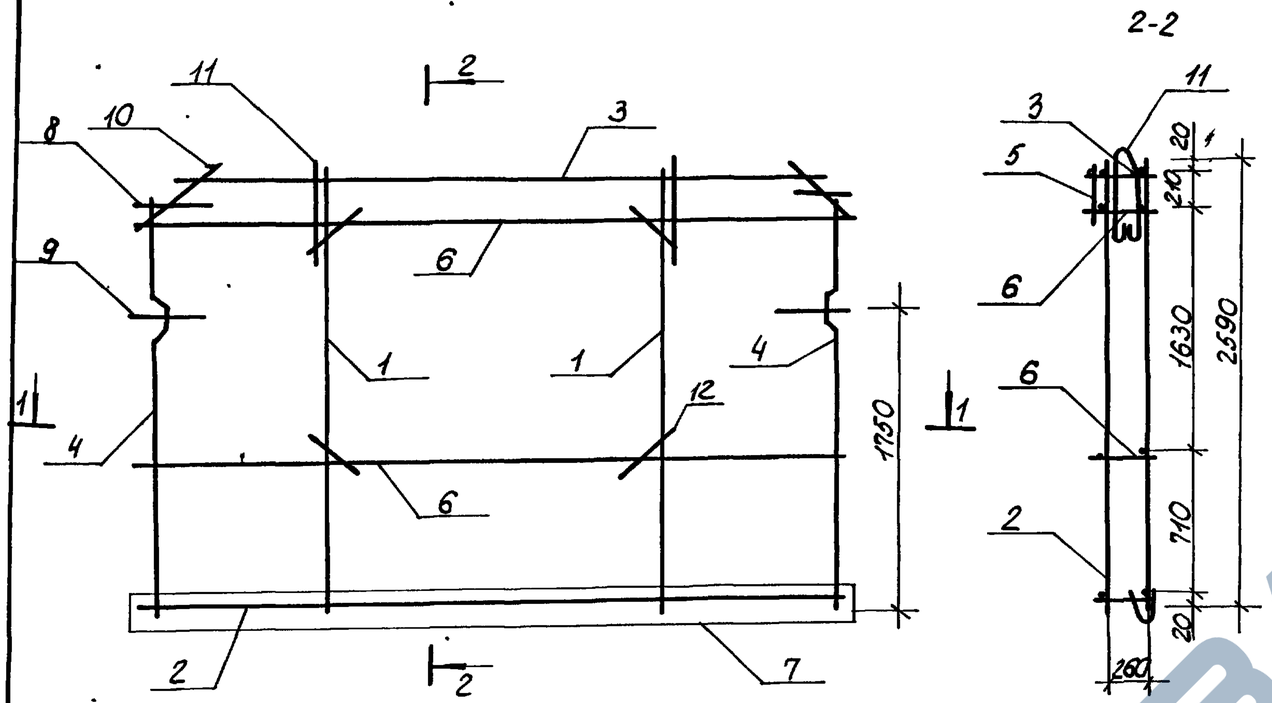

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2		-05	Каркас КР5	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.05-02	Каркас КР14	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.04-02	Каркас КР15	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.02-02	Каркас КР17	2	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.19-02	Каркас ПК3	1	
					Детали		
А4		8	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А4		9	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А2	2	
Б4		10			ФбАIII ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0,06 кг
А4		11	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П3	2	
Б4		12			Ф5ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=300	8	0,04 кг

Масса каркаса - 29.59 кг

Нач.АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.2-5		05.01.00	
Гл.конст.	Радашкевич			Каркас пространственный КП45.29.35	Стадия	Лист	Листов
Рук.гр.	Стобредова				Р		1
Провер.	Стобредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Разраб.	Булгакова						

Копировал: Порфирьева Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Фасад

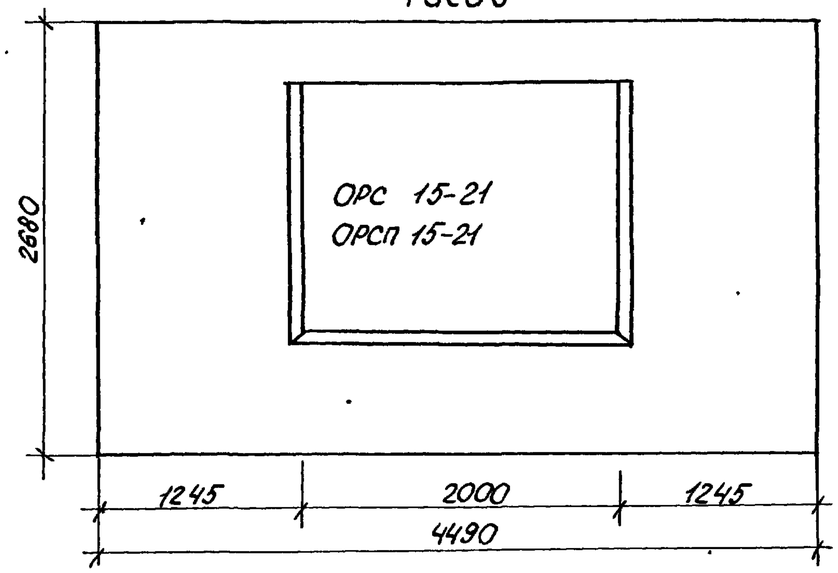

Вид с внутренней стороны

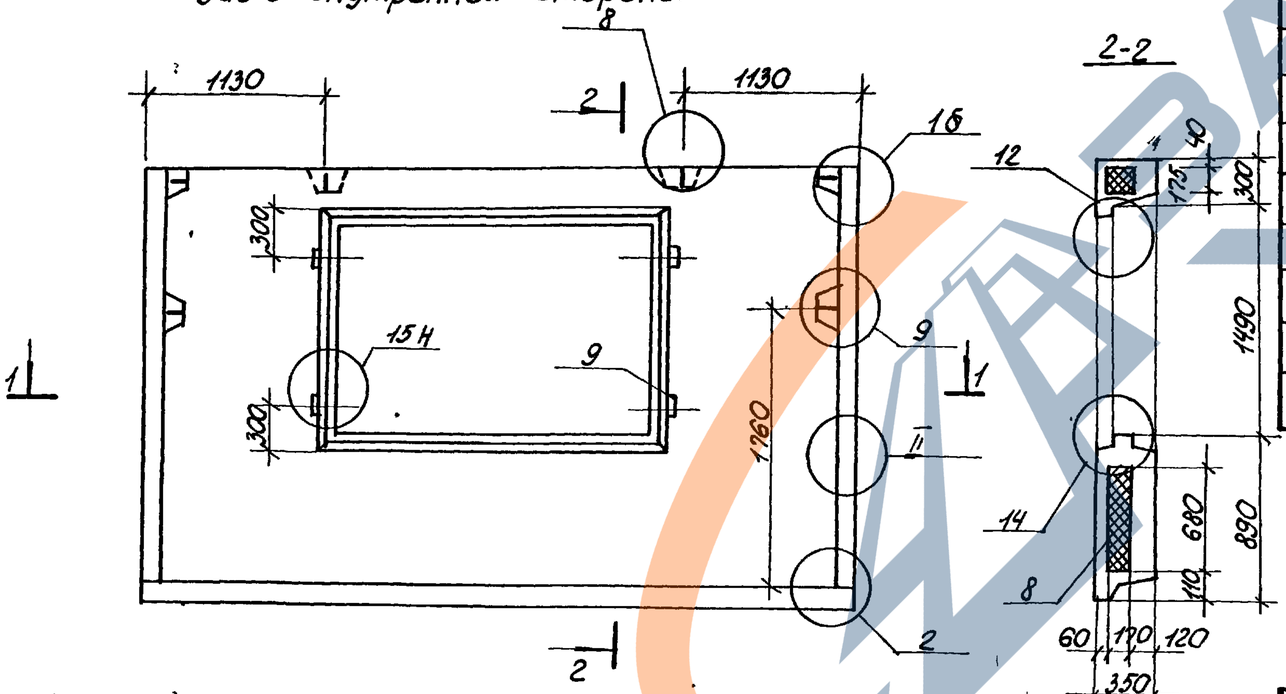

1-1

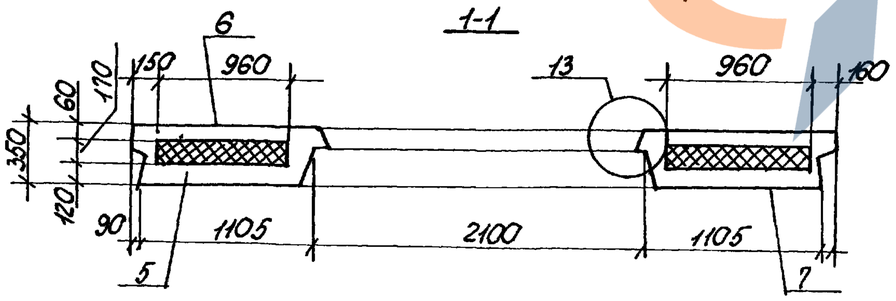

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ОО ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ОО Д4	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ОО Д5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5 ОО.ОО.ОО РС	Ведомость расхода стали	X	
А3			1.100.1-7.2-5 35.00.00	Заполнение проема	X	
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5 06.01.00	КП 45.27.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.15-04	Сетка с5	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.16	Сетка с6	1	
А3		4	-01	Сетка с7	1	
				Материалы		
		5		Керамзитобетон В12,5; D1500	1.50	м³
		6		Фактурн. слой наруж. γ=2000 кг/м³	0.17	м³
		7		Фактурн. слой внутр. γ=1500 кг/м³	0.12	м³
		8		Утеплитель Б=40 кг/м³	1.14	м³
Б4		9		Пробки дерев. 100×100×50	4	шт

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 06.00.00.

Панель наружной стены
ЗНС 45.27.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3340 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева

Формат: А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Армирование наружного слоя

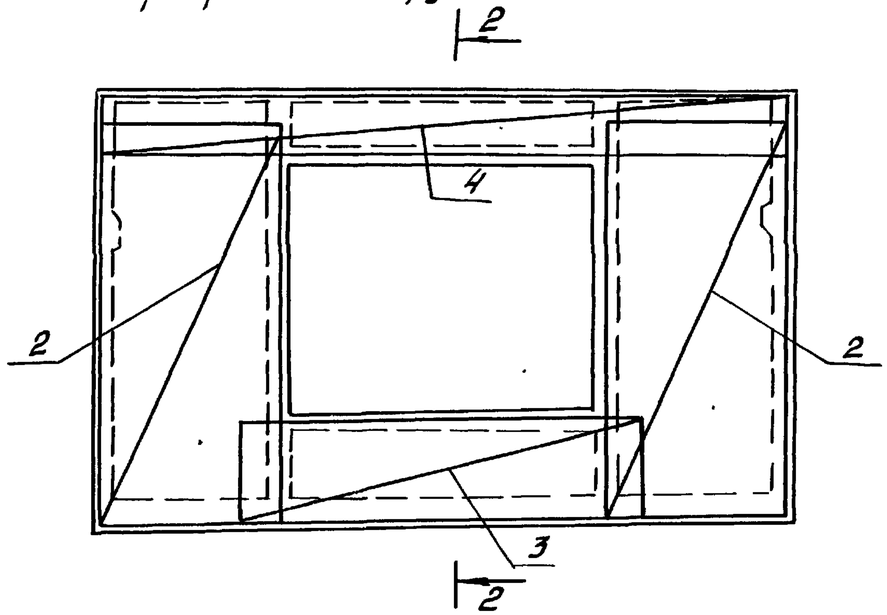

Схема установки пространственного каркаса

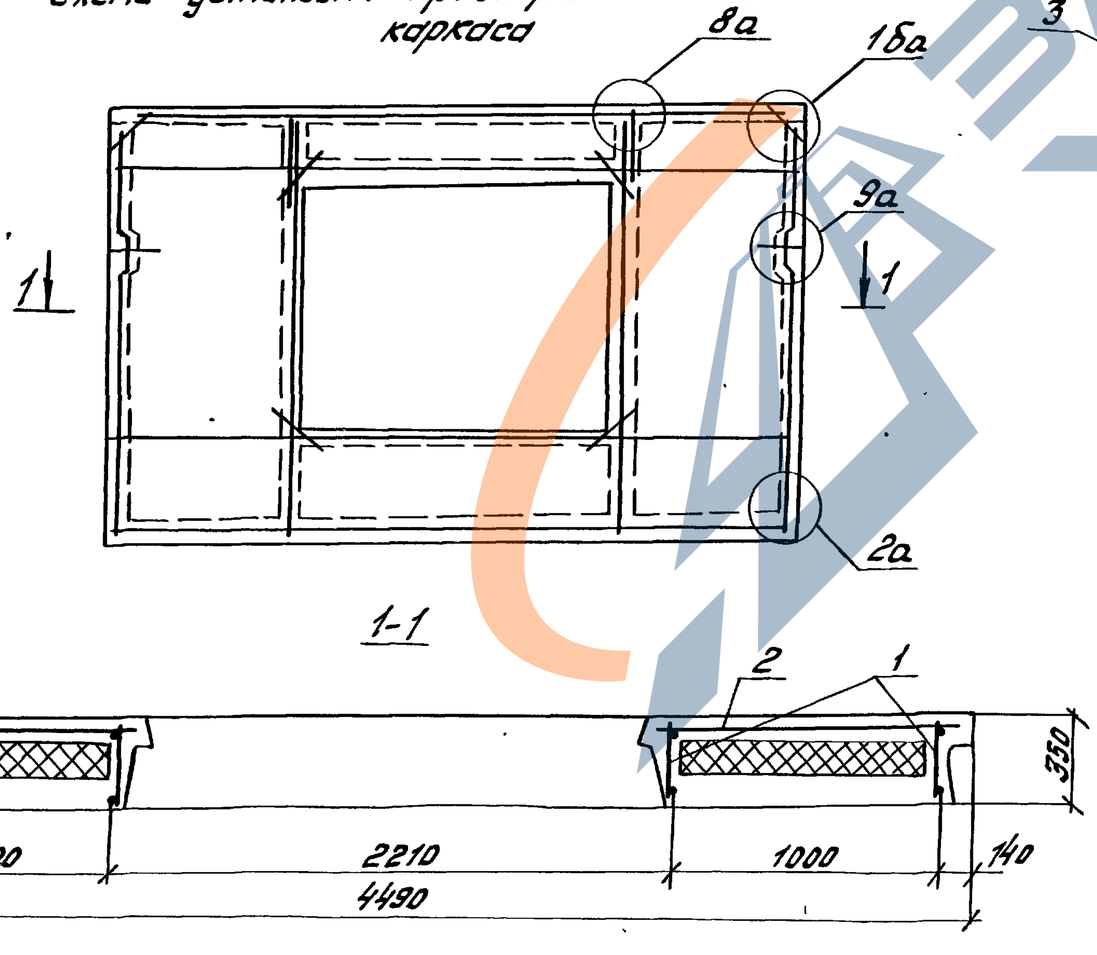

1-1

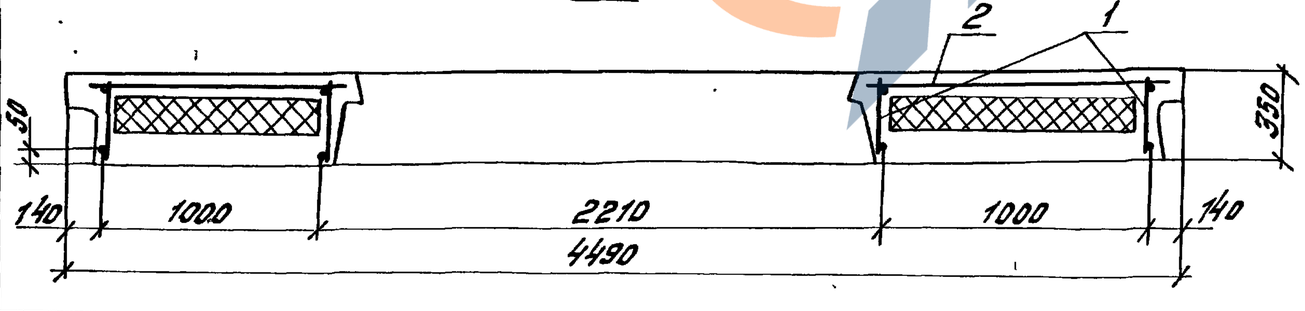

2-2

Альбом рабочих чертежей

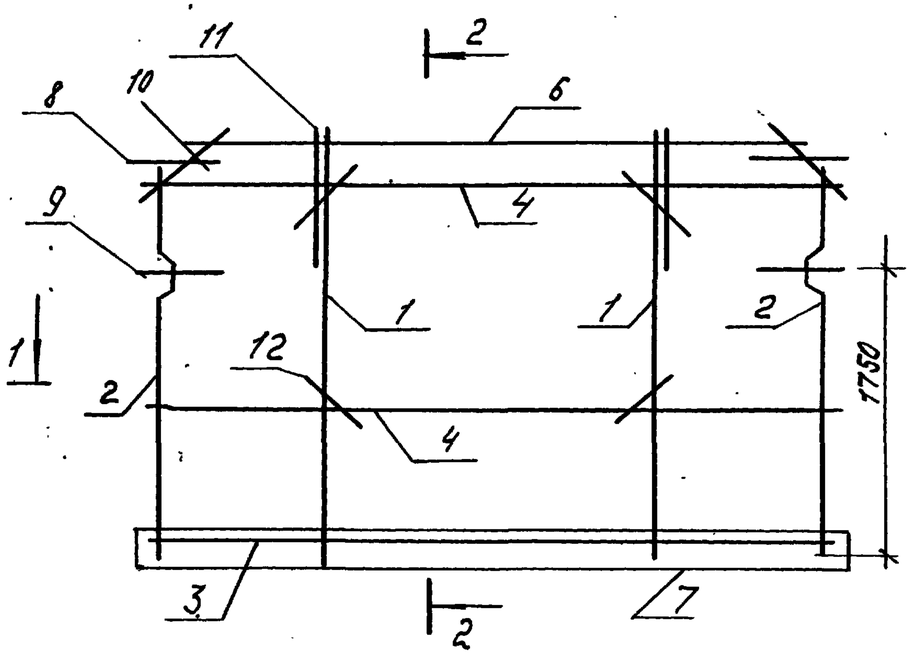

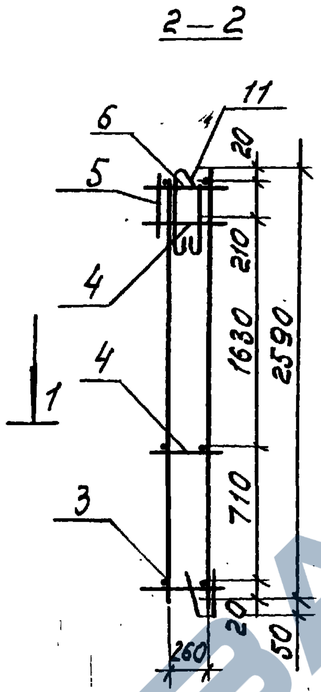

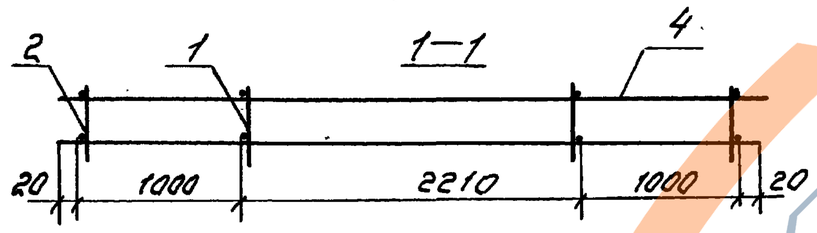

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.01-05	Каркас КР5	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.02-02	Каркас КР17	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.04-02	Каркас КР17	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.05-02	Каркас КР14	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.19-02	Каркас ПК3	1	
					Детали.		
А3		8	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А3		9	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А2	2	
Б.Ч.		10			ф6 AIII ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.06 кг
А3		11	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П3	2	
Б.Ч.		12			ф5 ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=300	8	0.04 кг

Масса каркаса — 29.53 кг

Нач. АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.2-5		06.01.00	
Гл. конст.	Родошкевич			Каркас пространственный КП45.27.35	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	Стабредова				Р		1
Провер.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Разраб.	Булгакова						

Копир. Ив.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Фасад

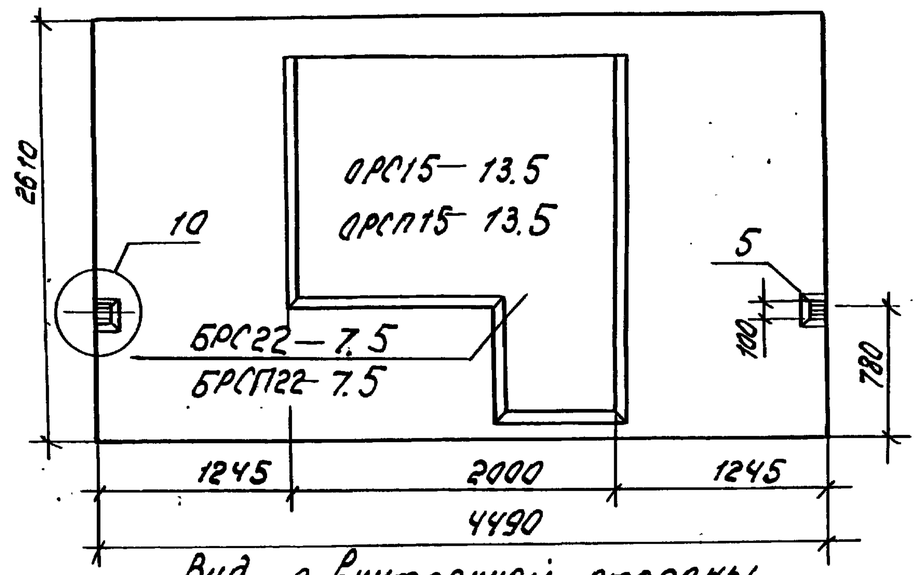

Вид с внутренней стороны.

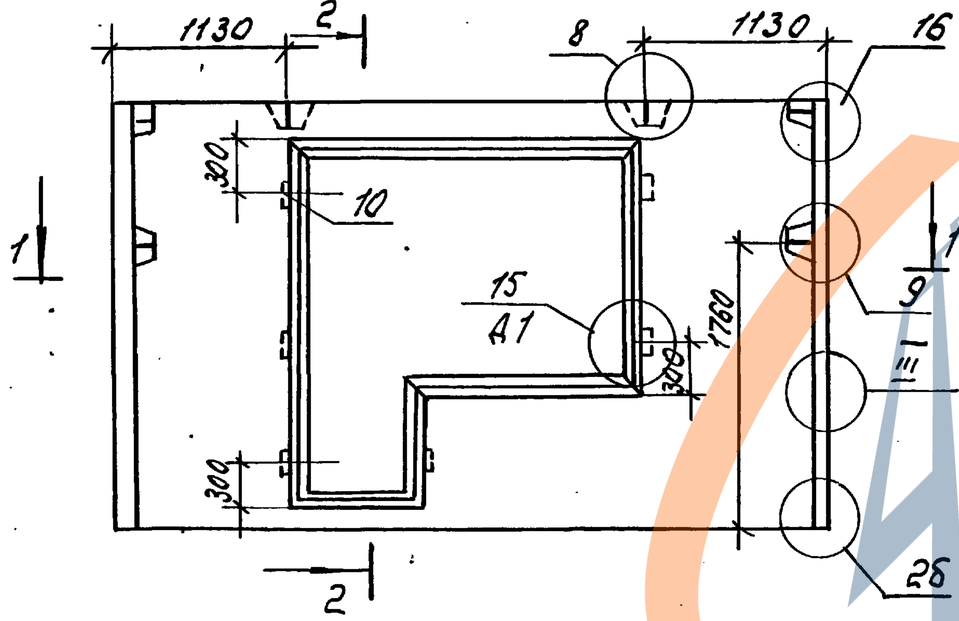

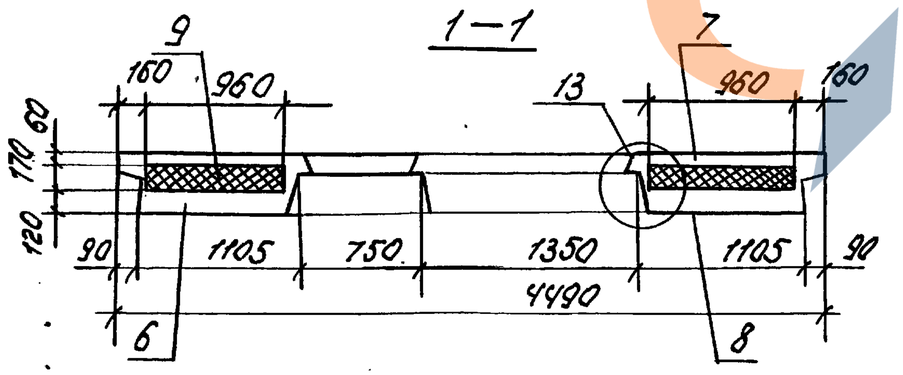

Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ОПО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ОДЧ	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4 ОО.ОО.ОД5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5 ОО.ОО.ОО РС	Ведомость расхода стали	X	
А3			1.100.1-7.2-5 37.ОО.ОО	Заполнение проема	X	
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5 07.01.00	КП 45.26.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6 ОО.ОО.16-01	Сетка С7	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6 ОО.ОО.15-04	Сетка С5	2	
А3		4	—01	Сетка С2	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6 ОО.ОО.27	Изделие закладное М1	2	
				Материалы.		
		6		Керамзитобетон В12.5 D 1500	1.38	м³
		7		Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0.16	м³
		8		Фактурн. слой внутр. γ=1600 кг/м³	0.12	м³
		9		Утеплитель γ=40 кг/м³	1.04	м³
Б.Ч.		10		Пробки дерев. 100×100×50	6	шт.

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стаброва		
Провер.	Стаброва		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 07.00.00

Панель наружной стены ЗНС45.26.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3300 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копир. Формат А4

Армирование наружного слоя

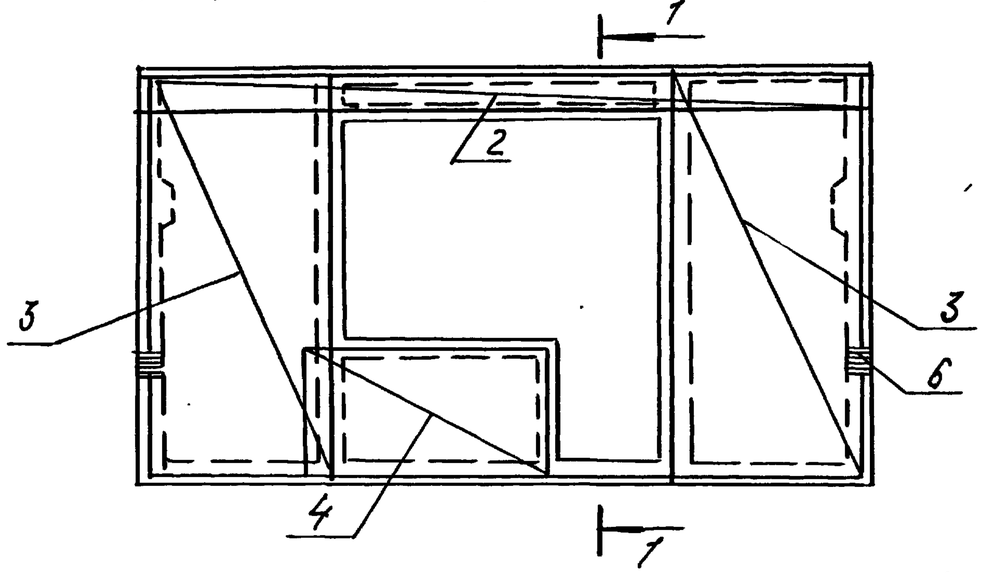

1-1

Схема установки пространственного коркаса

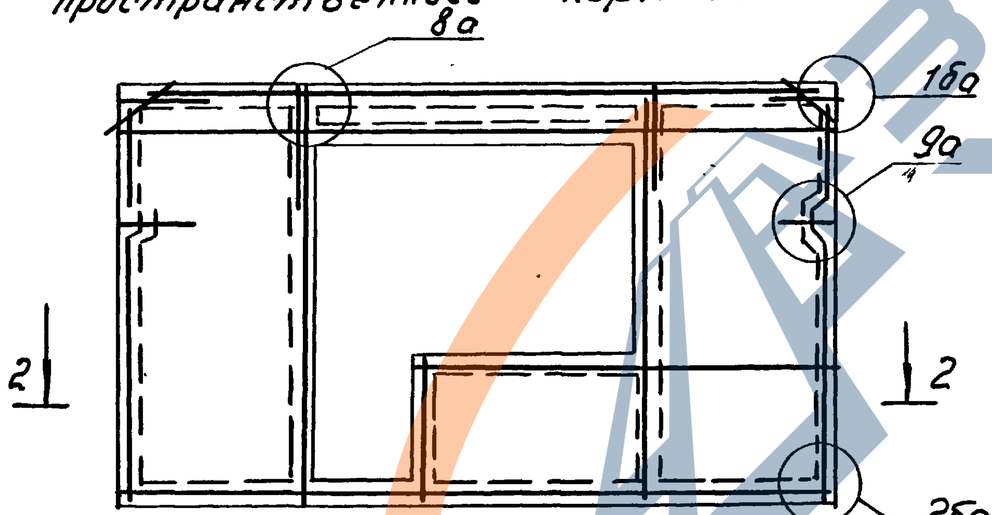

2-2

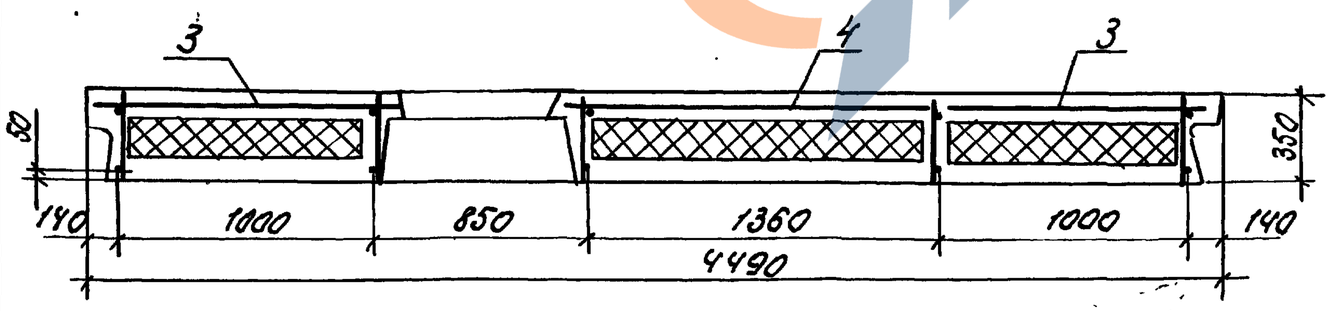

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	07.00.00	Лист 2

Копир. Мод

Формат А3

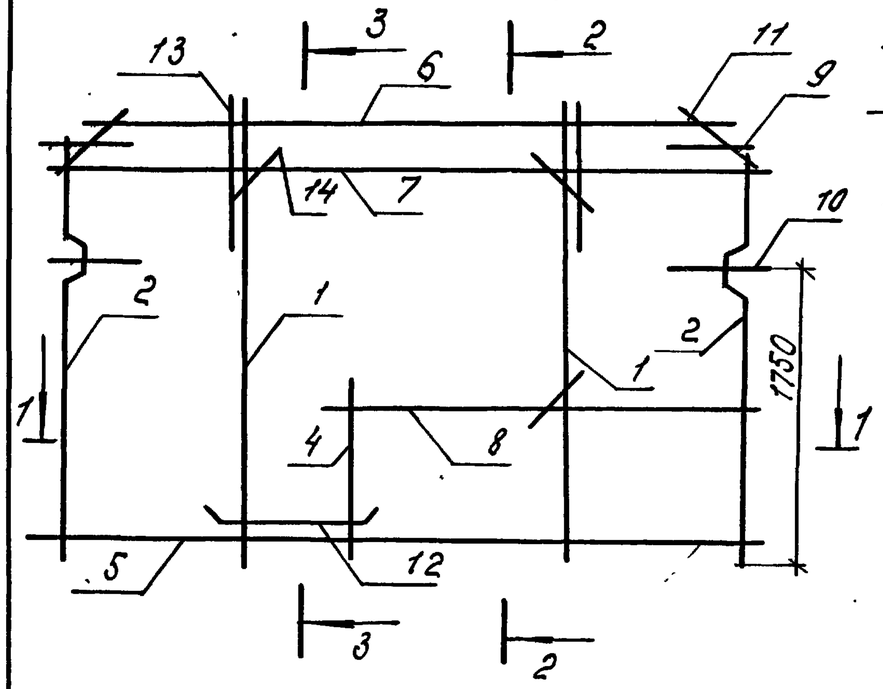

2–2

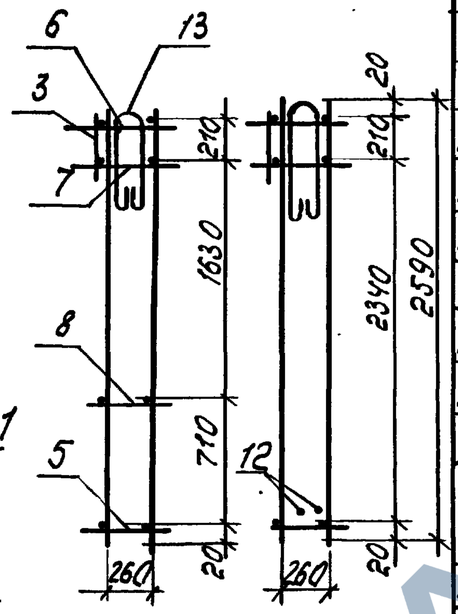

3–3

1–1

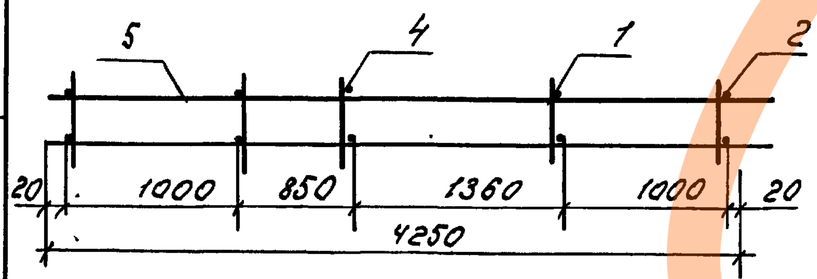

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.04-02	Каркас КР15	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.01.04	Каркас КР4	1	
А3		5	-05	Каркас КР5	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.05-02	Каркас КР14	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6 00.00.02-02	Каркас КР17	1	
А3		8	1.100.1-7.2-6 00.00.06	Каркас КР18	1	
				Детали		
А3		9	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	2	
А3		10	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	
Б.Ч.		11		ФбАIII ГОСТ5781-82, *l=270	4	0.06 кг
А3		12	1.100.1-7.2-6 00.00.02-04	ОС1	2	
А3		13	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П3	2	
Б.Ч.		14		Фбр I ГОСТ6727-80 *l=300	6	0.04 кг

Марка каркаса — 28.47 кг

				1.100.1-7.2-5	07.01.00
Нач. АПМ	Печерин		12.89	Каркас пространственный КП45.26.35	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл. конст.	Радашкевич				
Рук. гр.	Стабредова				
Провер.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Разраб.	Булгакова				

Копир. Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Фасад

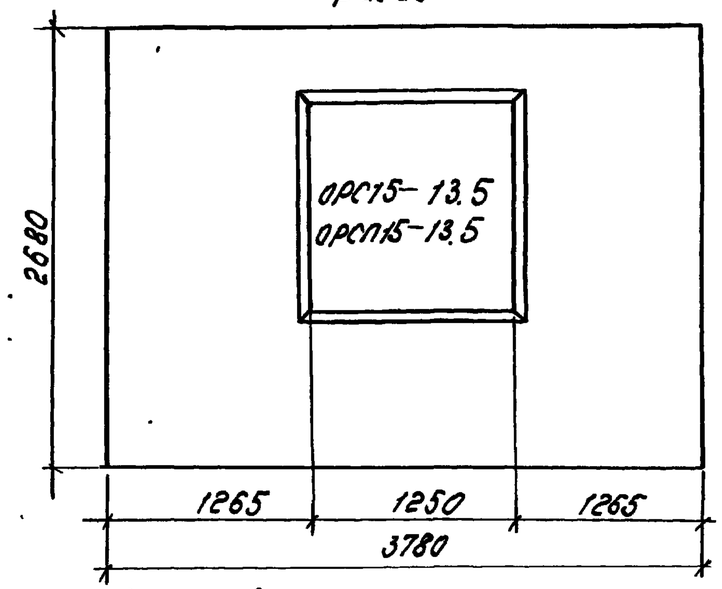

Вид с внутренней стороны.

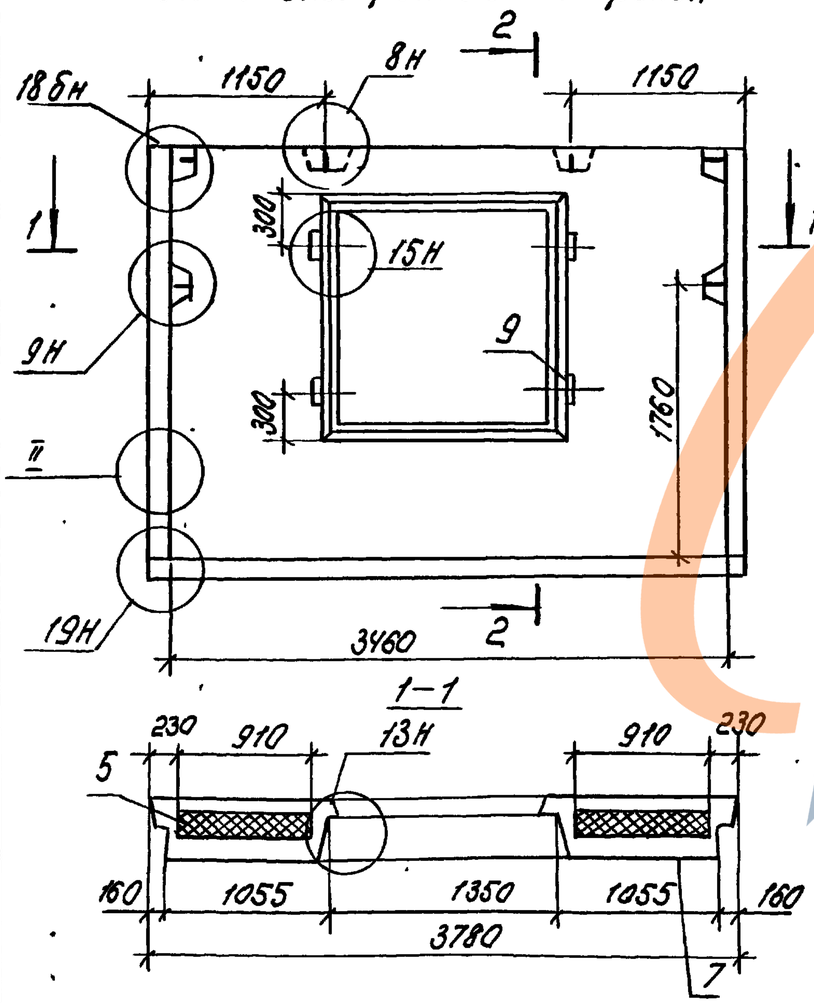

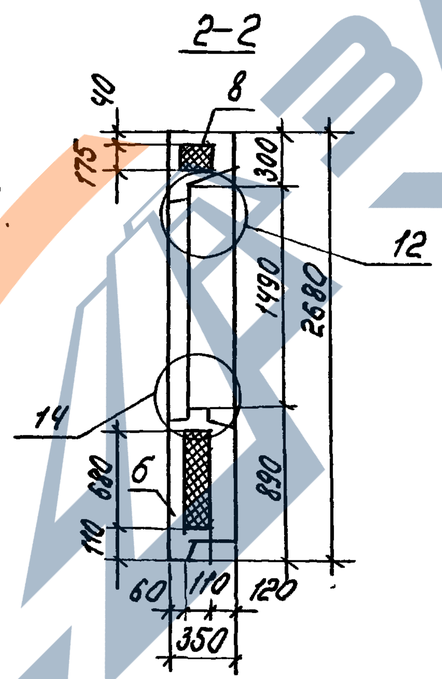

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00 ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00 ДЧ	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00 Д5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5 00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	X	
А3			1.100.1-7.2-5 34.00.00	Заполнение проема	X	
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5 08.01.00	КП 37.27.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.15-04	Сетка С5	2	
А3		3	— 01	Сетка С2	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.16-03	Сетка С10	1	
				Материалы		
		5		Керамзитобетон В12.5; D 1500	1.33	м³
		6		Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0.17	м³
		7		Фактурн. слой внутр. γ=1600 кг/м³	0.11	м³
		8		Утеплитель γ=40 кг/м³	0.98	м³
БЧ		9		Пробка дерев. 100×100×50	4	шт.

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 08.00.00

Панель наружной стены ЗНС38.27.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2960 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копиров. Морозова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЗАВОД ЖБИ

Армирование наружного слоя.

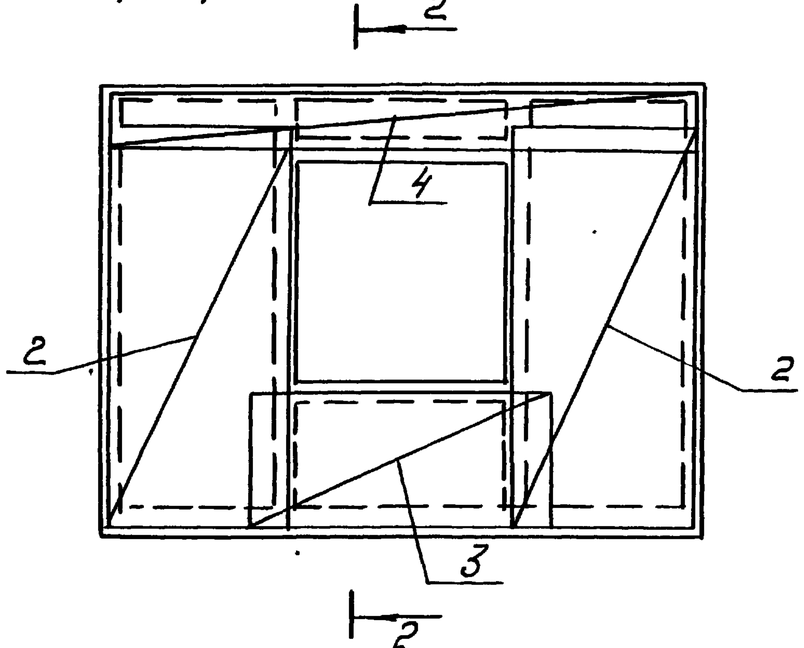

Схема установки пространственного каркаса.

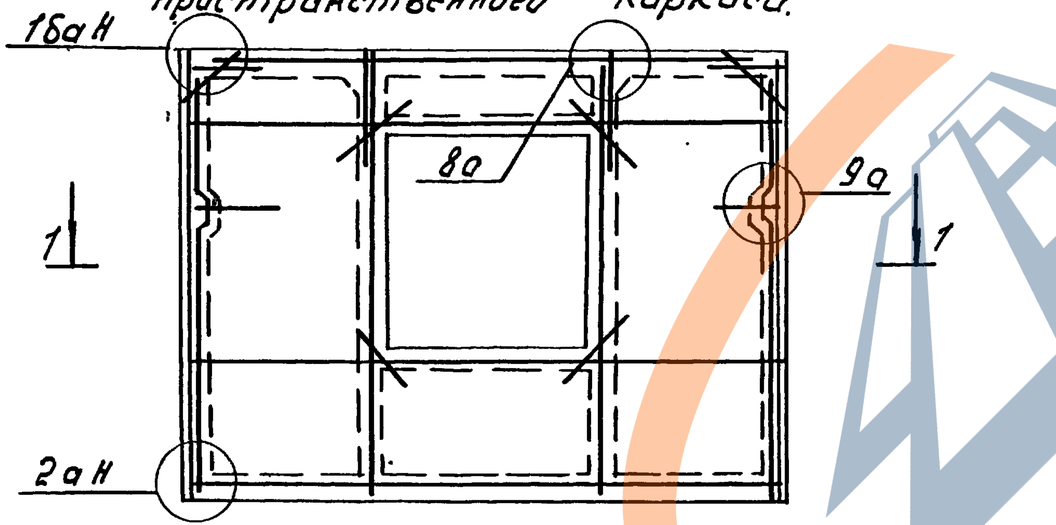

2—2

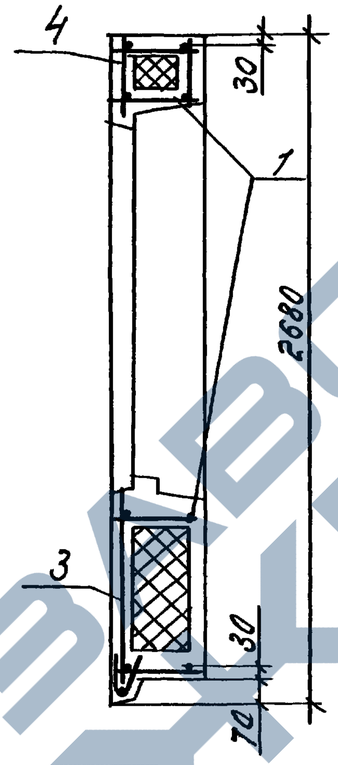

1—1

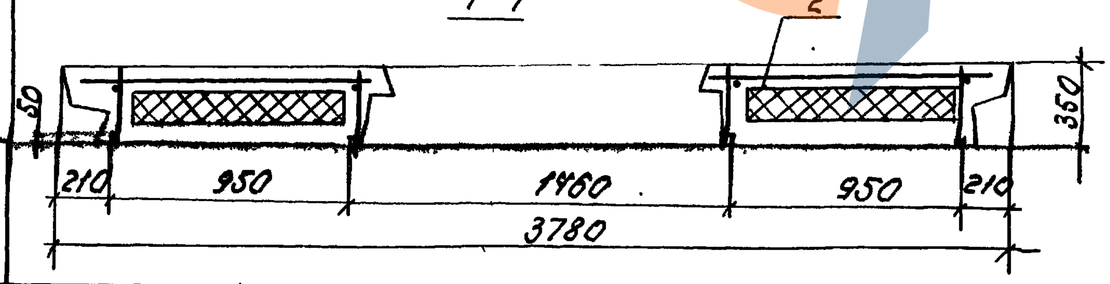

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	08.00.00	Лист 2

Копир. Мод

Формат А3

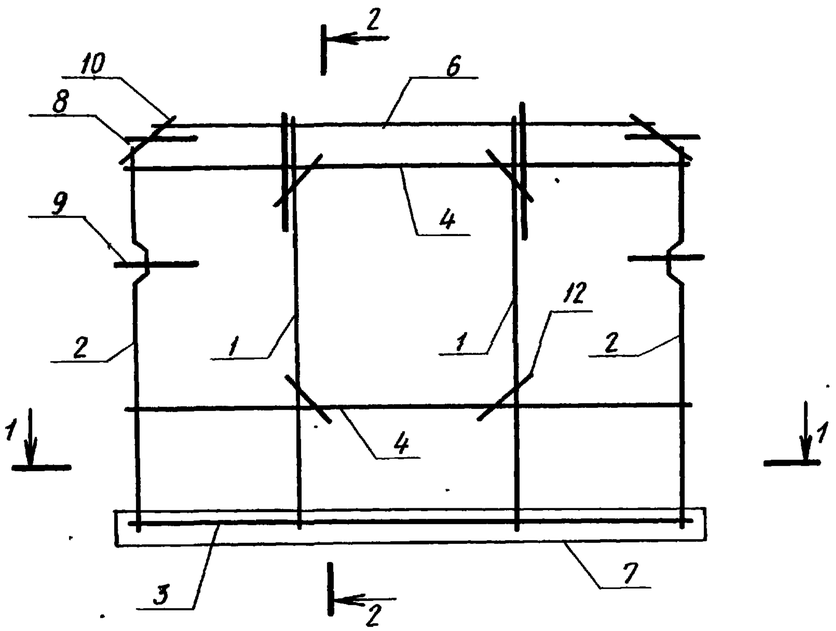

2-2

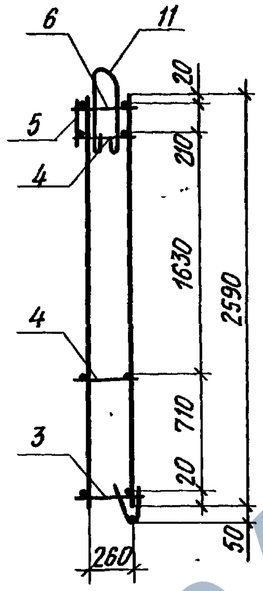

1-1

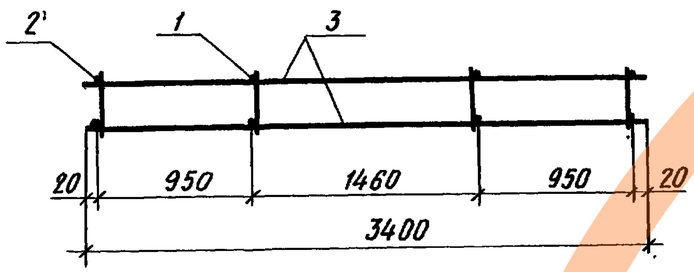

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.05-03	Каркас КР19	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.02-03	Каркас КР20	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.04-03	Каркас КР16	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.05-04	Каркас КР21	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6 00.00.19-03	Каркас ПК4	1	
				Детали		
А3		8	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	2	
А3		9	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	
Б.Ч.		10		ф6АШ ГОСТ 5781-82*, ℓ=270	4	0,06 кг
А3		11	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П2	2	
Б.Ч.		12		ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=300	8	0,04 кг

Масса каркаса - 24,92 кг

Нач. АПМ-1	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 08.01.00

Каркас пространственный КП 38.27.35

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Фасад

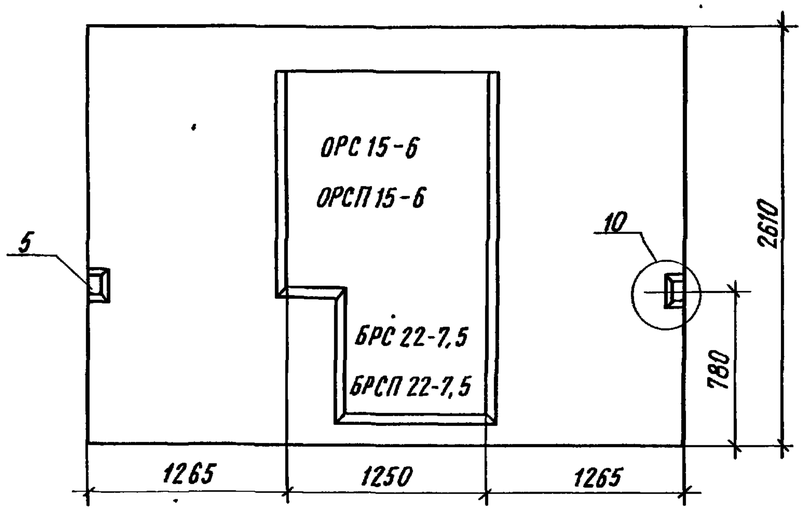

Вид с внутренней стороны

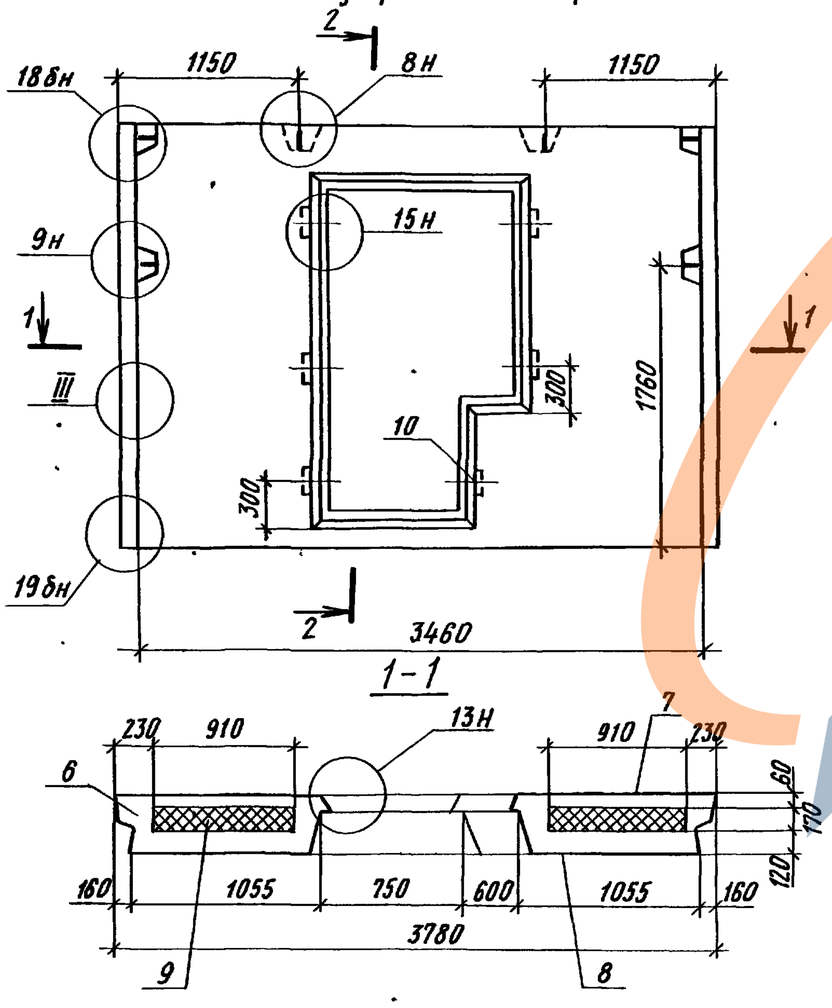

2-2

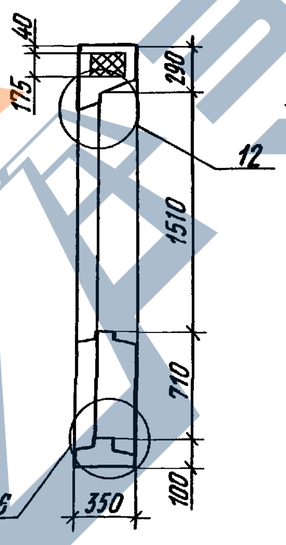

1-1

Формат	Зона	Поз	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д4	Узлы опалубки		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования		
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали		
А3			1.100.1-7.2-5	36.00.00	Заполнение проема		
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	09.01.00	КП 38.26.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.15-04	Сетка С5	2	
А3		3		-03	Сетка С4	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.16-03	Сетка С10	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.27	Изделие закладное М1	2	
					Материалы		
		6			Керамзитобетон В12,5 D1500	1,28	м3
		7			Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м3	0,15	м3
		8			Фактурн. слой внутр. γ=1600 кг/м3	0,10	м3
		9			Утеплитель γ=40 кг/м3	0,88	м2
Б.Ч.		10			Пробки деревянные 100×100×50	6	шт

Нач.АПИ-1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 09.00.00

Панель наружной стены
3НС 38.26.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2850 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Армирование наружного слоя

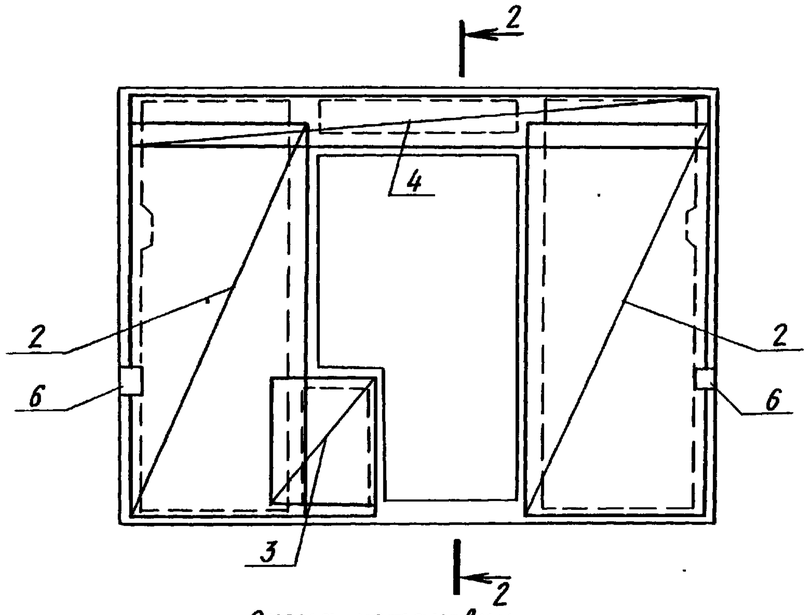

Схема установки пространственного каркаса

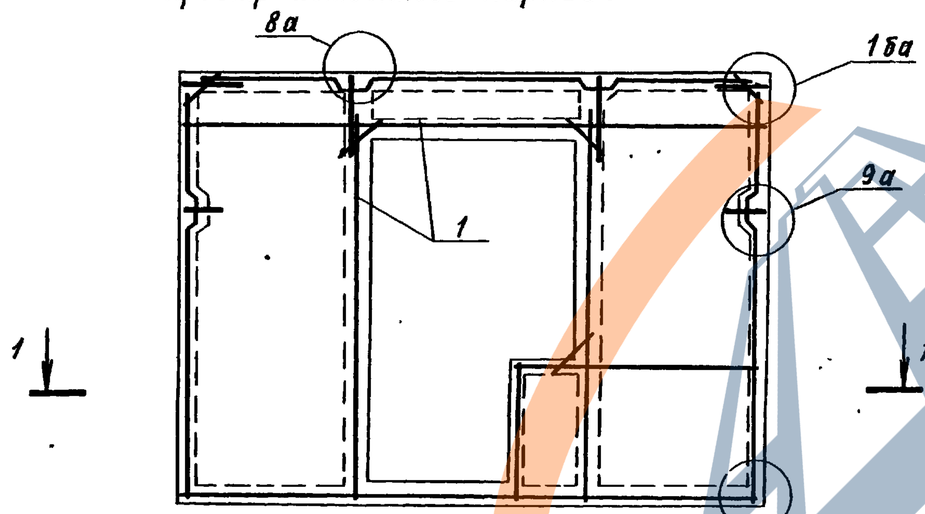

1-1

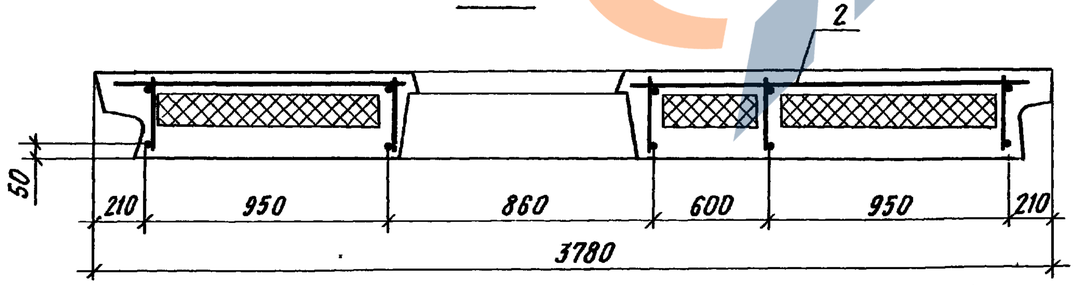

2-2

ЗАВОД ЖБИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	09.00.00	Лист 2

Копировал _____ Формат А3

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

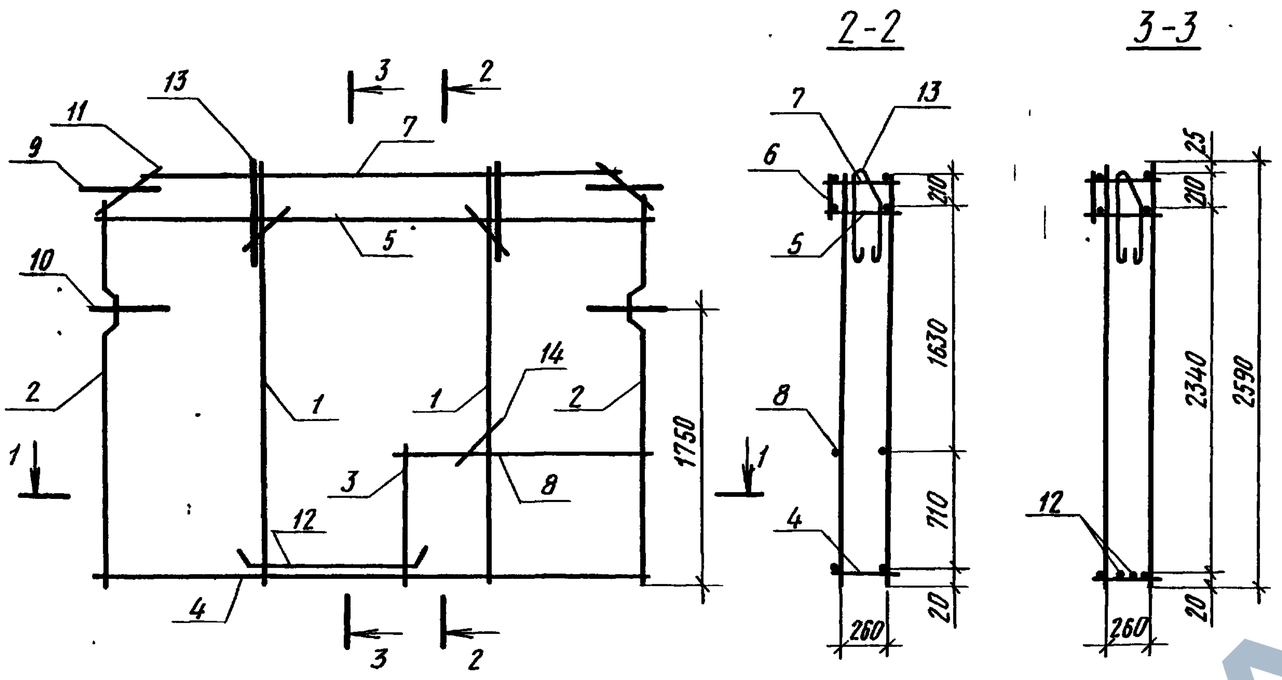

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7. 2-6 00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2	1.100.1-7. 2-6 00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		3	1.100.1-7. 2-6 00.00.01-04	Каркас КР4	1	
А3		4	1.100.1-7. 2-6 00.00.05-03	Каркас КР19	1	
А3		5	1.100.1-7. 2-6 00.00.02-03	Каркас КР20	1	
А3		6	1100.1-7. 2-6 00.00.04-03	Каркас КР16	1	
А3		7	1.100.1-7. 2-6 00.00.05-04	Каркас КР21	1	
				Детали		
Б.Ч.		8		ф8AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=1520	2	0,64 кг
А3		9	1.100.1-7. 2-6 00.00.23	Анкер А1	2	
А3		10	1.100.1-7. 2-6 00.00.24	Анкер А2	2	
Б.Ч.		11		ф6AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=270	4	0,06 кг
А3		12	1.100.1-7. 2-6 00.00.02-04	ОС1	2	
А4		13	1.100.1-7. 2-6 00.00.35	Петля П2	2	
Б.Ч.		14		ф5 Вр1 ГОСТ 6727-80*, ℓ=300	6	0,04 кг

Масса каркаса - 26,03 кг

				1.100.1-7.2-5 09.01.00	
Нач.ЛПИ-1	Печерин		12.89		
Гл.конст	Радашкевич			Каркас пространственный КП 38.26.35	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук. гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Провер	Стабредова				
Разраб.	Булгакова				

Копировал Архипов Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Фасад

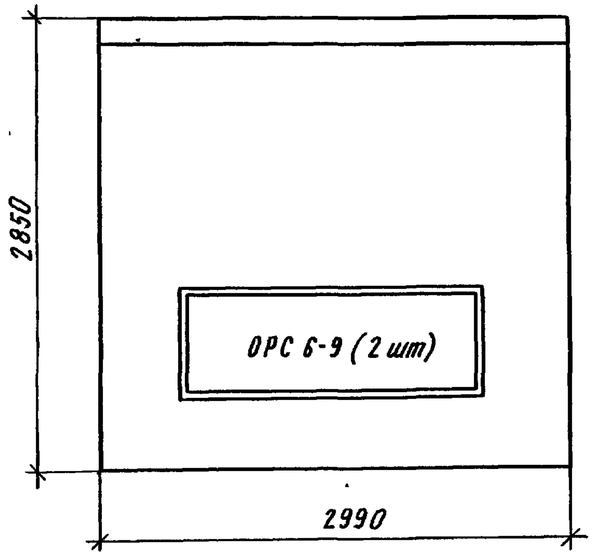

Вид с внутренней стороны

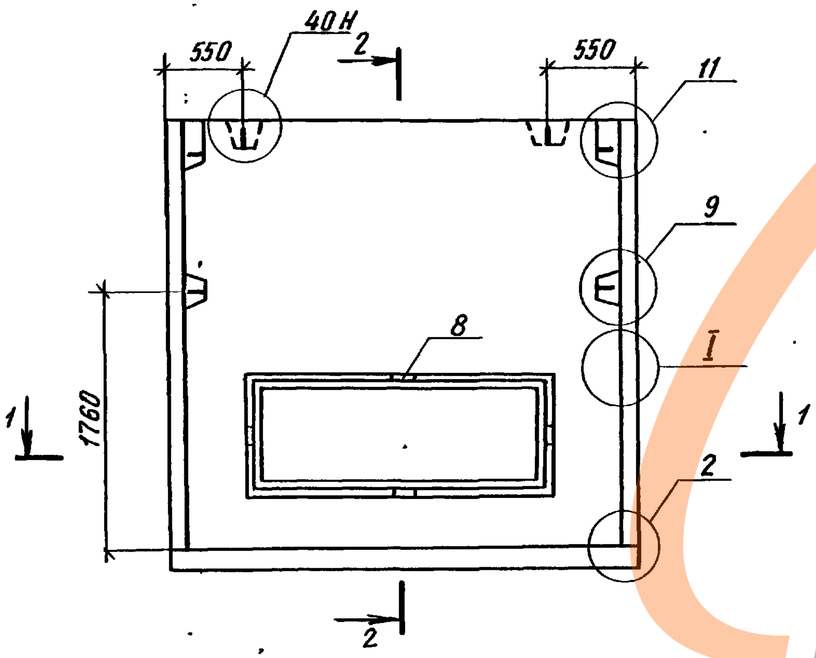

2-2

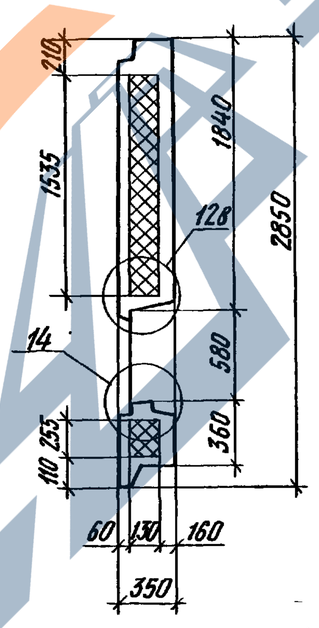

1-1

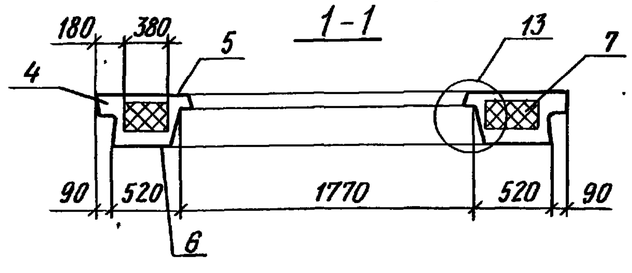

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д4	Узлы опалубки		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования		
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали		
А3			1.100.1-7.2-5	38.00.00	Заполнение проема		
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	10.01.00	КП 30.29.35-15	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.21	Сетка С1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.16-04	Сетка С11	1	
					Материалы		
		4			Керамзитобетон В12,5 D1500	1,40	м³
		5			Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0,17	м³
		6			Фактурн. слой внутр. γ=1600 кг/м³	0,12	м³
		7			Утеплитель γ=40 кг/м³	0,67	м²
Б.Ч.		8			Пробки дерев. 100×100×50	4	шт.

Нач.ПМ-1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 10.00.00

Панель наружной стены
3НС 30.29.35-150л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3040 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Архипов Формат А3

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

Армирование наружного слоя

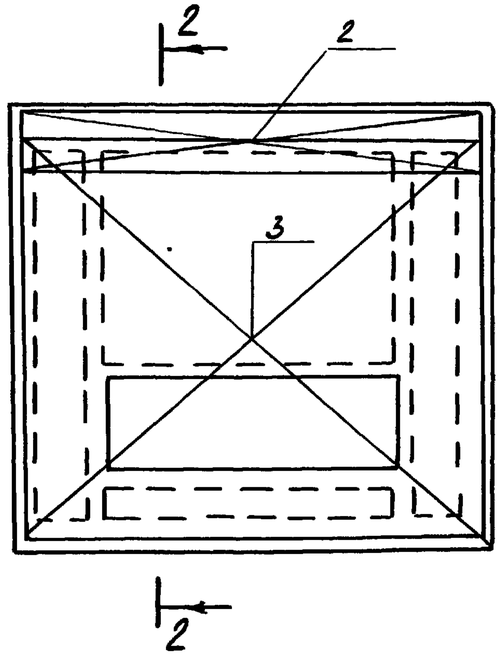

2-2

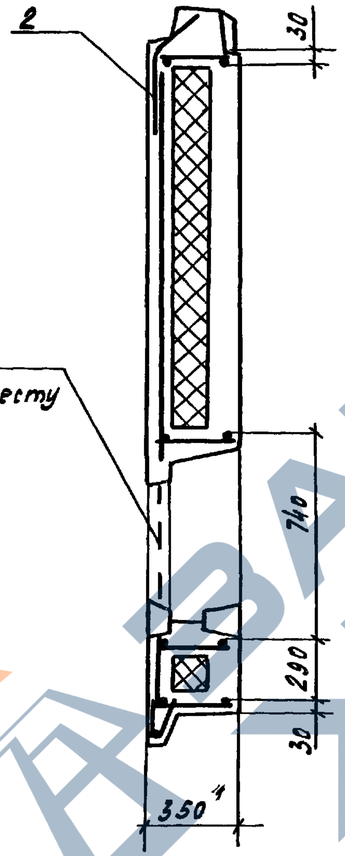

Схема установки пространственного каркаса

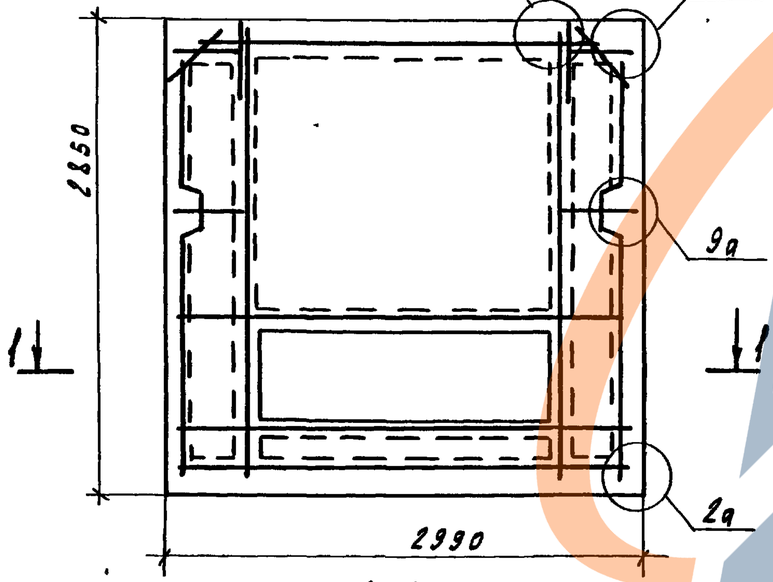

1-1

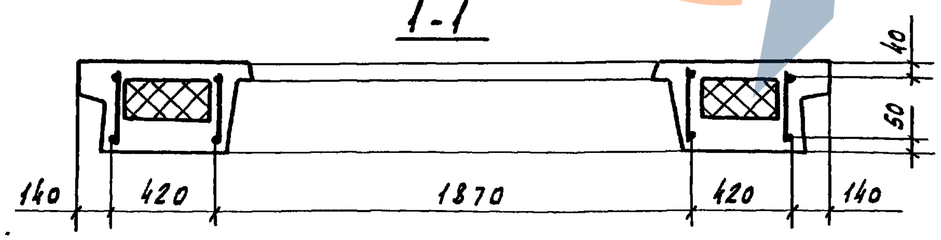

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	10.00.00	Лист 2

Копировал Кириенко

Формат А3

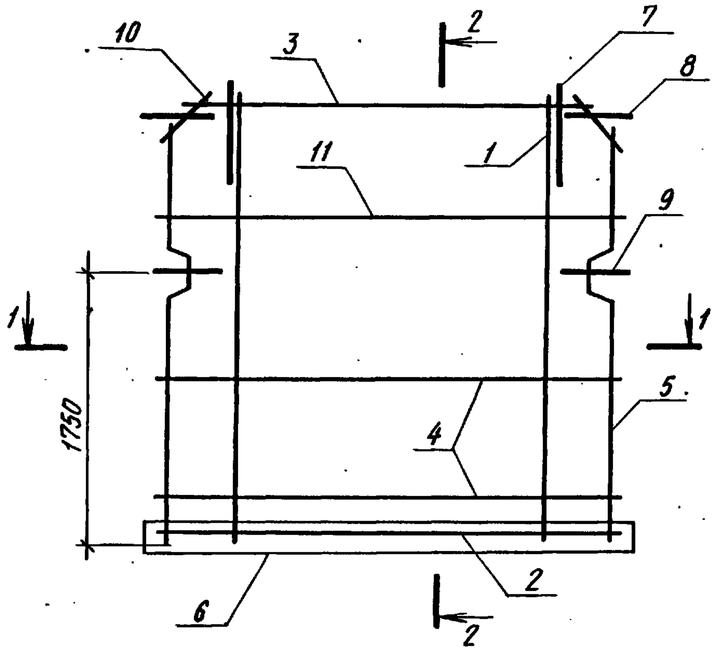

1-1

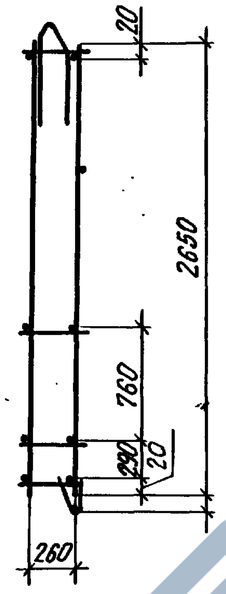

2-2

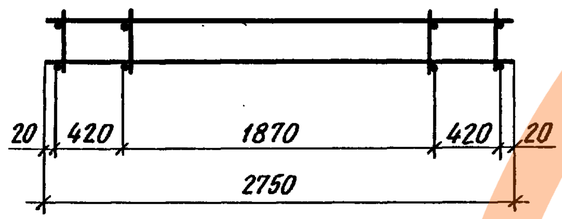

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01-01	Каркас КР6	2	
А3		2	-02	Каркас КР2	1	
А3		3	-03	Каркас КР3	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.02	Каркас КР7	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.03	Каркас КР8	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.19	Каркас ПК1	1	
				Детали		
А3		7	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П3	2	
А3		8	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	2	
А3		9	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	
Б.Ч.		10		ф6 AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=270	4	0,06 кг
Б.Ч.		11		ф6 AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=2750	1	0,61 кг

Масса каркаса - 19,40 кг

Нач. АПМ-1	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 10.01.00

Каркас пространственный КП 30.29.35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-5	11.00.00	Сборочный чертеж	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ДЧ	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ДЗ	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00РС	Ведомость расхода стали	X	
А3			1.100.1-7.2-5	38.00.00	Заполнение проема	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	11.01.00	КП 60.29.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.21	Сетка ПС1	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.16-04	С11	2	
					Материалы		
		4			Керамзитобетон В12,5; D1500	2.59	м³
		5			Фактурн.слой нар γ=2000 кг/м³	0.32	м³
		6			Фактурн.слой внутр. γ=1600 кг/м³	0.24	м³
		7			Утеплитель γ=40 кг/м³	1.46	м³
64		8			Пробки дер. 100×100×50	8	шт

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.констр	Радашкевич		
Рук. гр.	Столбредова		
Разраб.	Столбредова		
Провер.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 11.00.00

Панель наружной стены 3НС 60.29.35-150 л

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: Порфирьева Формат: А3

Вид с внутренней стороны

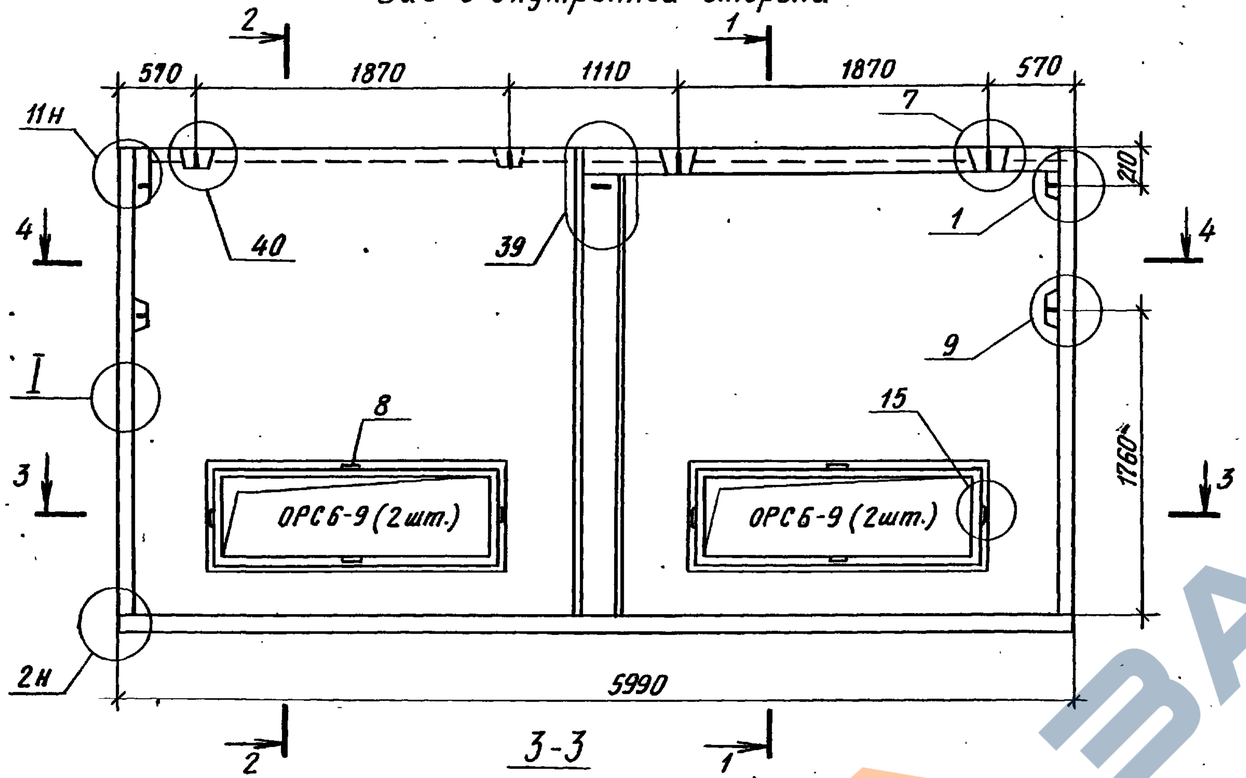

1-1

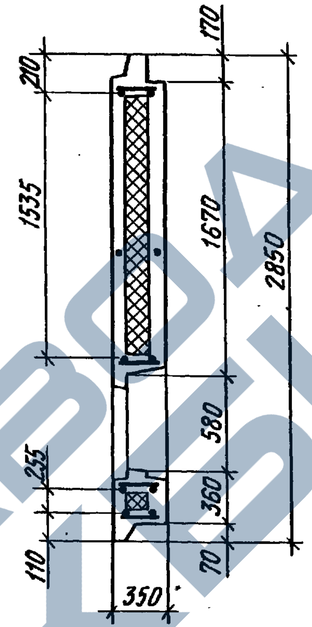

2-2

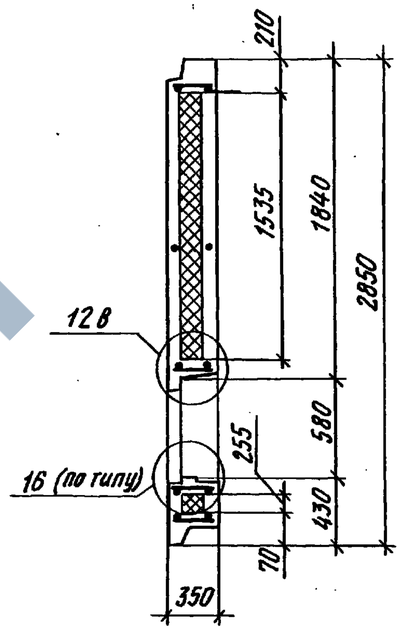

Нач.АПМ-1	Печерин		12.89
Гл.конст	Радашкевич		
Рук.гр	Ставредова		
Провер.	Ставредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 11.00.00 СБ

Панель наружной стены
ЗНС 60.29.35-150 л
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5620 кг	
Лист 1	Листов 2	

Сиб ЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Схема установки пространственного каркаса КП 60.29.35

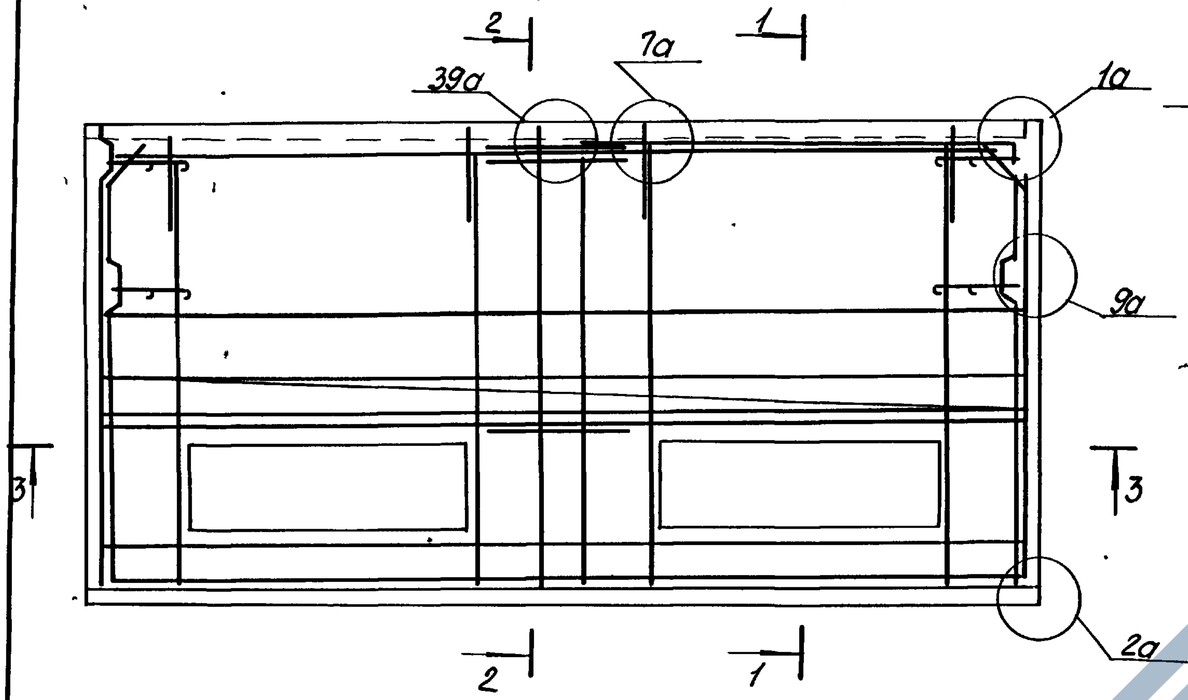

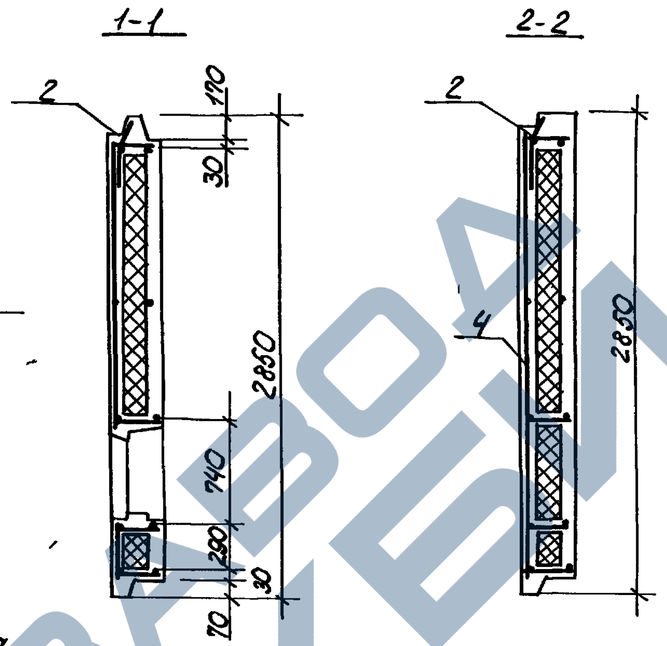

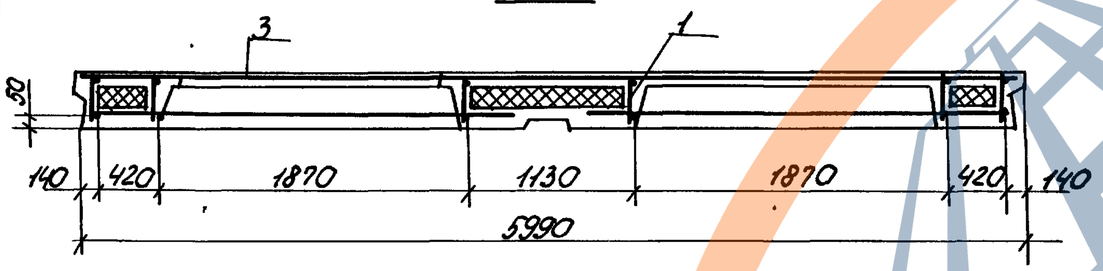

Схема армирования наружного слоя

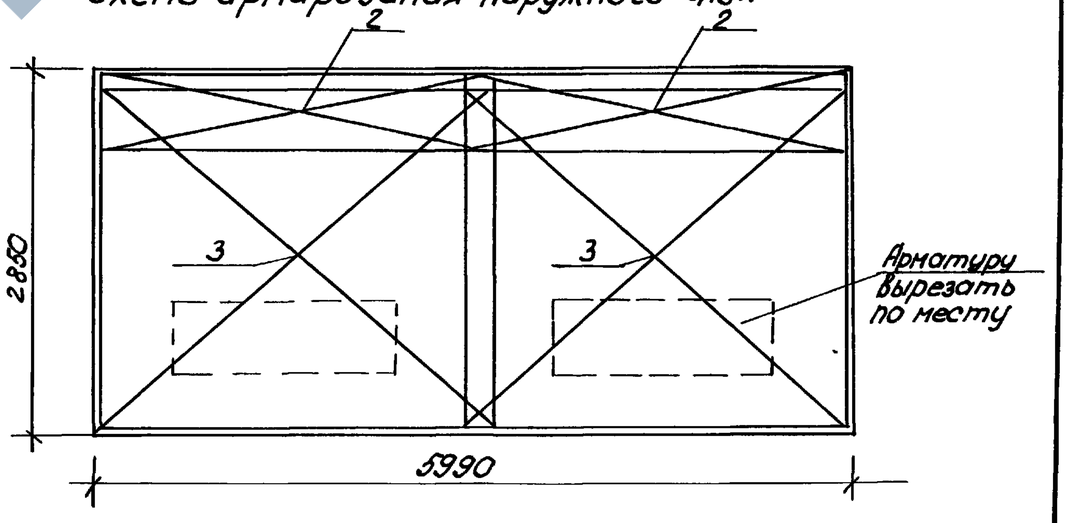

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5	11.00.00	Лист 2

Копировал: Порфирьева

Формат А3

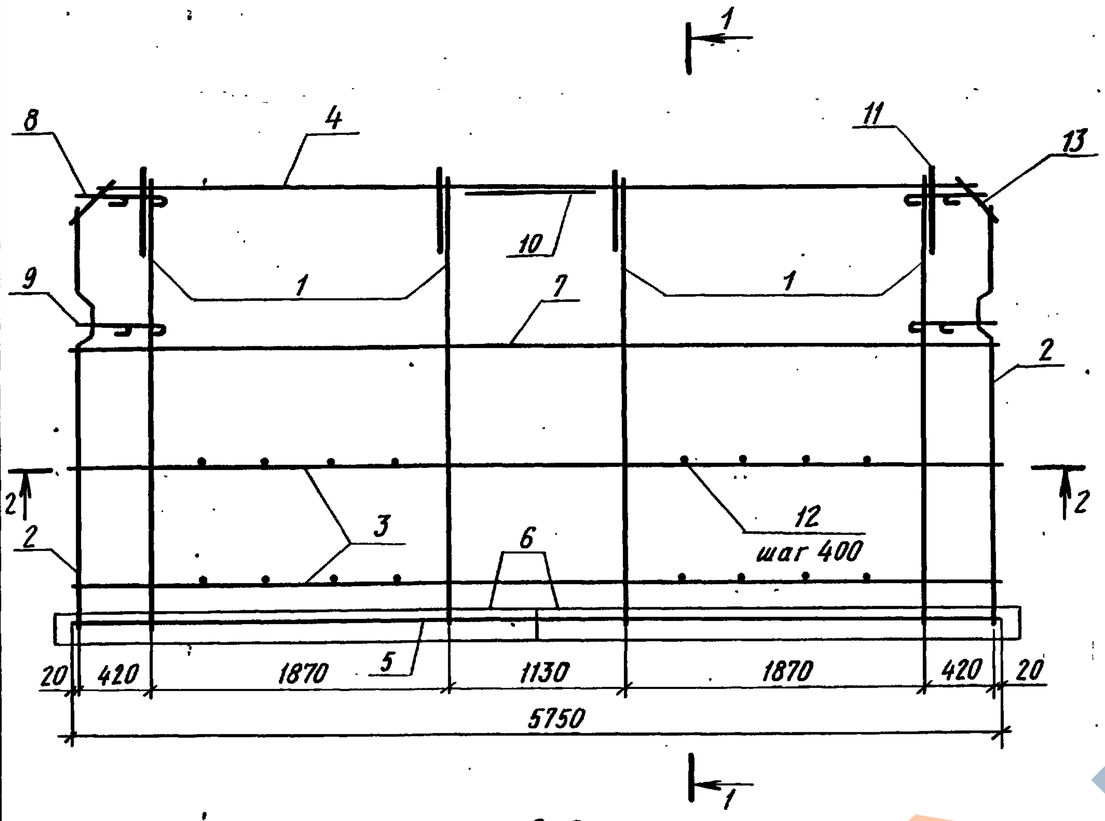

2-2

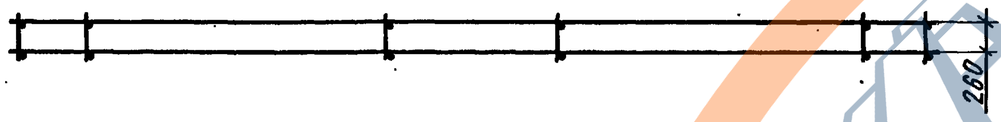

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01	Каркас КР1	4	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.07	Каркас КР22	2	
А3		4	-01	Каркас КР23	1	
А3		5	-02	Каркас КР24	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.19	Каркас ПК1	2	
				Детали		
Б.Ч.		7		ф6АIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=5750	2	1,28 кг
А4		8	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	2	
А4		9	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	
А4		10	1.100.1-7.2-6 00.00.26	Анкер А4	1	
А3		11	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П5	4	
Б.Ч.		12		ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=300	16	0,03 кг
Б.Ч.		13		ф6АIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=270	4	0,06 кг

Масса каркаса - 46.62 кг

Нач. АПМ-1	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр	Стабредова		
Провер	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 11.01.00

Каркас пространственный КП 60.29.35

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

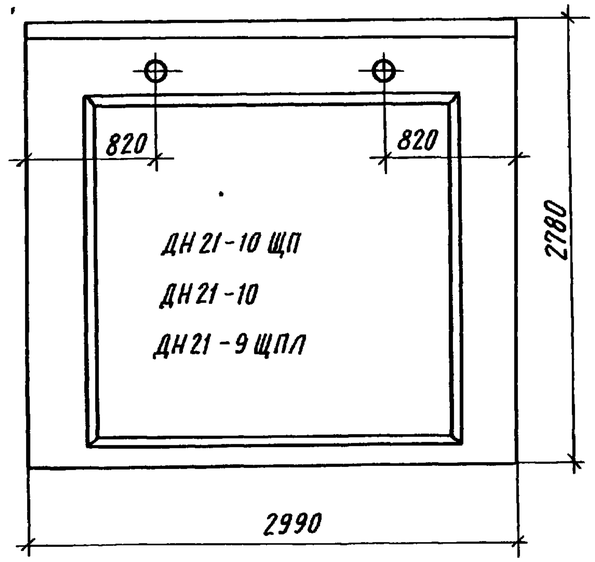

Вид с внутренней стороны

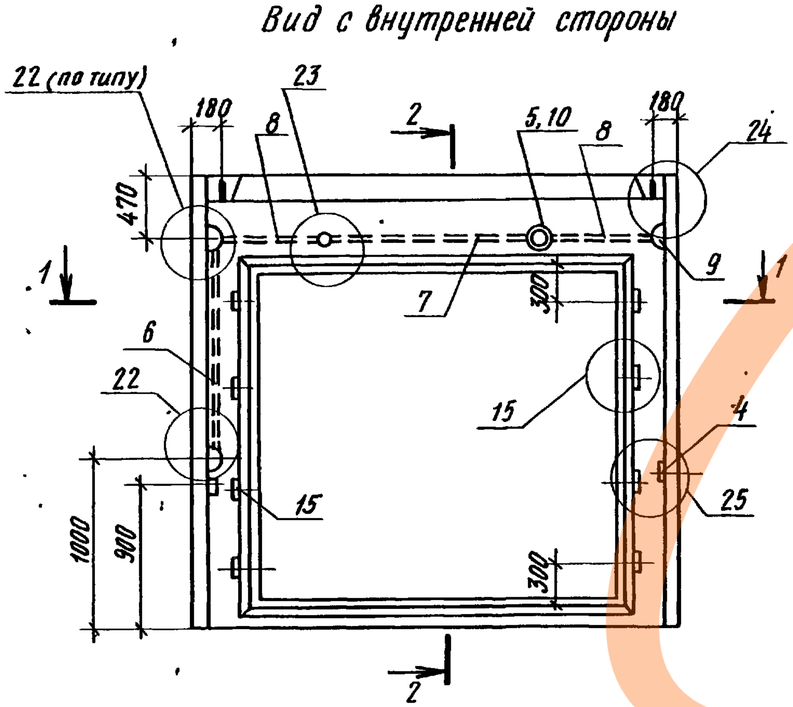

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д4	Узлы опалубки	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	×	
А3			1.100.1-7.2-5	39.00.00	Заполнение проема	×	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	12.01.00	КП 30.29.35-8	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.16-05	Сетка С12	2	
А3		3		00.00.21	ПС1	1	
А4		4	1.100.1-7.2-6	00.00.34	Изделие закладное М8	2	
					Детали		
А3		5	1.100.1-7.2-5	42.00.00	Тр. 1	2	
А3		6		-01	Тр. 2	1	
А3		7		-02	Тр. 3	1	
А3		8		-03	Тр. 4	2	
					Стандартные изделия		
Б.Ч.		9	ТУ36-2682-85		Коробка Л245 У3 (отв.)	3	
Б.Ч.		10	ТУ36-2682-85		Коробка Л 256 У3 (унив.)	4	
					Материалы		
		11			Керамзитобетон В12,5 D1500	0,72	м³
		12			Фактур. слой нар. γ=2000 кг/м³	0,07	м³
		13			Фактур. слой внут. γ=1600 кг/м³	0,03	м³
		14			Утеплитель γ=40 кг/м³	0,09	м²
Б.Ч.		15			Пробка дер. 50×100×210	8	шт

Нач. АПМ-1	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 12.00.00

Панель наружной стены
ЗНС 30.28.35-150 л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1600 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Лохина Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЗАВОД КЭП

Схема установки пространственного каркаса

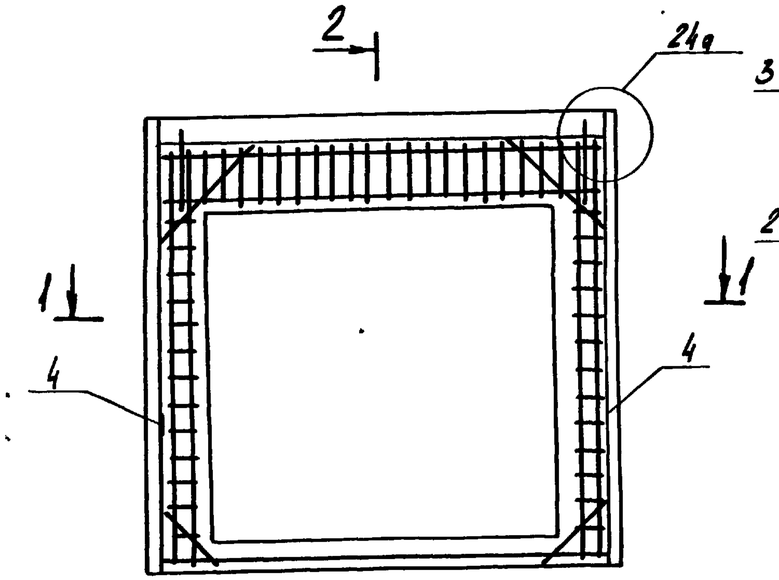

2-2

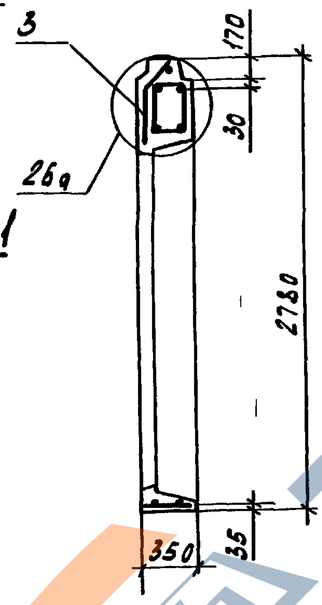

2 1-1 2

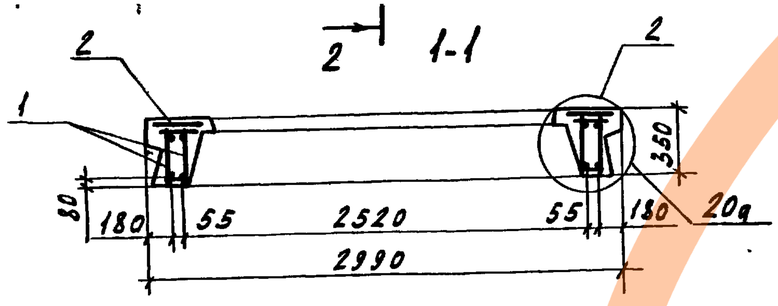

Армирование наружного слоя

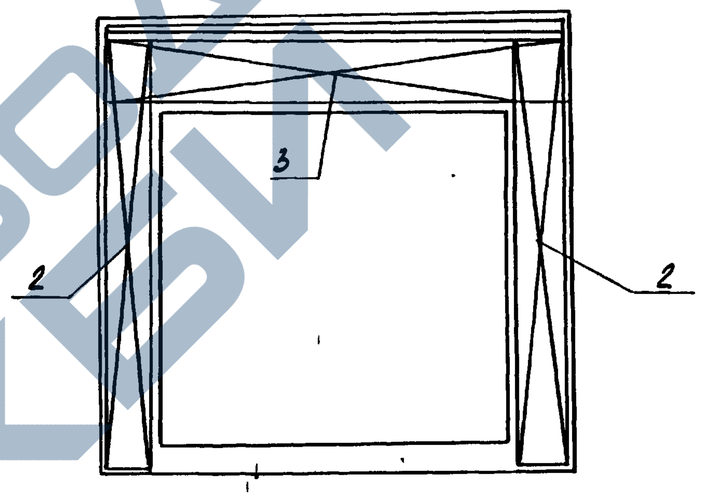

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	12.00.00	Лист 2

Копировал Кириенко

Формат А3

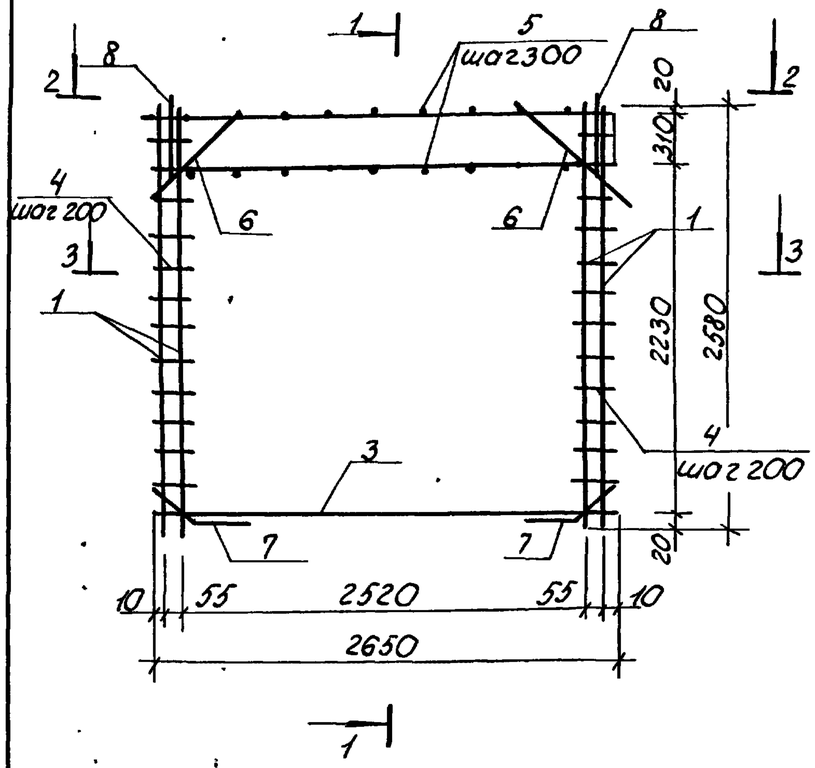

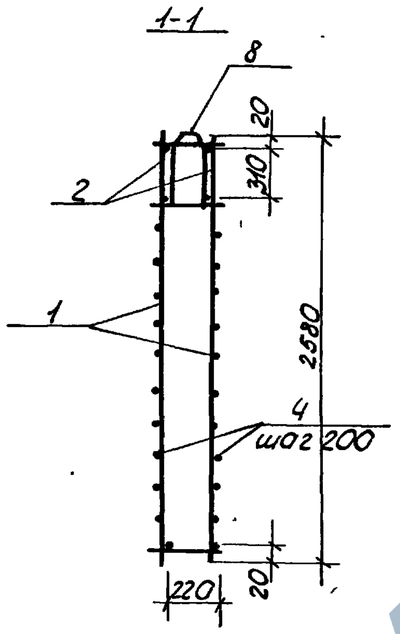

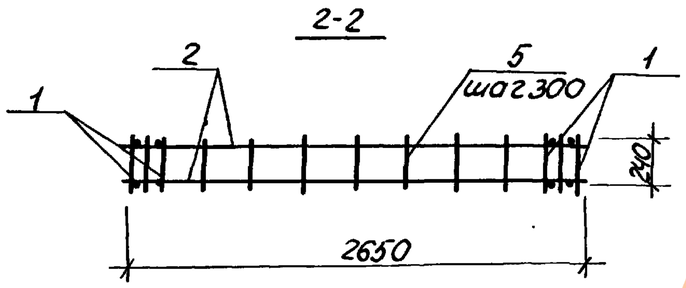

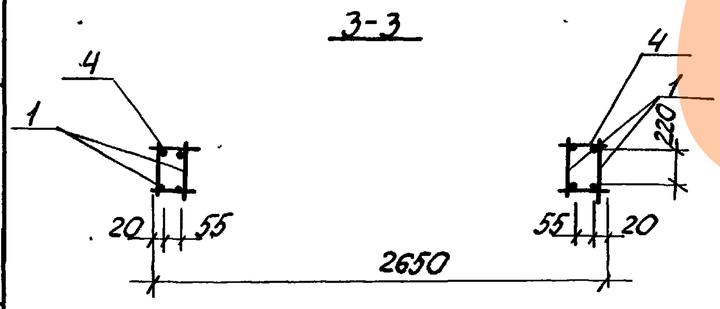

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.04	Каркас КР25	4	
А3		2	-01	Каркас КР26	2	
А3		3	-02	Каркас КР27	1	
				Детали		
Б.4		4		ф4Вр-I ГОСТ6727-80* ℓ=100	48	0.01кг
Б.4		5		ф4Вр-I ГОСТ6727-80* ℓ=300	18	0.03кг
Б.4		6		ф6А-III ГОСТ5781-82* ℓ=750	4	0.17кг
Б.4		7		ф6А-III ГОСТ5781-82* ℓ=600	4	0.13кг
А3		8	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П1	2	

Масса каркаса – 25.06 кг

Нач. АПМ I	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стобредова		
Провер.	Стобредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 12.01.00

Каркас пространственный КП30.28.35

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рис.1 Фасад

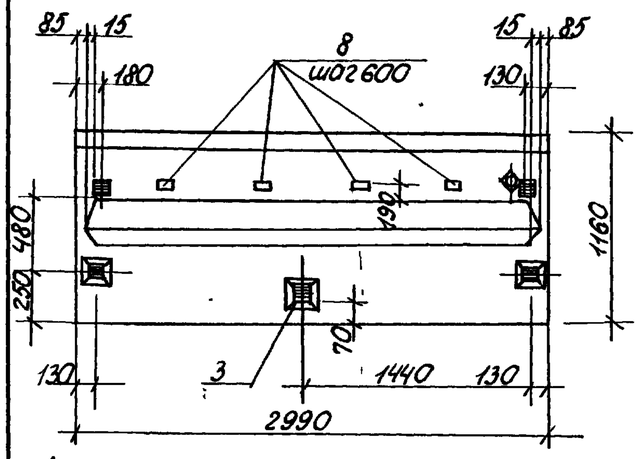

Рис.2 Фасад

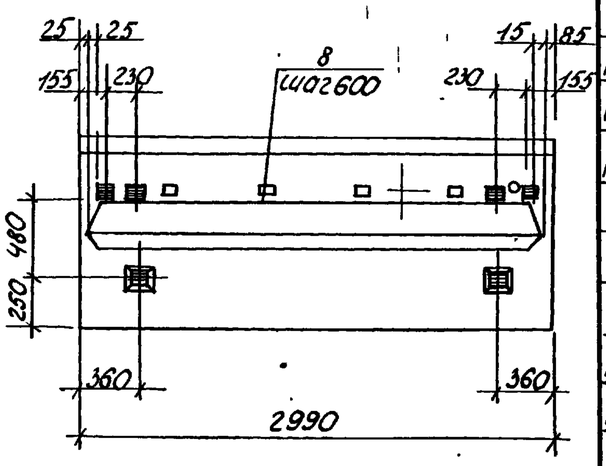

Вид с внутренней стороны

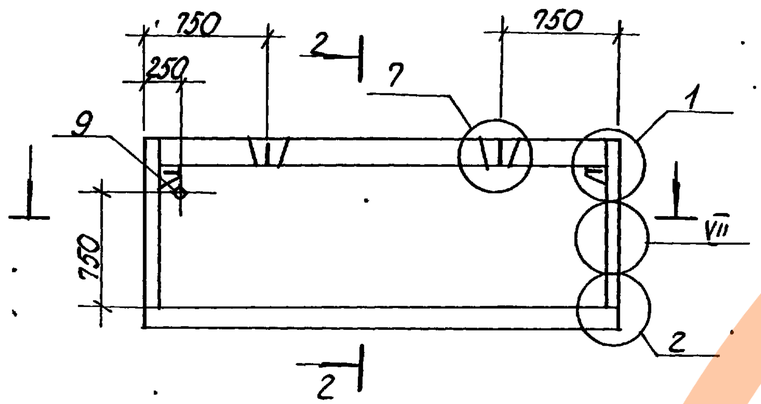

2-2

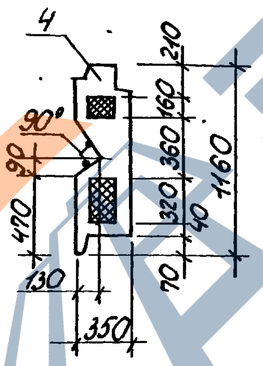

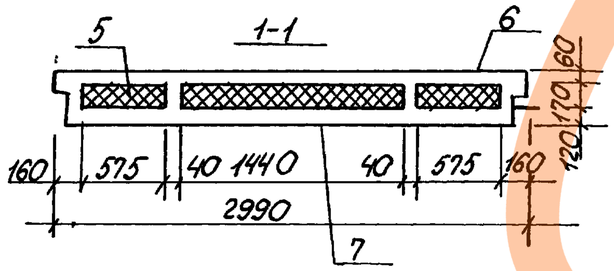

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол. на изд. —	Кол. на изд. 01	Примечание
					Документация			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание	×	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДЧ	Узлы опалубки	×	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования	×	×	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	×	×	
					Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-5	13.01.00	КП 30.12.35-1	1	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.21	Сетка ПС1	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.27	Изделие закладное М1	5	6	
					Материалы			
		4			Керамзитобетон В12,5; D 1500	0.71	0.71	м³
		5			Утеплитель γ = 40 кг/м³	0.22	0.22	м³
		6			Фактурный слой нар. γ = 2000 кг/м³	0.06	0.06	м³
		7			Фактурный слой, внутр. γ = 1600 кг/м³	0.04	0.04	м³
Б4		8			Пробка деревянная 40×40×60	4	4	шт
Б4		9	ГОСТ 3262-75*		Труба 65×3,2 ℓ = 350 мм	1	1	2,00 кг

Обозначение		Марка	Рис.	Примечание
1.100.1-7.2-5	19.00.00	3НС30.12.35-150л-5	1	для 5 эт. блок-секц.
	-01	3НС30.12.35-150л-5	2	для 9-эт. блок-секц.

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Родашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 13.00.00

Панель наружной стены 3НС30.12.35-150л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1420 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Схема армирования наружного слоя

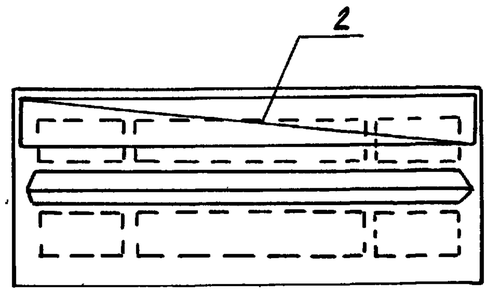

Схема установки пространственного каркаса

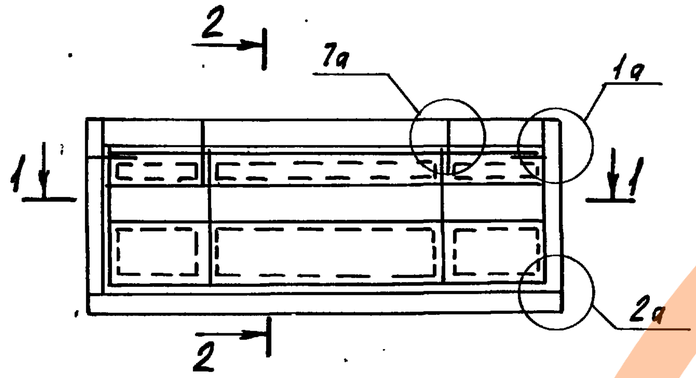

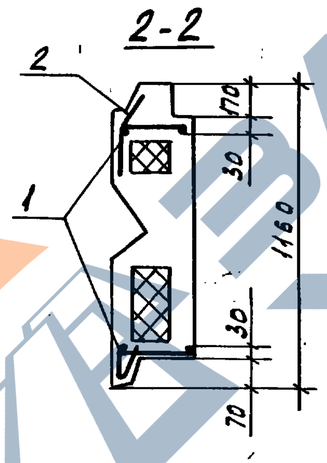

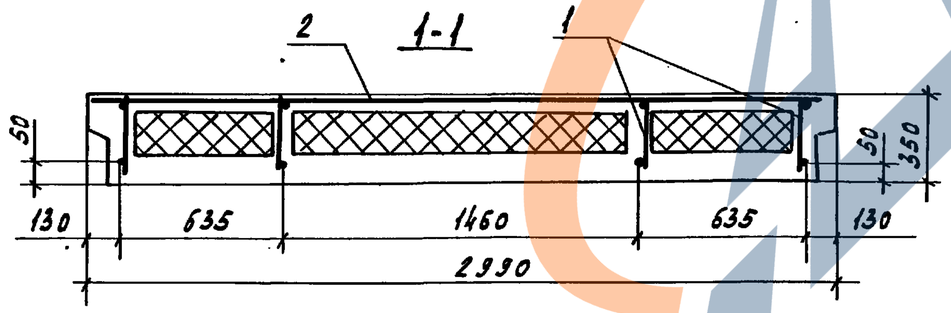

ЗАВОДА ЖБИ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	13.00.00	Лист 2

Копировал Кириенко

Формат А3

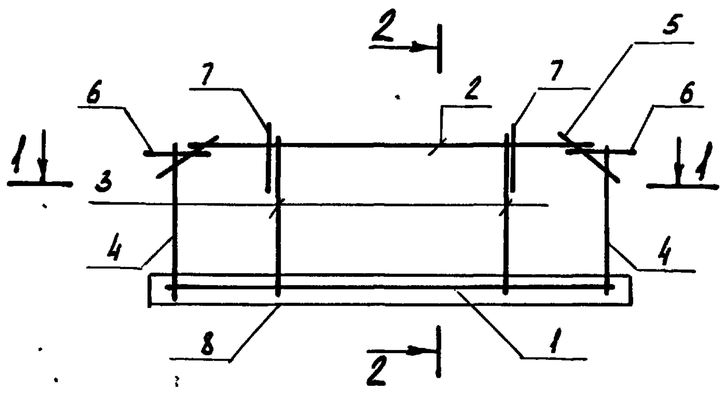

2-2

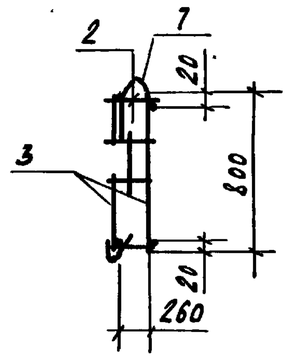

1-1

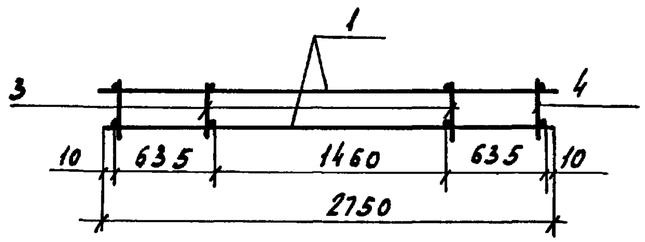

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01-02	Каркас КР2	1	
А3		2		-03	Каркас КР3	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.09	Каркас КР28	2	
А3		4		-01	Каркас КР29	2	
А3		8	1.100.1-7.2-6	00.00.19	Каркас ПК1	1	
					Детали		
Б4		5			ф6 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.06 кг
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П1	2	

Масса каркаса - 10.71 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стафеедова		
Провер.	Стафеедова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 13.01.00

Каркас пространственный КП 30.12.35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Кириенко

Формат А3

https://zavodjbi.com/

Рис. 1 Фасад

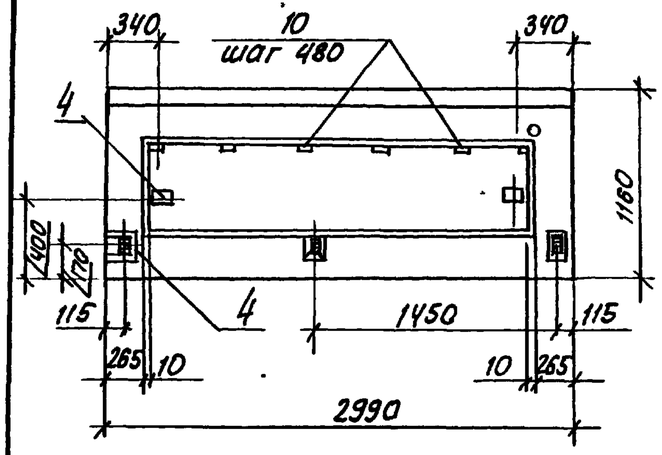

Рис.2. Фасад

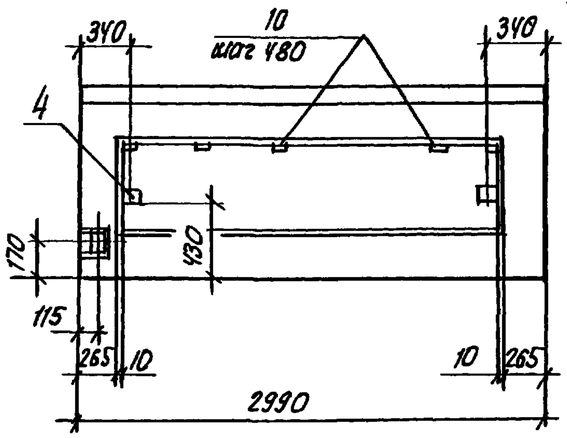

Вид с внутренней стороны

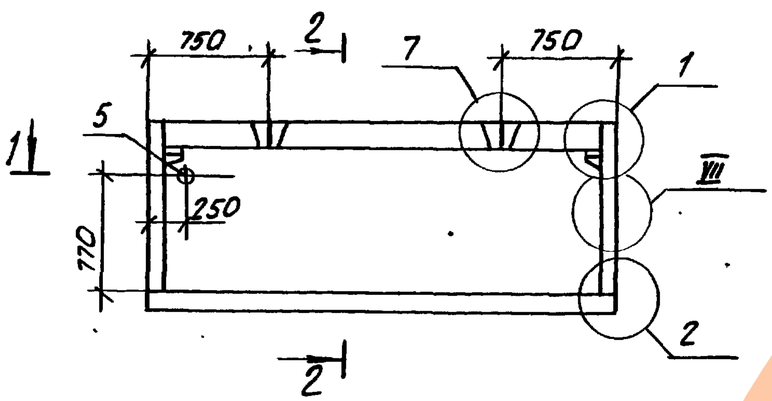

2-2

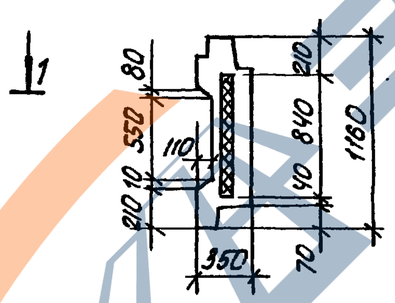

1-1

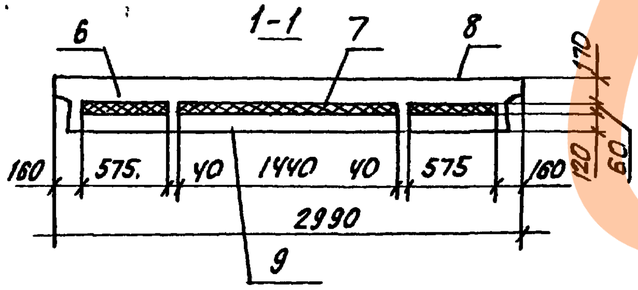

Обозначение	Марка	Рис	Примечание
1.100.1-7.2-5 14.00.00	ЗНС 30.12.35-150л-2	1	для 5-эт. блок-секц.
-01	ЗНС 30.12.35-150л-2	2	для 9эт. блок-секц.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	кол. на шт.		Примечание
							01	
					Документация			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДЧ	Узлы опалубки	×	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДЗ	Узлы армирования	×	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание	×	×	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	×	×	
					Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-5	14.01.00	КП 30.12.35-2	1	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.21	Сетка ПС1	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.15	Сетка С1	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.27	Изделие закладное М1	5	3	
					Стандартные изделия			
БЧ		5	ГОСТ 3262-75*		Труба 63×3,2; ℓ=350	1	1	2.00кг
					Материалы			
		6			Керамзитобетон В12,5; Д1500	0.70	0.70	м³
		7			Утеплитель γ=40 кг/м²	0.13	0.13	м³
		8			Фактурный слой нар. γ=2000 кг/м³	0.04	0.04	м³
		9			Фактурный слой внутр γ=1600 кг/м³	0.04	0.04	м³
БЧ		10			Пробка деревянная 40×40×60	6	6	шт

Утеплитель в местах установки закладных деталей вырезать по месту

Нач. АПК 1	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 14.00.00

Панель наружной стены ЗНС 30.12.35-150л-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1360 кг	1:40
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Федорчук Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Схема армирования наружного слоя

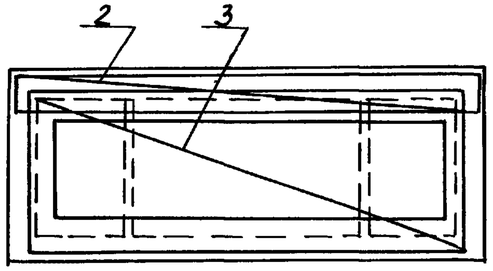

Схема установки пространственного каркаса

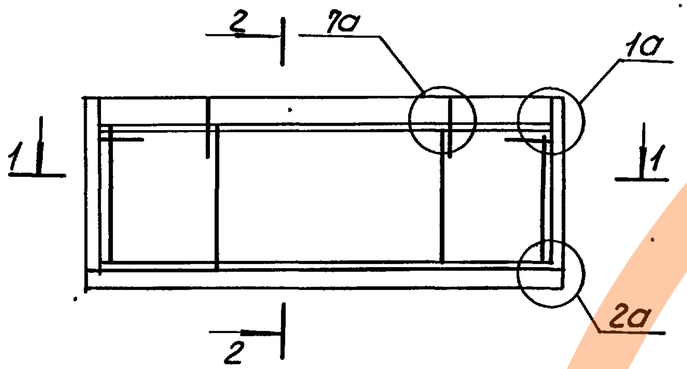

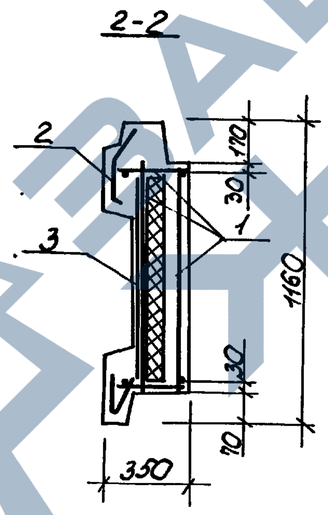

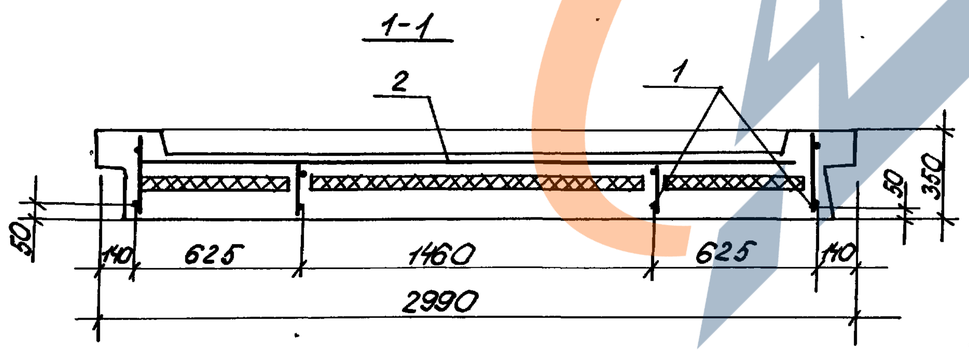

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.100.1-7.2-5	14.00.00	Лист 2

Копировал: Парфирьева Формат А3

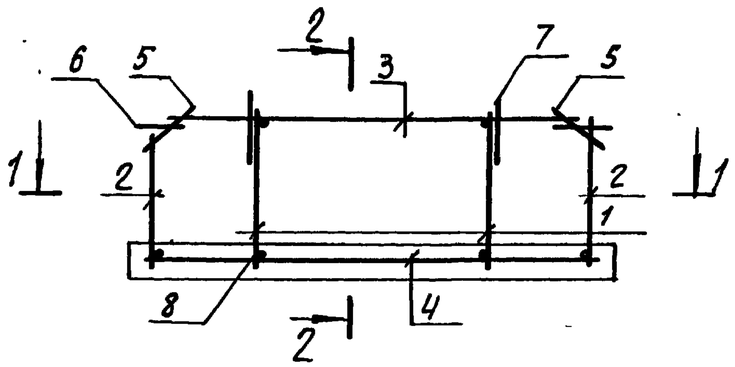

1-1

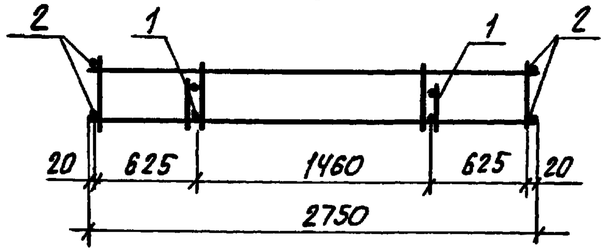

2-2

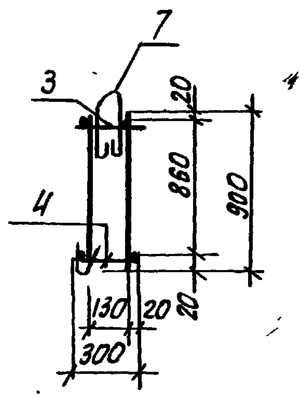

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.06-01	Каркас КР31	2	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.05-05	Каркас КР30	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.01-03	Каркас КР3	1	
А3		4	-02	Каркас КР2	1	
А3		9	1.100.1-7.2-6 00.00.19	Каркас ПК1	1	
				Детали		
Б4		5		ф6AIII ГОСТ5781-82* ℓ=270	4	0.06кг
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	2	
А3		7	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П1	2	
Б4		8		ф4BpI ГОСТ6727-80* ℓ=300	6	0.03кг

Масса каркаса -11.27кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.АПМ.1	Печерин		1289	1.100.1-7.2-5	14.01.00
Гл.конст.	Раздыкевич			Каркас пространственный КП30.12.55-2	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук.гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г.Новосибирск
Провер.	Стабредова				
Разраб.	Булгакова				

Копировал: Печерин

Формат А3

Фасад

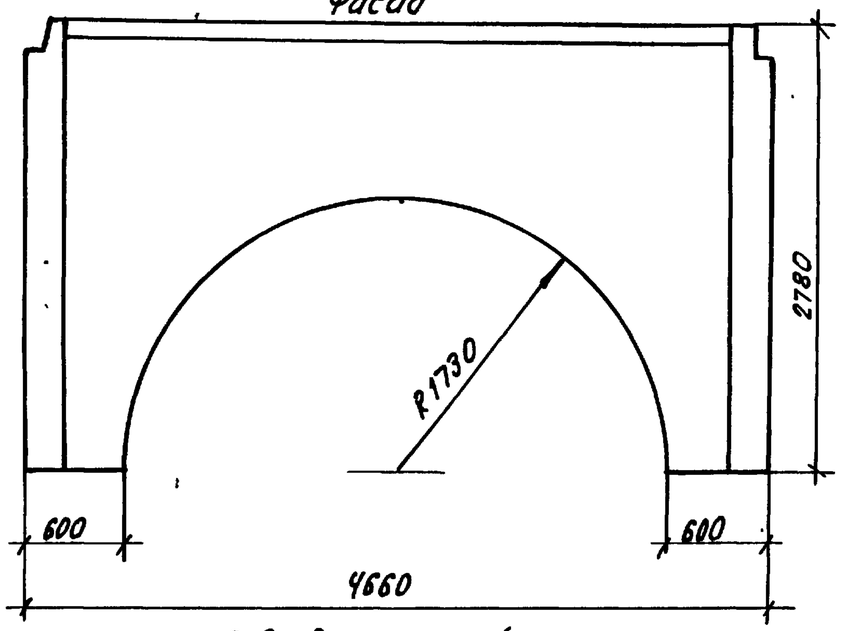

Вид с внутренней стороны

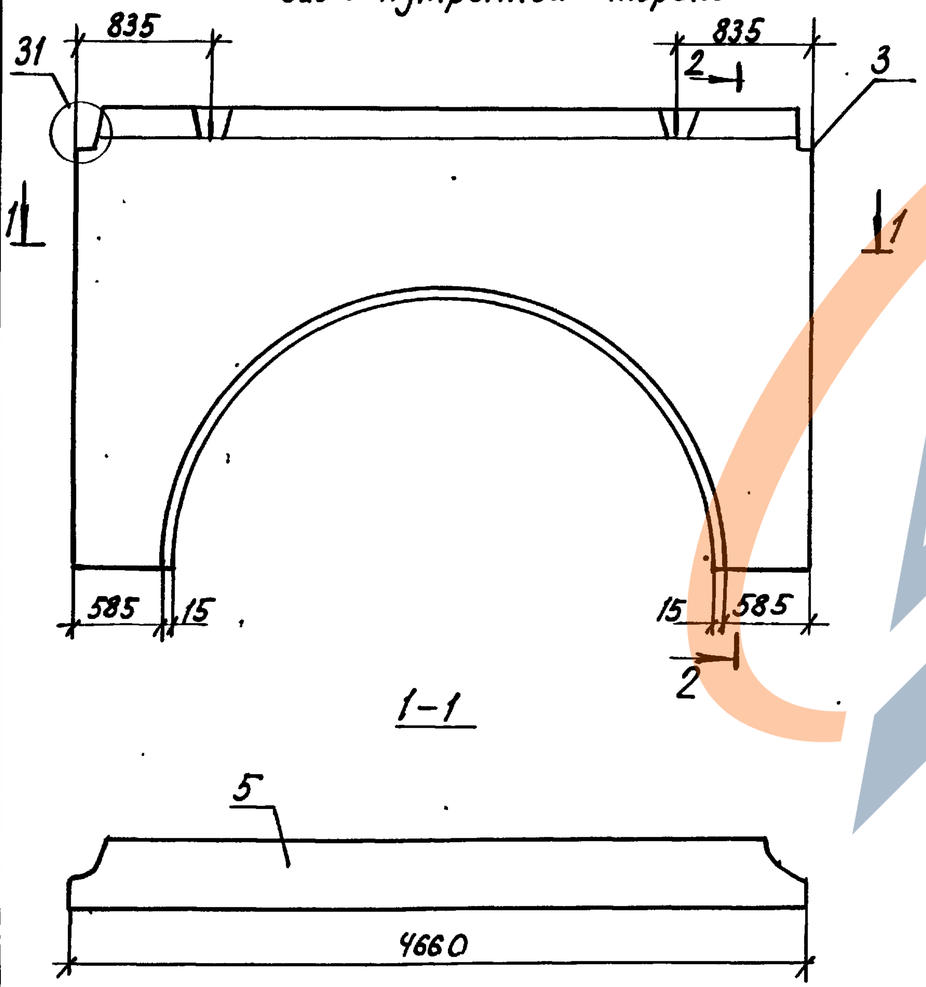

1-1

2-2

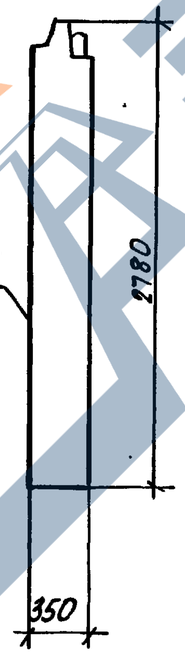

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДУ	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДС	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	15.01.00	Кп 47.28.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.17	Сетка С13	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.21.03	Сетка ПС4	1	
А4		4	1.100.1-7.2-6	00.00.34	Изделие закладное М8	2	
					Материалы		
		5			Керамзитобетон В12,5 Д1500	2,43	м3
		6			Фактурный слой нар. γ=2000 кг/м3	0,13	м3

Нач.АПМ.1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Подашкевич		
Рук.гр.	Ставредова		
Разраб.	Ставредова		
Провер.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 15.00.00

Панель наружной стены 1НС47.28.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4440 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Ставредова

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Схема установки пространственного каркаса

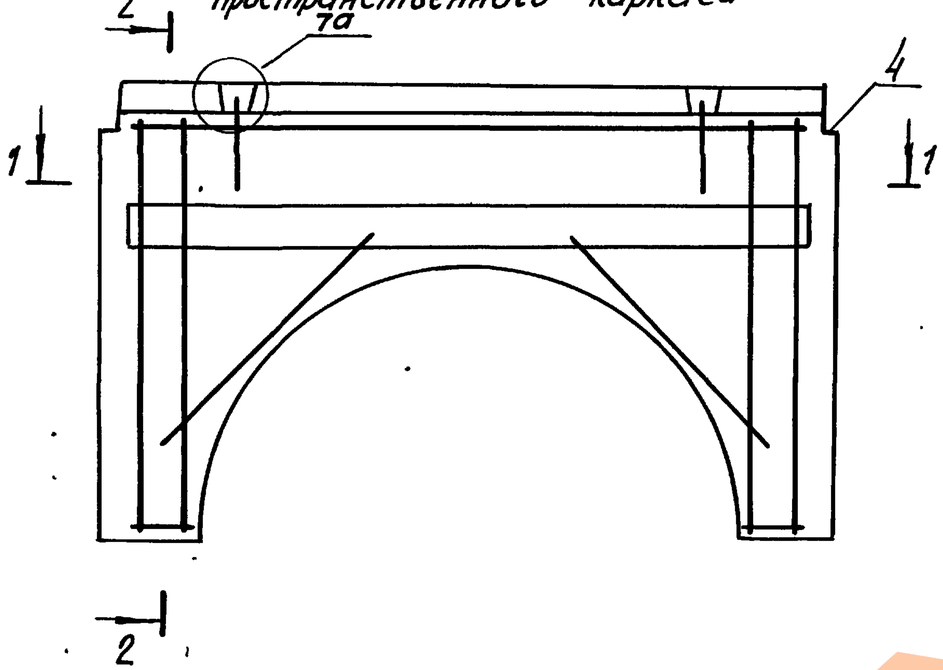

2-2

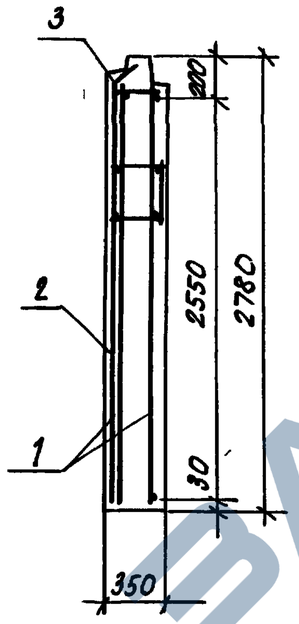

Армирование наружного слоя

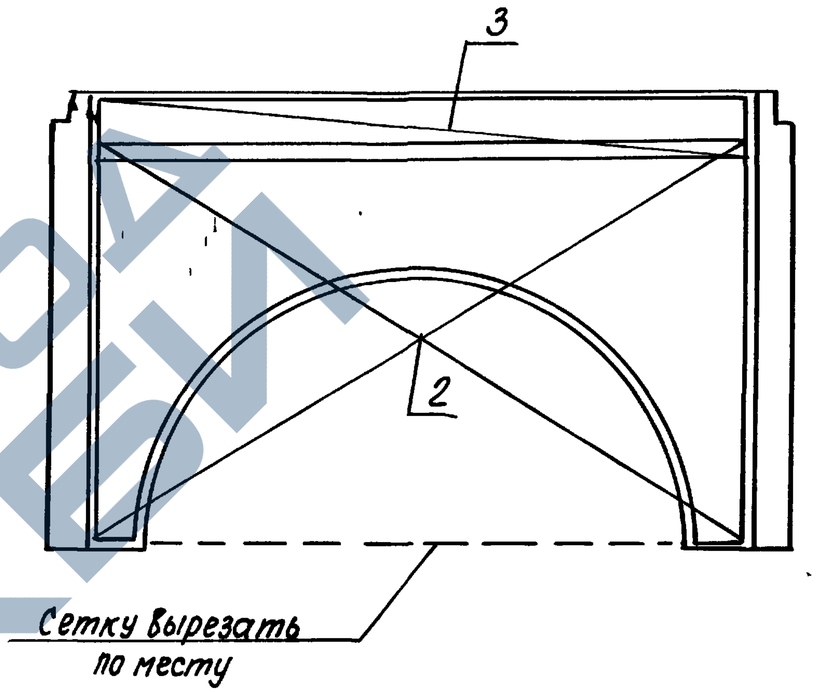

1-1

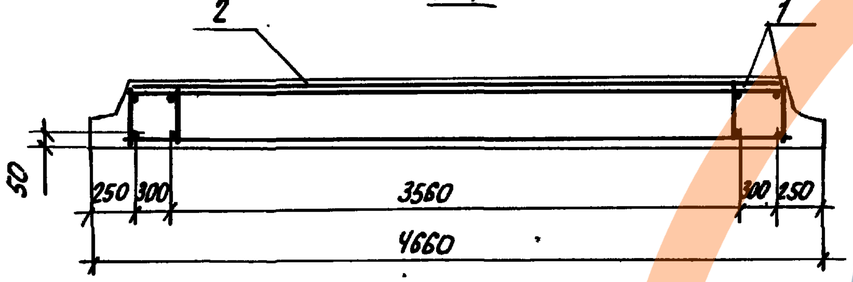

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

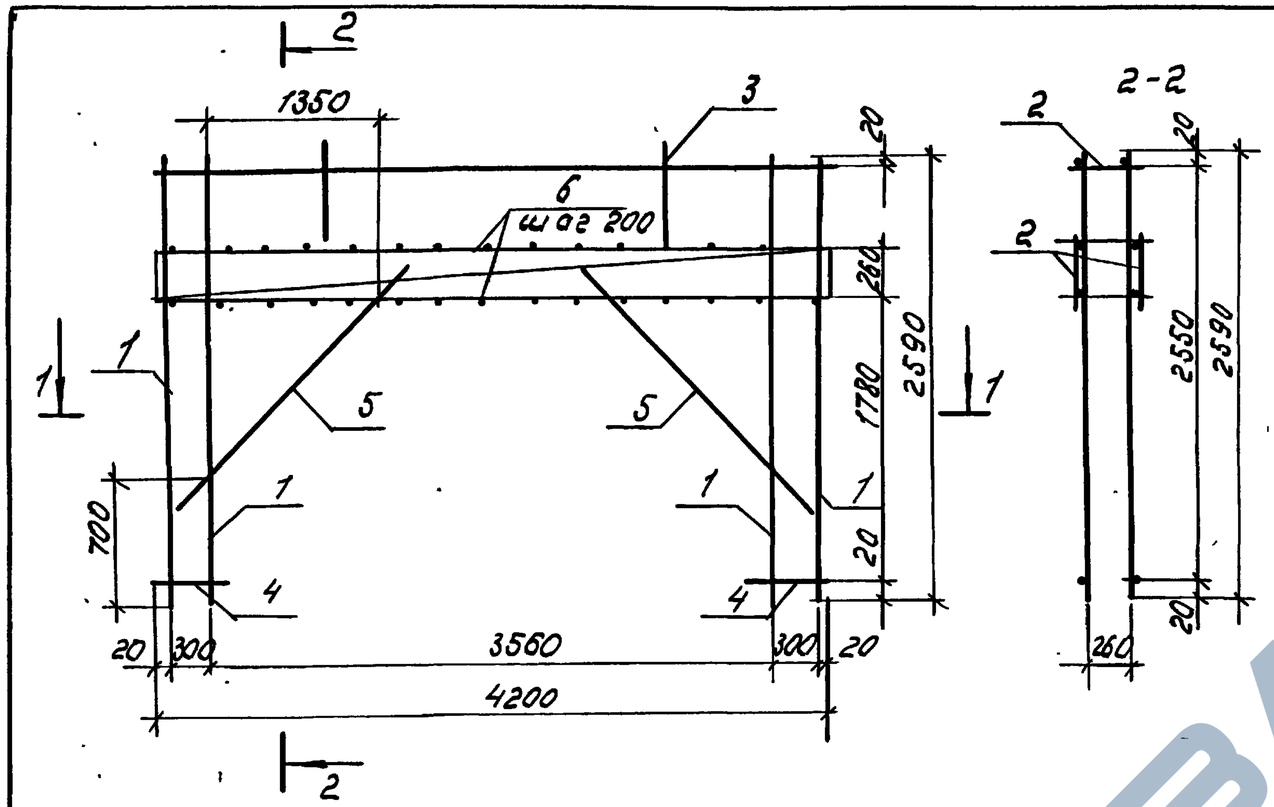

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01	Каркас КР1	4	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.06-02	Каркас КР32	3	
				Детали		
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.0035	Петля П4	2	
Б.Ч.		4		ф6 А III ГОСТ5781-82* ℓ=350	4	0.06 кг
Б.Ч.		5		ф6 А III ГОСТ5781-82* ℓ=2000	4	0.44 кг
Б.Ч.		6		ф4 Вр I ГОСТ6727-80* ℓ=320	30	0.03 кг

1-1

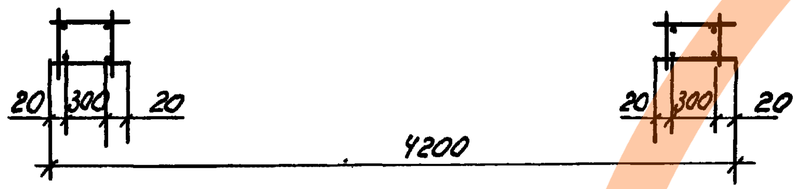

Масса каркаса - 40.40 кг

					1.100.1-7.2-5	15.01.00	
Нач. АПМ	Печерин		12.89				
Гл. конст.	Радашкевич			каркас пространственный КП47.28.35	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	Стабредова				Р		1
Провер.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Разраб.	Булгакова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копир. Мод 4

Формат: А

Фасад

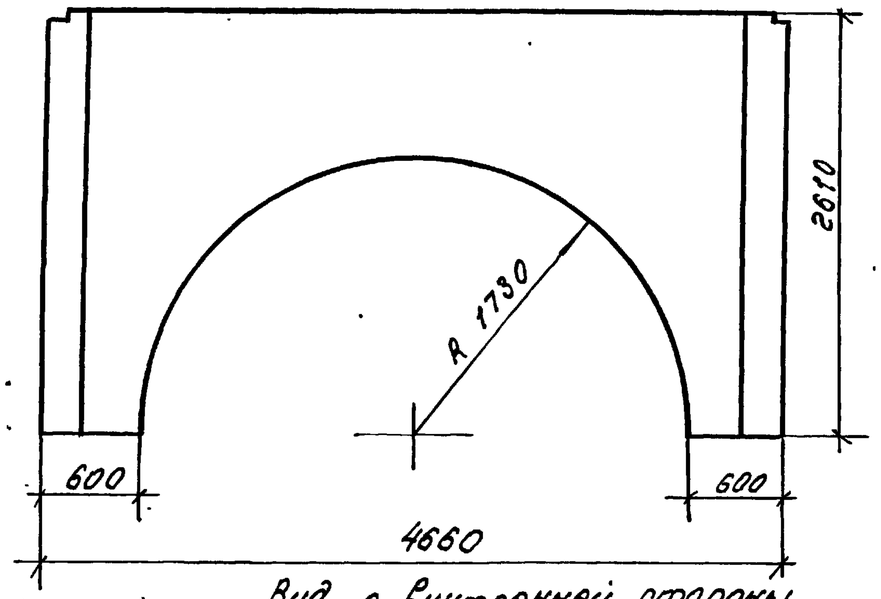

Вид с внутренней стороны

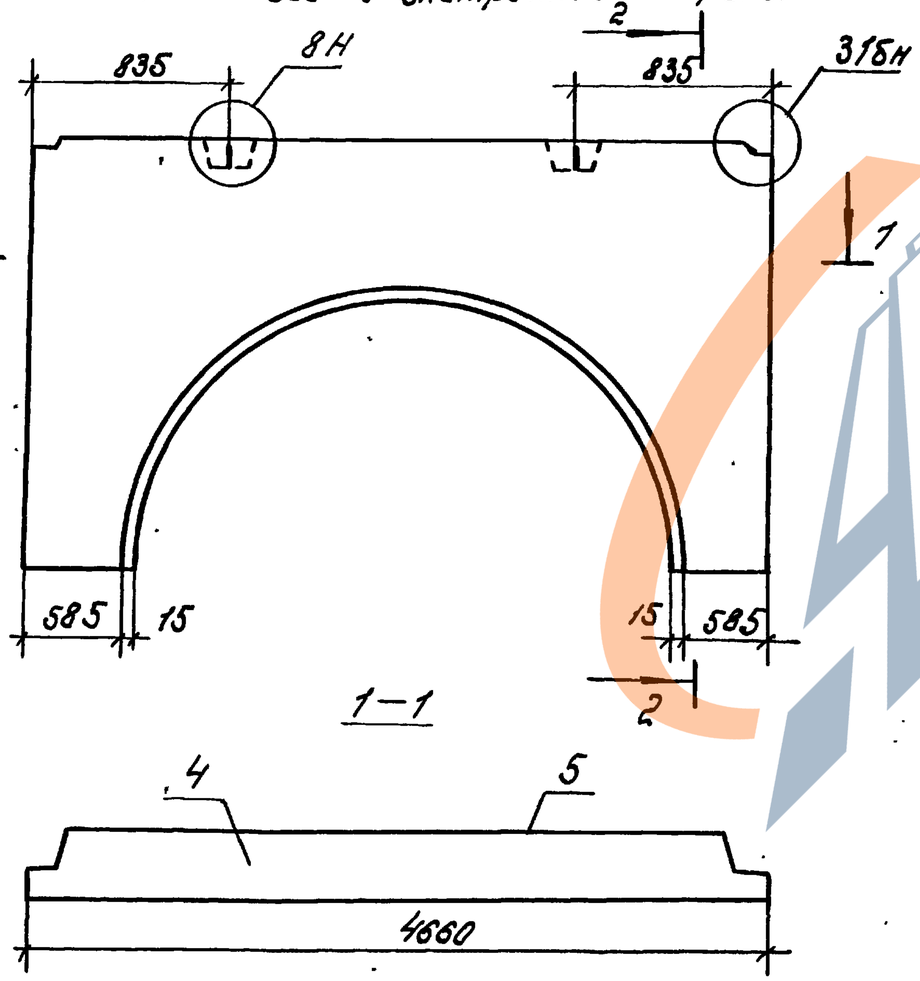

2—2

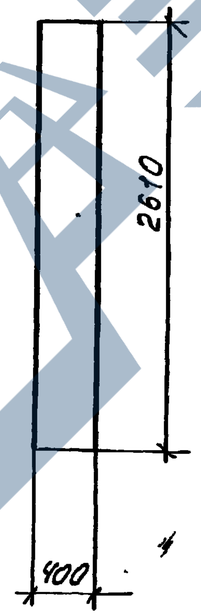

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примеч.
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ТО	Техническое описание		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ОП	Узлы опалубки.		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ОС	Узлы армирования		
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00ВС	Ведомость расхода стали		
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	16.01.00	кл 47.26.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.17	Сетка С13	1	
А4		3	1.100.1-7.2-6	00.00.34	Изделие закладное М8	2	
					Материалы		
		4			Керамзитобетон В12.5 Д1500	2.32	м3
		5			Фактурный слой нар. Агрегат кг	0.13	м3

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
рук. гр.	Стабредова		
Разраб.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 16.00.00

Панель наружной стены

1НС47.26.35-150л

Стадия	Масса	М-5
Р	4250 кг.	
Лист 1	Листов 2	

ОНБЗННИЭП г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копир. Мол

Схема установки пространственного каркаса

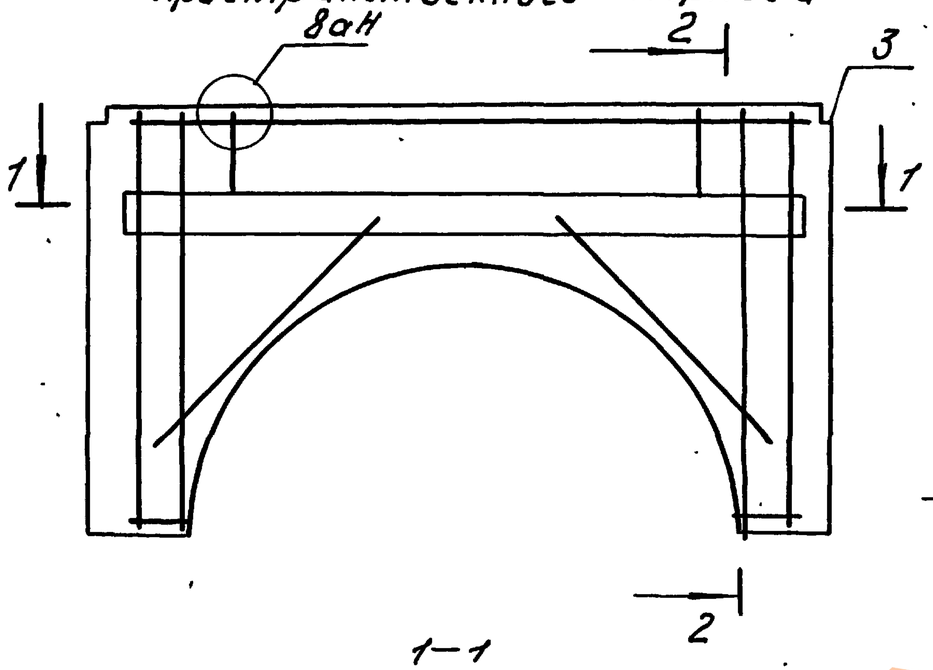

1–1

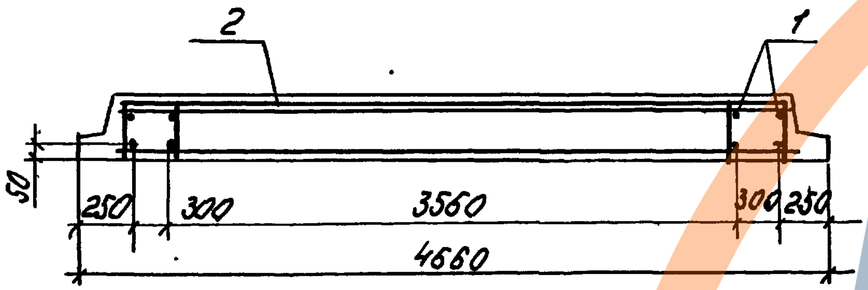

2–2

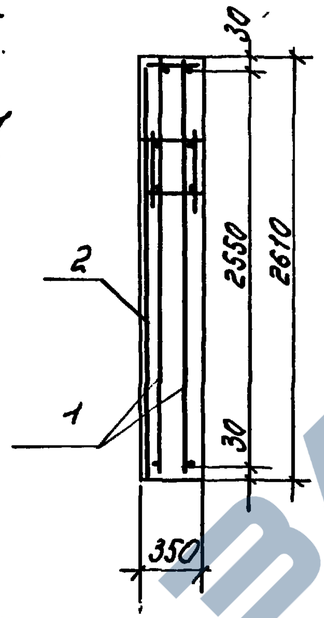

Армирование наружного слоя.

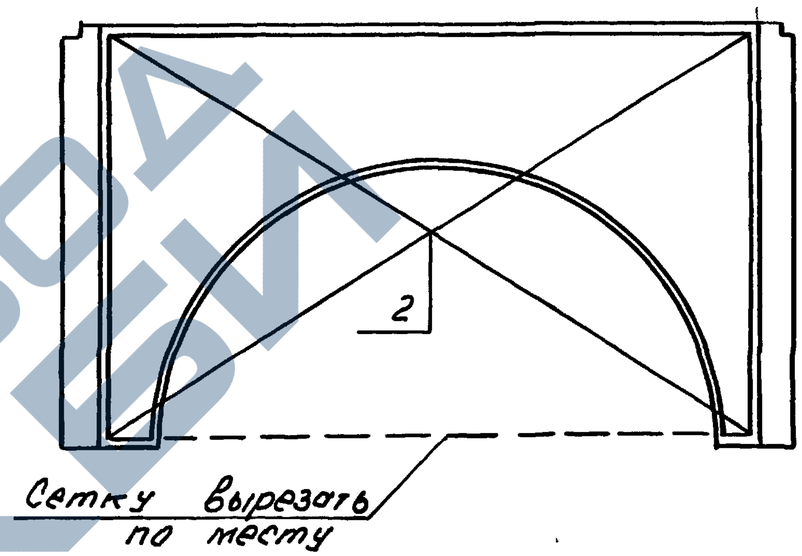

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5	16.00.00	Лист 2

Копир. Формат А

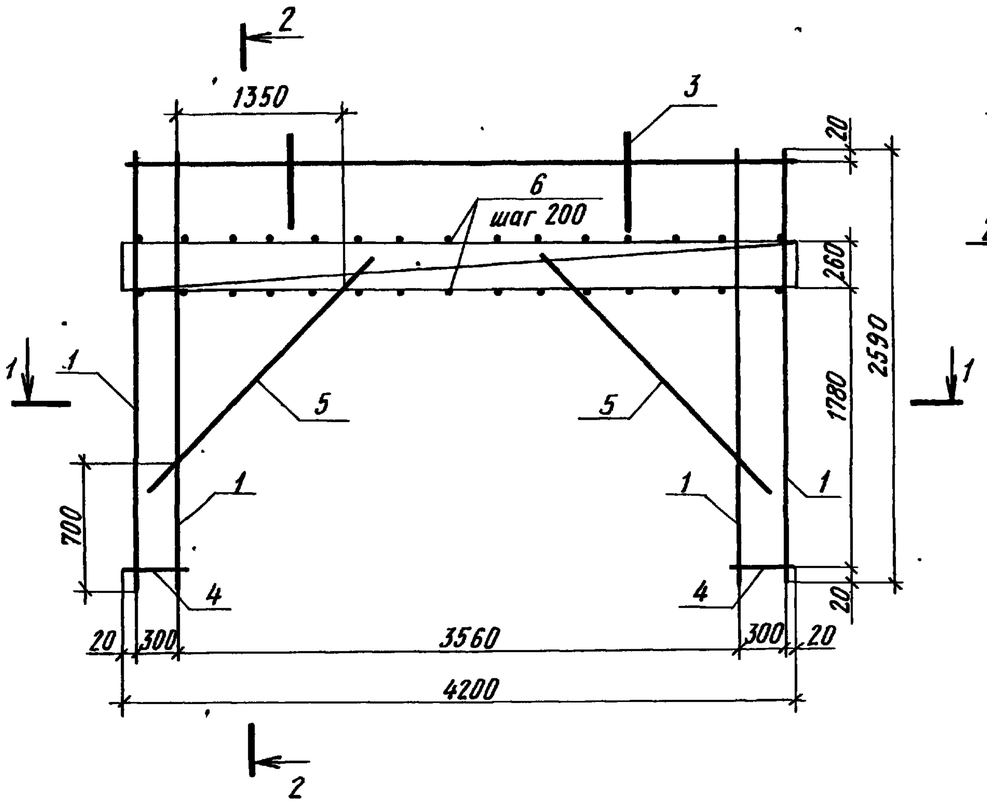

2-2

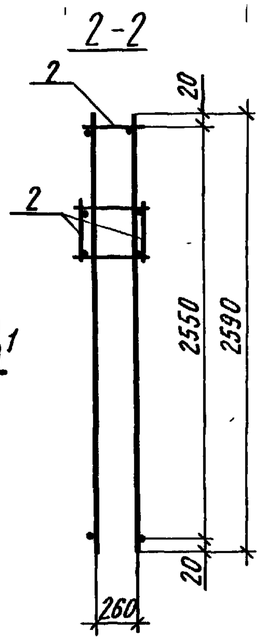

1-1

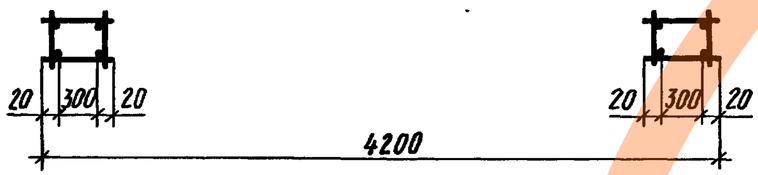

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01	Каркас КР1	4	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.06-02	Каркас КР32	3	
				Детали		
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П4	2	
Б.Ч.		4		ф6АIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=350	4	0,06 кг
Б.Ч		5		ф6АIII ГОСТ 5781-82;* ℓ=2000	4	0,44 кг
Б.Ч		6		ф4Вр1 ГОСТ 6727-80*; ℓ=320	30	0,03 кг

Масса каркаса - 40,40 кг

Нач. АПМ-1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Ставредова		
Провер.	Ставредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 16.01.00

Каркас пространственный КП 47.26.35

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Фасад

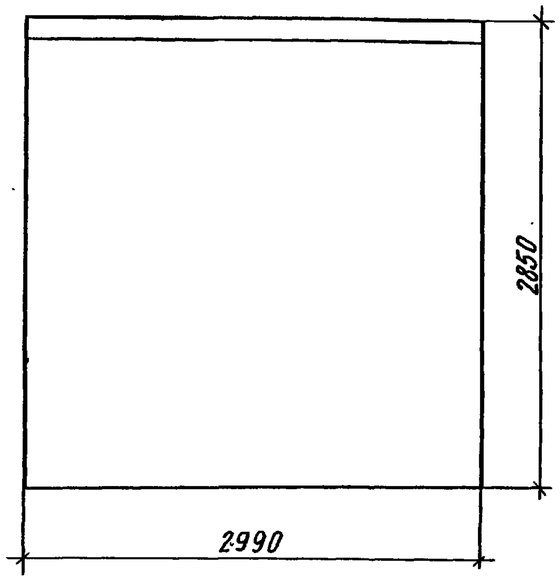

Вид с внутренней стороны

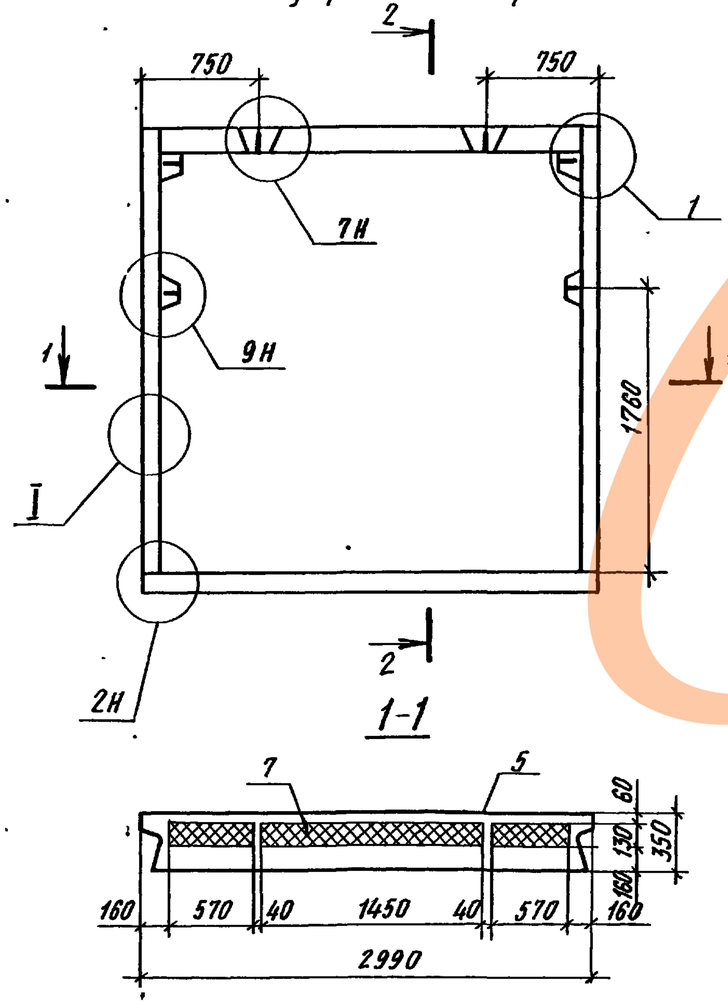

2-2

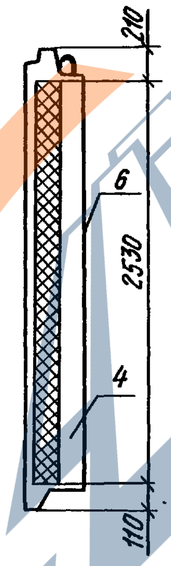

1-1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	ОО.ОО.ОО.Д4	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4	ОО.ОО.ОО.Д5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5	ОО.ОО.ОО РС	Ведомость расхода стали	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	17.01.00	КП 30.29.35-2	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	ОО.ОО.16-04	Сетка С11	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	ОО.ОО.21	Сетка ПС1	1	
					Материалы		
		4			Керамзитобетон В12,5 D1500	1,60	м³
		5			Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0,17	м³
		6			Фактурн. слой внутр. γ=1600 кг/м³	0,11	м³
		7			Утеплитель γ=40 кг/м³	0,86	м²

Нач.АПМ-1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 17.00.00

Панель наружной стены
3НС 30.29.35-150л-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3290 кг	
Лист 1	Листов 2	

Сиб ЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Армирование наружного слоя

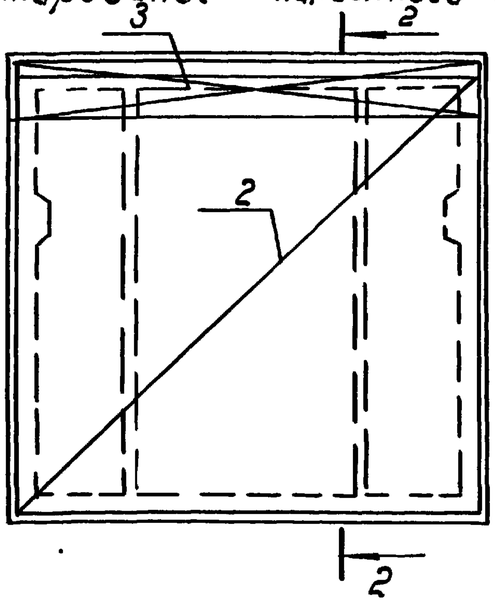

2—2

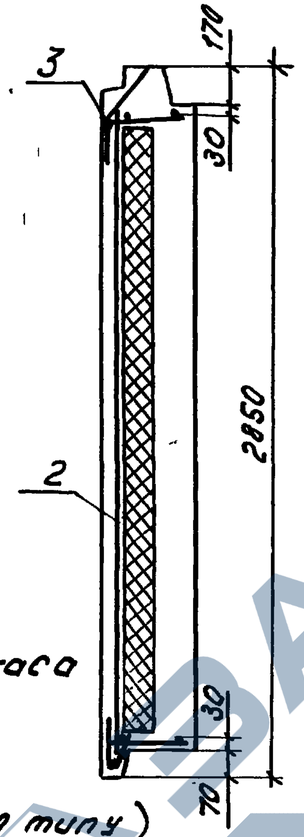

Схема
установки пространственного каркаса

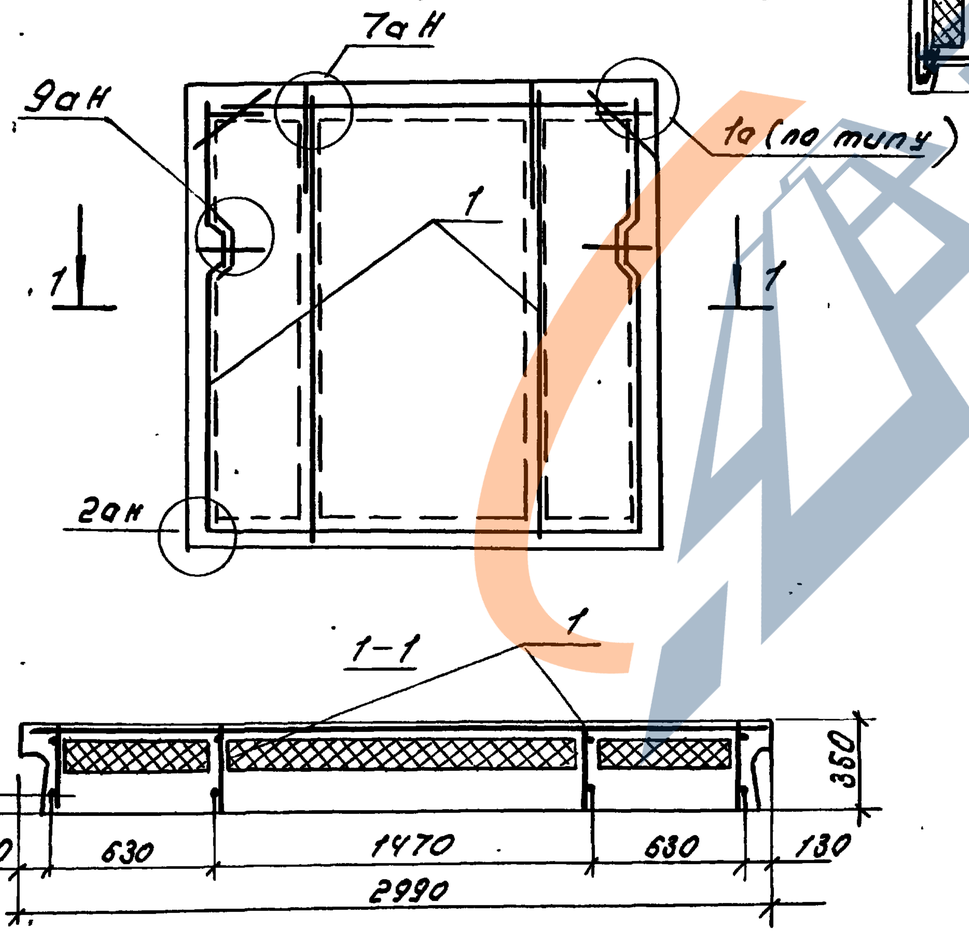

1—1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5	17.00.00	Лист 2

Копир. Мод. м

Формат А3

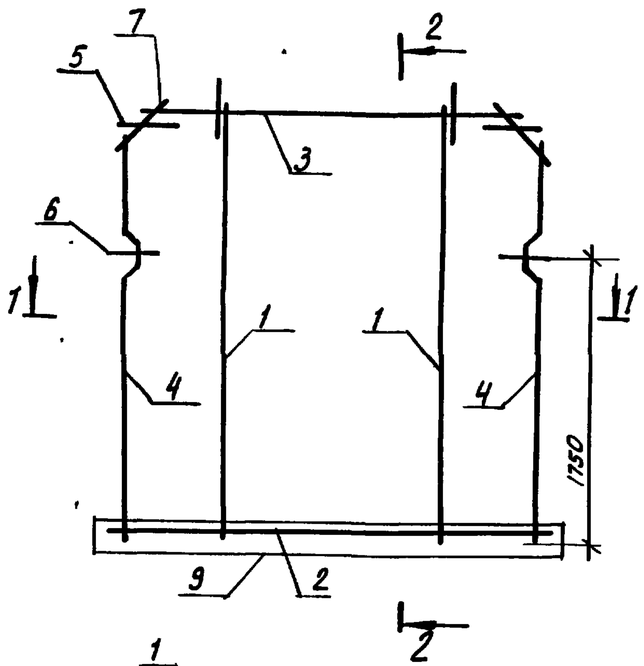

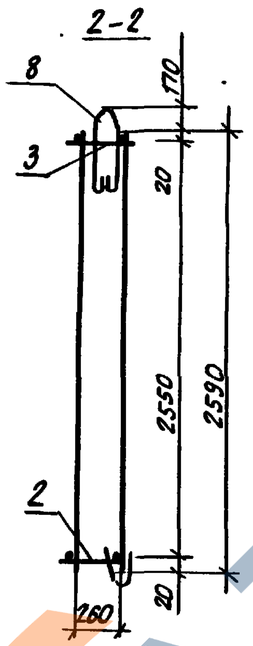

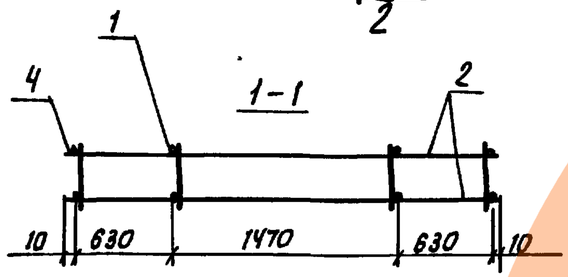

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2		-02	Каркас КР2	1	
А3		3		-03	Каркас КР3	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		9	1.100.1-7.2-6	00.00.19	Каркас ПК1	1	
					Детали		
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А2	2	
Б4.		7			ФБАIII ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.06кг
Д4		8	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П3	2	

Масса каркаса - 18.15кг

					1.100.1-7.2-5	17.01.00	
Нач. АПК. I	Печерин		12.89	Каркас пространственный КП 30.29.35-2	Стадия	Лист	Листов
Гл. констр.	Радашкевич				Р		1
Рук. гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Провер.	Стабредова						
Разраб.	Булгакова						

Копировал: Фегарко

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

фасад

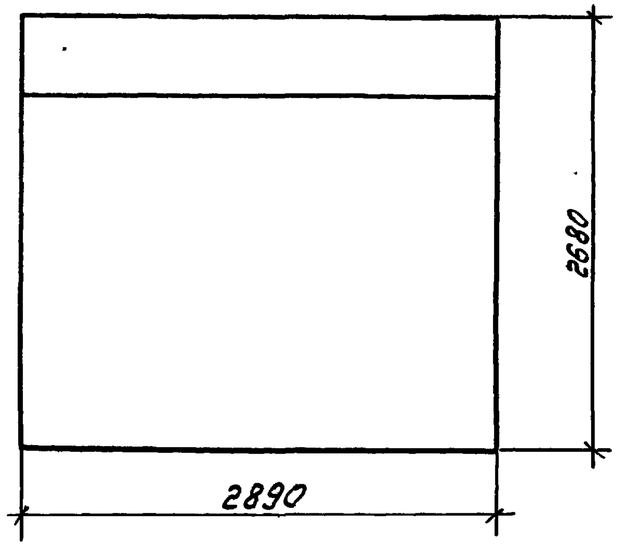

Вид с внутренней стороны.

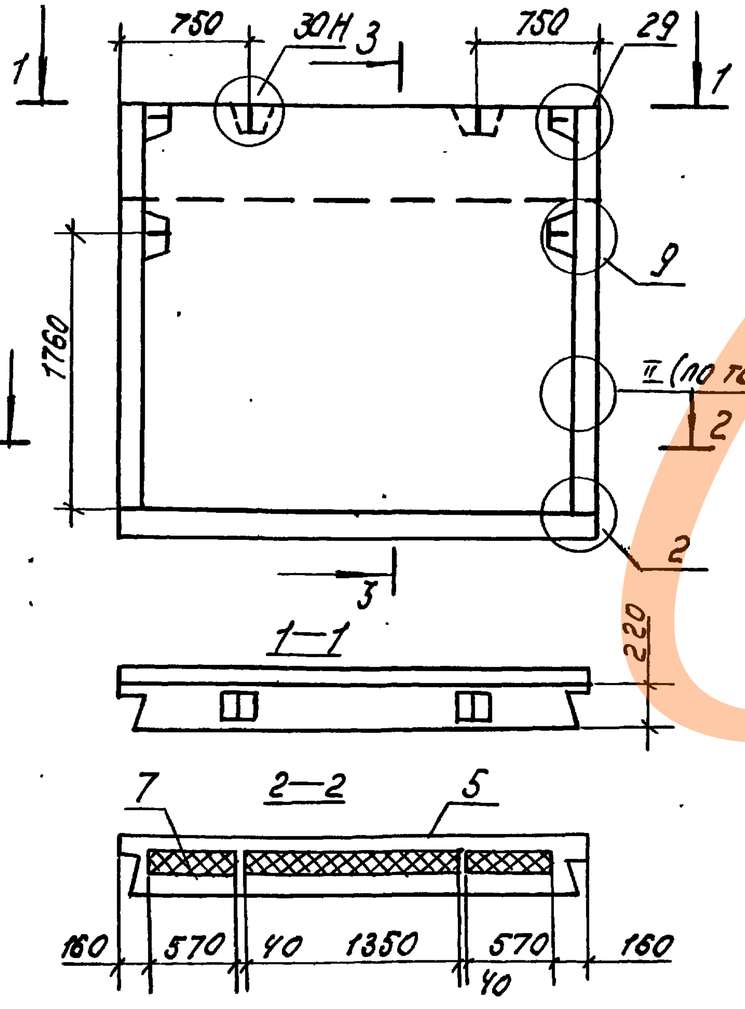

3—3

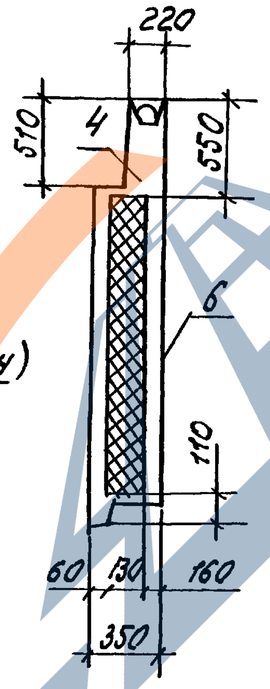

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д4	Узлы опалубки.	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00.РС	Ведомость расхода стали	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	18.01.00	КП 29.27.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.17-01	Сетка С14	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.0021-04	Сетка ПС5	1	
					Материалы.		
		4			Керамзитобетон В12,5 Д 1500	1.75	м³
		5			Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0.13	м³
		6			Фактурн. слой вн. γ=1600 кг/м³	0.11	м³
		7			Утеплитель γ=40 кг/м³	0.65	м³

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конс	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 18.00.00

Панель наружной стены

3НС29.27.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3460 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копир. Мол

Формат А2

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Армирование наружного слоя

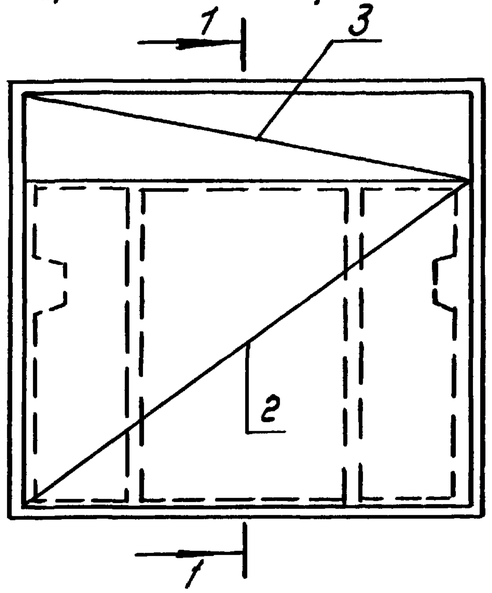

1–1

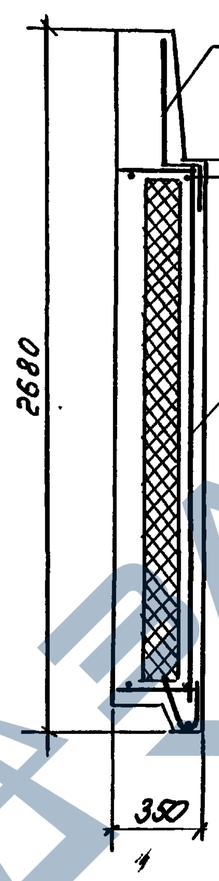

Схема установки пространственного каркаса

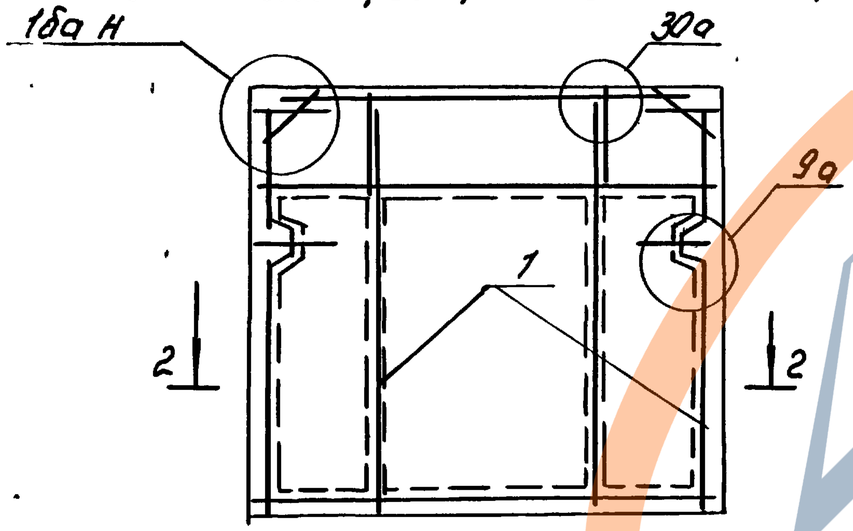

2–2

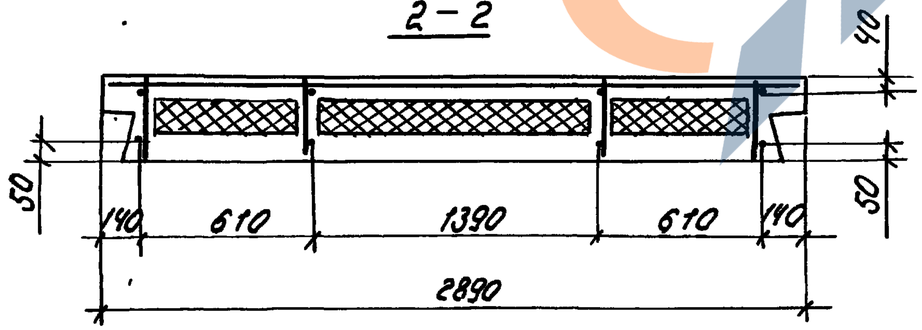

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	18.00.00	Лист 2

Копир. Мод м

Формат А

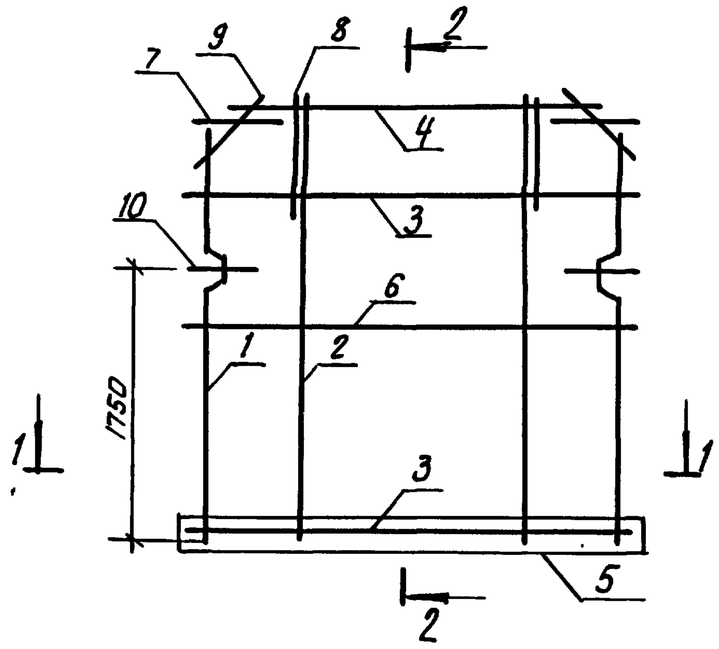

1-1

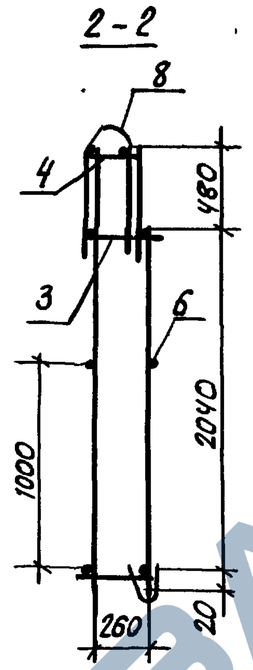

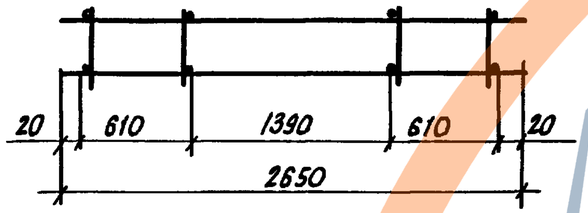

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.03-01	Каркас КР33	2	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.10	Каркас КР34	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.01-01	Каркас КР5	2	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.10-01	Каркас КР35	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.19-05	Каркас ПК6	1	
				Детали		
Б.Ч.		6		ФбАIII ГОСТ 5781-82* ℓ=2650	2	0.59кг
А3		7	1.100.1-7.2-6 00.00.25	Анкер А3	2	
А3		8	1.100.1-7.2-6 00.00.36	Петля П6	2	
Б.Ч.		9		ФбАIII ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.06кг
А3		10	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	

Масса каркаса - 21.38 кг

Нач. АПМ.	Печерин		12.89.	1.100.1-7.2-5	16.01.00
Гл. констр.	Радашкевич			Каркас пространственный КП 29.27.35	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук. гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Провер.	Стабредова				
Разраб.	Булгакова				

Копировал: Фомина

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Фасад

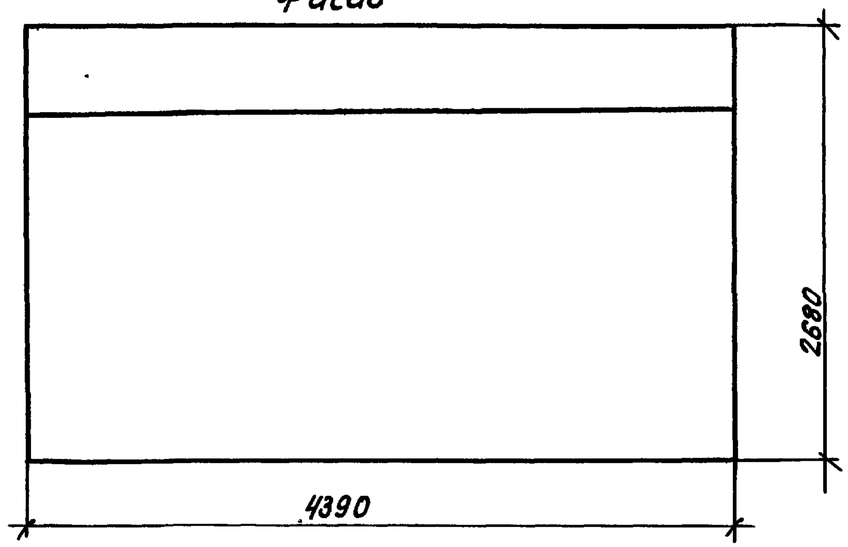

Вид с внутренней стороны

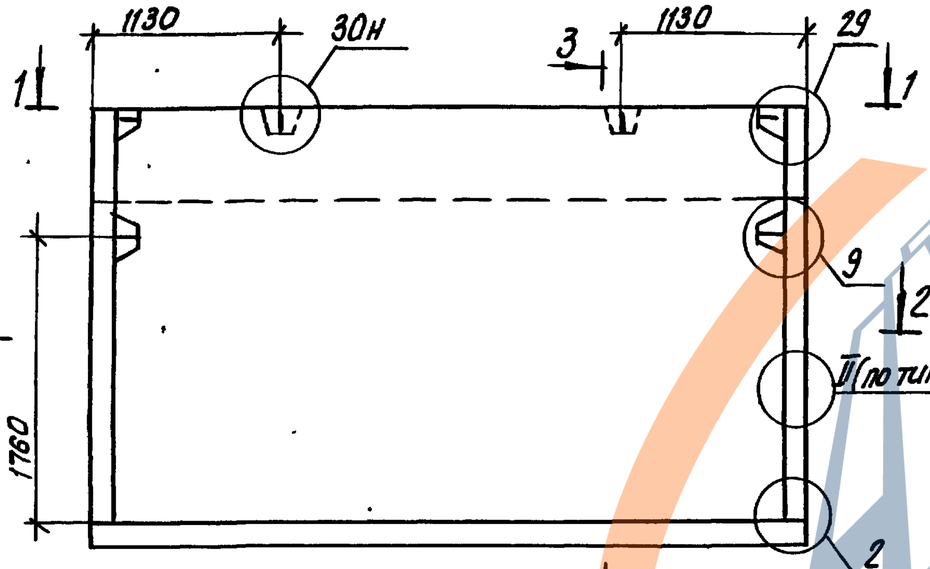

1-1

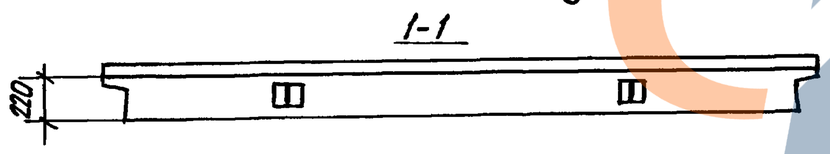

2-2

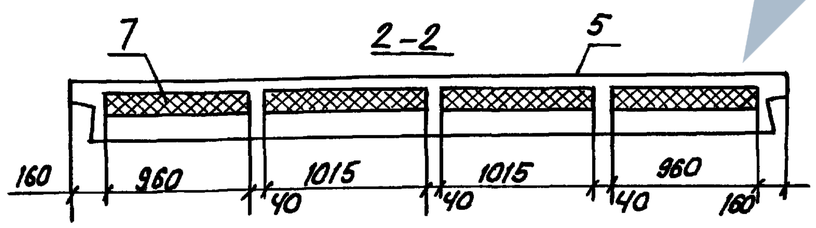

3-3

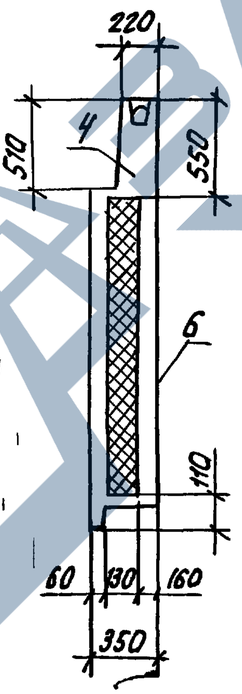

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	ОО.ОО.ОО ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4	ОО.ОО.ОО Д4	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4	ОО.ОО.ОО Д5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5	ОО.ОО.ОО РС	Ведомость расхода стали	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	19.01.00	КП 44.27.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	ОО.ОО.17-02	Сетка С15	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	ОО.ОО.21-05	Сетка ПС6	1	
					Материалы		
		4			Керамзитобетон В12,5; Д1500	2.67	м³
		5			Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0.19	м³
		6			Фактурн. слой внутр. γ=1000 кг/м³	0.17	м³
		7			Утеплитель γ=40 кг/м³	1.04	м³

Нач. АПМ.	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 19.00.00

Панель наружной стены ЗНС 44.27.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5260 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Макарова

Формат А3

Армирование наружного слоя

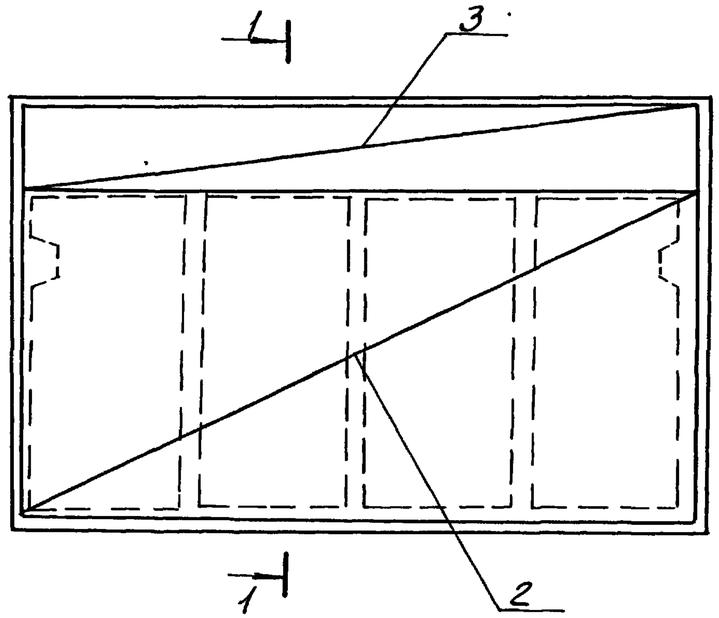

1-1

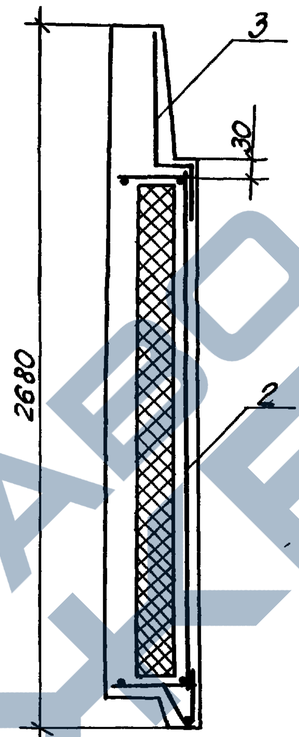

Схема установки пространственного каркаса

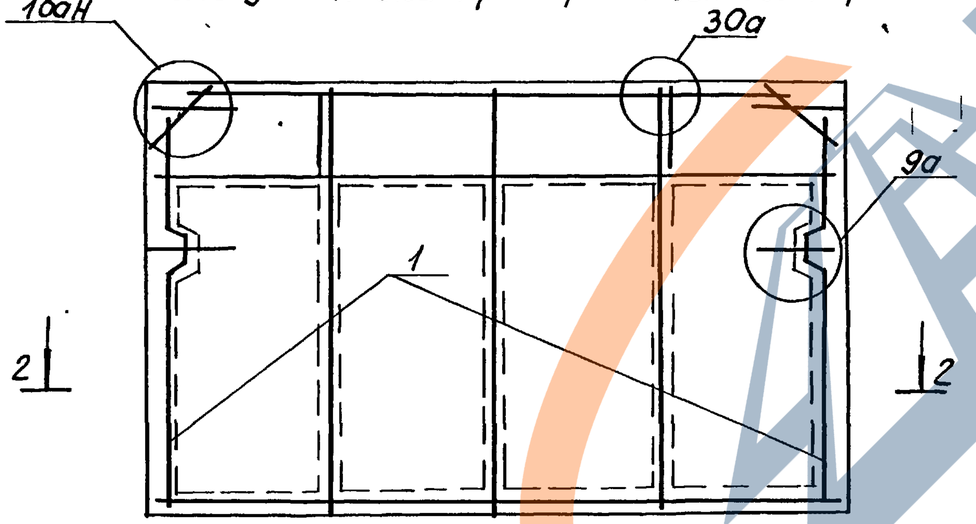

2-2

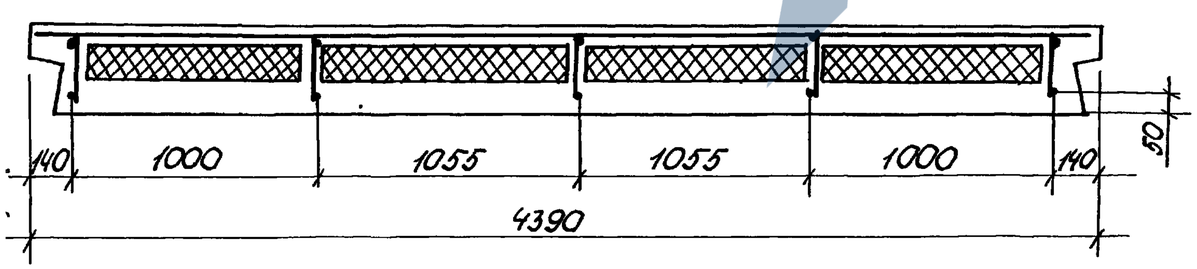

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.100.1-7.2-5	19.00.00	Лист 2

Копировал: Порфирьева

Формат А3

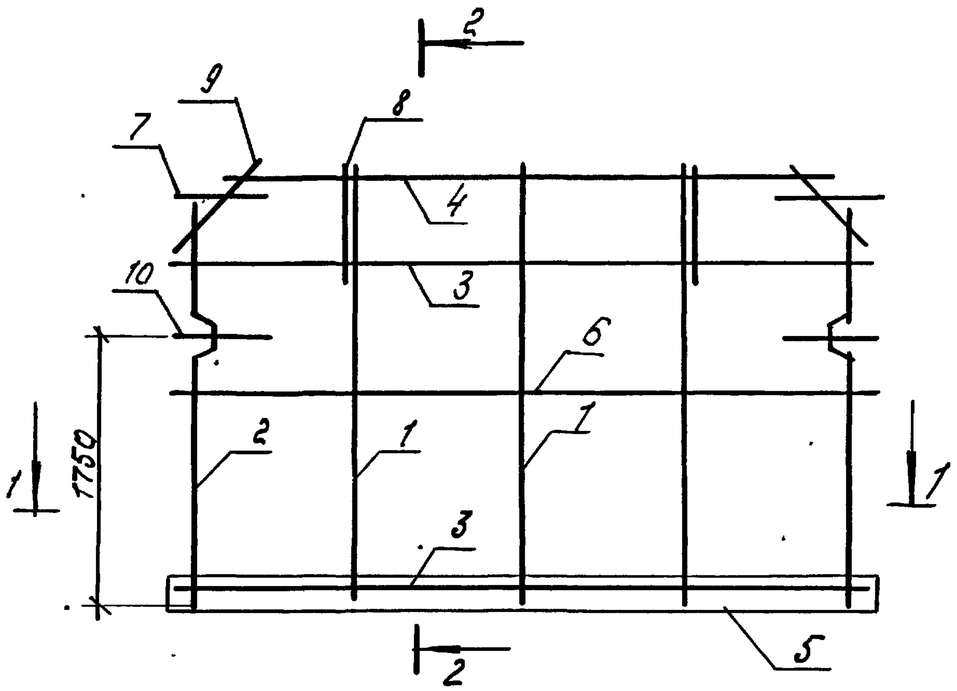

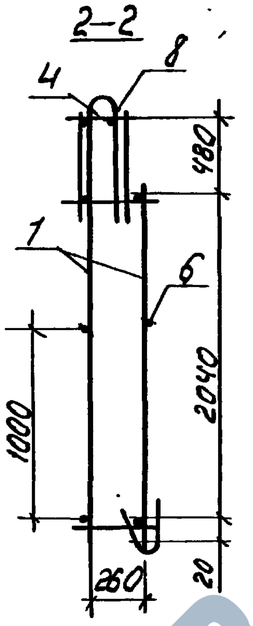

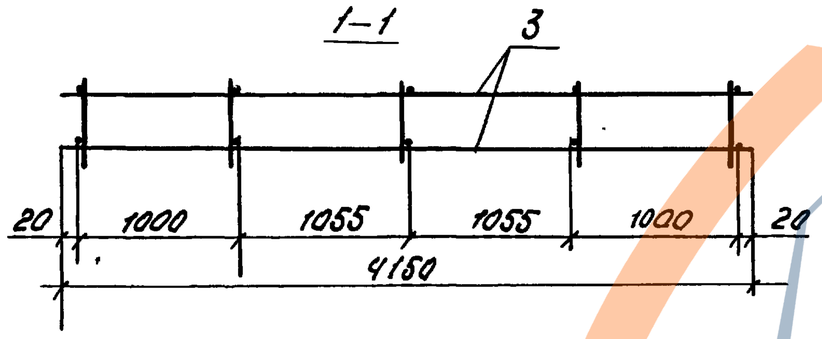

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.10	Каркас КР34	3	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.03-01	Каркас КР33	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.11	Каркас КР38	2	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.10-02	Каркас КР36	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.19-05	Каркас ПК6	1	
					1	
				Детали		
Б.Ч.		6		ф6А-III ГОСТ5781-82* ℓ=4150	2	0.92 кг
А3		7	1.100.1-7.2-6 00.00.25	Анкер А3	2	
А3		8	1.100.1-7.2-6 00.00.36	Петля П8	2	
Б.Ч.		9		ф6А-III ГОСТ5781-82* ℓ=270	4	0.06 кг
А3		10	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	

Масса каркаса – 29.26 кг

Нач.АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.2-5	19.01.00
Гл.конст.	Радашкевич			Каркас пространственный КП44.27.35	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук.гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г.Новосибирск
Провер.	Стабредова				
Разраб.	Булгакова				

Копир. Шаг

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вид с внутренней стороны (Рис.1)

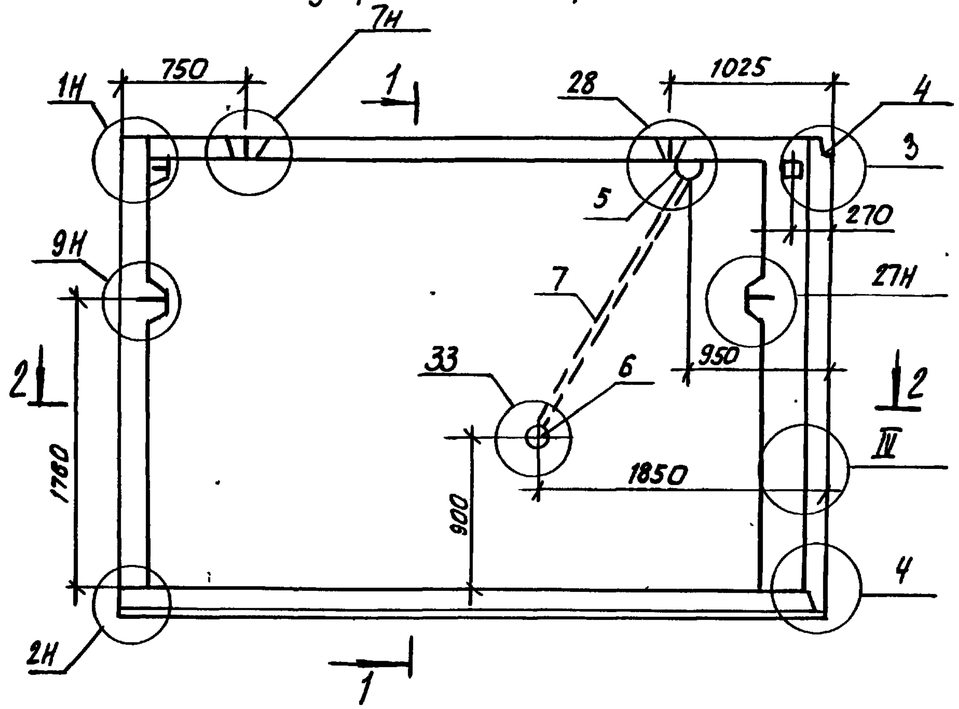

1-1

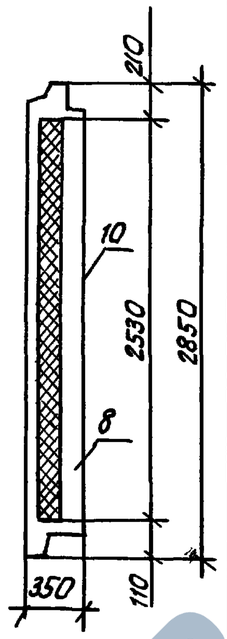

2-2

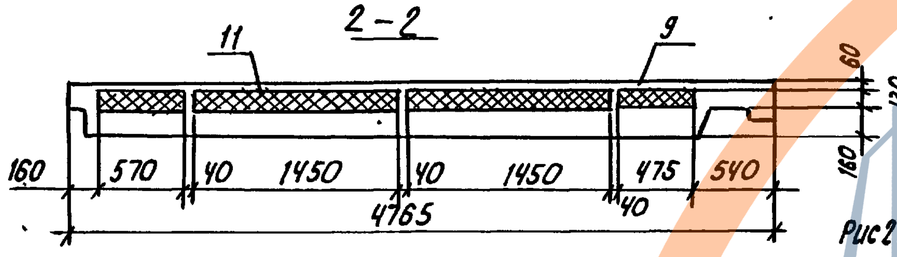

Фасад (Рис.1)

Рис2. Зеркальное отражение. Остальное см. Рис.1

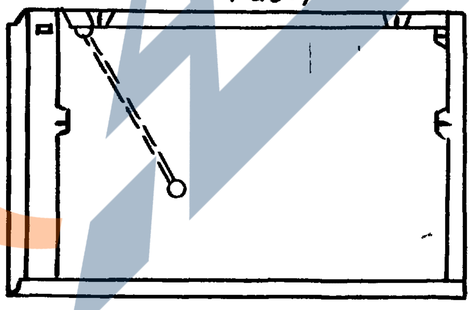

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.2-5 00.00.00	ЗНС 48.29.35-150л	1	5210
-01	ЗНС 48.29.35-150л-1	2	5210

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	кол.	01	Примечания
					Документация			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДЧ	Узлы опалубки	X	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования	X	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	X	X	
					Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-5	20.01.00	кп 48.29.35	1		
А3		1		-01	кп 48.29.35-1		1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.17-03	Сетка С16	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.22	Сетка пс7	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.27	Изделие закладное М2	1	1	
					Стандартные изделия			
Б.Ч.		5	ТУ 36-2682-85		Коробка Л246У3 (отв)	1	1	
Б.Ч		6	ТУ 36-2682-85		Коробка Л256У3 (Ун)	1	1	
					Детали			
Б.Ч		7	1.100.1-7.2-5	42.00.00-04	ТР5	1	1	
					Материалы			
		8			Керамзитобетон В12,5 D 1500	2,54	2,54	м³
		9			Фактурн. слой нар γ=2000 кг/м³	0.28	0.28	м³
		10			Фактурн. слой внутр. γ=1600 кг/м³	0.16	0.16	м³
		11			Утеплитель γ=40 кг/м³	1.30	1.30	м³

Нач. АПТ.	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стафеедова		
Провер.	Стафеедова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 20.00.00

Панель наружной стены
ЗНС 48.29.35-150л
ЗНС 48.29.35-150л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал: Стафеедова

Формат А3

Рис. 1

Армирование наружного слоя

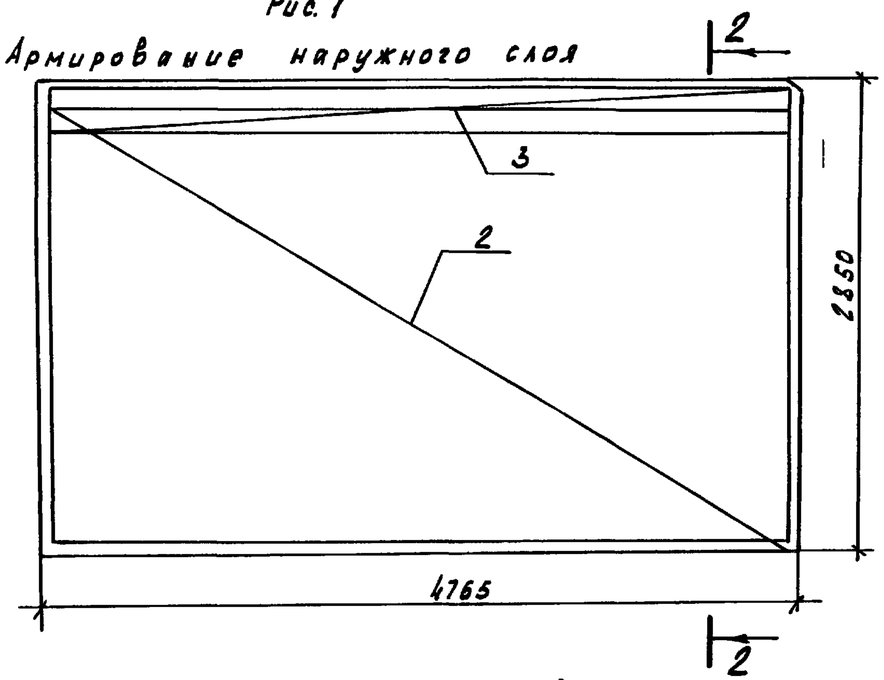

2-2

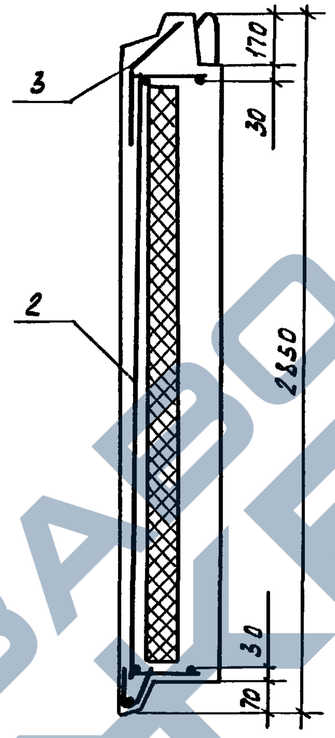

Рис. 2

Армирование наружного слоя

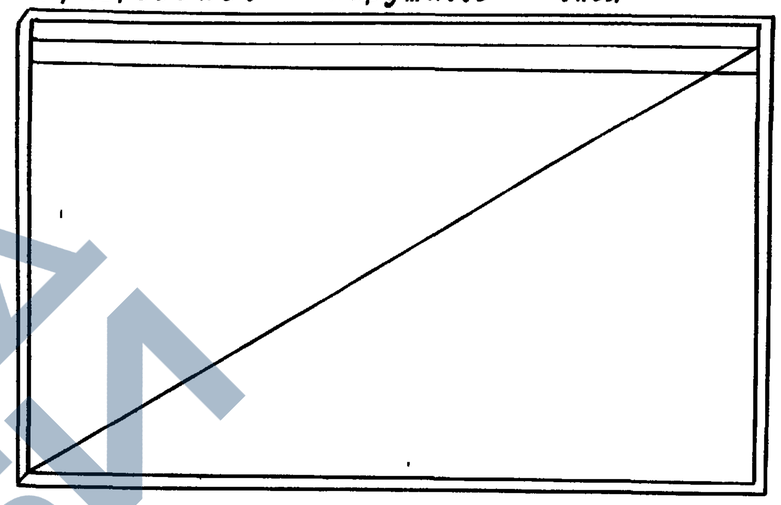

Схема установки пространственного каркаса КП 48.29.35

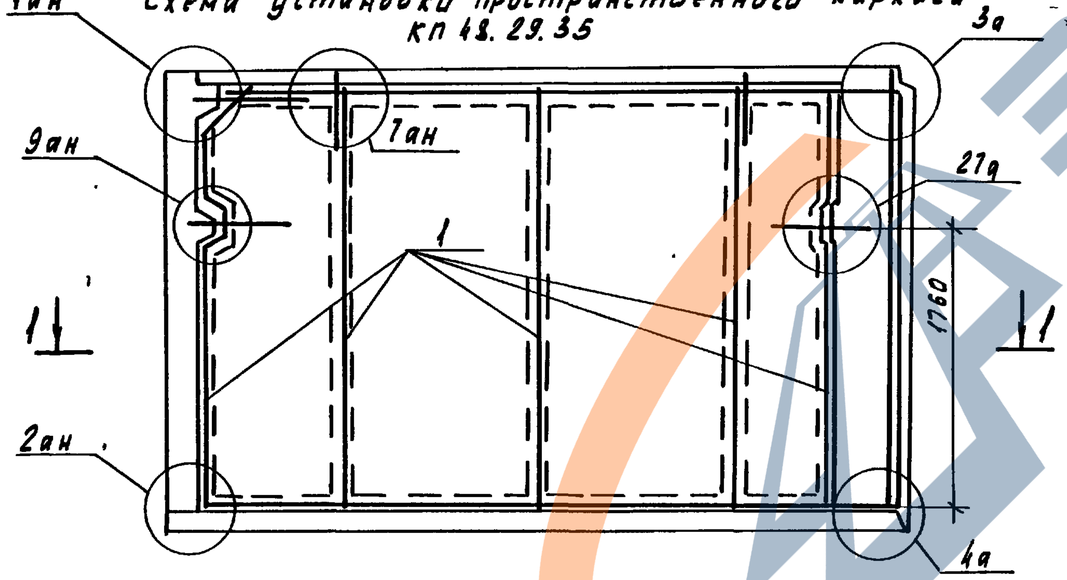

1-1

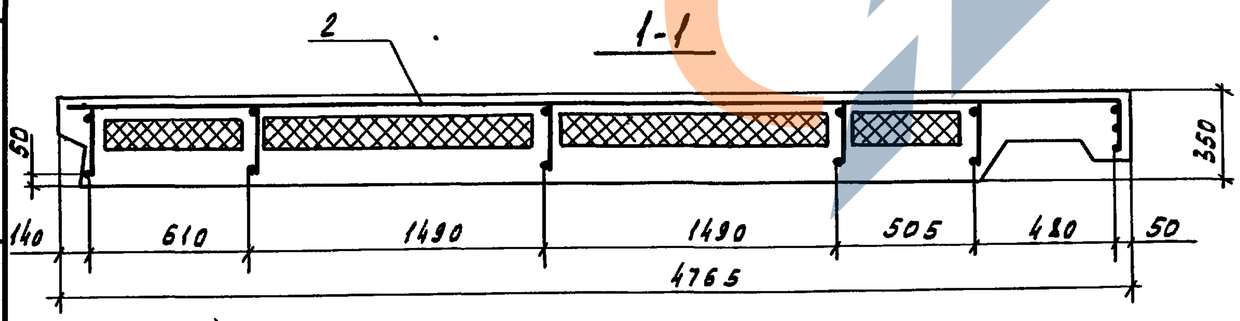

Схема установки пространственного каркаса КП 48.29.35-1

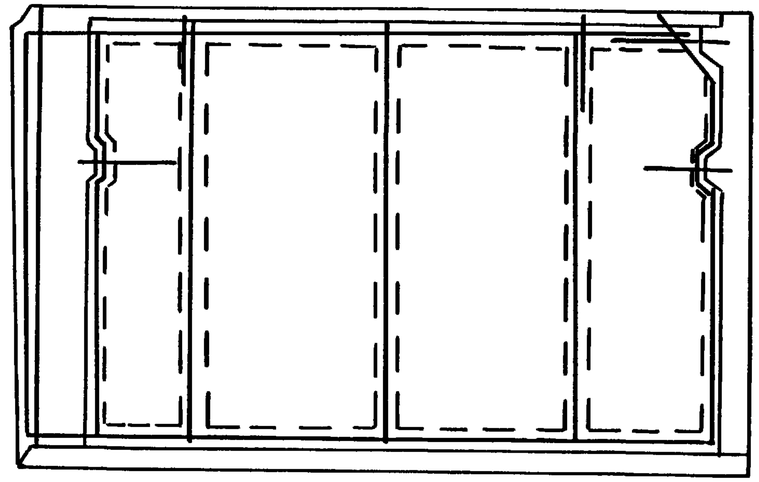

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	

1.100.1-7.2-5 20.00.00 Лист 2

Копировал Кириенко Формат А3

Рис. 1

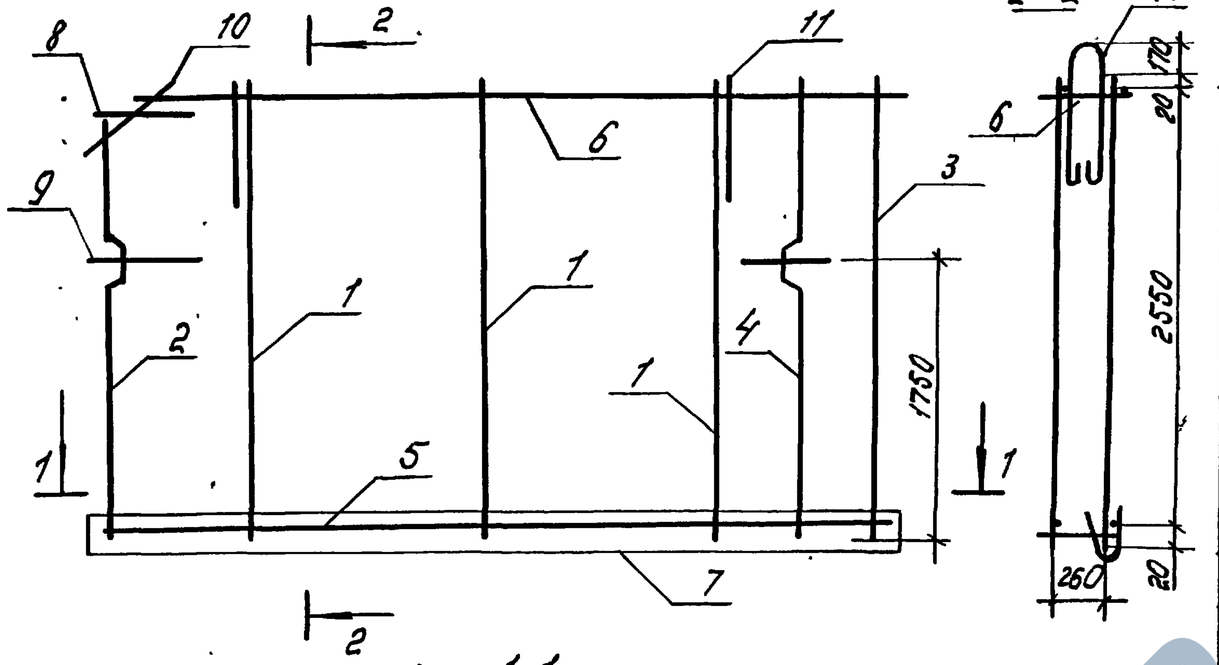

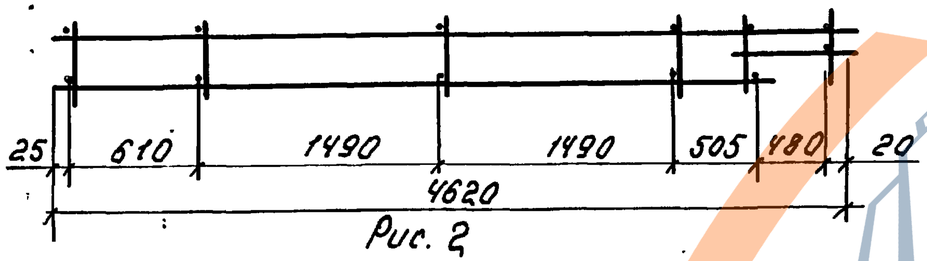

Рис. 2

Зеркальное отражение
остальное см. Рис. 1

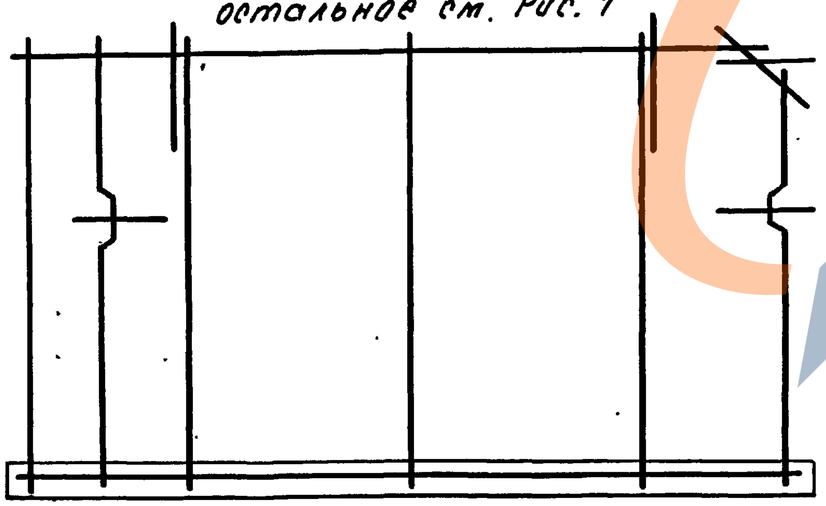

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во		Примечание
						-01	
				Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01	Каркас КР1	3	3	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.03	Каркас КР8	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.12-02	Каркас КР42	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.03-02	Каркас КР39	1	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.12	Каркас КР40	1	1	
А3		6	— 01	Каркас КР41	1	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6 00.00.20	Каркас ПК7	1	1	
				Детали			
А4		8	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	1	1	
А3		9	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	2	
Б4		10		ФБАIII ГОСТ5781-82* l=270	2	2	0.06 кг
А3		11	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П5	2	2	

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
1.100.1-7.2-5 20.01.00	КП 48.29.35	1	27.10
— 01	КП 48.29.35-1	2	27.10

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стаброва		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 20.01.00

Каркас пространственный
КП 48.29.35
КП 48.29.35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копир. Мотм

Формат: А4

Вид с внутренней стороны (рис.1)

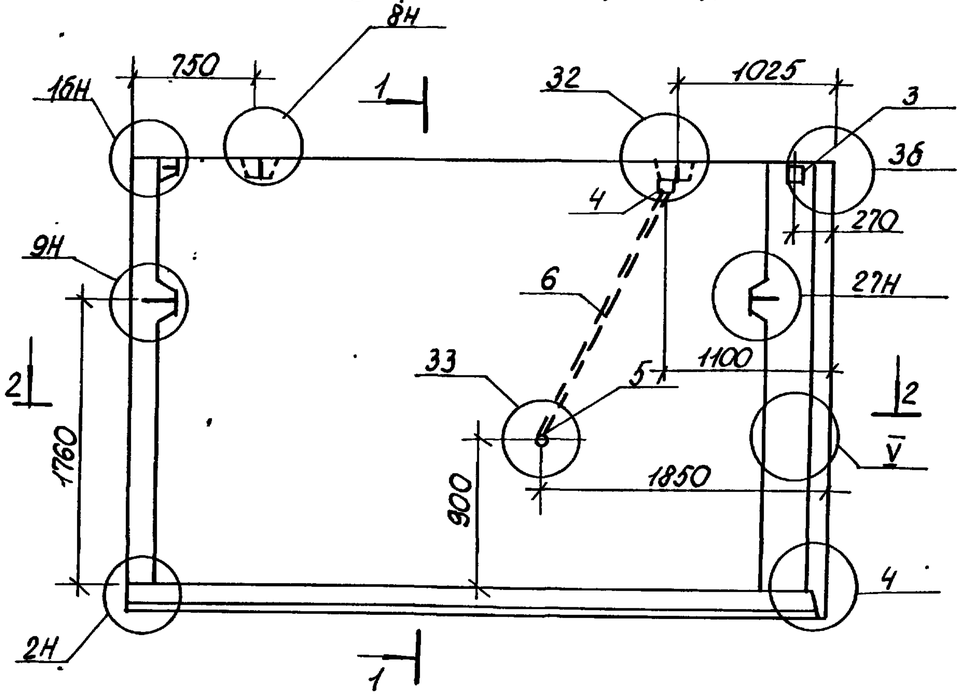

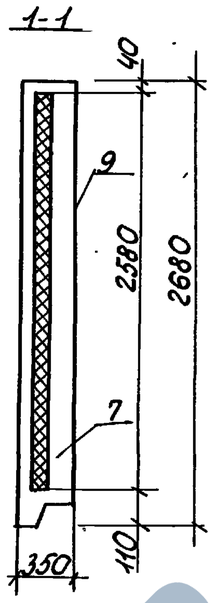

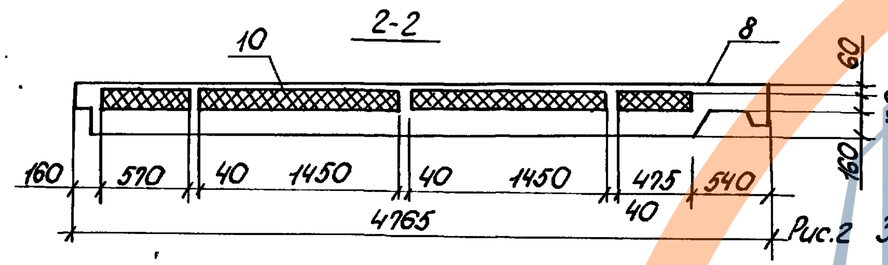

Фасад (рис.1)

Рис.2 Зеркальное отражение. Остальное см. рис.1

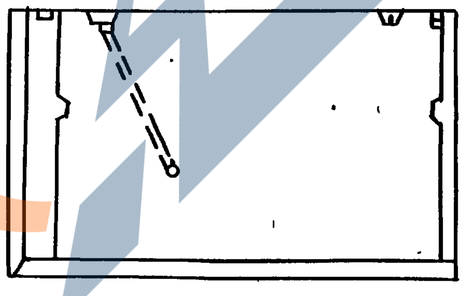

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.2-5 21.00.00	3НС48.27.35-150л	1	4980
-01	3НС48.27.35-150л-1	2	4980

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	01	Примечание
					Документация			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ДЧ	Узлы опалубки	X	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д5	Узлы армирования	X	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00РС	Ведомость расхода стали	X	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00ТО	Техническое описание	X	X	
					Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-5	21.01.00	КП 48.27.35	1		
А3		1		-01	КП 48.27.35-1		1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.17-03	Сетка с16	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.28	Изделие закладное М2	1	1	
					Стандартные изделия			
Б4		4	ТУ 36-2682-85		Коробка л245 УЗ (отв)	1	1	
Б4		5	ТУ36-2682-85		Коробка л256 УЗ (ун)	1	1	
					Детали			
Б4		6	1.100.1-7.2-5	42.00.00-04	ТР5	1	1	
					Материалы			
		7			Керамзитобетон В12,5 D1500	241	241	м³
		8			Фактурн.слой нар. γ=2000кг/м³	0.27	0.27	м³
		9			Фактурн.слой внутр. γ=1600кг/м³	0.16	0.16	м³
		10			Утеплитель γ=40кг/м³	130	1.30	м³

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конс.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 21.00.00

Панель наружной стены
3НС48.22.35-150л
3НС48.27.35-150л.1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева

Формат: А3

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Рис.1

Армирование наружного слоя

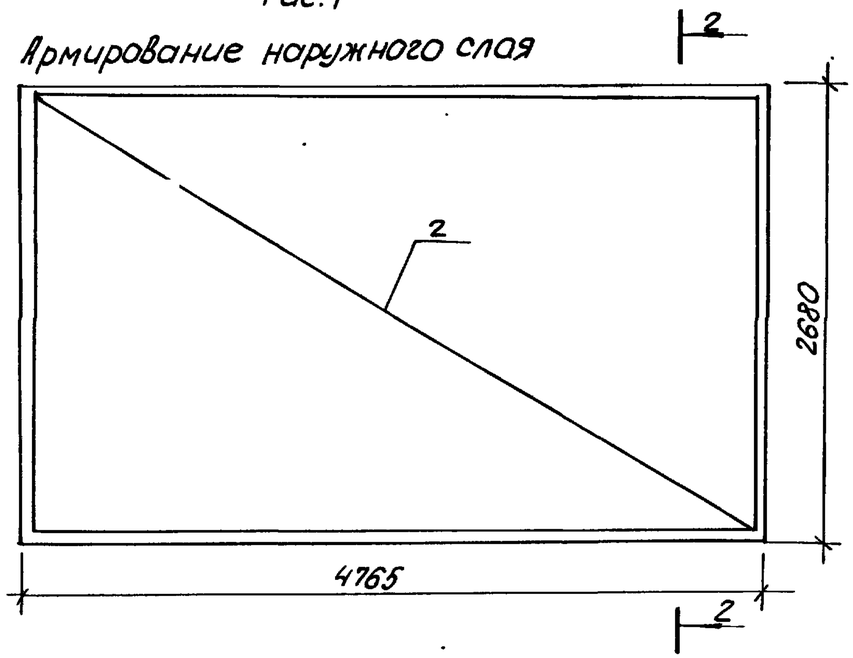

Рис.2

Армирование наружного слоя

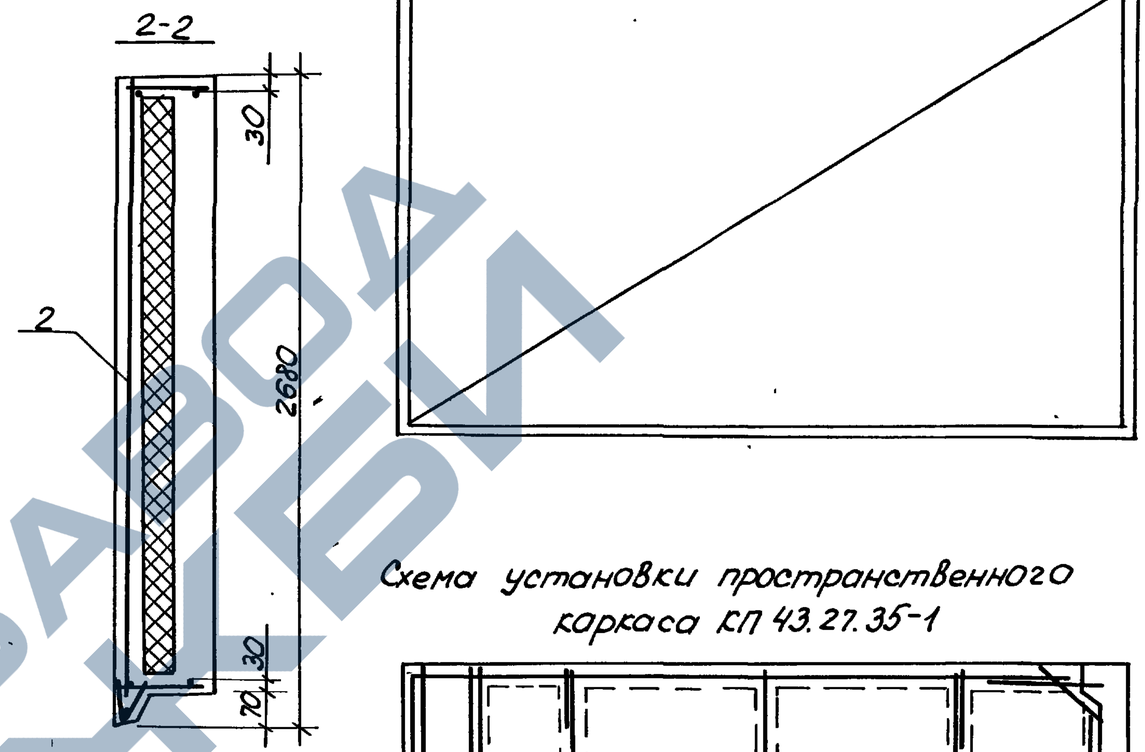

Схема установки пространственного каркаса КП 48.27.35

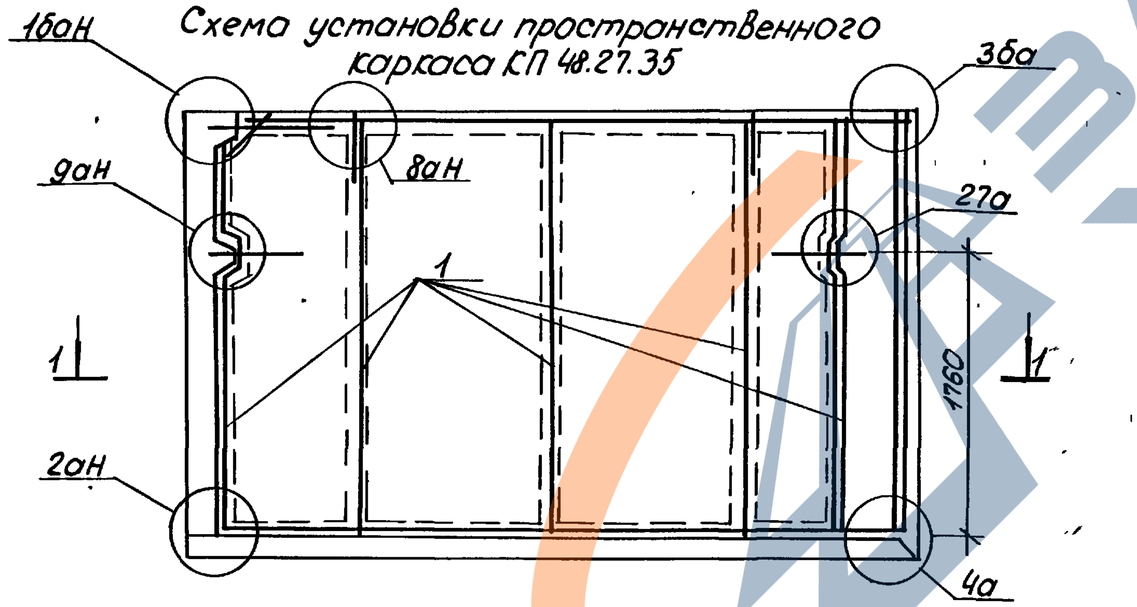

Схема установки пространственного каркаса КП 43.27.35-1

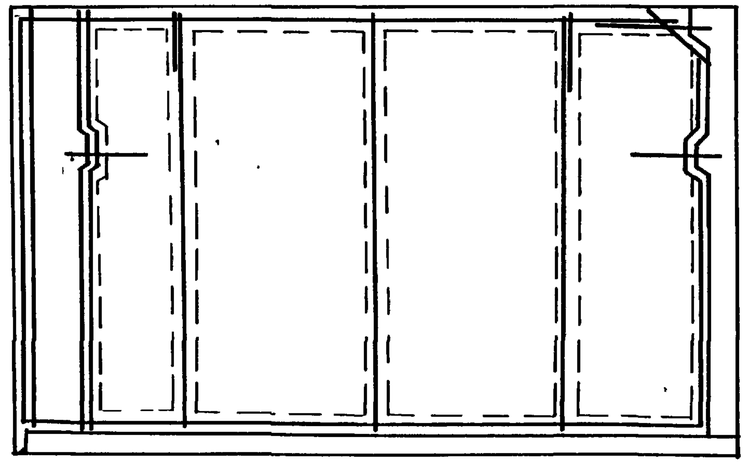

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5	21.00.00	Лист 2

Копировал: Парфирьева

Формат А3

Рис.1

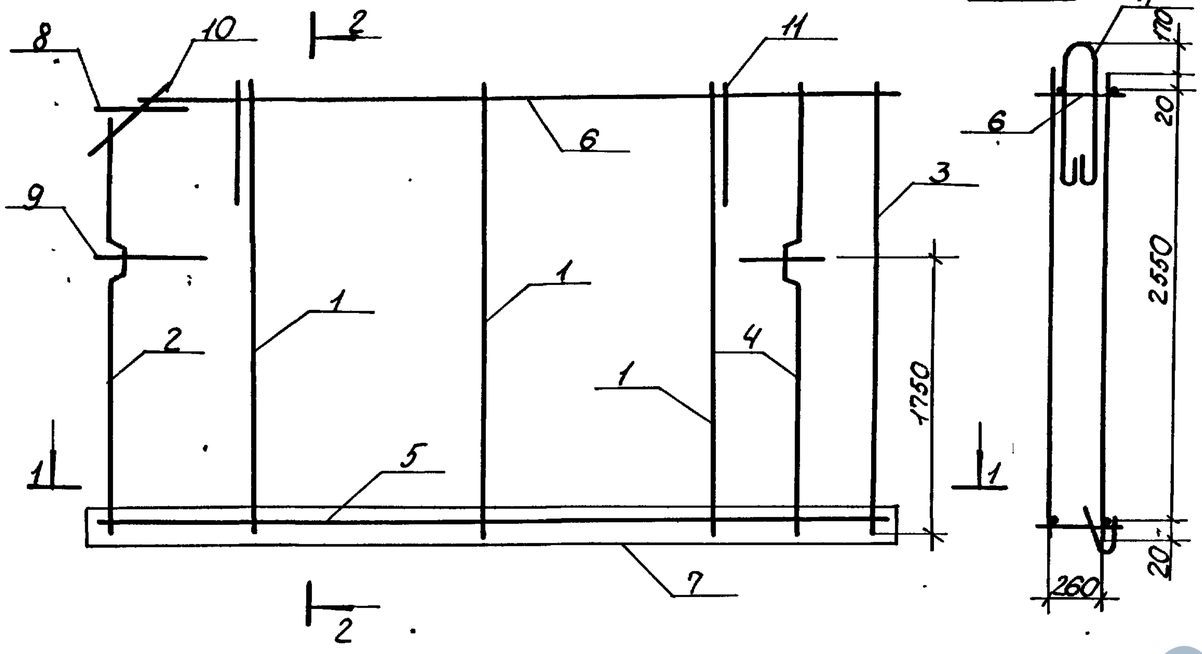

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на изд.	01	Примечания
				Сборочные единицы			
А3		1	00.00.01	Каркас КР1	3	3	
А3		2	00.00.03	Каркас КР8	1	1	
А3		3	00.00.11-02	Каркас КР42	1	1	
А3		4	00.00.03-02	Каркас КР39	1	1	
А3		5	00.00.12	Каркас КР40	1	1	
А3		6	-01	Каркас КР41	1	1	
А3		7	00.00.20	Каркас ПК?	1	1	
				Детали			
А4		8	00.00.23	Анкер А1	1	1	
А3		9	00.00.24	Анкер А2	2	2	
Б4		10		ф6 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=210	2	2	0.06кг
А4		11	00.00.35	Петля П4	2	2	

Рис.2

Зеркальное отражение
Остальное см.рис.1

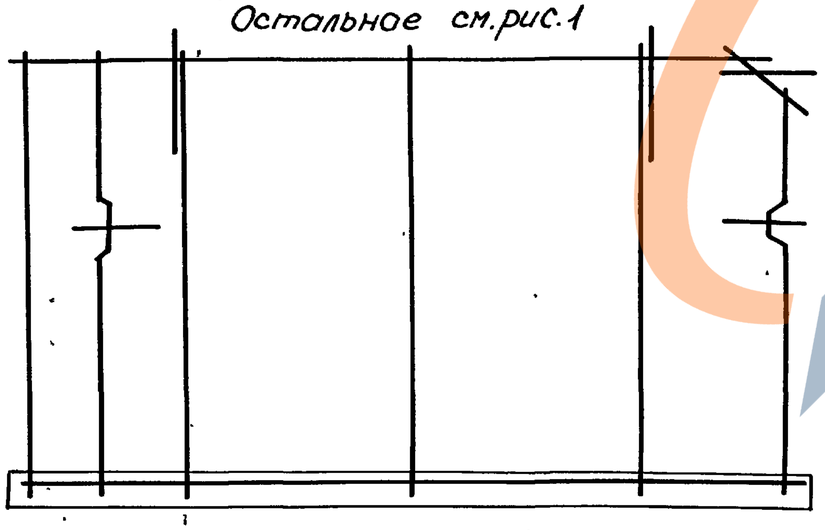

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
1.100.1-7.2-5 21.01.00	КП 48.27.35	1	25.28
-01	КП 48.27.35-1	2	25.28

Нач.АПМ-I	Печерин		12.89	1.100.1-7.2-5 21.01.00
Гл.констр.	Радошкевич			Каркас пространственный КП 48.27.35 КП 48.27.35-1
Рук.гр.	Стобредова			
Провер.	Булгакова			
Разроб.	Моисеева			

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Парахнева Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Вид с внутренней стороны (Рис. 1)

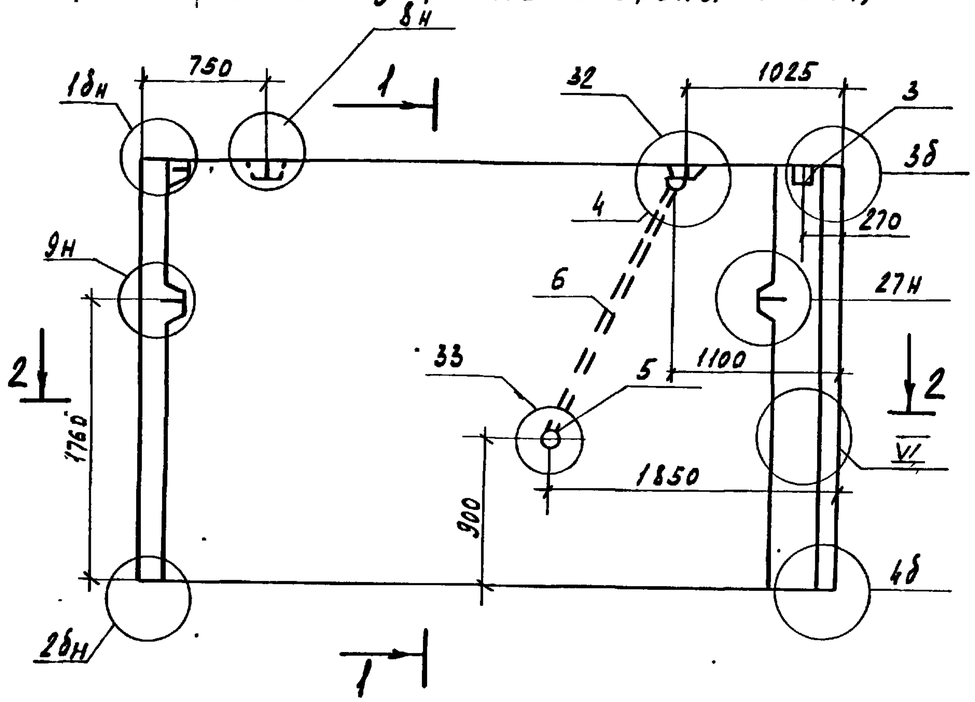

1-1

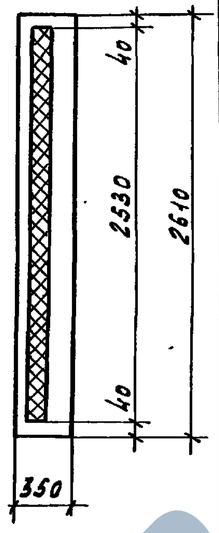

2-2

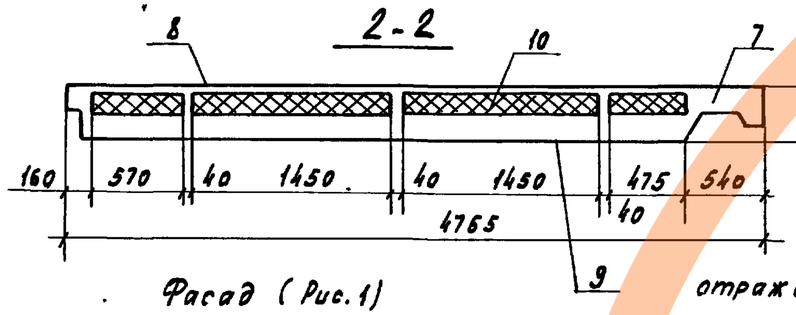

Фасад (Рис. 1)

Рис. 2 Зеркальное отражение. Остальное см. Рис. 1

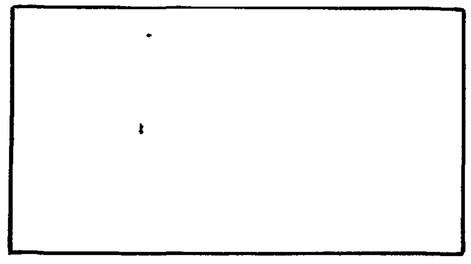

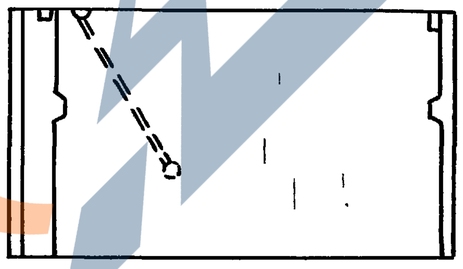

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.2-5 22.00.00	3НС48.26.35-150л	1	4920
-01	3НС48.26.35-150л-1	2	4920

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	01	Примечание
					Документация			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д4	Узлы опалубки			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д5	Узлы армирования			
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00РС	Ведомость расхода стали			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ТО	Техническое описание			
					Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-5	22.01.00	КП48.26.35	1		
А3		1		-01	КП48.26.35-1		1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.17-03	Сетка С16	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.28	Изделие закладное М2	1	1	
					Стандартные изделия			
БЧ		4	ТУ36-2582-85		Коробка л245 У3 (отв)	1	1	
БЧ		5	ТУ36-2682-85		Коробка л256 У3 (ун)	1	1	
					Детали			
БЧ		6	1.100.1-7.2-5	42.00.00-04	ТР5	1	1	
					Материалы			
		7			Керамзитобетон В12.5 D1500	2.39	2.39	м³
		8			Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0.26	0.26	м³
		9			Фактурн. слой внутр. γ=1600 кг/м³	0.16	0.16	м³
		10			Утеплитель γ=40 кг/м³	1.30	1.30	м³

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стафеедова		
Провер.	Стафеедова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 22.00.00

Панель наружной стены
3НС48.26.35-150л
3НС48.26.35-150л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рис. 1

Армирование наружного слоя

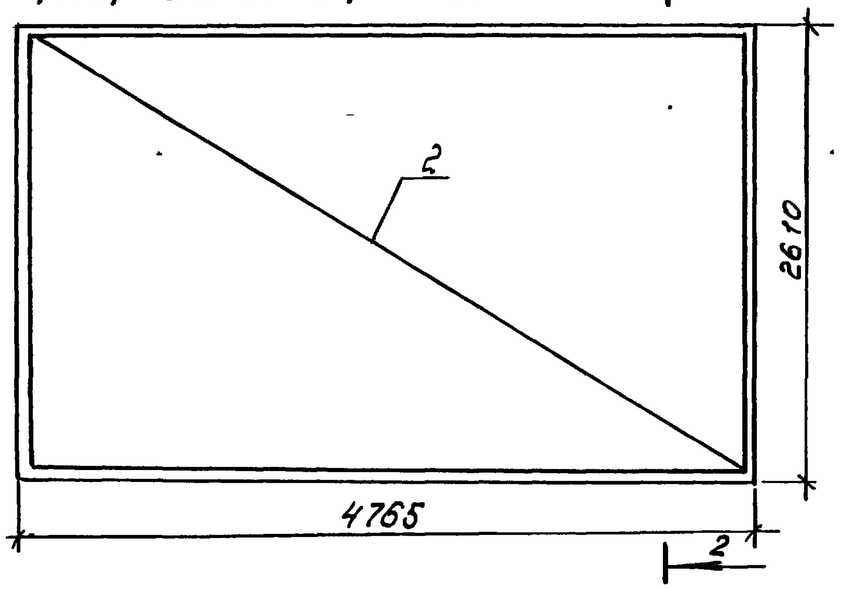

Рис. 2

Армирование наружного слоя

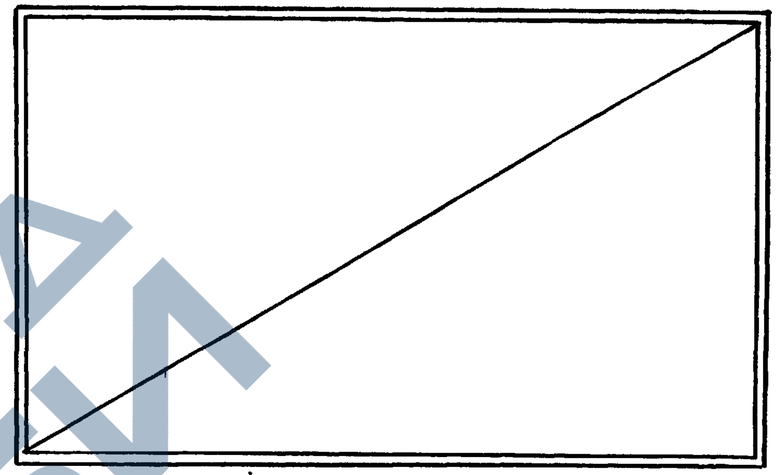

2-2

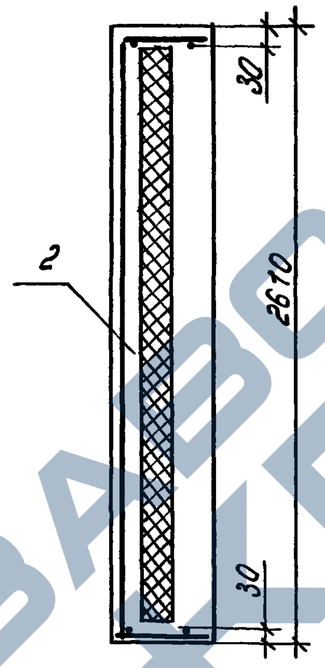

1бан Схема установки пространственного каркаса КП48.26.35

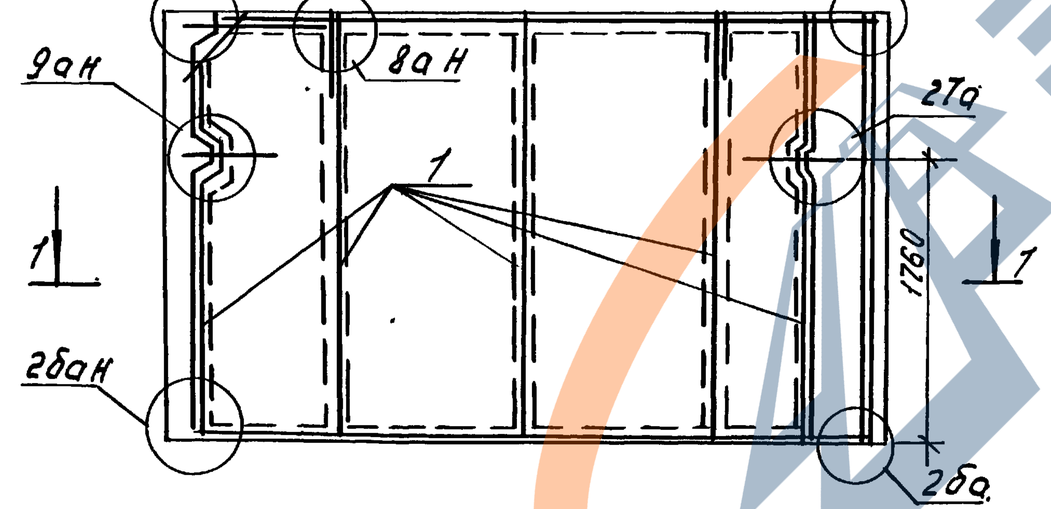

1-1

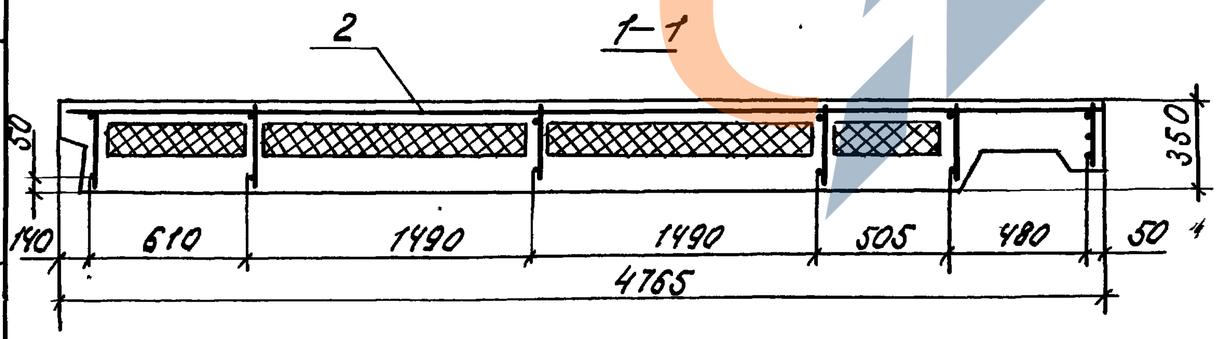

Схема установки пространственного каркаса КП48.26.35-1

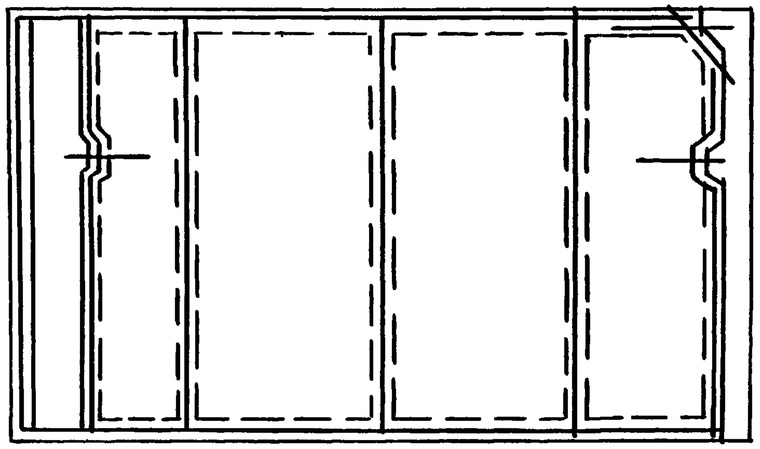

1.100.1-7.2-5	22.00.00.	Лист 2

Копир. Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Рис.1

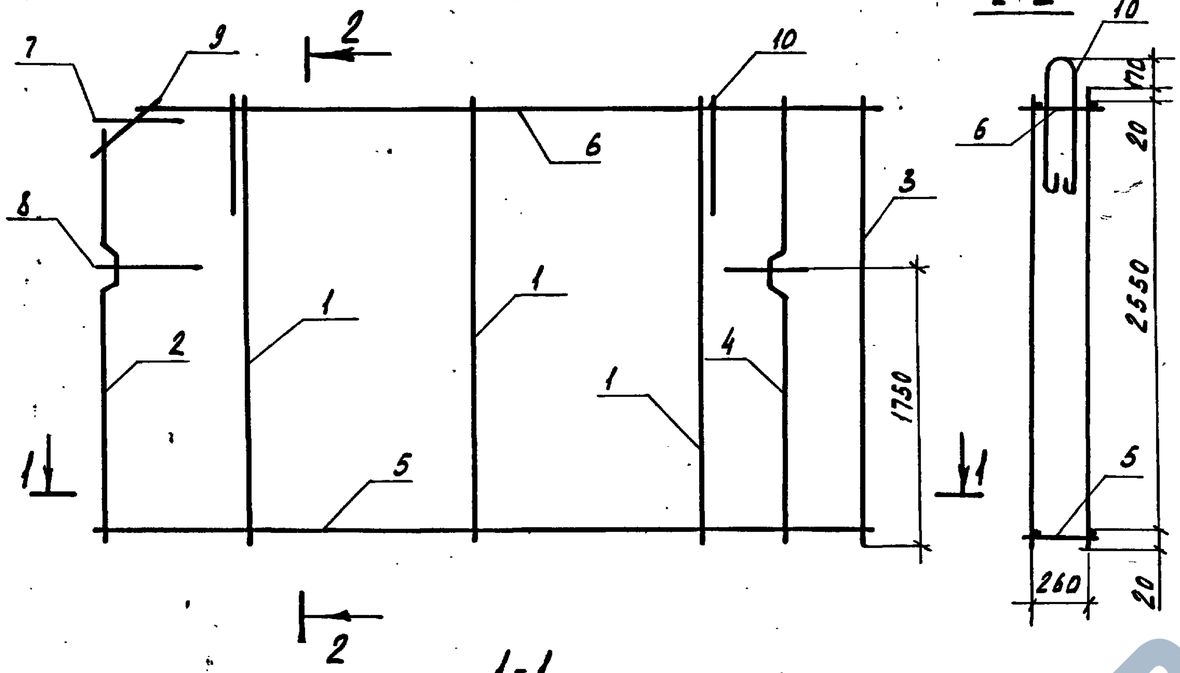

1-1

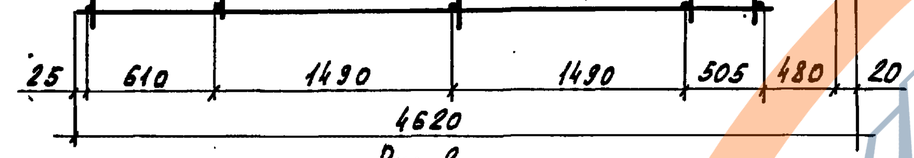

Рис. 2

Зеркальное отражение
остальное см. рис.1

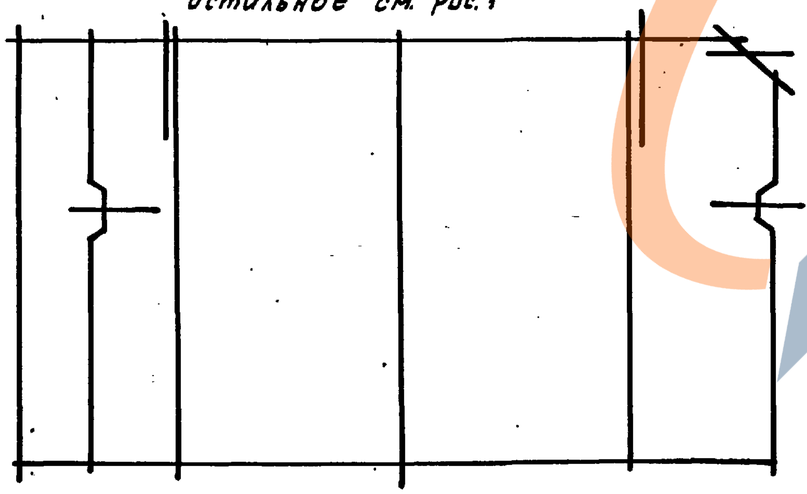

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исп.		Примечания
						01	
				Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01	Каркас КР1	3	3	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.03	Каркас КР8	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.12-02	Каркас КР42	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.03-02	Каркас КР39	1	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.12	Каркас КР40	1	1	
А3		6	-01	Каркас КР41	1	1	
				Детали			
А4		7	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	1	1	
А4		8	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	2	
Б4		9		ф6 А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=270	2	2	
А4		10	1.100.1-7.2-6 00.0035	Петля П4	2	2	

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.2-6 22.01.00	КП 48.26.35	1	23.06
-01	КП 48.26.35-1	2	23.06

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.констр.	Радошкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-6 22.01.00

Каркас пространственный
КП 48.25.35
КП 48.25-35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал Кириенко

Формат А3

Рис. 1

Вид с внутренней стороны панели.

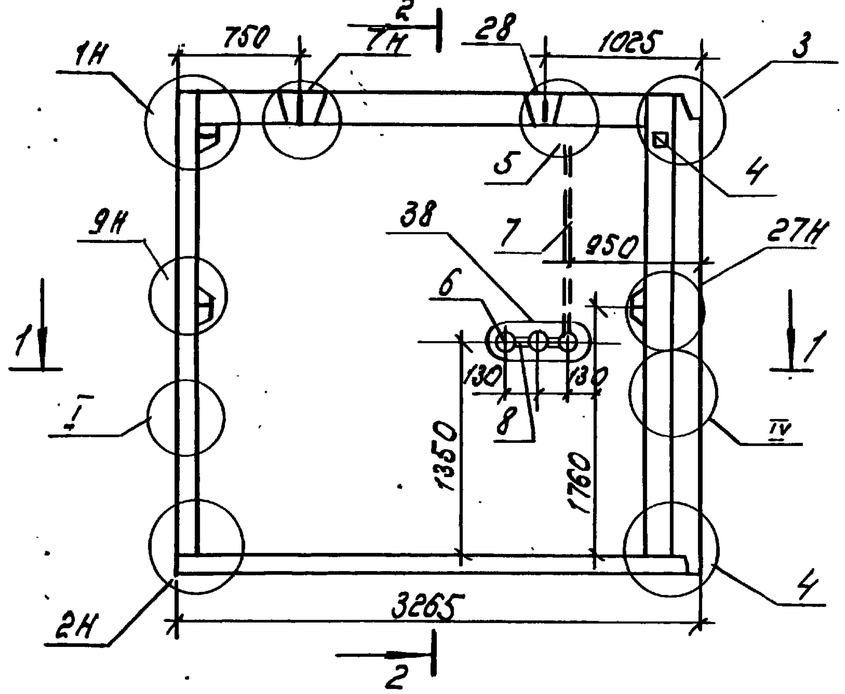

1–1

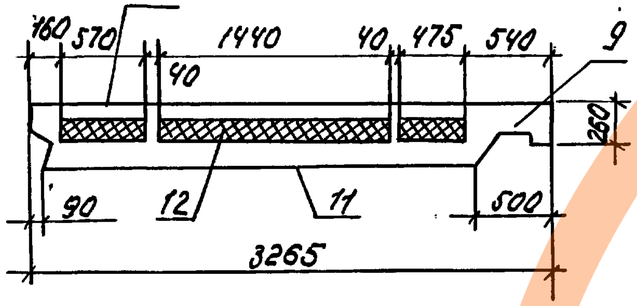

2–2

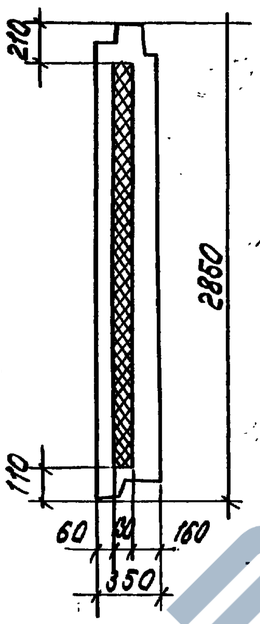

Рис. 2 Зеркальное отражение. Остальное см. Рис. 1

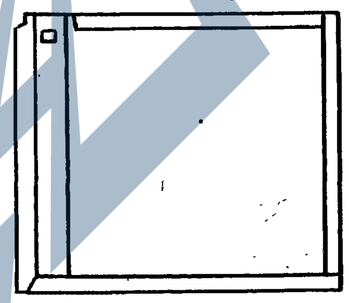

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.2-5 23.00.00	ЗНС33.29.35-150л	1	3560
– 01	ЗНС33.29.35-150л.1	2	3560

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	кол. –	кол. 01	Примеч.
					Документация			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДЧ	Узлы опалубки			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание			
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 ВС	Ведомость расхода стали			
					Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-5	23.01.00	КП 33.29.35	1		
А3		1		– 01	КП 33.29.35-1		1	
БЧ		2	1.100.1-7.2-6	00.00.17-04	С17	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.22-01	ПС8	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.28	Изделие закладное М2	1	1	
					Стандартные изделия			
БЧ		5	ТУ 36-26.82-85		Коробка 1245 УЗ	1	1	
БЧ		6	ТУ 36-2682-85		Коробка 1256 УЗ	3	3	
					Детали			
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.42-05	Тр.6	1	1	
А3		8		– 06	Тр.7	2	2	
					Материалы			
		9			Керамзитобетон В12.5 Д 1500	173	1.73	м³
		10			Фактурн. слой нар γ=2000 кг/см³	0.20	0.20	м³
		11			Фактурн. слой вн γ=1600 кг/см³	0.10	0.10	м³
		12			Утеплитель γ=40 кг/м³	0.82	0.82	м³

			12.89
Нач. АПМ	Печерин		
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 23.00.00

Панель наружной стены ЗНС33.29.35-150л ЗНС33.29.35-150л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копир.

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Схема армирования наружного слоя

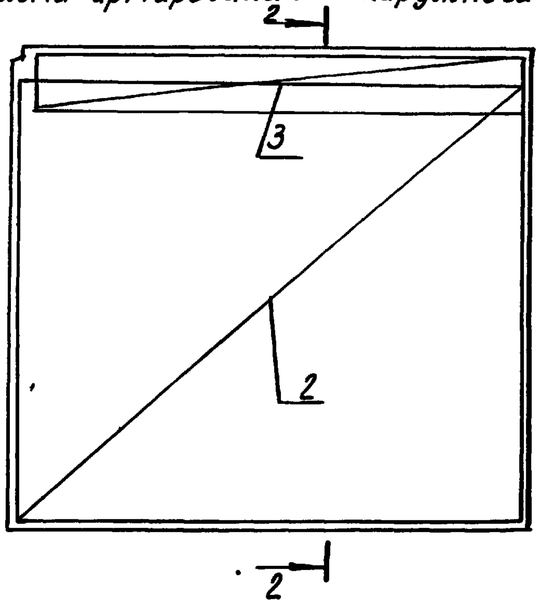

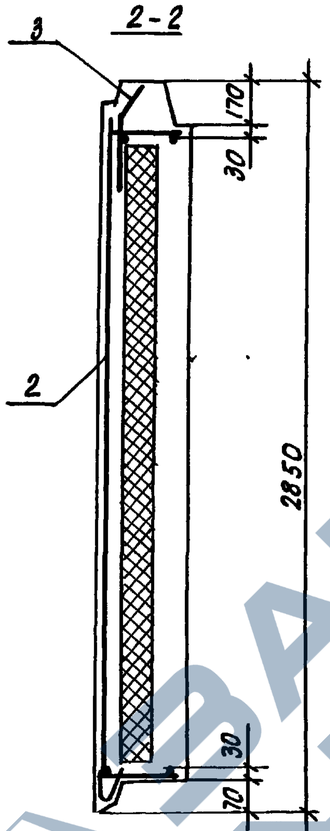

Схема армирования наружного слоя

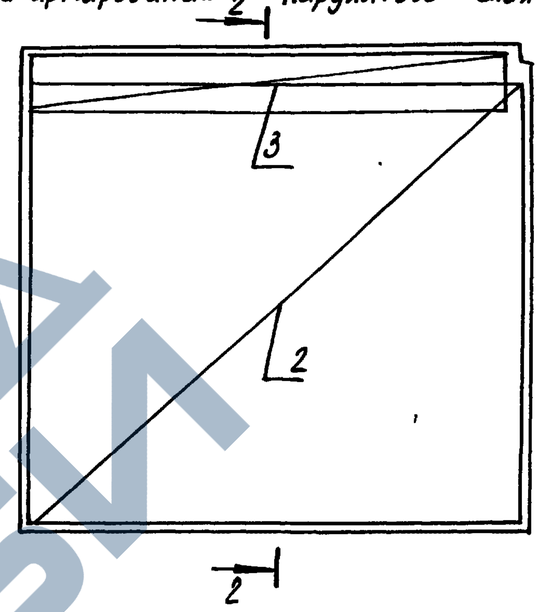

Схема установки пространственного каркаса КП 33.29.35

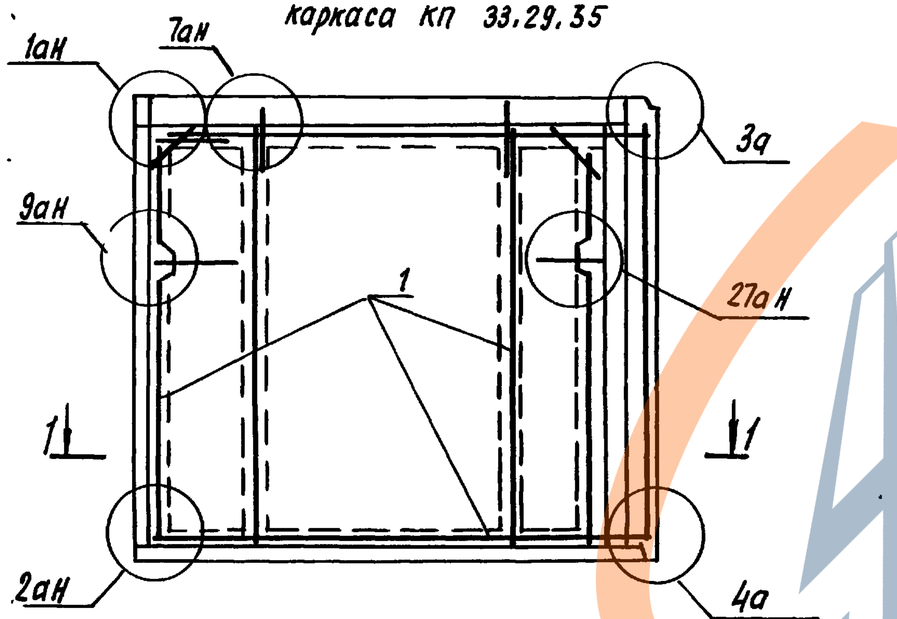

1-1

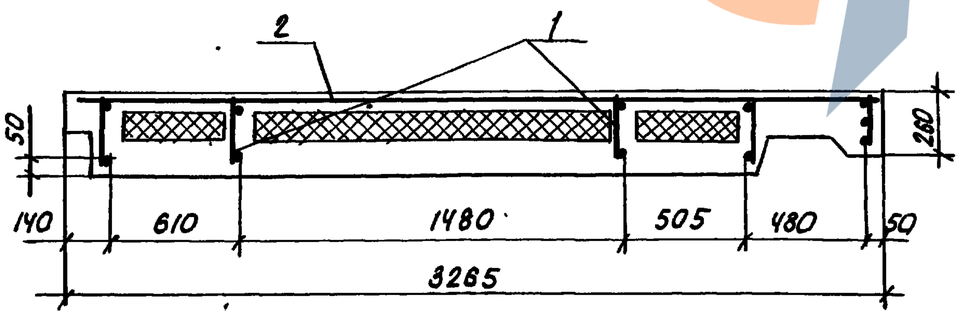

Схема установки пространственного каркаса КП 33.29.35-1

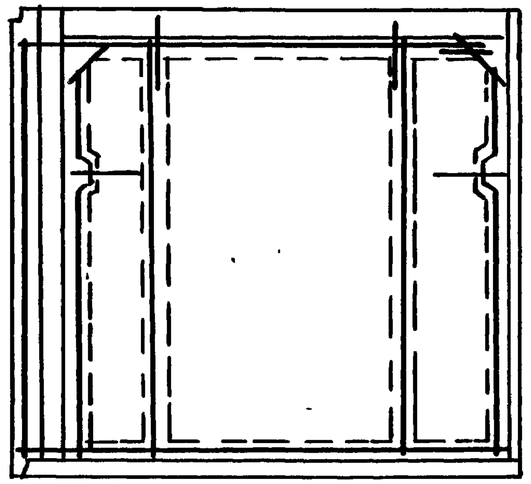

1.100.1-7.2-5	23.00.00	Лист 2

Копировал: Олеарко

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рис. 1

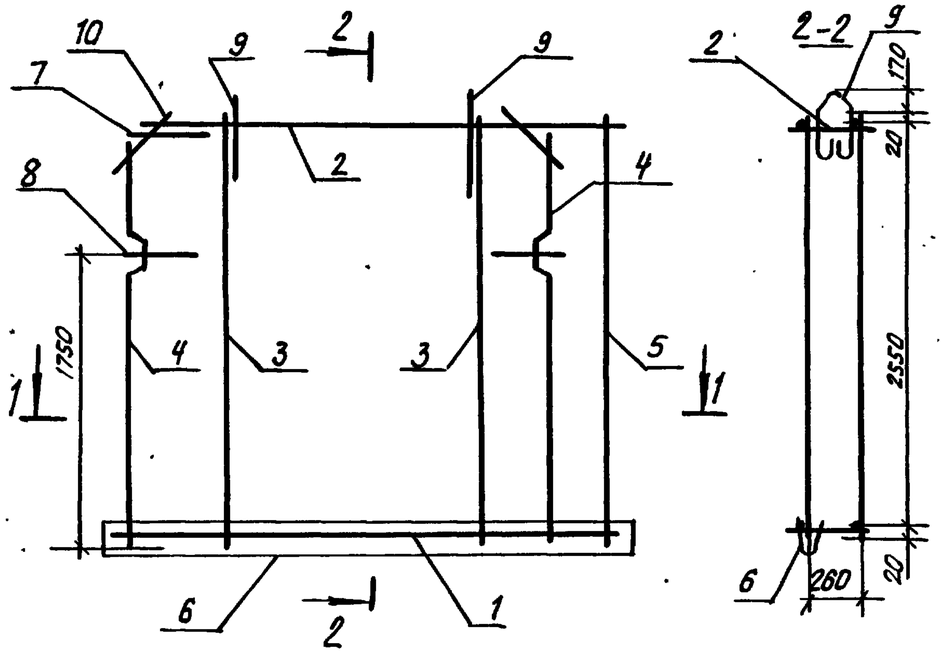

1 – 1

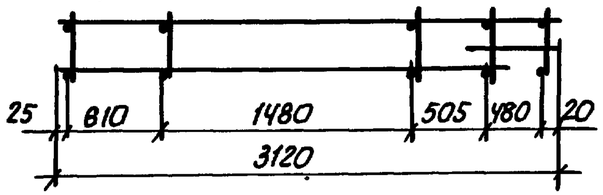

Рис. 2 Зеркальное отражение (остальное см. рис. 1)

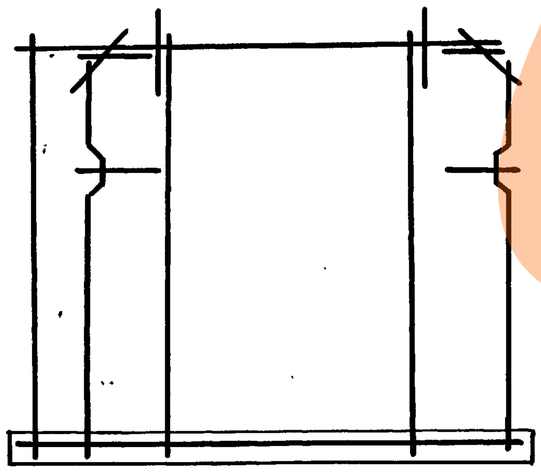

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на изд.		Примечание
						-01	
				Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.13	каркас КР13	1	1	
А3		2	-01	каркас КР14	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.01	каркас КР1	2	2	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.03	каркас КР8	2	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.12-02	каркас КР12	1	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.20-01	каркас ПК8	1	1	
				Детали			
А4		7	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	1	1	
А4		8	1.100.1-7.2-6 00.00.14	Анкер А-2	2	2	
А3		9	1.100.1-7.2-6 00.00.35	петля П3	2	2	
Б4		10		ф6 AIII ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	4	0.06 кг

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.2-5 23.01.00	КП 33.29.35	1	19.78
-01	КП 33.29.35-1	2	19.78

Нач. АПМ.	Печерин		12.89	1.100.1-7.2-5 23.01.00		
Гл. конст.	Радашкевич			Каркас пространственный КП33.29.35 КП33.29.35-1	Стадия: Р	Лист:	Листов: 1
Рук. гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Провер.	Булгакова						
Разраб.	Моисеева						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал: Стеаркова

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00 ТО	Техническое описание		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00 ДЧ	Узлы опалубки		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00 Д5	Узлы армирования		
А3			1.100.1-7.2-5 00.00.00 РС	Ведомость расхода стали		
А3			1.100.1-7.2-5 24.00.00 СБ	Сборочный чертеж.		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5 24.01.00	КП 15.29.35	1	
А3		1	-01	КП 15.29.35-1	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.17-05	Сетка С18	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.0022-02	Сетка ПС9	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.27	Изделие закладное М1	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.31	Изделие закладное М5	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.28	Изделие закладное М2	1	
				Стандартные изделия		
		7	ТУ 36-2682-85	Коробка Л245 У3(отв)	1	
		8	ТУ 36-2682-85	Коробка Л256 У3(унив.)	3	1
				Детали		
		9	1.100.1-7.2-6 42.00.00.05	Труба ТР6	1	
		10	-06	Труба ТР7	2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
		11		Керамзитобетон В12,5	0,81	м³
		12		Фактурный слой нар.	0,10	м³
		13		Фактурный слой внутр.	0,04	м³
		14		Утеплитель	0,27	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. АПМ I	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 24.00.00

Панель наружной стены
3НС 15.29.35-150л
3НС 15.29.35-150л-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева

Формат А3

Рис. 1 Фасад

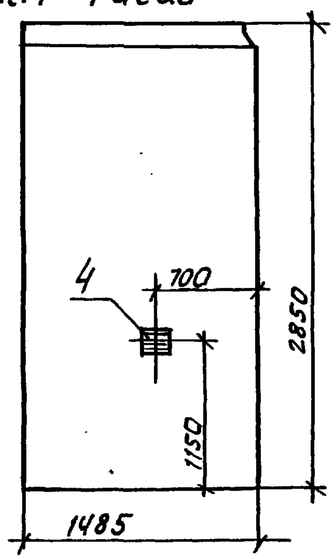

Вид с внутренней стороны

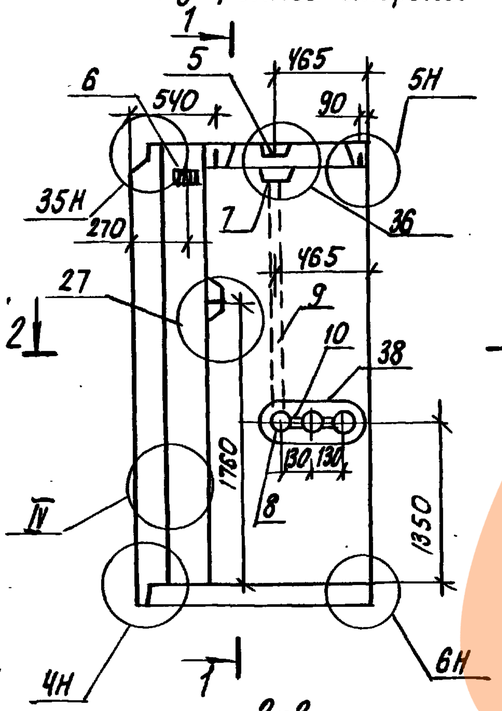

1-1

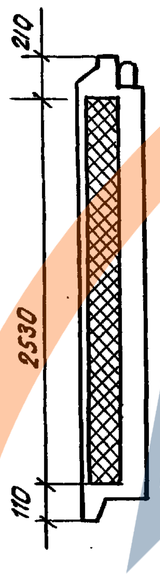

Рис. 2 Фасад
зеркальное изображение

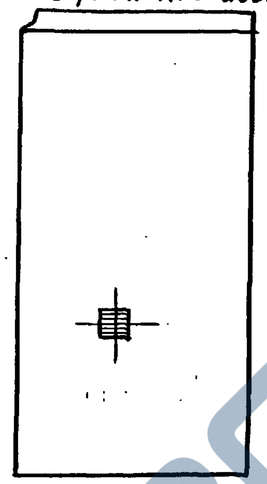

Вид с внутренней стороны

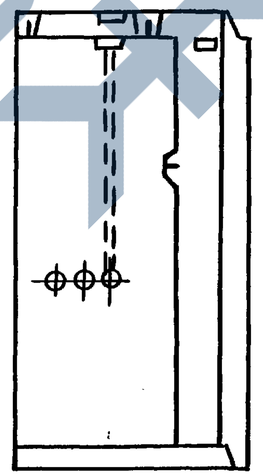

Обозначение	Марка	Рис	Масса кг
1.100.1-7.2-5 24.00.00	ЗНС15.29.35-150л	1	1670
-01	ЗНС15.29.35-150л-1	2	1670

Нач.АПМ.1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 24.00.00 СБ

Панель наружной стены
ЗНС15.29.35-150л
ЗНС.15.29.35-150л-1
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см табл.	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г.Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: Макарн

Формат А3

Рис. 1

Армирование наружного слоя

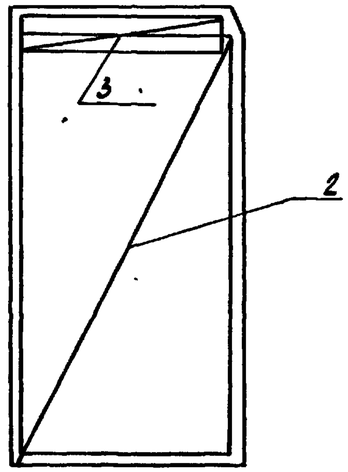

Схема установки пространственного каркаса КП 15.29.35

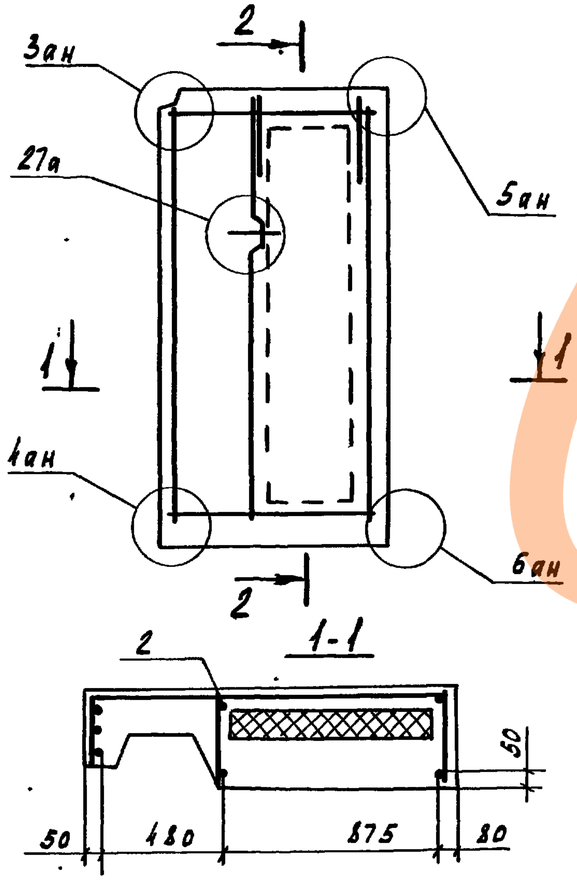

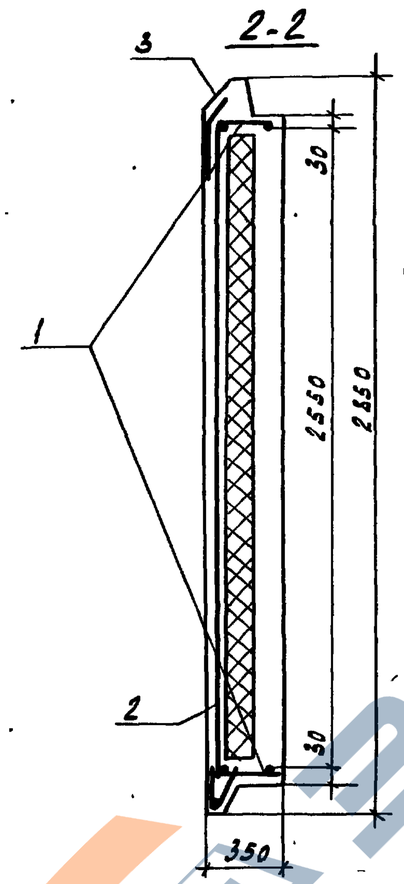

Рис. 2

Армирование наружного слоя

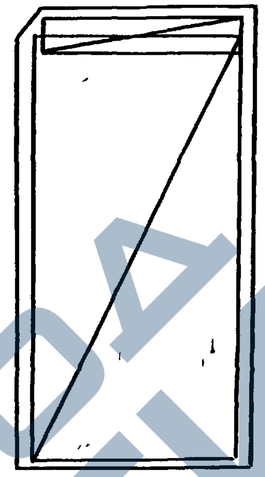

Схема установки пространственного каркаса КП 15.29.35-1

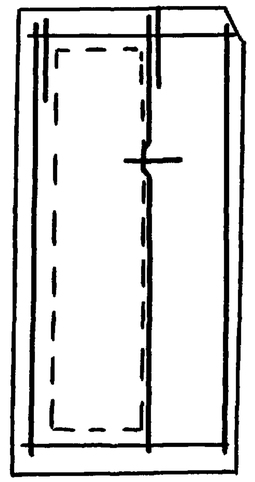

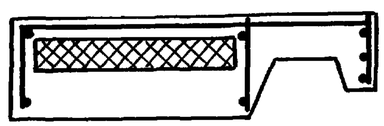

Рис.1

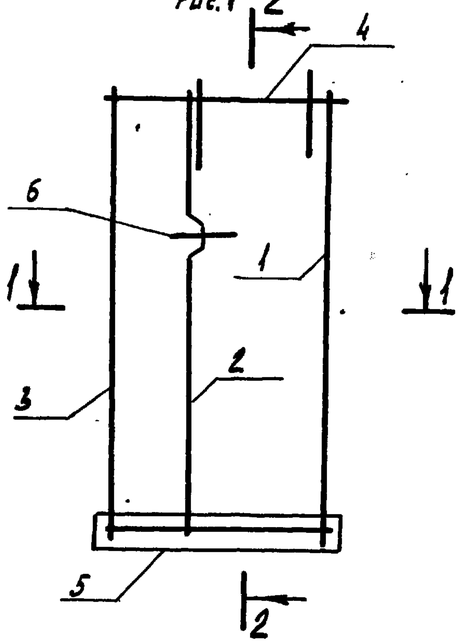

2-2

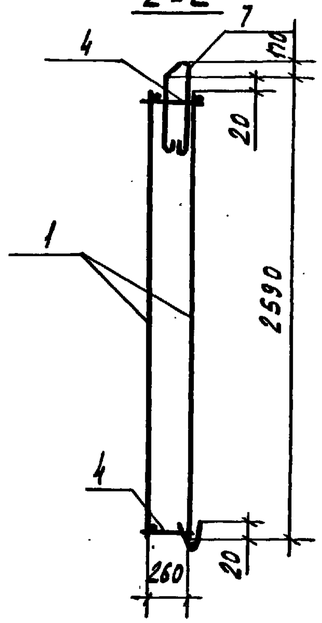

1-1

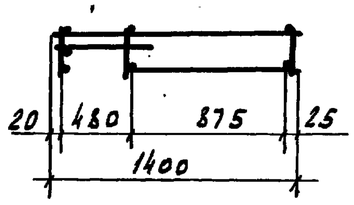

Рис. 2

зеркальное изображение

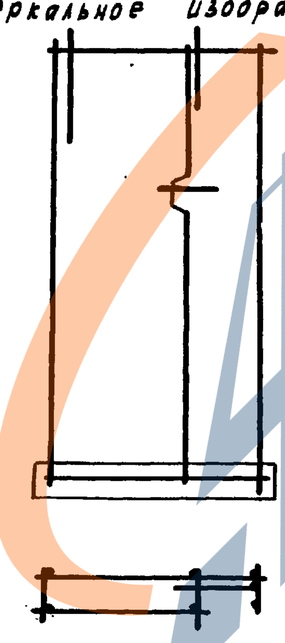

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
1.100.1-7.2-5 24.01.00	КП 15.29.35	1	9.98
-01	КП 15.29.35-1	2	9.98

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол. на исп.		Примечание
							01	
					Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	1	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.12-02	Каркас КР42	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.13-02	Каркас КР45	2	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.20-02	Каркас ПК9	1	1	
					Детали			
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А2	1	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П1	2	2	

Нач.АПМ-1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Ставредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 24.01.00

Каркас пространственный
КП 15.29.35
КП 15.29.35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗ ННИЭП
г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Наим. 01	Примечание
				Документация			
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00ТО	Техническое описание			
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00Д4	Узлы опалубки.			
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00Д5	Узлы армирования			
А3			1.100.1-7.2-5 00.00.00РС	Ведомость расхода стали			
А3			1.100.1-7.2-5 25.00.00СБ	Сборочный чертеж			
				Сборочные единицы			
		1	1.100.1-7.2-5 25.01.00	КП 15.27.35	1		
		1	-01	КП 15.27.35-1		1	
		2	1.100.1-7.2-6 00.00.17-05	Сетка с18	1	1	
		3	1.100.1-7.2-6 00.00.27	Изделие закладное М1	1	1	
		4	1.100.1-7.2-6 00.00.28	Изделие закладное М2	1	1	
				Стандартные изделия			
		5	ТУ 36-2682-85	Коробка л245 У3 (отв)	1	1	
		6	ТУ 36-2682-85	Коробка л255 У3 (унив)	3	3	
				Детали			
		7	1.100.1-7.2-5 42.00.00-05	Труба ТР6	1	1	
		8	-06	Труба ТР7	2	2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Наим. 01	Примечание
				Материалы			
		9		Керамзитобетон В12,5	0.77	0.77	м³
		10		Фактурный слой нар.	0.09	0.09	м³
		11		Фактурный слой внутр.	0.04	0.04	м³
		12		Утеплитель	0.27	0.27	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конс.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 25.00.00

Панель наружной стены
3НС 15.27.35-150л
3НС 15.27.35-150л-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева

Формат А3

Рис. 1 Фасад

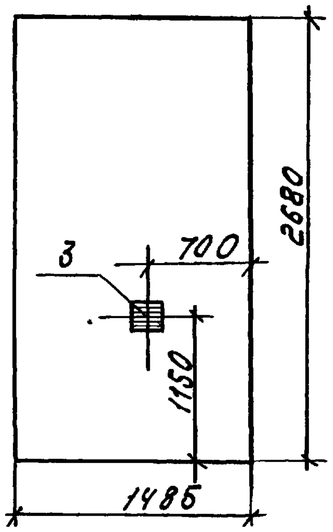

Вид с внутренней стороны

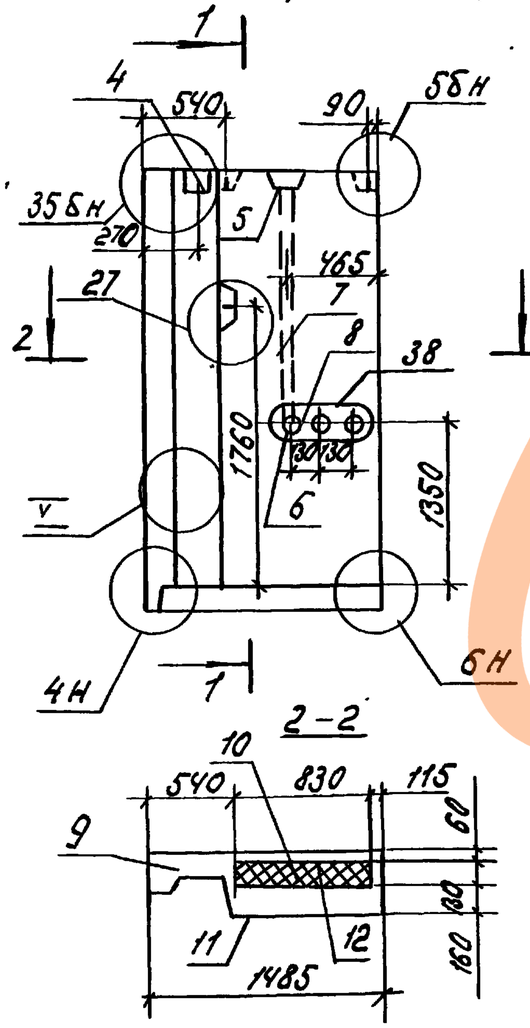

Рис. 2 Фасад
зеркальное изображение.

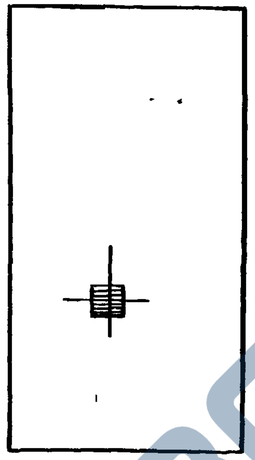

Вид с внутренней стороны.

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.2-5 25.00.00	3НС15.27.35-150л	1	1580
—01	3НС15.27.35-150л-1	2	1580

				1.100.1-7.2-5 25.00.00 СБ	
				Панель наружной стены 3НС15 27.35 – 150 л 3НС. 15, 27.35 – 150л – 1 Сборочный чертёж.	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб:
Нач. АПМ	Печерин		12.89		Лист 1; Листов 2
Гл. конст.	Радашкевич				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Рук. гр.	Ставредова				
Провер.	Ставредова				
Разраб.	Булгакова				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копир. Мегум

Формат А3

Рис.1

Армирование наружного слоя

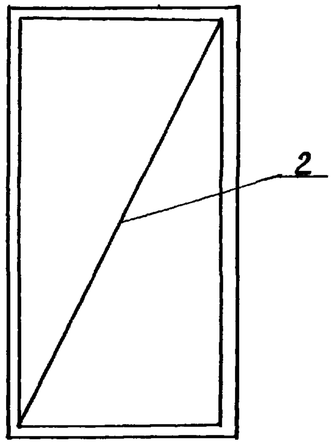

Схема установки пространственного каркаса КП 15.27.35

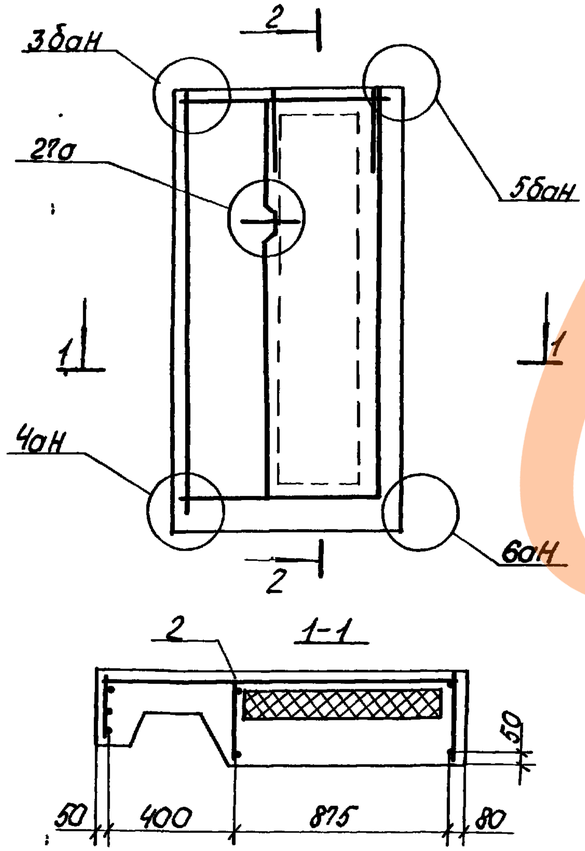

2-2

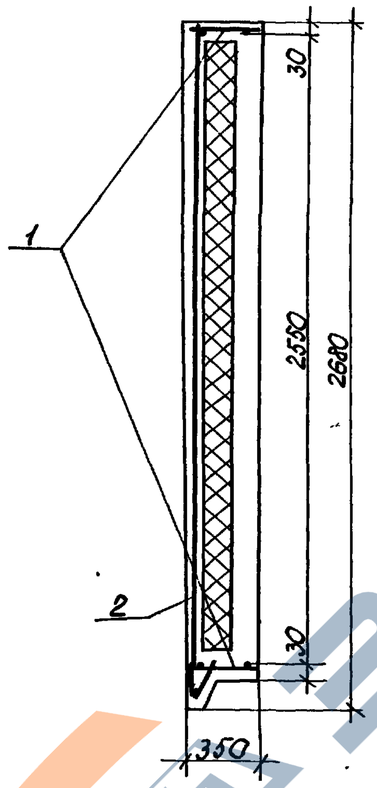

Рис.2

Армирование наружного слоя

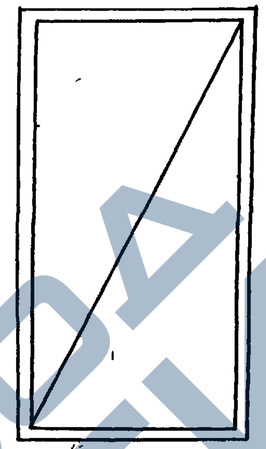

Схема установки пространственного каркаса КП 15.27.35-1.

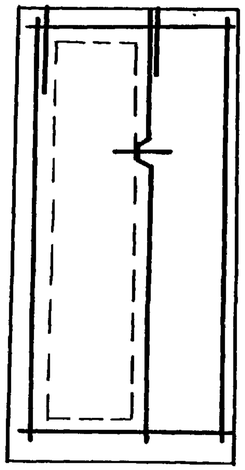



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Рис. 1

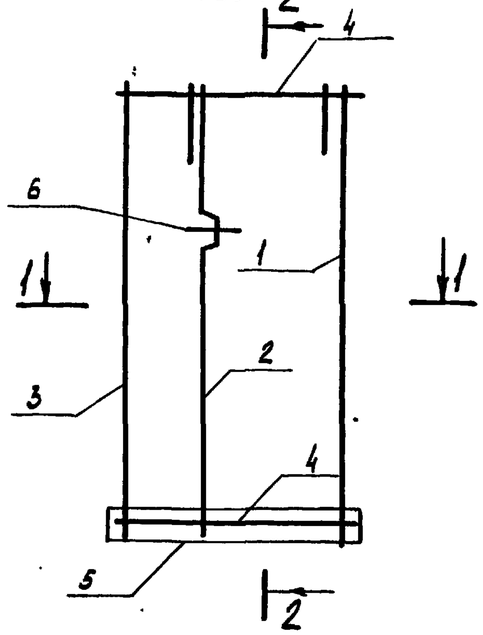

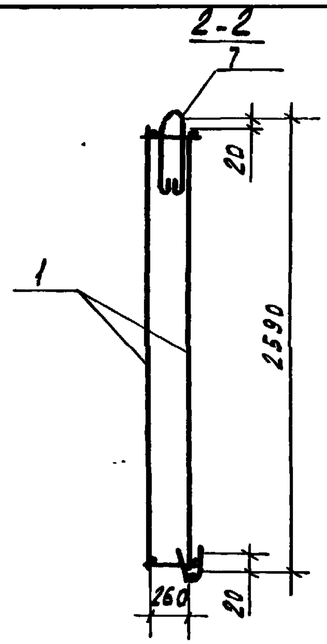

1-1

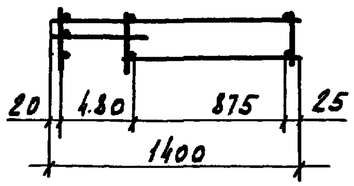

Рис. 2

Зеркальное изображение

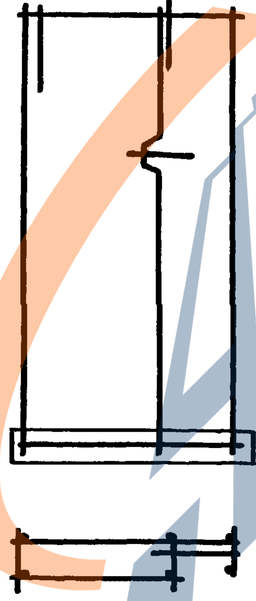

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
1.100.1-7.2-5 25.01.00	КП 15.27.35	1	9.98
-01	КП 15.27.35-1	2	9.98

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол. на изд.	01	Примечание
					Сборочные единицы:			
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	1	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.12-02	Каркас КР42	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.13-02	Каркас КР45	2	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.20-02	Каркас ПК9	1	1	
					Детали			
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А-2	1	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П1	2	2	

Нач.АПМ1	Печерин		12.89
Гл.констр.	Радошкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 25.01.00

Каркас пространственный КП15.27.35, КП15.27.35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Кириенко

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исп.	01	Примечание
				Документация			
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00ТО	Техническое описание			
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00Д4	Узлы опалубки			
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00Д5	Узлы армирования			
А3			1.100.1-7.2-5 00.00.00РС	Ведомость расхода стали			
А3			1.100.1-7.2-5 26.00.00СБ	Сборочный чертеж			
				Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-5 26.01.00	КП 15.26.35	1		
А3		1	-01	КП 15.26.35-1		1	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.17-05	Сетка С18	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.27	Изделие закладное М1	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.28	Изделие закладное М2	1	1	
				Стандартные изделия			
		5	ТУ36-2682-85	Коробка Л245 У3(отв).	1	1	
		6	ТУ36-2682-85	Коробка Л256 У3(универ)	3	3	
				Детали			
А3		7	1.100.1-7.2-5 42.00.00-05	Труба ТР6	1	1	4
А3		8	-06	Труба ТР7	2	2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исп.	01	Примечание
				Материалы			
		9		Керамзитобетон В12.5	0.76	0.76	м³
		10		Фактурный слой нар.	0.09	0.09	м³
		11		Фактурный слой внутр.	0.04	0.04	м³
		12		Утеплитель	0.27	0.27	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач.АПМ-1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 26.00.00

Панель наружной стены
3НС15.26.35-150л
3НС15.26.35-150л-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Кириенко

Формат А3

Рис. 1 Фасад

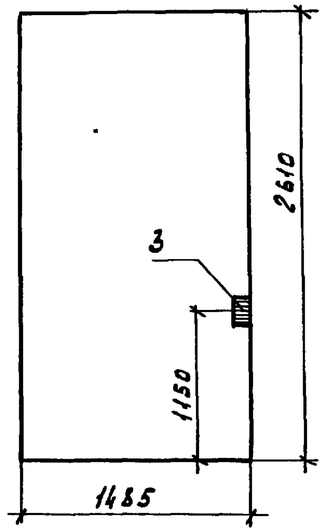

Вид с внутренней стороны

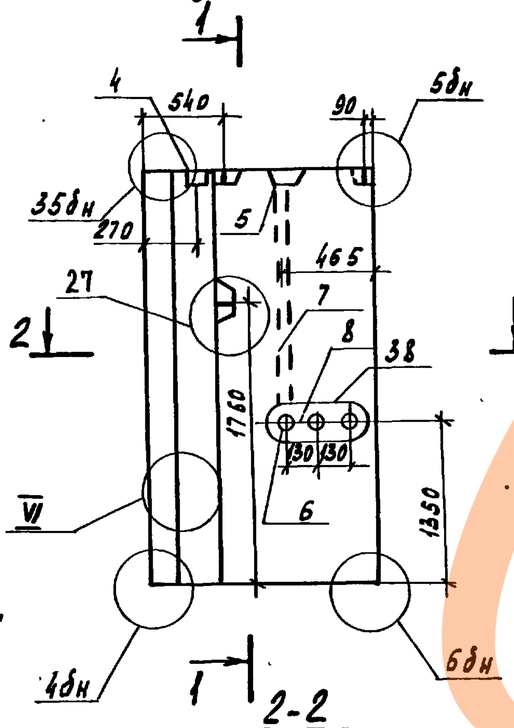

1-1

Рис. 2 Фасад. Зеркальное изображение

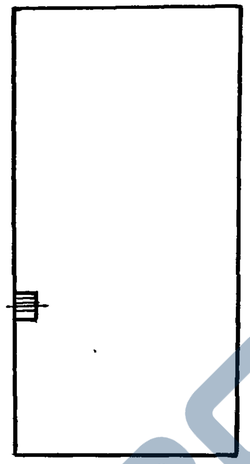

Вид с внутренней стороны

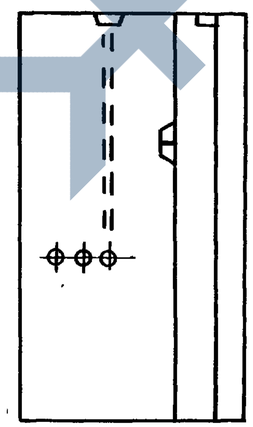

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.2-5 26.00.00	3НС15.26.35-150л	1	1560
-01	3НС15.26.35-150л-1	2	1560

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конс.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 26.00.00 СБ

Панель наружной стены
3НС15.26.35-150л
3НС15.26.35-150л-1
Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Кириенко

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Рис. 1
Армирование наружного слоя.

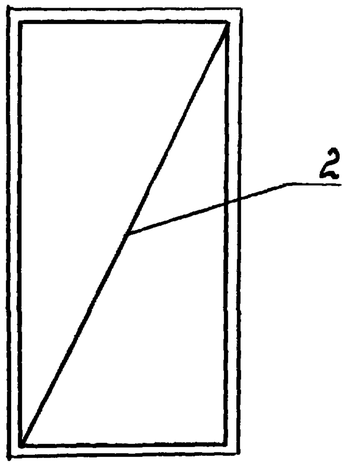

Схема установки пространственного каркаса КП 15.26.35

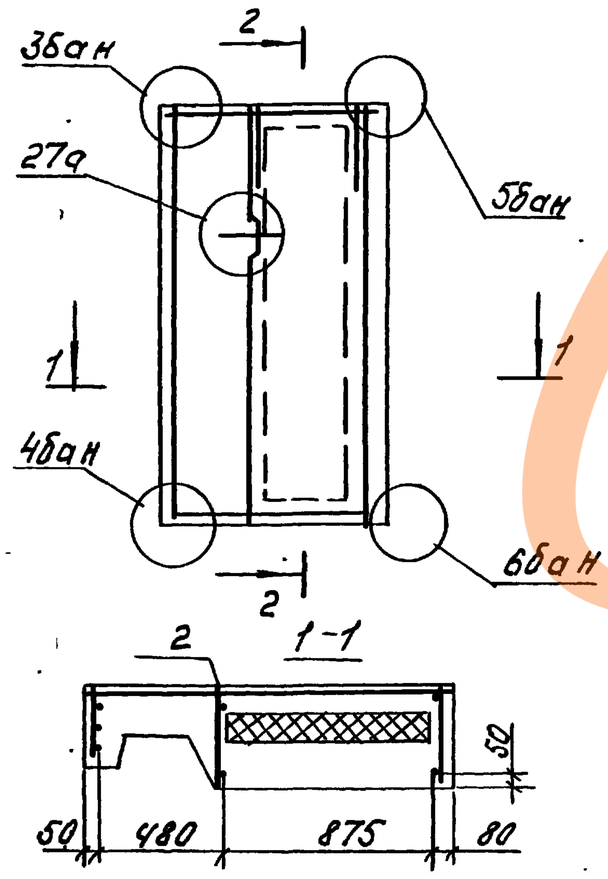

2-2

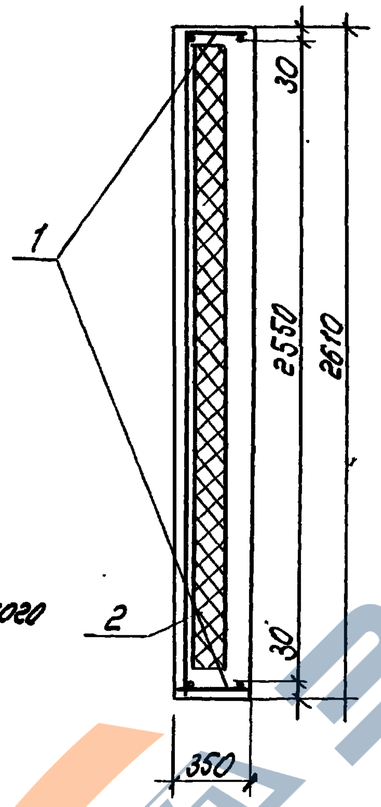

Рис. 2
Армирование наружного слоя

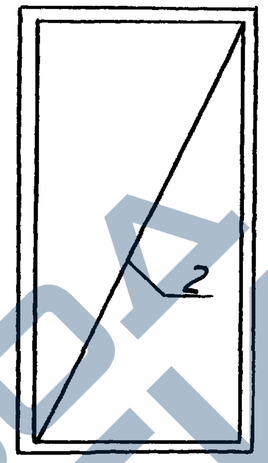

Схема установки пространственного каркаса КП 15.26.35-1

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Рис. 1

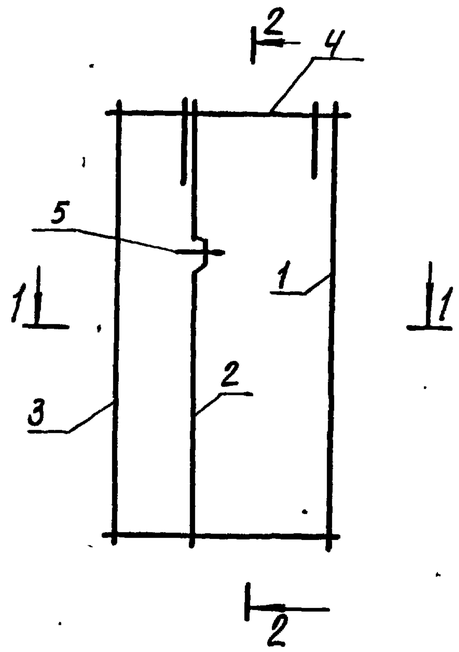

2-2

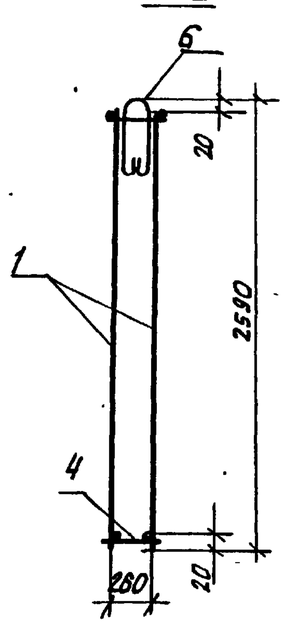

1-1

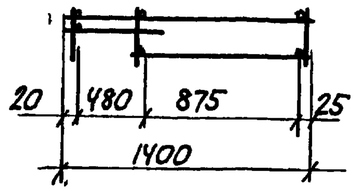

Рис. 2

Зеркальное изображение

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исп.		Примечание
						01	
				Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.01	Каркас КР1	1	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.03	Каркас КР8	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.12-02	Каркас КР Ч2	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.13-02	Каркас КР Ч5	1	1	
				Детали			
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	1	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П1	2	2	

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
1.100.1-7.2-5 '26.01.00	КП 15.26.35	1	9.24
-01	КП 15.26.35-1	2	9.24

Нач. АПК.1	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 26.01.00

Каркас пространственный КП15.26.35, КП15.26.35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Опарков Формат А1

https://zavodjbi.com/

Фасад

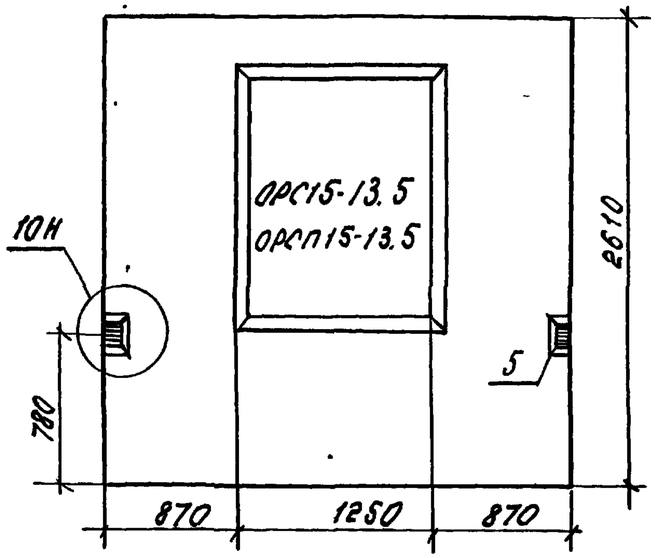

Вид с внутренней стороны.

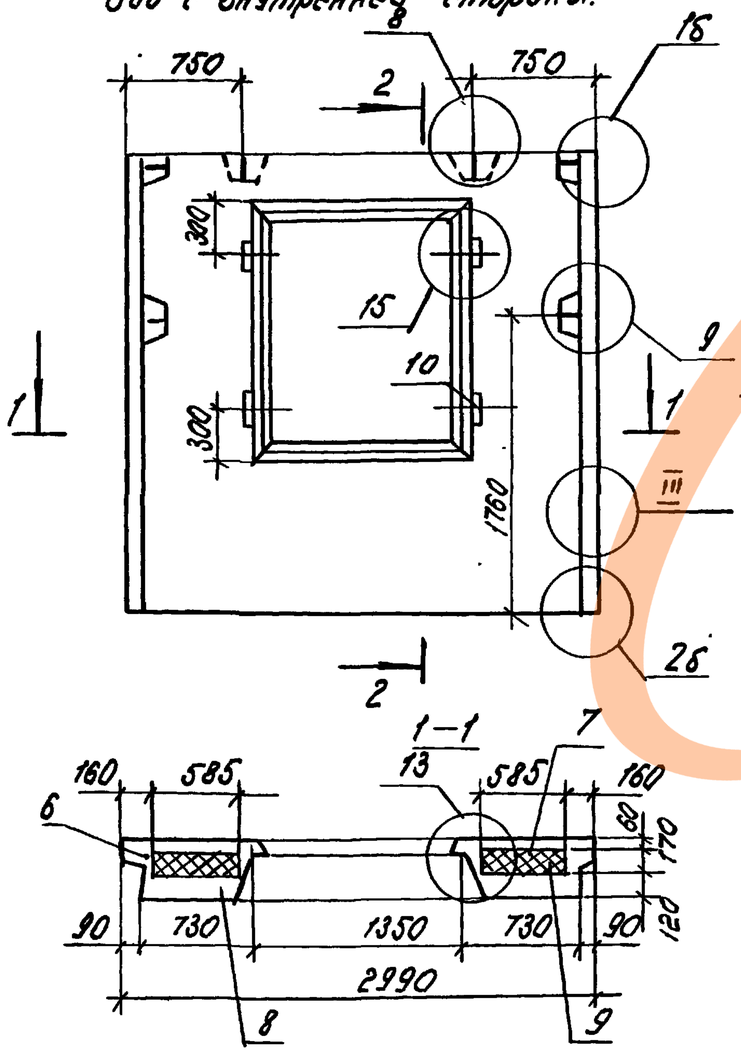

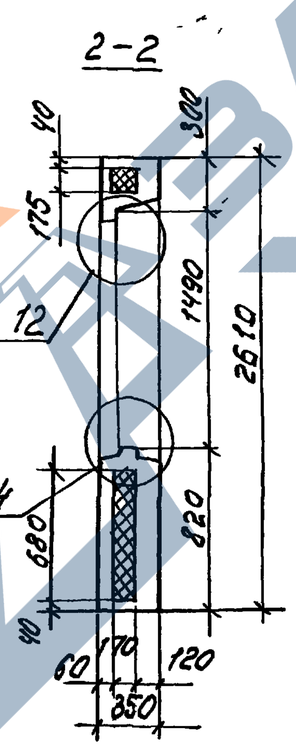

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ТО	Техническое описание		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д4	Узлы опалубки.		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д5	Узлы армирования		
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00РС	Ведомость расхода стали		
А3			1.100.1-7.2-5	34.00.00	Заполнение проема		
					Сборочные единицы.		
А3		1	1.100.1-7.2-5	27.01.00	КП 30.26.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.15	Сетка С1	2	
А3		3		-01	Сетка С2	1	
А3		4		-02	Сетка С3	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.27	Изделие закладное М1	2	
					Материалы.		
		6			Керамзитобетон В=12,5 D-1500	1.02	м³
		7			Фактурн. слой нар. γ=2000 кг/м³	0.13	м³
		8			Фактурн. слой внутр γ=1600 кг/м³	0.09	м³
		9			Утеплитель γ=40 кг/м³	0.70	м³
БЧ.		10			Пробки дер. 100х100х50	4	шт.

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конс.	Родашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 27.00.00

Панель наружной стены ЗНС30.26.35-150л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2810 кг.	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копир. Мод м Формат А3

Армирование наружного слоя

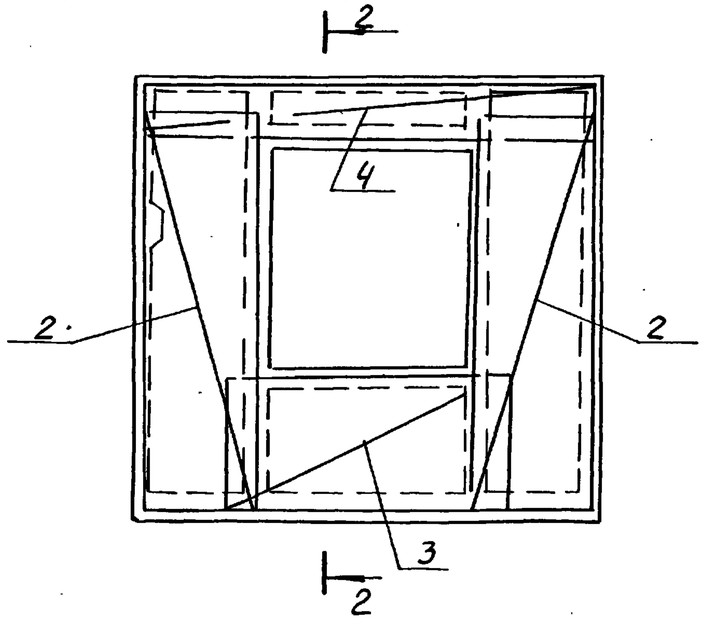

2-2

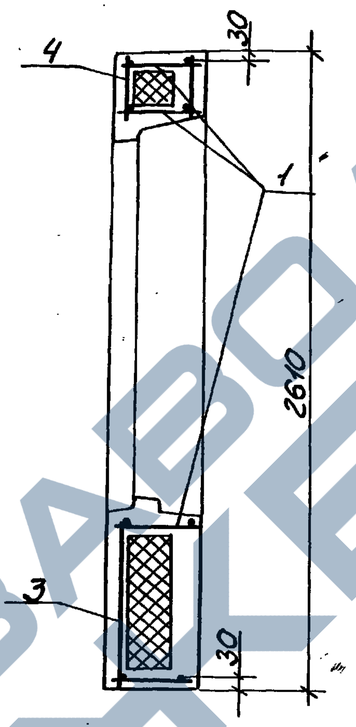

Схема установки пространственного каркаса

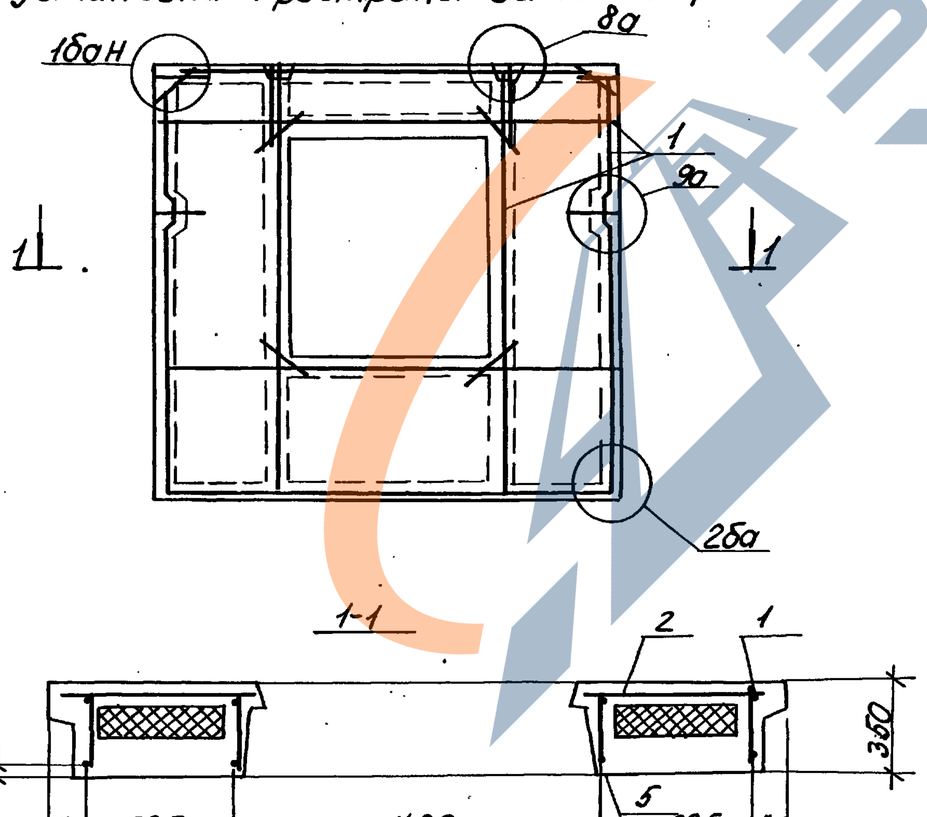

1-1

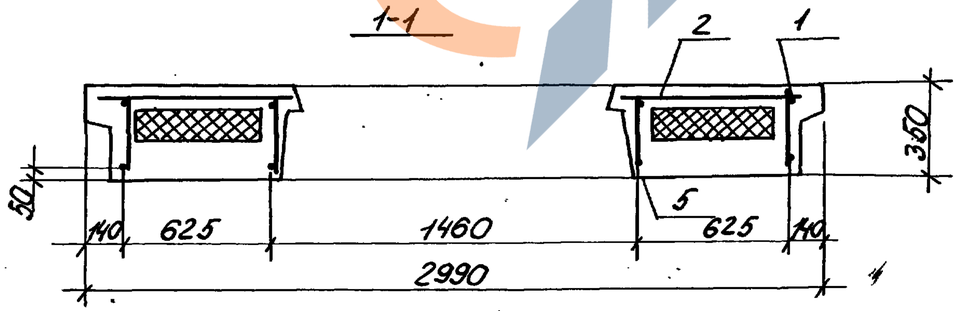

1.100.1-7.2-5	27.00.00	Лист 2

Копировал: Порфирьева

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

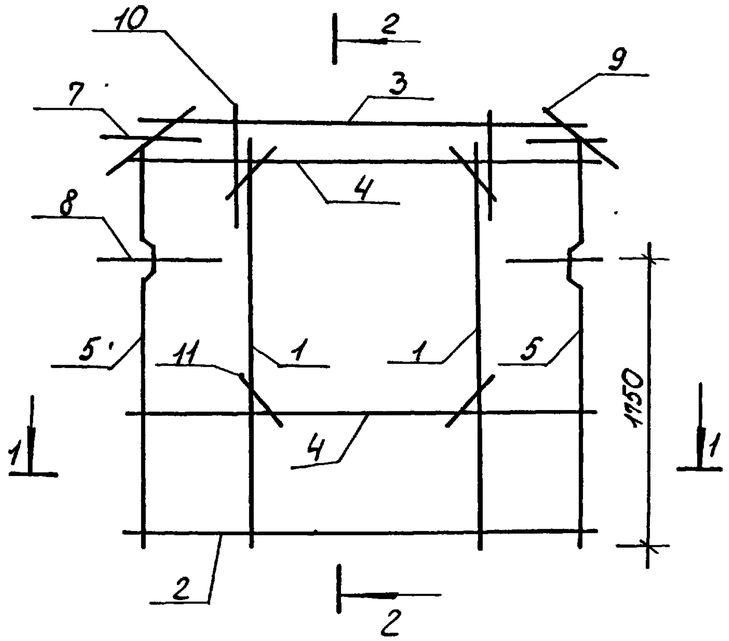

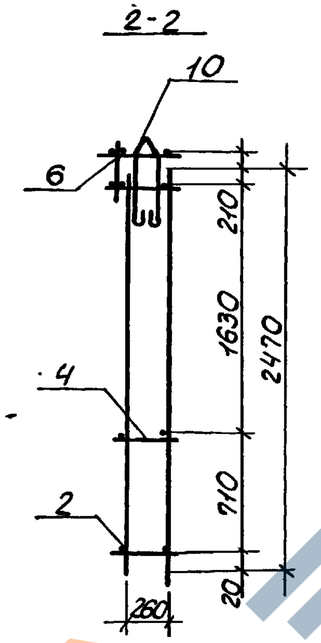

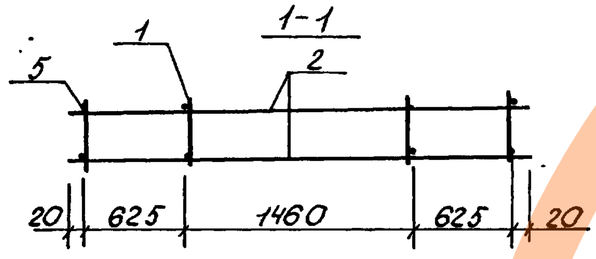

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2		-02	Каркас КР2	1	
А3		3		-03	Каркас КР3	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.02	Каркас КР7	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.04	Каркас КР9	1	
					Детали		
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А3		8	1.100.1-7.2-6	00.0024	Анкер А2	2	
Б.4		9			ФбАIII ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.06 кг
А3		10	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П2	2	
Б.4		11			Ф5ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=300	8	0,04 кг

Масса каркаса 21.28 кг.

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стобредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Моисеева		

1.100.1-7.2-5 27.01.00

Каркас пространственный

СП 30.26.35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Порфирьева

Формат: А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Фасад

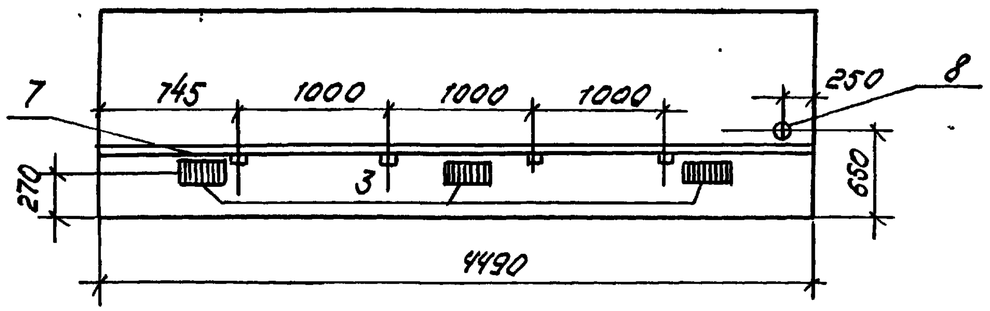

Вид с внутренней стороны.

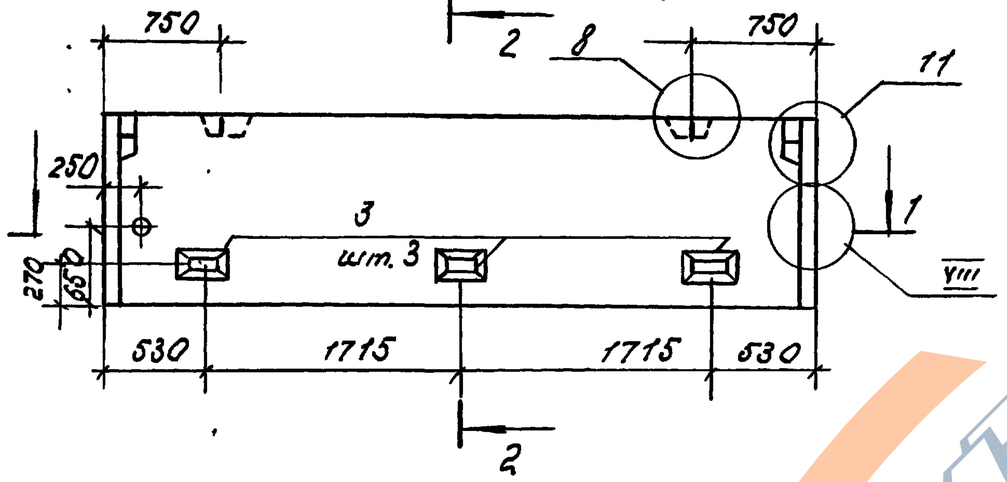

2—2

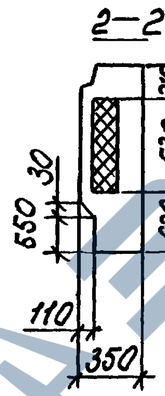

1—1

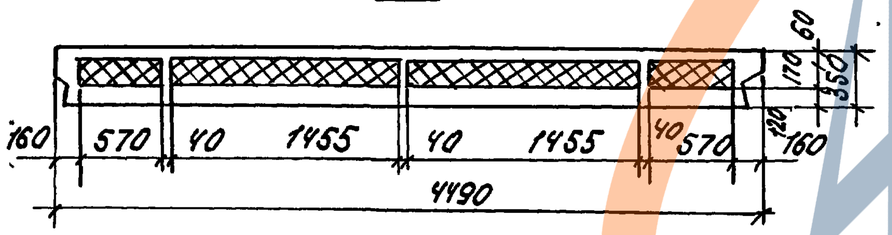

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д1	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00Д2	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00РС	Ведомость расхода стали	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	28.01.00	КП45.14.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.18	Сетка С19	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.30	Изделие закладное МУ	3	
					Материалы		
		4			Керамзитобетон В12.5; D 1500	1.35	м³
		5			Утеплитель γ = 40 кг/м³	0.36	м³
		6			Фактурный слой δ = 20мм	0.06	м³
		7			Пробка деревянная 40×40×60	4	шт.
		8	ГОСТ 3262-75*		Труба 65×3.2 ℓ=350мм	1	2.00кг

Нач. АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.2-5	28.00.00
Гл. конст.	Радашкевич			Панель наружной стены ЗНС45.14.35-150л	Стадия: Р; Масса: 2460 кг.; Масштаб:
Рук. гр.	Стабредова				Лист 1; Листов 2
Провер.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Разраб.	Булгакова				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копир. Мол

Формат А3

https://zavodjbi.com/

Армирование наружного слоя

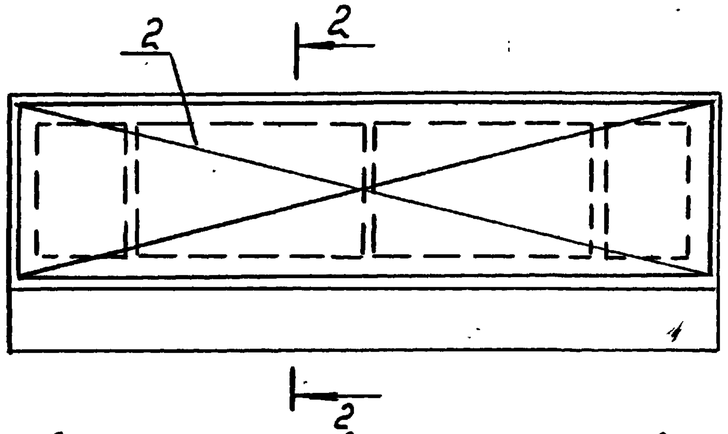

2–2

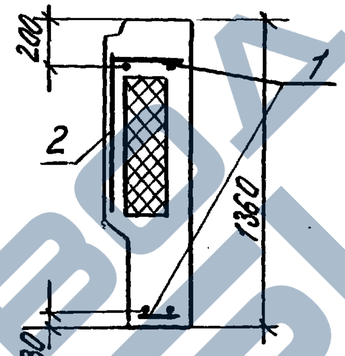

Схема установки пространственного каркаса

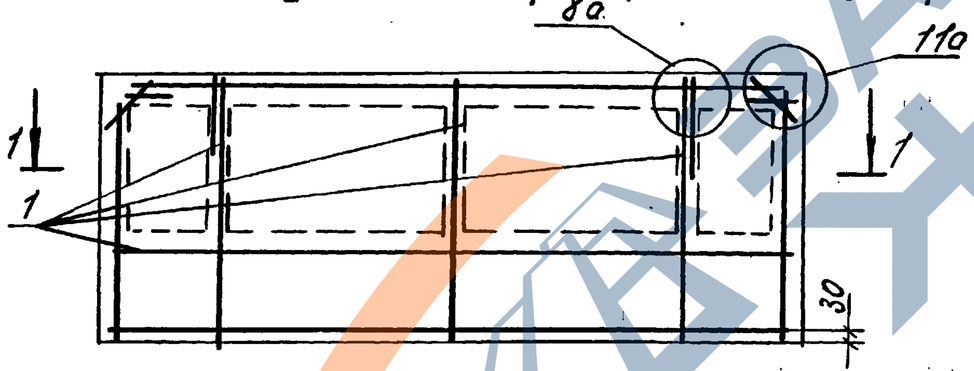

1–1

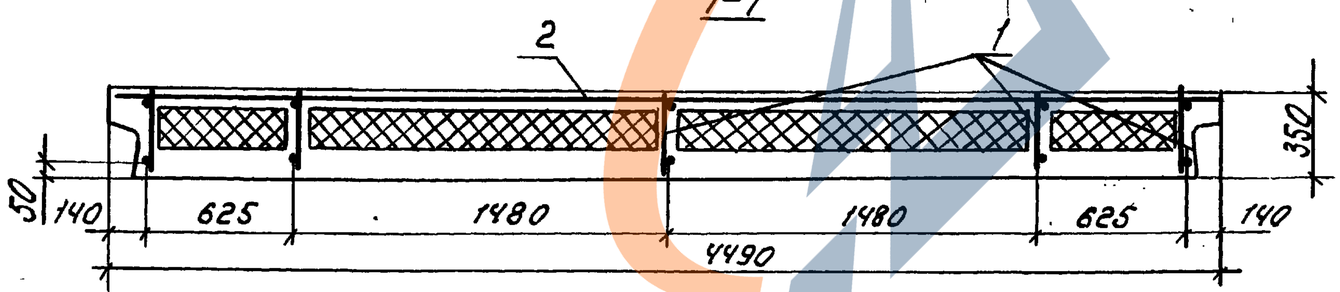

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

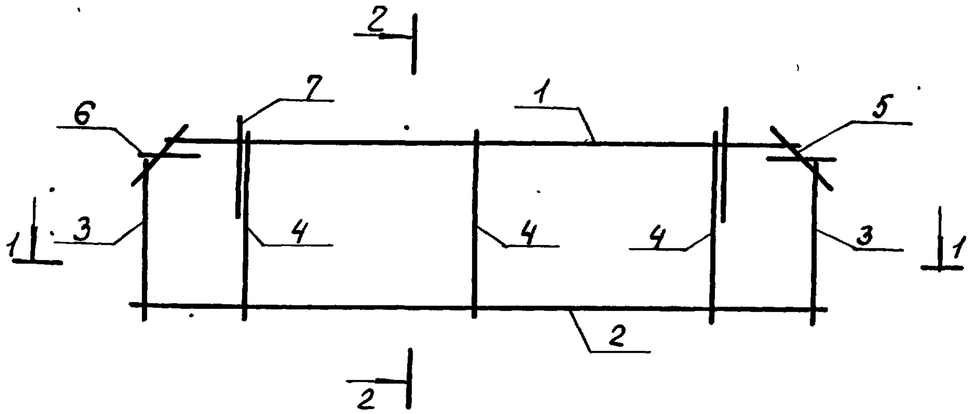

2-2

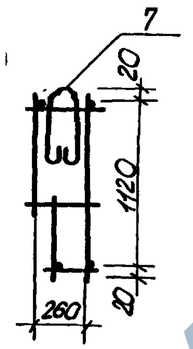

1-1

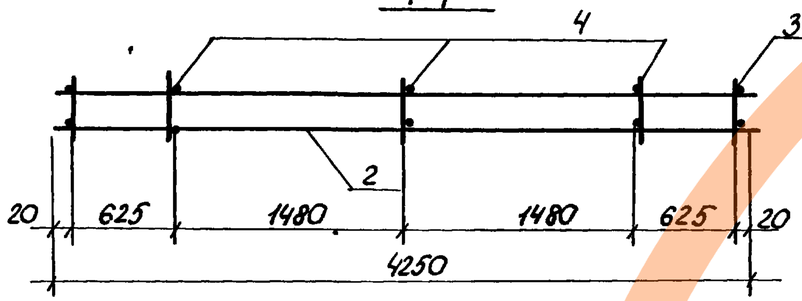

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.05-02	Каркас КР14	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.10-03	Каркас КР46	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.14-01	Каркас КР48	2	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.14	Каркас КР47	3	
					Детали		
Б4		5			ФбАIIIГОСТ5781-82* ℓ=270	4	0.06кг
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А3		7	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П2	2	

Масса каркаса 13.17кг

				1.100.1-7.2-5	28.01.00
Нач.ПТМ	Печерин		12.89	Каркас пространственный КП 45.14.35	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл.констр.	Родошкевич				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Рук.гр.	Стобредова				
Проверил	Стобредова				
Разработ.	Булгакова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: Порфирьева

Формат А3

https://zavodjbi.com/

Фасад

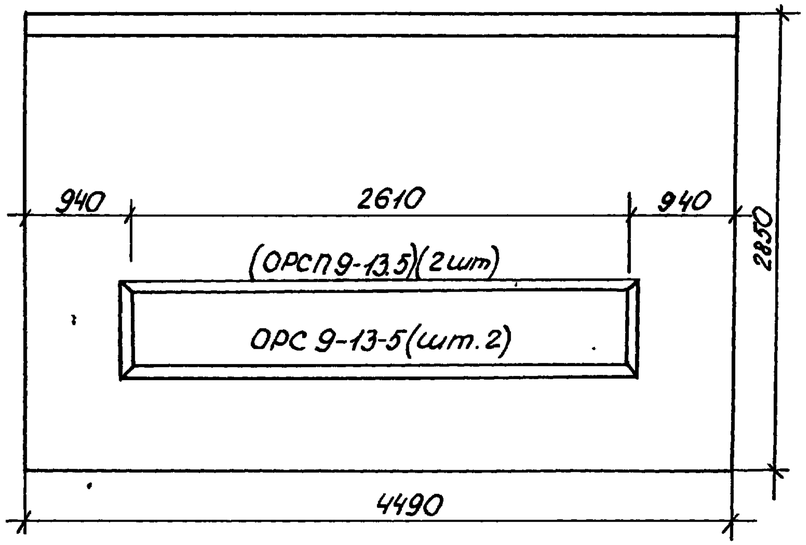

Вид с внутренней стороны

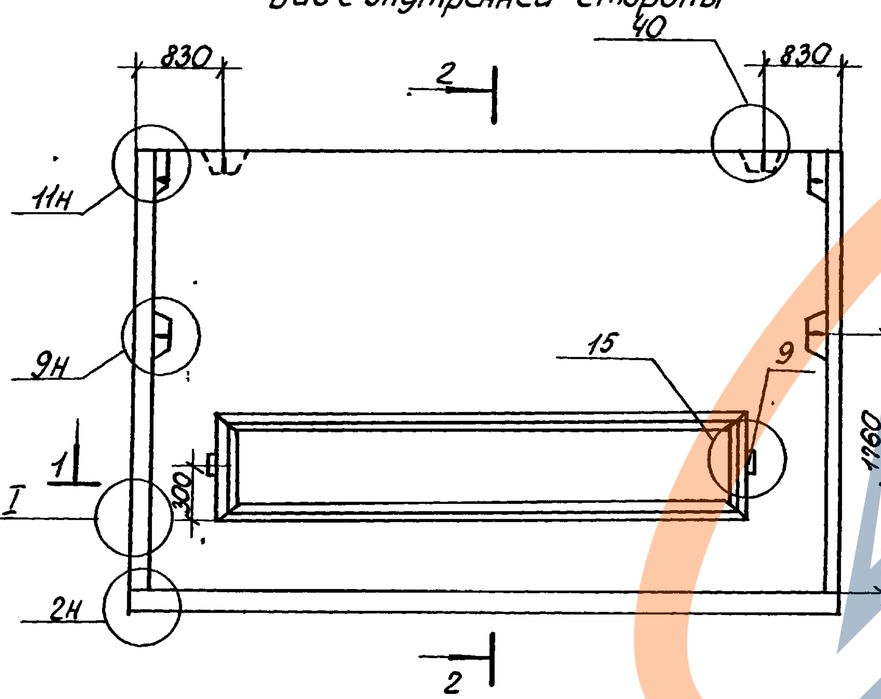

2-2

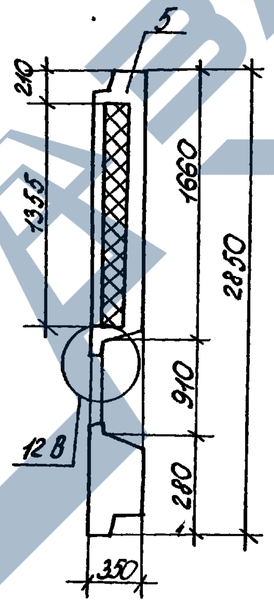

1-1

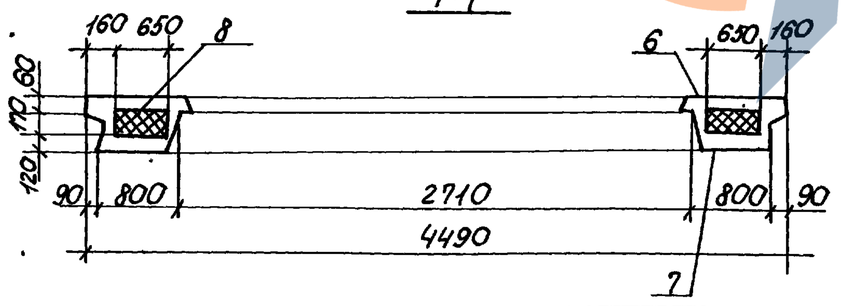

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д4	Узлы опалубки	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	X	
А3			1.100.1-7.2-5	40.00.00	Заполнение проема	X	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	29.00.00	КП 45.29.35-1	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.18-02	Сетка С21	2	
А3		3		-03	Сетка С22	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.18-01	Сетка С20	1	
					Материалы		
		5			Керамзитобетон В12,5 D1500	1.82	м³
		6			Фактурн. слой нор. γ = 2000 кг/м³	0.22	м³
		7			Фактурн. слой внутр. γ = 1600 кг/м³	0.14	м³
		8			Утеплитель γ = 40 кг/м³	1.19	м³
А3		9			Пробки дерев. 100×100×50	4	шт

Нач. АПМ-I	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радошкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разроб.	Бунгакова		

1.100.1-7.2-5 29.00.00

Панель наружной стены

3НС 45.29.35-150л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3910 кг	1:40
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Порфирьева Формат: А3

https://zavodjbi.com/

Армирование наружного слоя

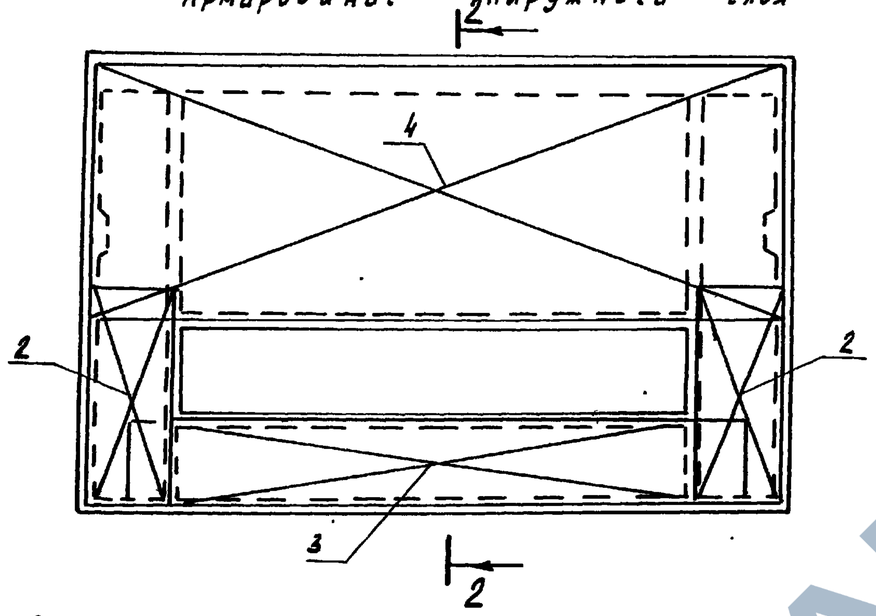

2-2

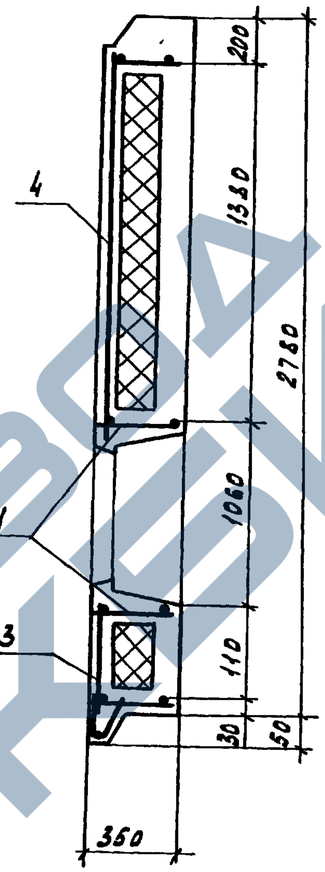

Схема установки пространственного каркаса

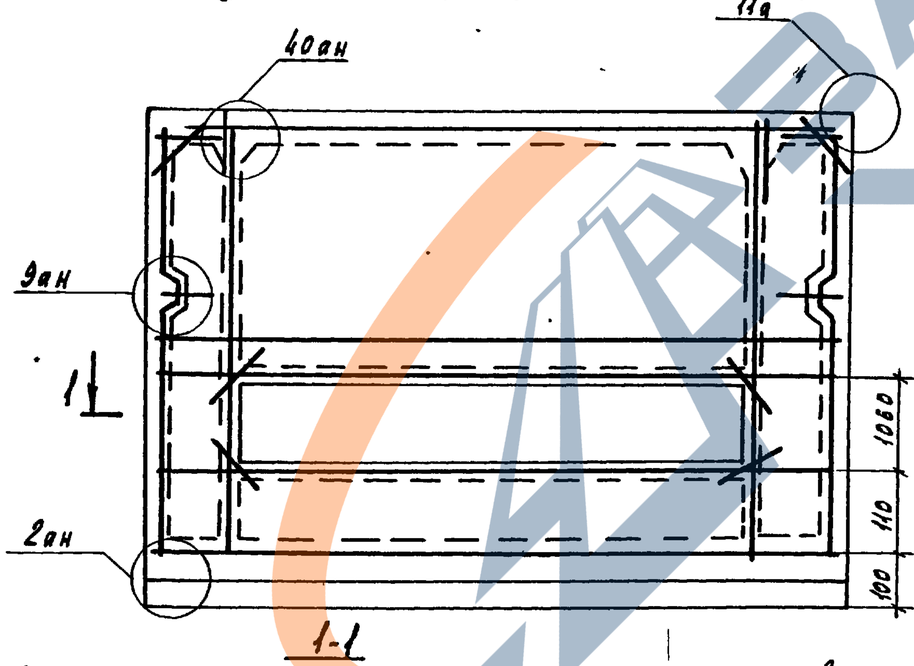

1-1

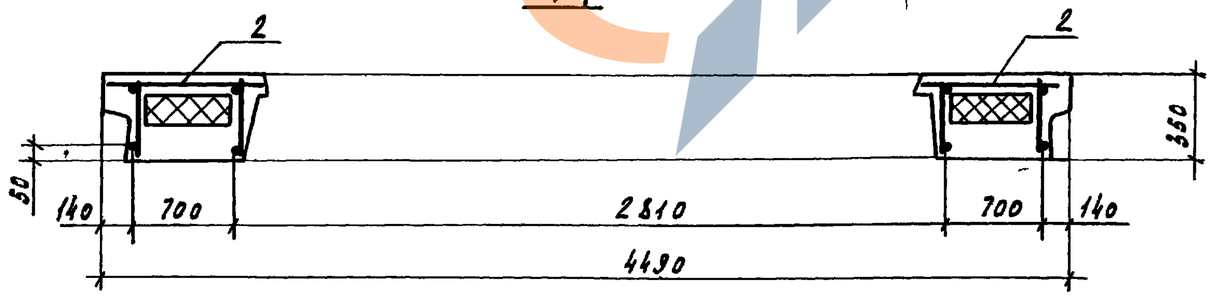

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	29.00.00	Лист 2

Копировал Кириенко

Формат А3

ЗАВОД ЖБИ

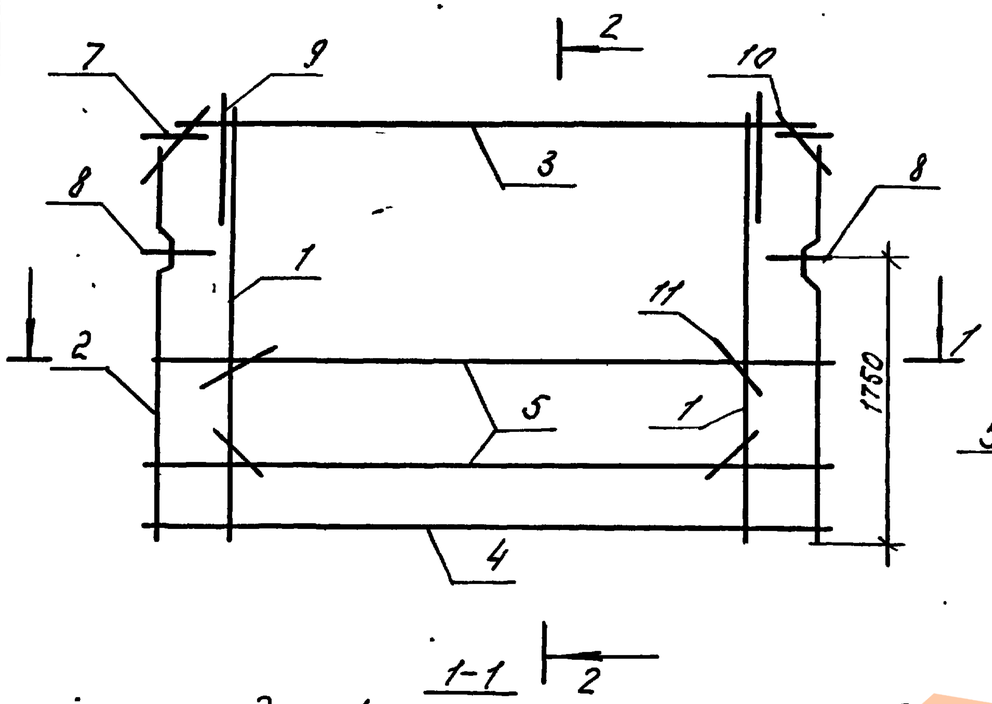

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	2	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.03	Каркас КР8	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.0005-02	Каркас КР14	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.01-05	Каркас КР5	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.02-02	Каркас КРП	2	
А3		6	1.100.1-7.2-6	00.00.19-02	Каркас ПК3	1	
					Детали		
А4		7	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А4		8	1.100.1-7.2-6	00.00.24	Анкер А2	2	
А3		9	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П3	2	
Б.Ч.		10			ф6 AIII ГОСТ5781-82 ℓ=270	4	0.06 кг
Б.Ч		11			ф5 Вр-I ГОСТ6727-80* ℓ=300	8	0.04 кг

Масса каркаса 25.47 кг

				1.100.1-7.2-5		29.01.00	
Нач. АПМ	Печерин		12.89	Каркас пространственный КП45.29.35-1	Стадия	Лист	Листов
Гл. конст.	Радашкевич				Р		1
Рук. гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Провер.	Стабредова						
Разраб.	Булгакова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копир. Шер

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00ТО	Техническое описание	×	
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00Д4	Узлы опалубки	×	
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00Д5	Узлы арматурные	×	
А3			1.100.1-7.2-5 00.00.00РС	Ведомость расхода стали	×	
А3			1.100.1-7.2-5 30.00.00СБ	Сборочный чертеж	×	
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5 30.01.00	КП45.26.35-1	1	
А4		2	1.100.1-7.2-6 00.00.34	Изделие закладное М8	2	
А4		3	1.100.1-7.2-6 00.00.32	Изделие закладное М6	2	
А4		4	1.100.1-7.2-6 00.00.33	Изделие закладное М7	2	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.22-03	Сетка С25	8	
А3		6	-04	Сетка С26	4	
				Детали		
А3		7	1.100.1-7.2-5 42.00.00-10	Тр.11	1	
А3		8	-12	Тр.13	1	
А3		9	-11	Тр.12	1	
А3		10	1.100.1-7.2-5 42.00.00	Тр.1	2	
				Стандартные изделия		
БЧ		11	ТУ36-2682-85	Коробка л245 УЗ(отв)	2	
БЧ		12	ТУ36-2682-85	Коробка л256 УЗ(универ)	4	
			Серия 1.136.5-19	Дверной блок ДН21-13шт	1	
			41.00.00	Дверной блок НДН20-11	1	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Материалы		
		13		Керамзитобетон В12.5, D1500	2.11	$м^3$
		14		Фактурн. слой наружн. $\gamma = 2000 кг/м^3$	0.14	$м^3$

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач. АПМ 1	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 30.00.00

Панель наружной стены 1НС45.26.35-150л

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А3

https://zavodjbi.com/

Фасад

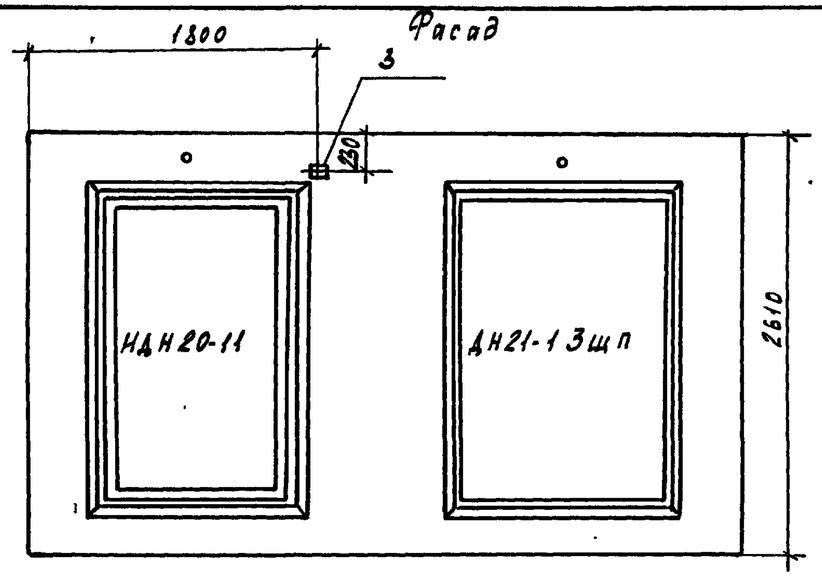

Вид с внутренней стороны

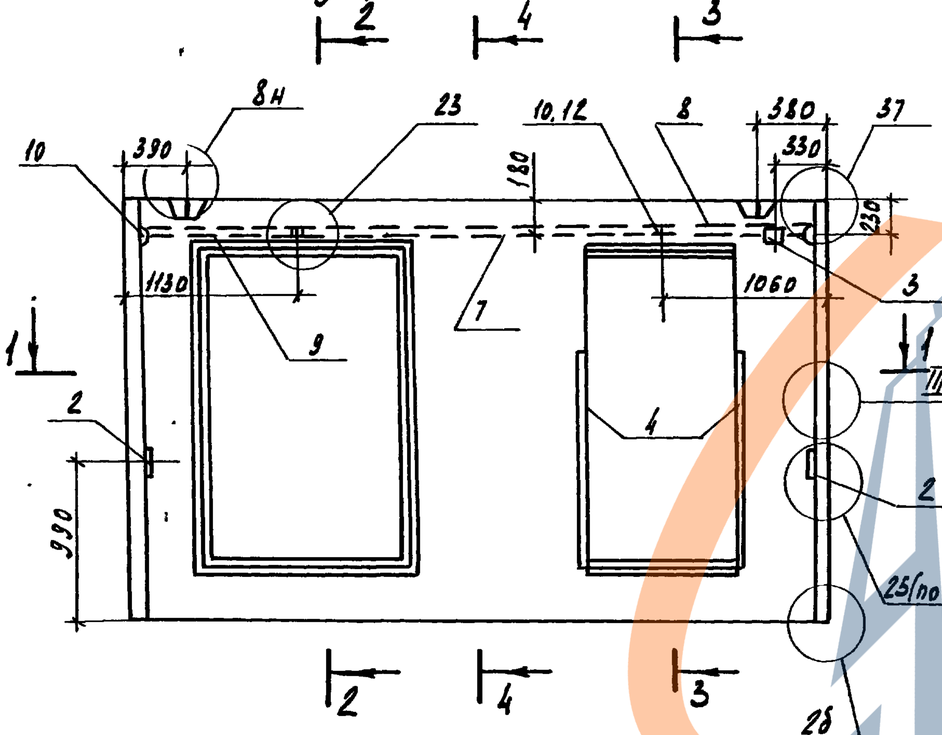

1-1

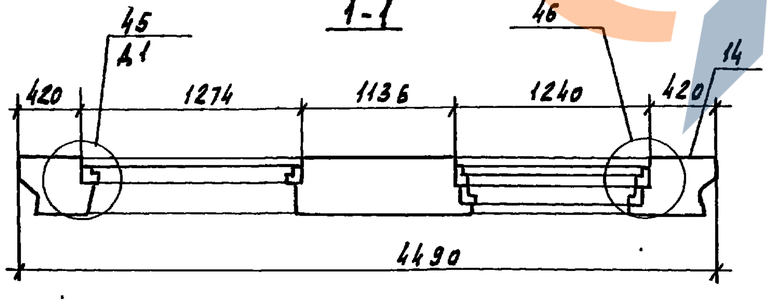

3-3

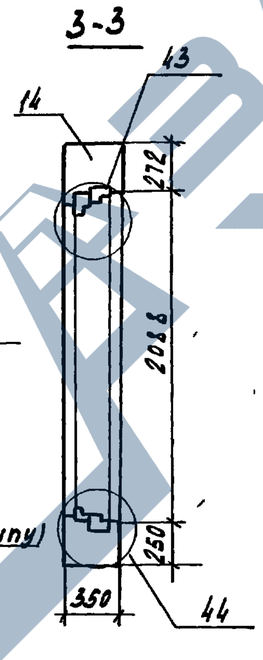

2-2

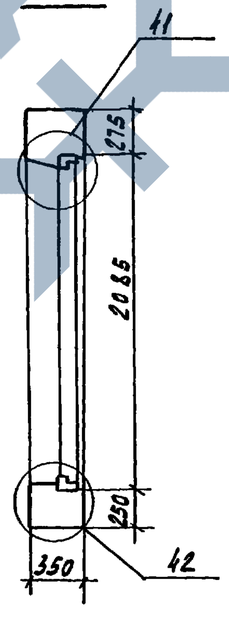

4-4

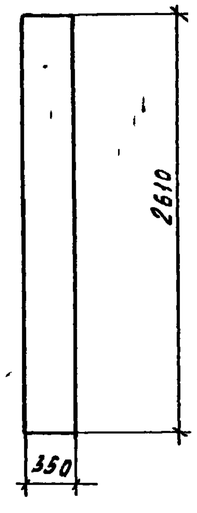

Нач. АПМ-1	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 30.00.00 СБ

Панель наружной стены 1НС45.26.35-150л

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4140 кг	
Лист 1	Листов 2	

СНВЗ НИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Кириенко

Формат А3

Армирование наружного слоя

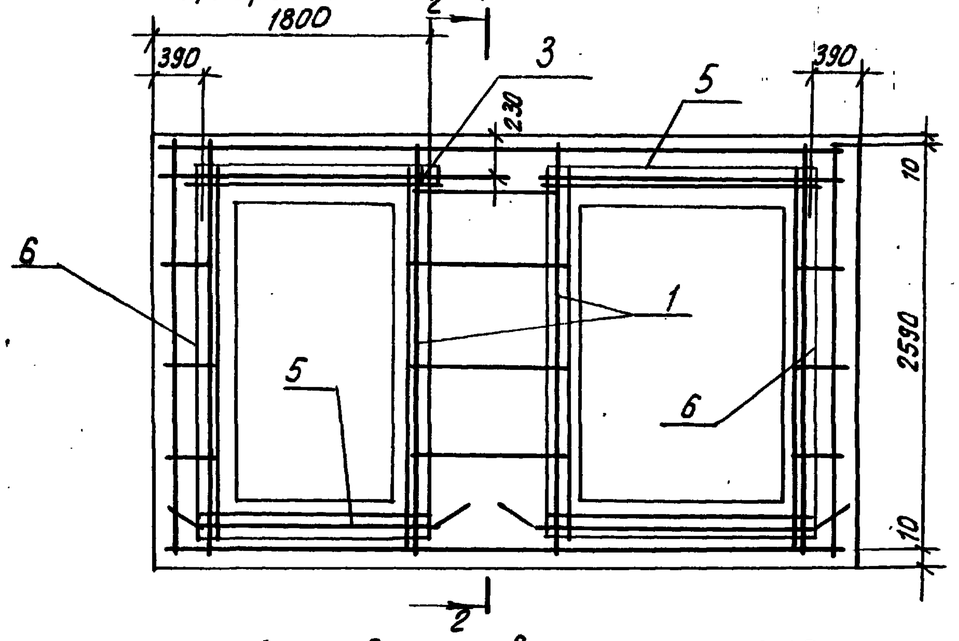

2-2

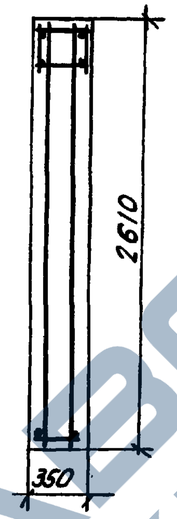

Армирование внутреннего слоя

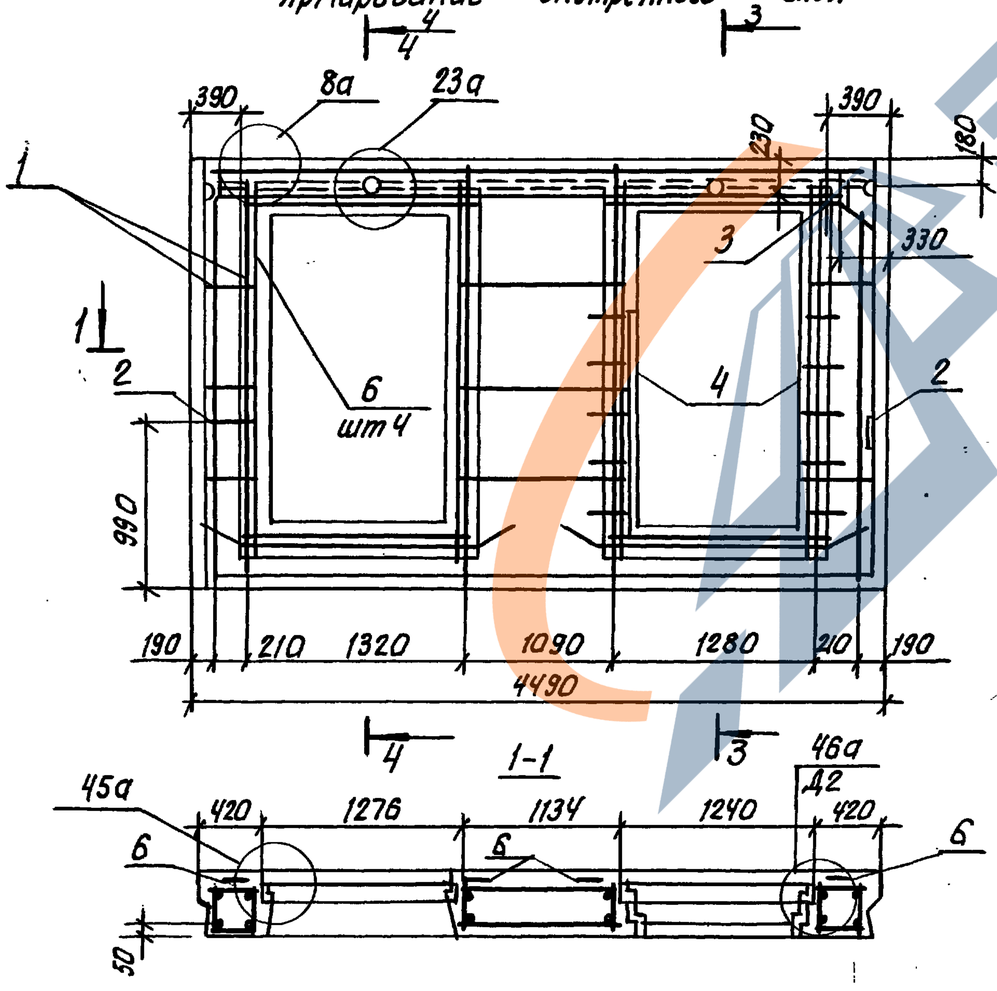

3-3

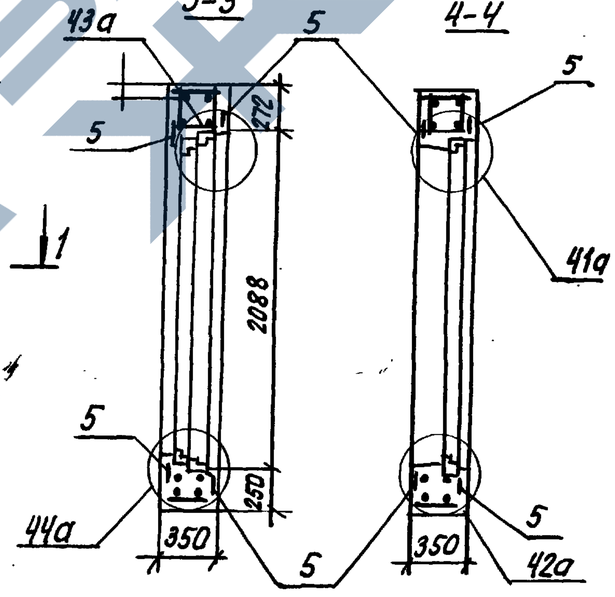

4-4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.100.1-7.2-5	30.00.00 СБ	Лист 2

Копировал: Опекарная

Формат А3

ЗАВОД ЖБИ

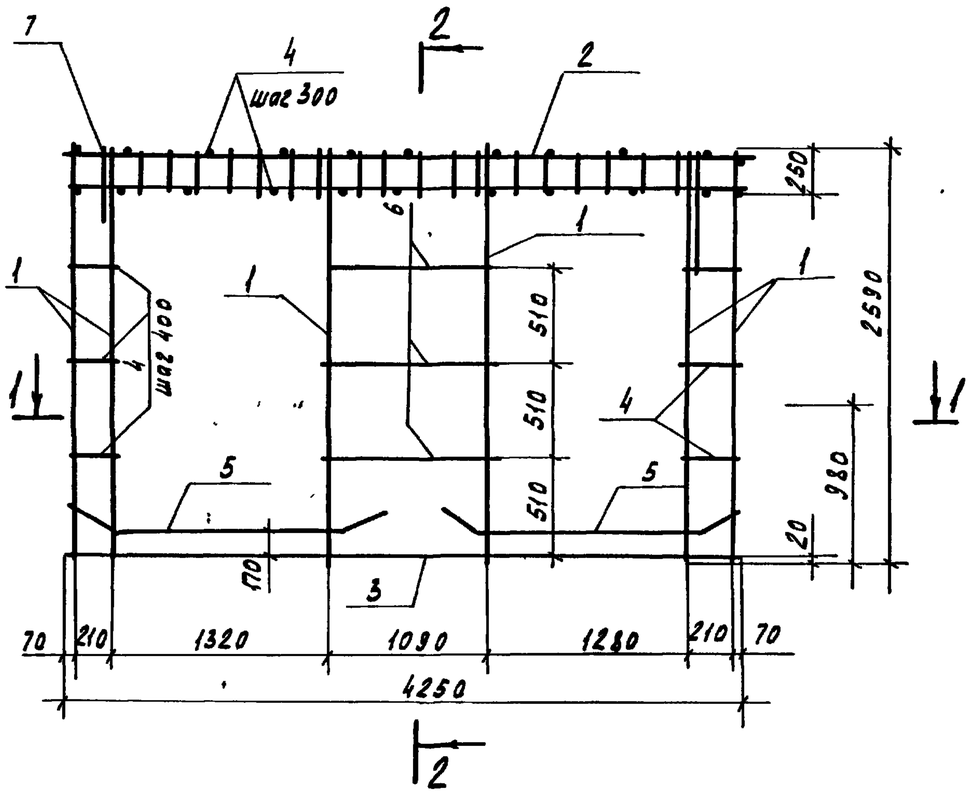

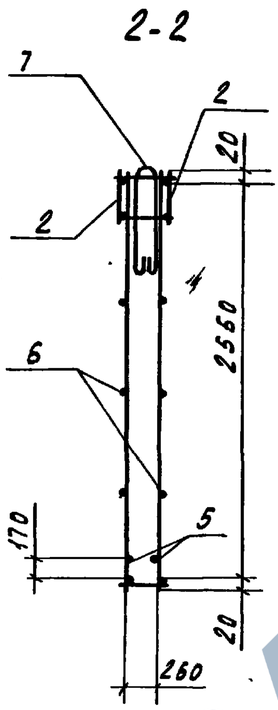

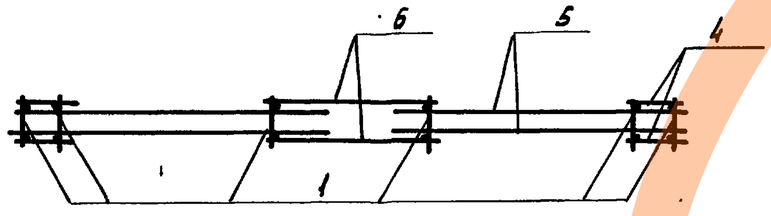

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.01	Каркас КР1	6	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.09-02	Каркас КР19	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.01-05	Каркас КР5	1	
					Детали		
Б4		4			ф4Вр I ГОСТ 6727-80* ℓ=300	42	0.03 кг
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.02-04	ОС1	4	
Б4		6			ф6А III ГОСТ 5781-82* ℓ=1130	6	0.25 кг
А4			1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П4	2	

Масса каркаса . 27.72 кг

Нач.АПМ-1	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 30.01.00

Каркас пространственный КП 45.26.35-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Вид с внутренней стороны (Рис.1)

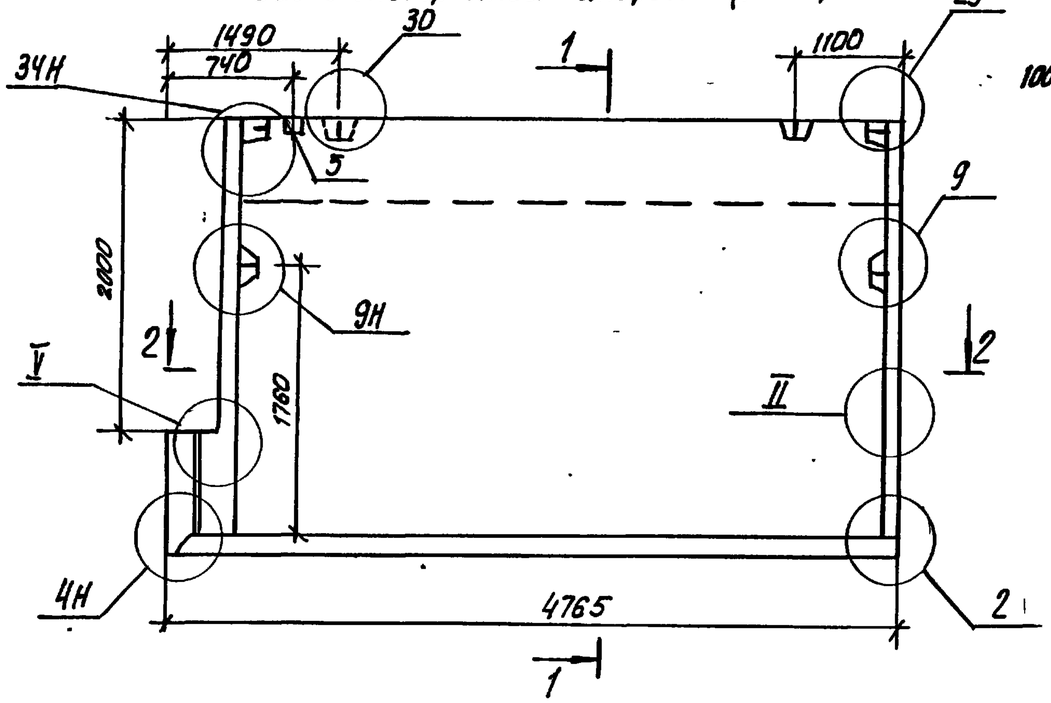

2-2

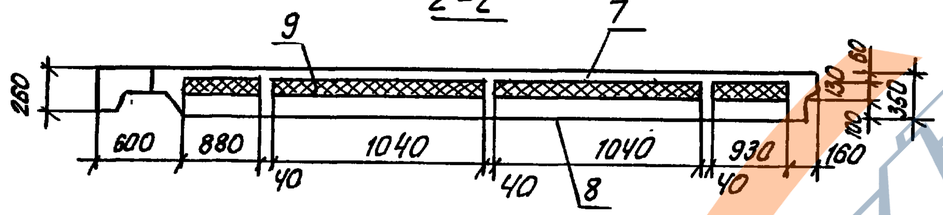

Фасад (Рис.1)

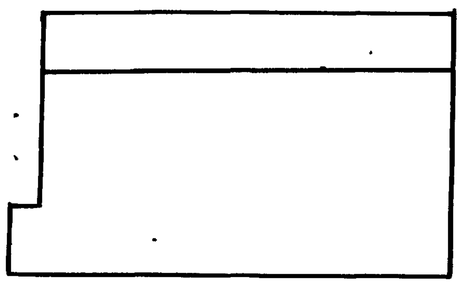

Рис. 2 Зеркальное отражение. Остальное см. рис.1

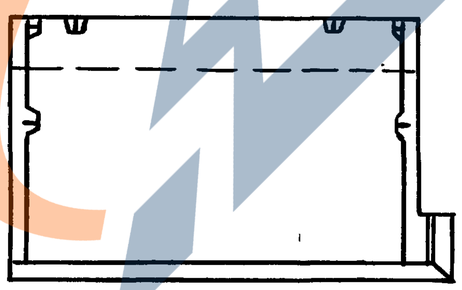

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
1.100.1-7.2-5 31.00.00	ЗНС 48.27.35-150л-2	1	4850
-01	ЗНС 48.27.35-150л-2	2	4850

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	01	Примечание
					Документация			
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДЧ	Узлы опалубки	X	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования	X	X	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	X	X	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание	X	X	
					Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-5	31.01.00	Кп 48.27.35-2	1		
А3		1		-01	Кп 48.27.35-3		1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.17-02	Сетка С15	1	1	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.18-04	Сетка С23	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.21-05	Сетка ПС6	1	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.28	Изделие закладное М2	1	1	
					Материалы			
		6			Керамзитобетон В12.5 Д1500	2.44	2.44	м³
		7			Факт. слой наружн. γ=2000 кг/м³	0.19	0.19	м³
		8			Факт. слой внутр γ=1600 кг/см³	0.16	0.16	м³
		9			Утеплитель	1.02	1.02	м³

Нач. АПН.1	Печерин		12.89
Гл. конструктор	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 31.00.00

Панель наружной стены

ЗНС 48.27.35-150л-2
ЗНС 48.27.35-150л-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Макарова

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЗНС48.27.35-150л-2

Армирование наружного слоя

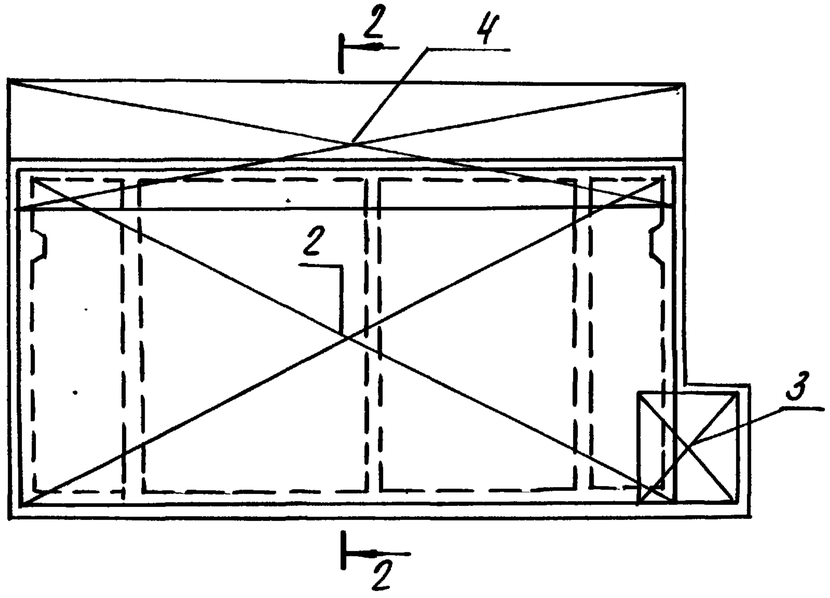

2-2

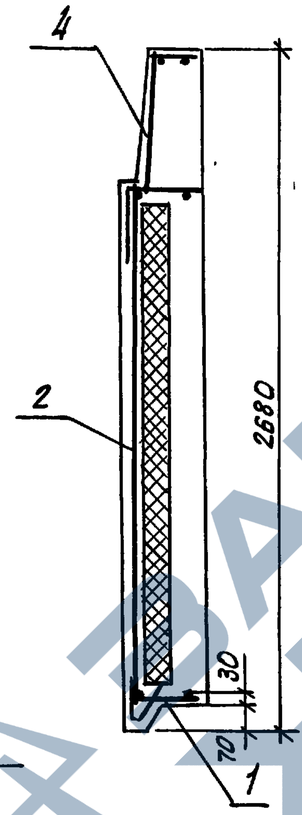

ЗНС48.27.35-150л-3

Армирование наружного слоя

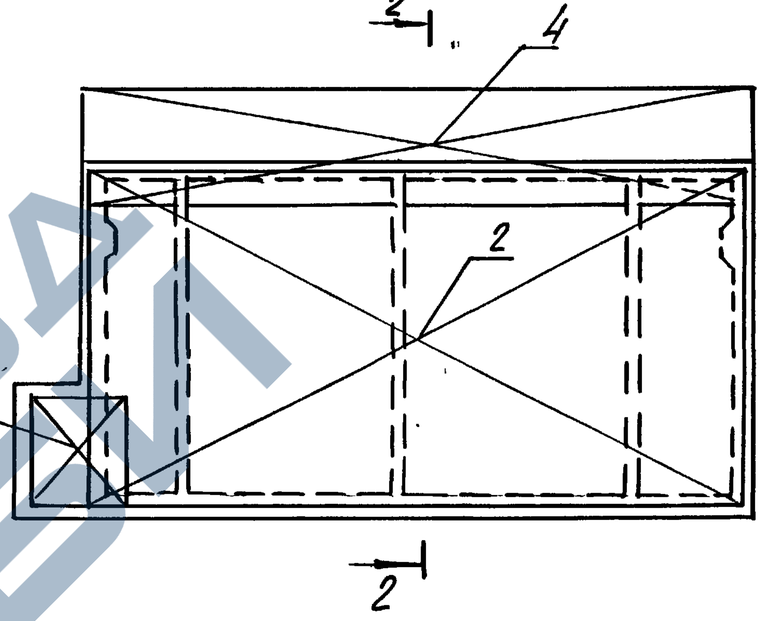

Схема установки пространственного каркаса

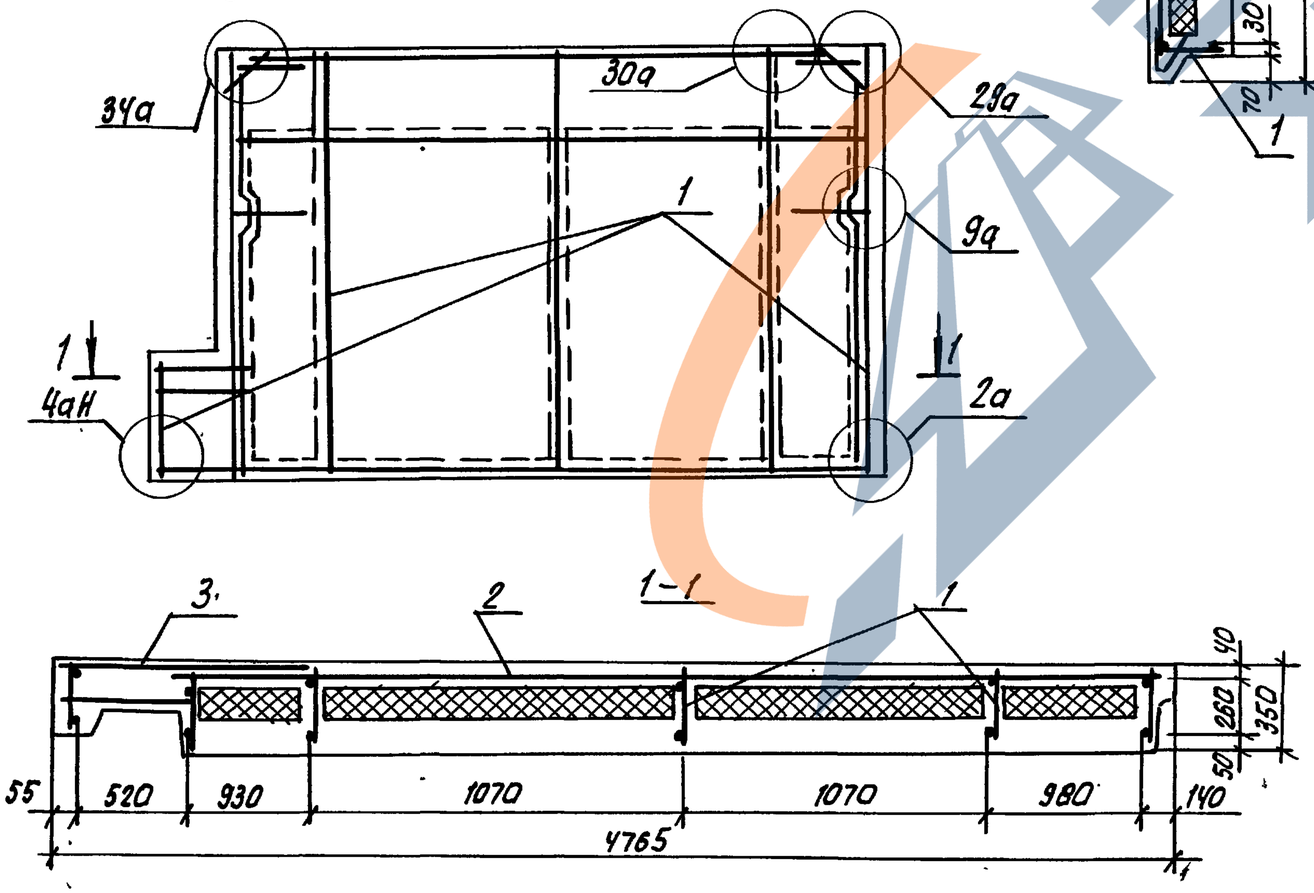

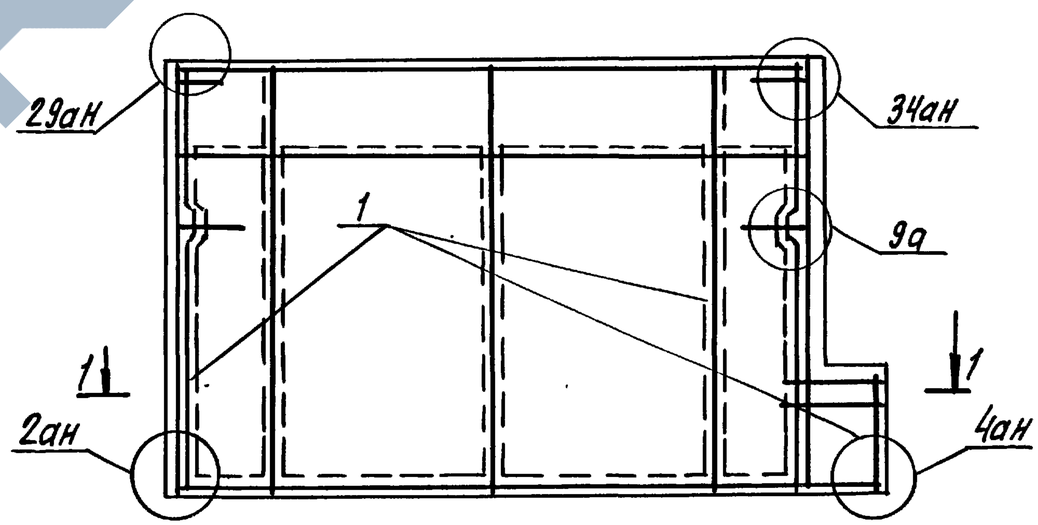

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5	31.00.00	Лист 2

Копировал: Тесарь

Формат А3

Рис. 1

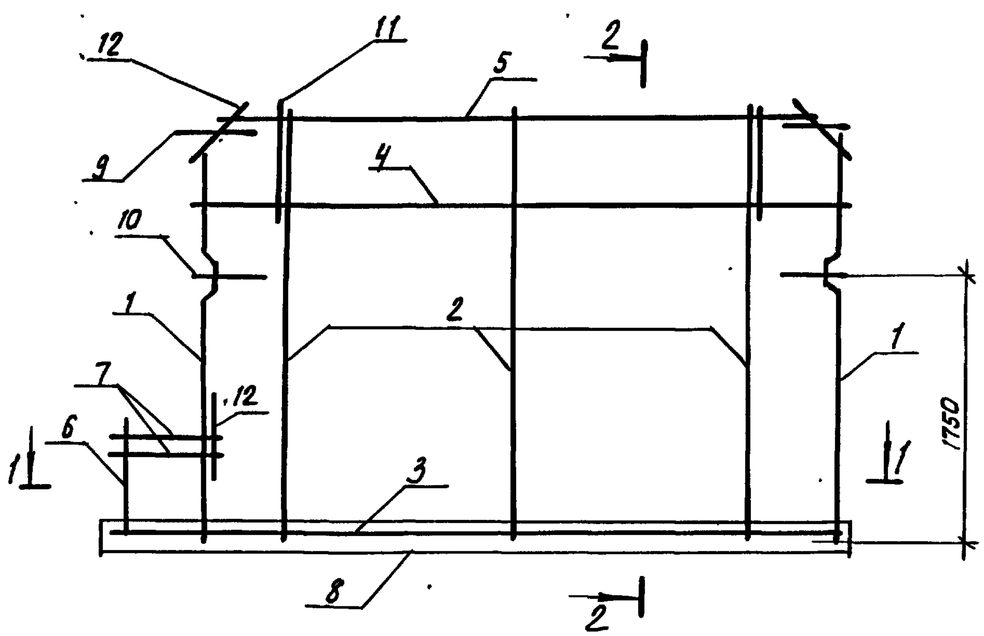

Рис. 2 Зеркальное отражение
Остальное см. Рис. 1

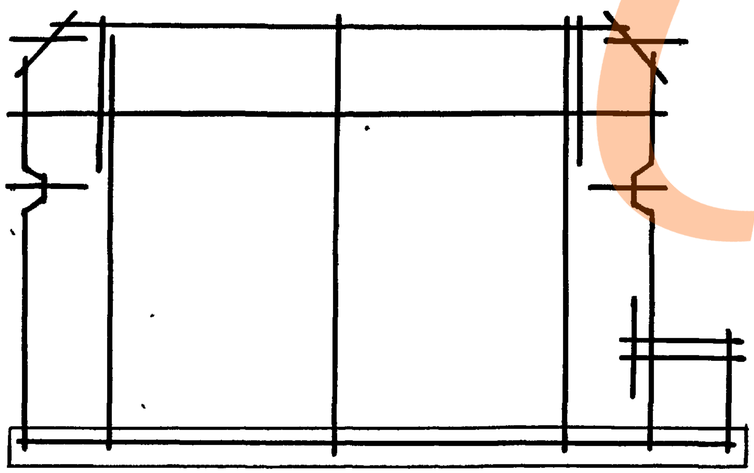

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исп.		Примечание
						01	
				Сборочные единицы			
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.03-01	Каркас КР33	2	2	
А3		2	1.100.1-7.2-6 00.00.10	Каркас КР34	3	3	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.12	Каркас КР40	1	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.11-01	Каркас КР37	1	1	
А3		5	-02	Каркас КР50	1	1	
А3		6	1.100.1-7.2-6 00.00.17-03	Каркас КР51	1	1	
А3		7	1.100.1-7.2-6 00.00.09-03	Каркас КР49	1	1	
А3		8		Каркас ПК7	1	1	
				Детали			
А4		9	1.100.1-7.2-6 00.00.25	Анкер А3	2	2	
А4		10	1.100.1-7.2-6 00.00.24	Анкер А2	2	2	
А4		11	1.100.1-7.2-6 00.00.36	Петля П7	2	2	
Б4		12		⌀6А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=270	5	5	0.06 кг

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
1.100.1-7.2-5 31.01.00	КП48.27.35-2	1	28.58
-01	КП48.27.35-3	2	28.58

Нач. АПМ.1	Печерин		12.89
Гл. констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 31.01.00

Каркас пространственный КП48.27.35-2, КП48.27.35-3

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Печерин

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Фасад

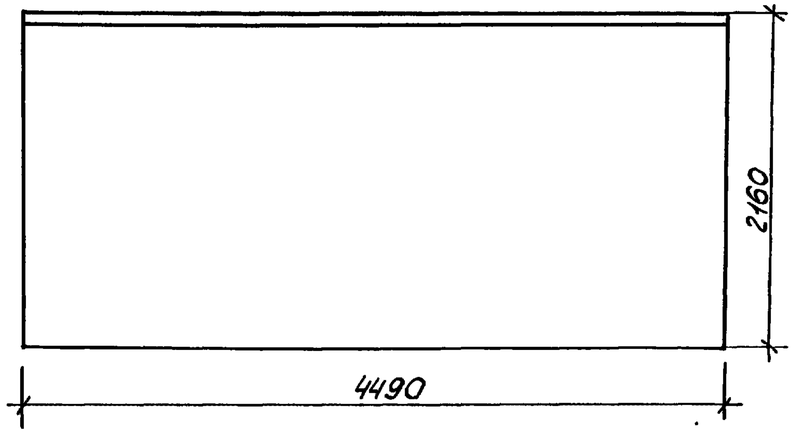

Вид с внутренней стороны

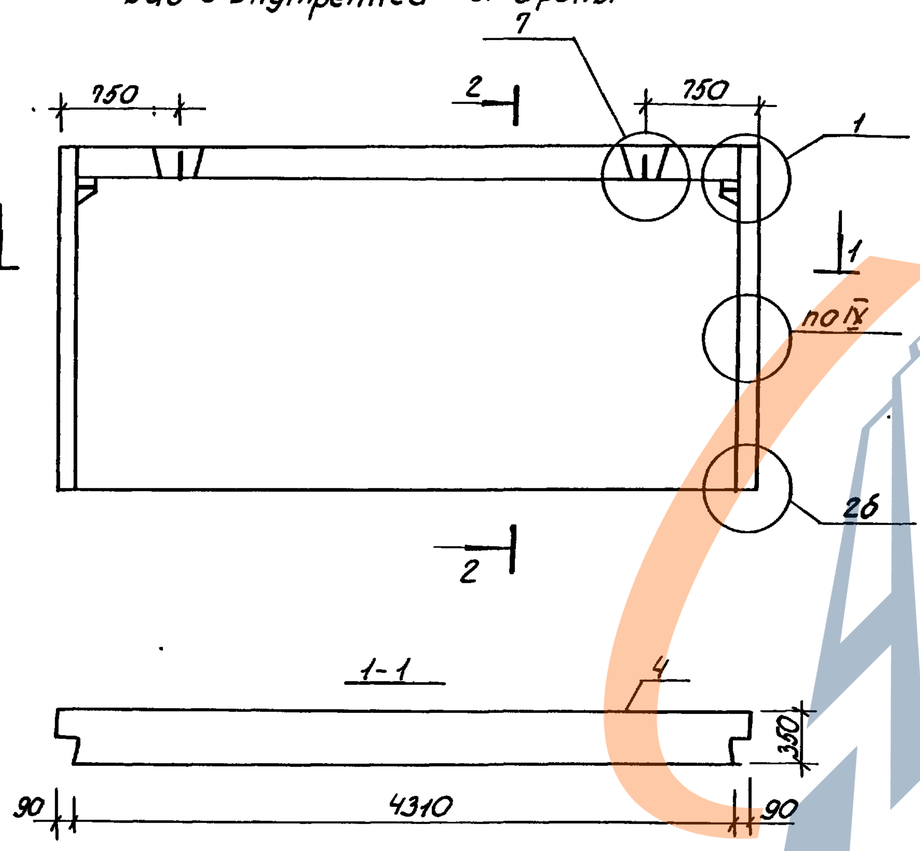

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д4	Узлы опалубки	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования	×	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 ВС	Ведомость расхода стали	×	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	32.01.00	КП 45.22.35	1	
А3		2	1.100.1-7.2-6	00.00.21-02	Сетка ПС3	1	
					Материалы		
		3			Керамзитобетон В12,5 D1500	3.00	м³
		4			Факт. слой нор. γ = 20,00 кг/см³	0.19	м³

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радошкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 32.00.00

Панель наружной стены

1НС 45.22.35-150л

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5500 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Порфирьева Формат: А3

Схема установки пространственного каркаса

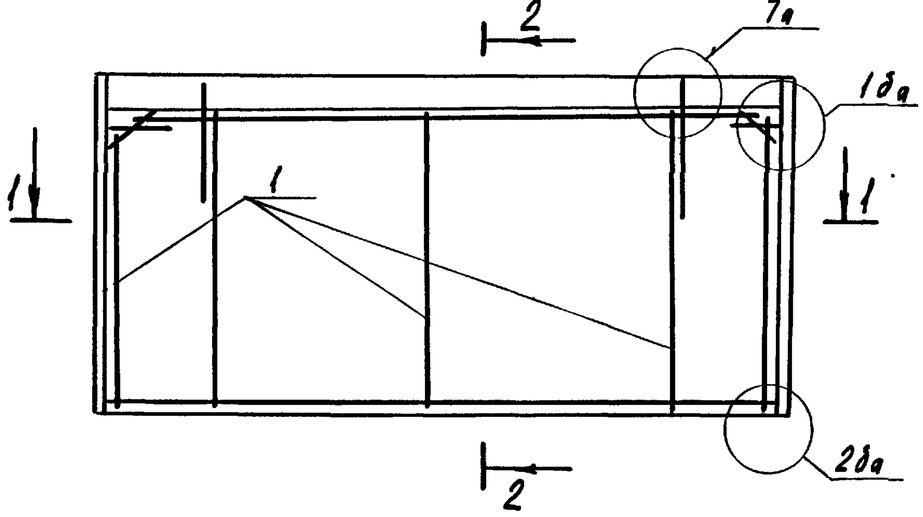

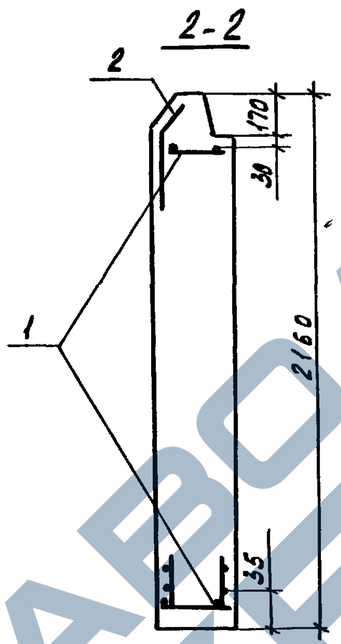

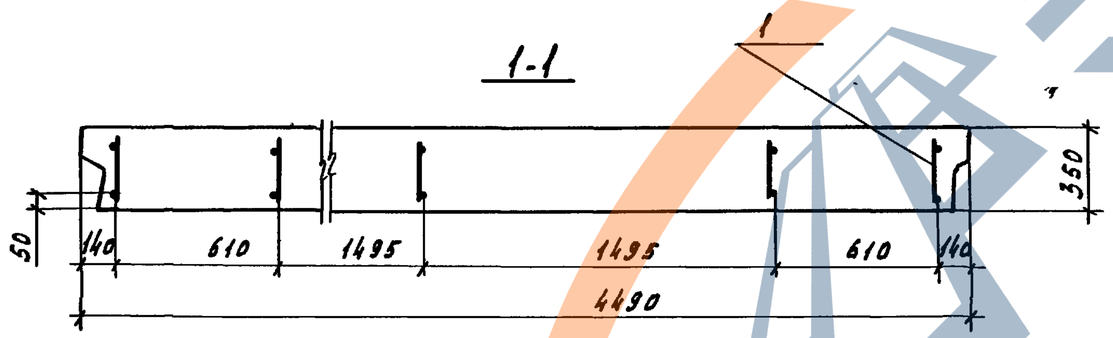

ЗАВОД ЖБИ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.100.1-7.2-5	32.00.00	Лист 2

Копировал Кириенко

Формат А3

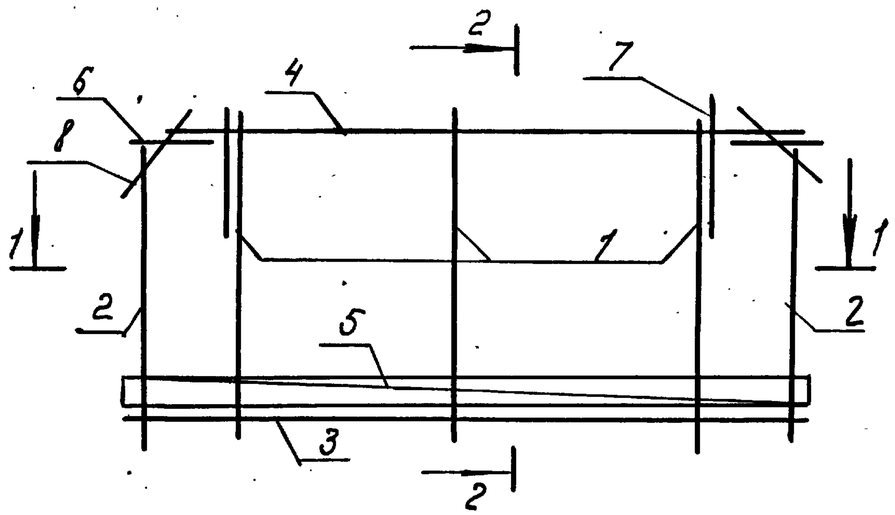

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.11-03	Каркас КР52	3	
А3		2	-04	Каркас КР53	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6 00.00.01-05	Каркас КР5	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6 00.00.05-02	Каркас КР14	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6 00.00.09-02	Каркас КР49	2	
				Детали		
А4		6	1.100.1-7.2-6 00.00.23	Анкер А1	2	
А4		7	1.100.1-7.2-6 00.00.35	Петля П5	2	
Б.Ч.		8		ф6А-III ГОСТ5781-82* l=270	4	0.06кг

Масса каркаса 28.85 кг

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач. АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.2-5	32.01.00
Гл. конс.	Радаскевич			Каркас пространственный КП45.22.35	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук. гр.	Стобродова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Провер.	Стобродова				
Разраб.	Булгакова				

Копир. Маур

Формат А3

Фасад

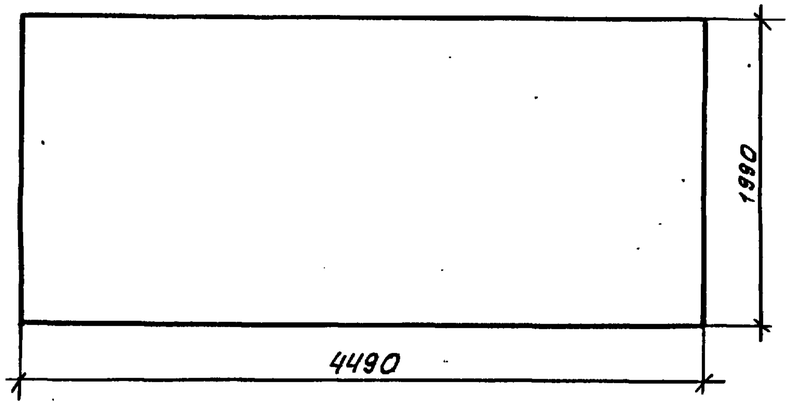

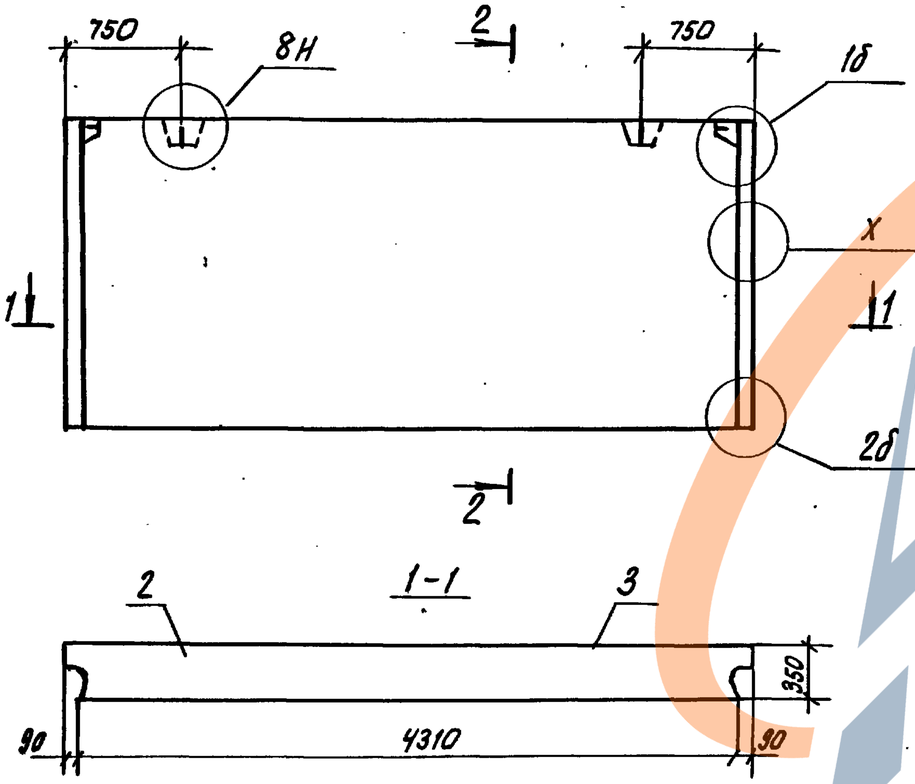

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ТО	Техническое описание	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 ДУ	Узлы опалубки	×	
А3			1.100.1-7.2-4	00.00.00 Д5	Узлы армирования	×	
А3			1.100.1-7.2-5	00.00.00 РС	Ведомость расхода стали	×	
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-5	33.01.00	КП 45.20.35	1	
					Материалы		
		2			Керамзитобетон В12,5 Д1500	2,88	м³
		3			Факт. слой. нар. γ=2000 кг/м³	0,18	м³

				1.100.1-7.2-5	33.00.00
Нач. АПМ.1	Печерин		12.89	Панель наружной стены 1НС45.20.35-150Л	Стадия: Р; Масса: 5270 кг; Масштаб:
Гл. констр.	Радашкевич				Лист 1; Листов 2
Рук. гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Провер.	Стабредова				
Разраб.	Булгакова				

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копировал: Макарова
Формат А3

Схема установки пространственного каркаса

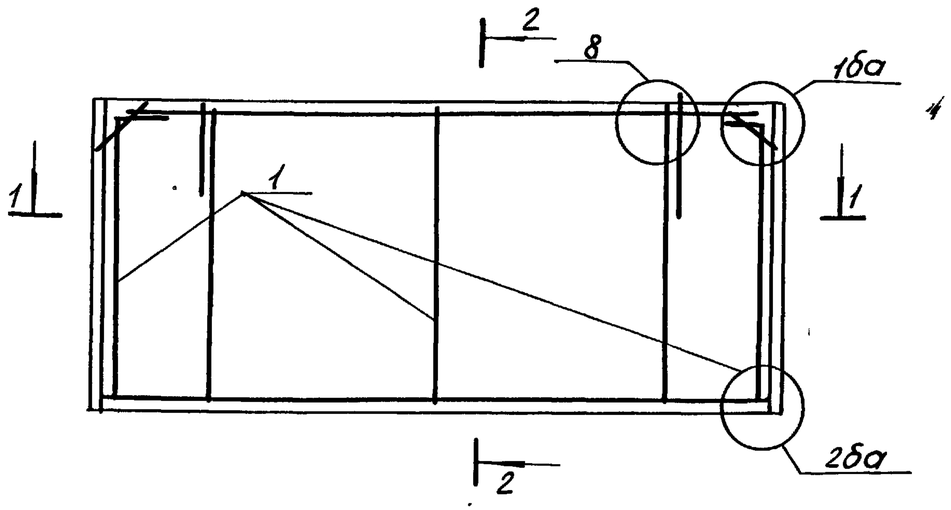

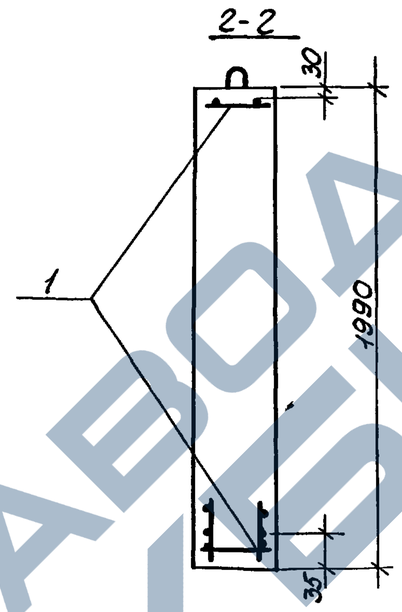

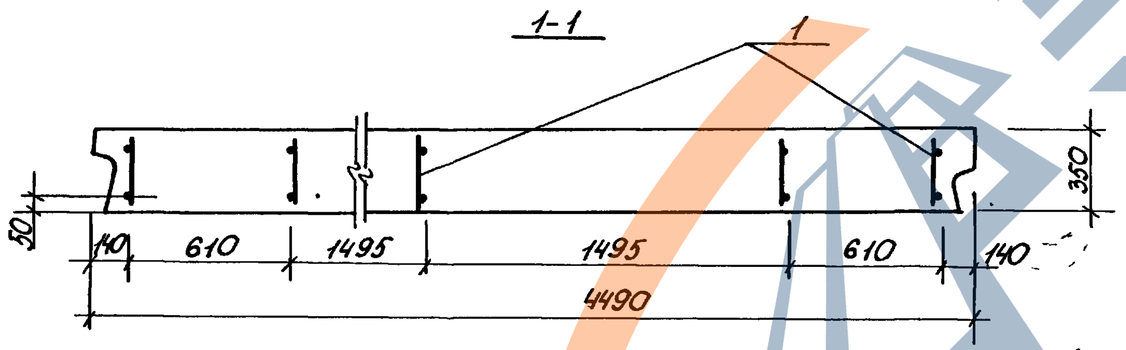

ЗАВОД ЖБИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.2-5	33.00.00	Лист 2

Копировал: Порфирьева

Формат: А4

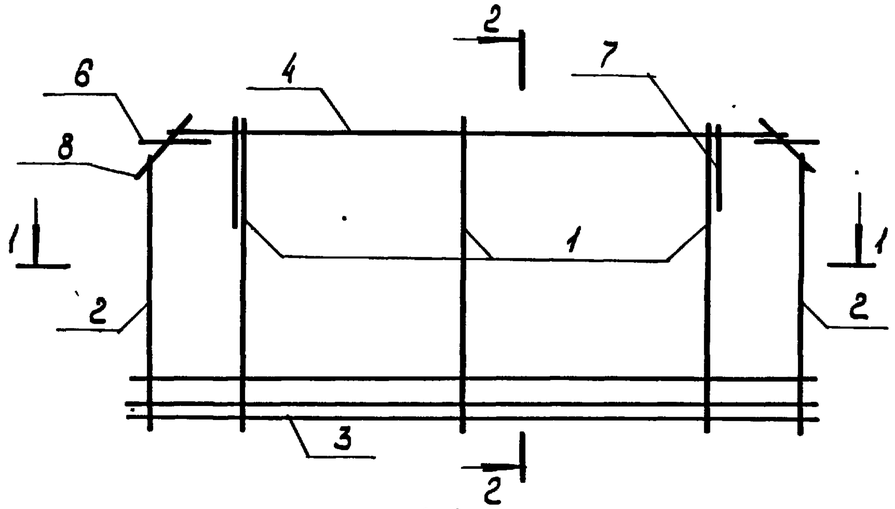

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование.	Кол.	Приме-чание.
					Сборочные единицы		
А3		1	1.100.1-7.2-6	00.00.02-03	Каркас КР 52	3	
А3		2		-04	Каркас КР 53	2	
А3		3	1.100.1-7.2-6	00.00.01-03	Каркас КР5	1	
А3		4	1.100.1-7.2-6	00.00.05-02	Каркас КР14	1	
А3		5	1.100.1-7.2-6	00.00.09-02	Каркас КР49	2	
					Детали		
А4		6	1.100.1-7.2-6	00.00.23	Анкер А1	2	
А4		7	1.100.1-7.2-6	00.00.35	Петля П5	2	
Б.Ч.		8			ф 6А III ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0,06 кг

Масса каркаса 28.85 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

					1.100.1-7.2-5		33.01.00
Нач. АПМ	Печерин			12.89	Каркас пространственный КП45. 20, 35	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Радашкевич					Р		1
Рук. гр.	Стабредова					СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Провери	Стабредова							
Разработ	Булгакова							

Копировал: Шепталина Формат: А3

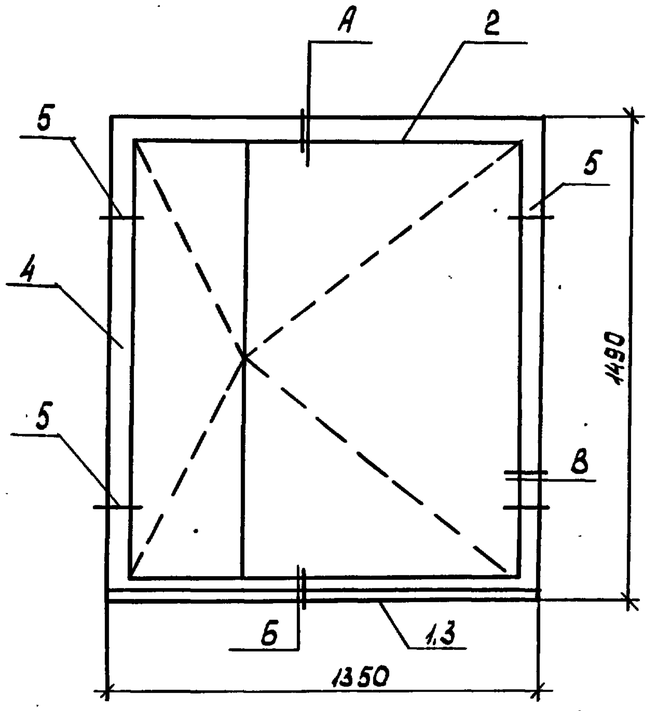

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00ДЗ	Узлы заполнения проема	X	
				Детали		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.37	Слив тип 1	1	
				Стандартные изделия		
Б.Ч.		2	Серия 1.136.5-23	Блок оконный ОРС 15-13,5	1	108 кг
Б.Ч.		2	Серия 1.136.5-18	Блок оконный ОРСП 15-13,5	(1)	
Б.Ч.		3		Доска подоконная ПД 14-15 ГОСТ 17280-79	1	5.0 кг
Б.Ч.		4		Наличник, ГОСТ 6242-75, м	4.3	2.0 кг
Б.Ч.		5		Гвозди 5.0х100 ГОСТ 4028-63, кг	0.02	
				Материалы.		
				Пакля кг	3.0	
				Пергамин ГОСТ 2697-83, м²	0.9	0.27кг
				Мастика УМС50 ГОСТ 14791-79, кг	1.78	
				Итого:		120кг

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.констр.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-1.2-5 34.00.00

Заполнение проема панели

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Шепталина. Формат: А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

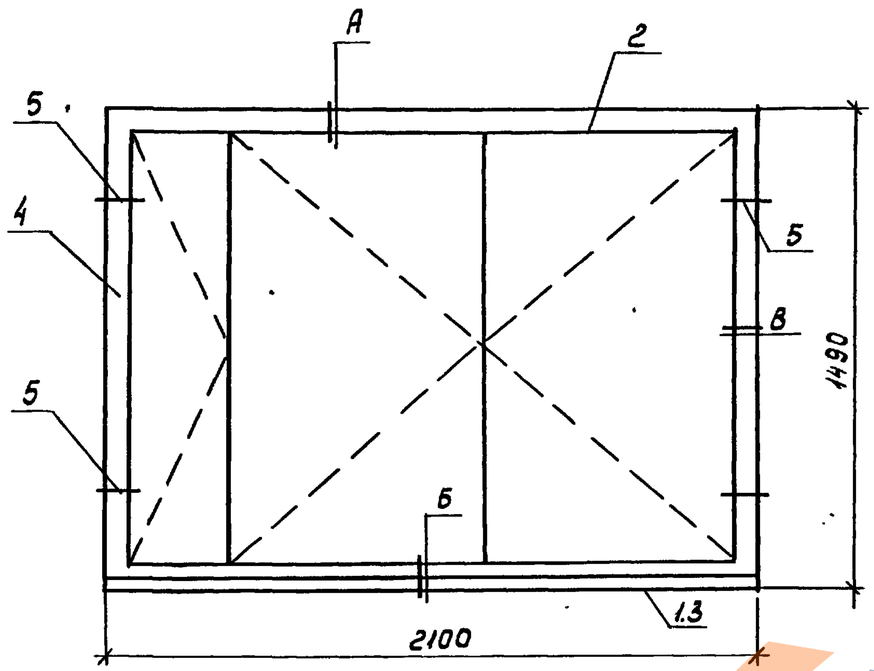

Формат	Зона	Поз.	Обозначение.	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00ДЗ	Узлы заполнения проема	X	
				Детали.		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.37-01	Слив тип 2.	1	
				Стандартные изделия		
БЧ		2	Серия 1.136.5-23	Блок оконный ОРС15-21	1	160кг
БЧ		2	Серия 1.136.5-18	Блок оконный ОРСП15-21	(1)	
БЧ		3		Доска подоконная ПД 22-15	1	9.30кг
				ГОСТ 17280-79		
БЧ		4		Наличник ГОСТ 6242-75, м	5.10	2.40кг
БЧ		5		Гвозди 5.0х100 ГОСТ 4028-63* кг	0.052	
				Материалы		
				Пакля кг	3.80	
				Пергамин ГОСТ 2697-83 м²	1.1	0.33кг
				Мастика УМС 50		
				ГОСТ 14791-79 кг	2.10	
				Итого:		178кг

				1.100.1-7.2-5 35.00.00	
Нач.АПМ	Печерин		12.89	Заполнение проема панели	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл.конст	Радашкевич				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Рук.гр.	Стабредова				
Провер.	Стабредова				
Разраб.	Булгакова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: Шепталина

Формат: А3.

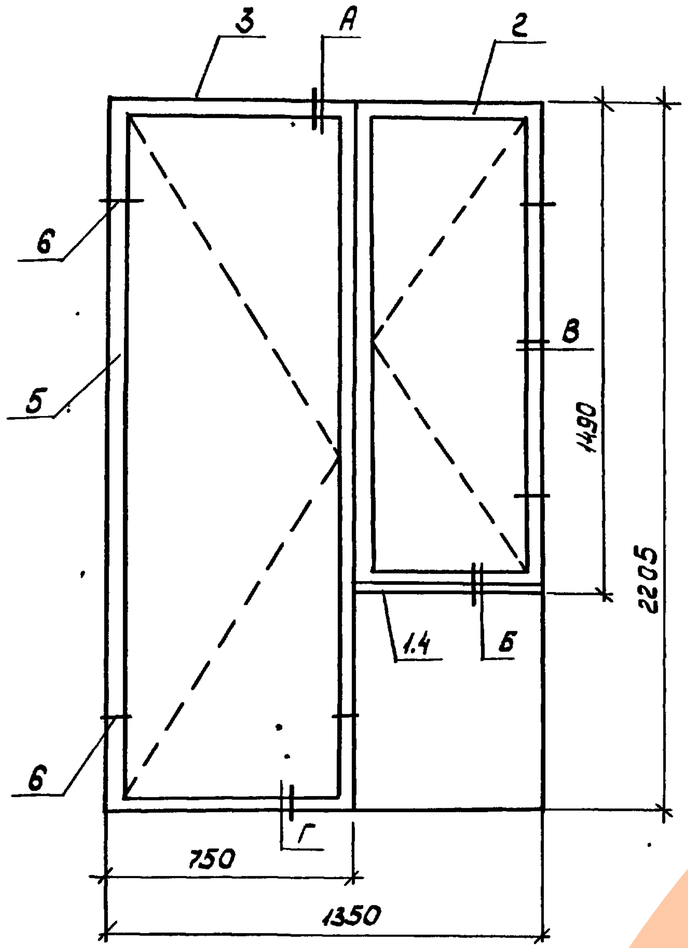

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00 ДЗ	Узлы заполнения проема	X	
				Детали.		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.37-02	Слив тип 3	1	
				Стандартные изделия		
Б.Ч.		2	Серия 1.136.5-23	Блок оконный ОРС15-6	1	55 кг
Б.Ч		2	Серия 1.136.5-18	Блок оконный ОРСП 15-6	(1)	
Б.Ч.		3	Серия 1.136.5-23	Блок дверной БРС 22-7.5	1	80кг
Б.Ч.		3	Серия 1.136.5-18	Блок дверной БРСП 22-7.5	(1)	
Б.Ч		4		Доска подоконная ПД 7-15	1	2.5 кг
				ГОСТ 17280-79		
Б.Ч.		5		Наличник ГОСТ 6242-75, м	8.70	4.10 кг
Б.Ч.		6		Гвозди ГОСТ 4028-63*, кг	0.093	
				Материалы		
				Пакля кг	4.50	
				Пергамин ГОСТ 2697-83 м²	1.10	0.33кг
				Мастика УМС-50		
				ГОСТ 14791-79, кг	2.40	
				Итого:		150кг

Нач.ЛПМ1	Печерин		12.89
Гл.конст	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 36.00.00

Заполнение проема панели

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Шепталина Формат: А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

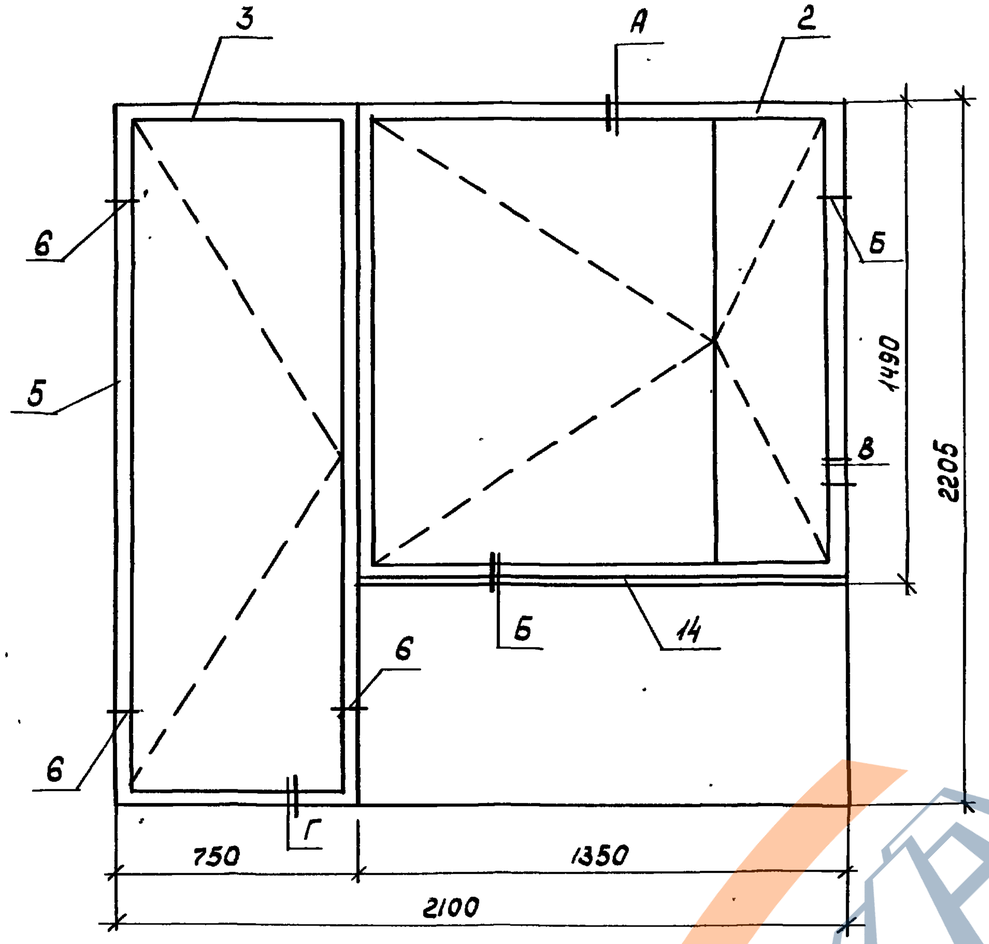

Формат	Зона	Поз.	Обозначение.	Наименование.	Кол.	Примечание
				Документация.		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00ДЗ	Узлы заполнения проема	X	
				Детали.		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.37	Слив тип 1.	1	
				Стандартные изделия		
Б.Ч.		2	Серия 1.136.5-23	Блок оконный ОРС15-13,5	1	108кг
Б.Ч.		2	Серия 1.136.5-18	Блок оконный ОРСП15-13,5	(1)	
Б.Ч.		3	Серия 1.136.5-23	Блок дверной БРС22-7.5	1	80кг
Б.Ч.		3	Серия 1.136.5-18	Блок дверной БРСП22-7.5	(1)	
Б.Ч.		4		Доска подоконная ПД14-15 ГОСТ 17280-79	1	5,0кг
Б.Ч.		5		Наличник ГОСТ 6242-75, м	9,5	4,40кг
Б.Ч.		6		Гвозди ГОСТ 4028-63,* кг	0,093	
				Материалы		
				Пакля кг	5,3	
				Пергамин ГОСТ 2697-83, м³	1,3	0,40кг
				Мастика УМС 50 ГОСТ 14791-79, кг	2,70	
				Итого		207кг

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.констр.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 37.00.00

Заполнение проема панели

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Шепталина. Формат: А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

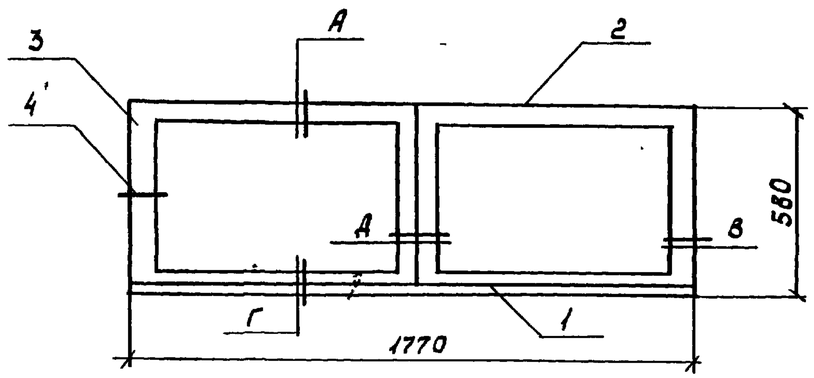

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00	Узлы заполнения проема.	X	
				Детали.		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.37-03	Слив тип 4	1	
				Стандартные изделия		
БЧ		2	Серия 1.136.5-23	Блок оконный ОРС 6-9	2	33кг
БЧ		3		Наличник ГОСТ 6242-75, м	293	1.4кг
БЧ		4		Гвозди 5.0х100 ГОСТ 4028-63 кг	0,03	
				Материалы		
				Пакля. кг	3,30	
				Пергамин ГОСТ 2697-83, м²	0,70	0,21кг
				Мастика УМС 50		
				ГОСТ 14 791-79, кг	1.20	
				Итого:		72кг

Нач. АПМ-1	Печерин		12.89
Гл. конст	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 38.00.00

Заполнение проема панели

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Шестакина Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

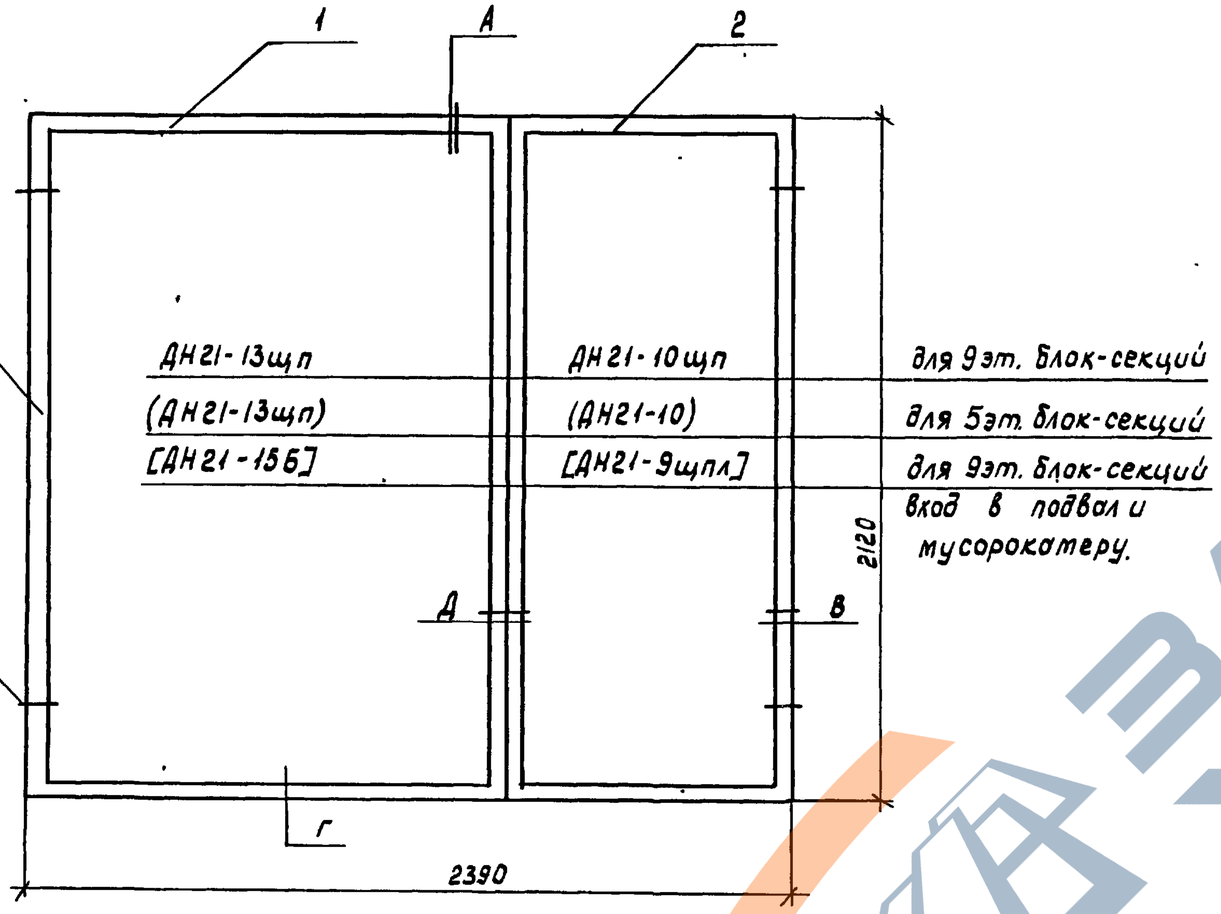

ДН21-13щп	ДН21-10щп — для 9эт. Блок-секций
(ДН21-13щп)	(ДН21-10) — для 5эт. блок-секций
[ДН21-15Б]	[ДН21-9щпл.] — для 9эт. Блок-секций

Вход в подвал и мусорокамеру.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация.		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00ДЗ	Узлы заполнения проема.		
				Стандартные изделия		
БЧ		1	Серия 1.136.5-19	Блок дверной ДН21-13щп	1(1)	70
БЧ		2	Серия 1.136.5-19	Блок дверной ДН21-10щп	1	67
БЧ		2	Серия 1.136.5-19	Блок дверной ДН21-10	(1)	65
БЧ		1	Серия 1.136.5-19	Блок дверной ДН21-15Б	[1]	90кг
БЧ		2	Серия. 1.136.5-19	Блок дверной ДН21-9щпл.	[1]	32кг
БЧ		3		Наличник ГОСТ 6242.м	10.9	5.07кг
БЧ		4		Гвозди 5.0×100 ГОСТ 4028-63,кг	0.06	
				Материалы.		
				Пакля кг	5,90	
				Пергамин ГОСТ 2697-83, $м^2$	1,35	0.40кг
				Мастика УМС50 ГОСТ 14791-79, кг	2,70	
				Итого:		150кг

			1.100.1-7.2-5	39.00.00
Нач.АПМ	Печерин	12.89	Заполнение проема панели	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл.конст.	Рабашкевич			СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Рук.гр.	Стабредова			
Провер.	Стабредова			
Разраб.	Булгакова			

Копировал: Шепталина. Формат А3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

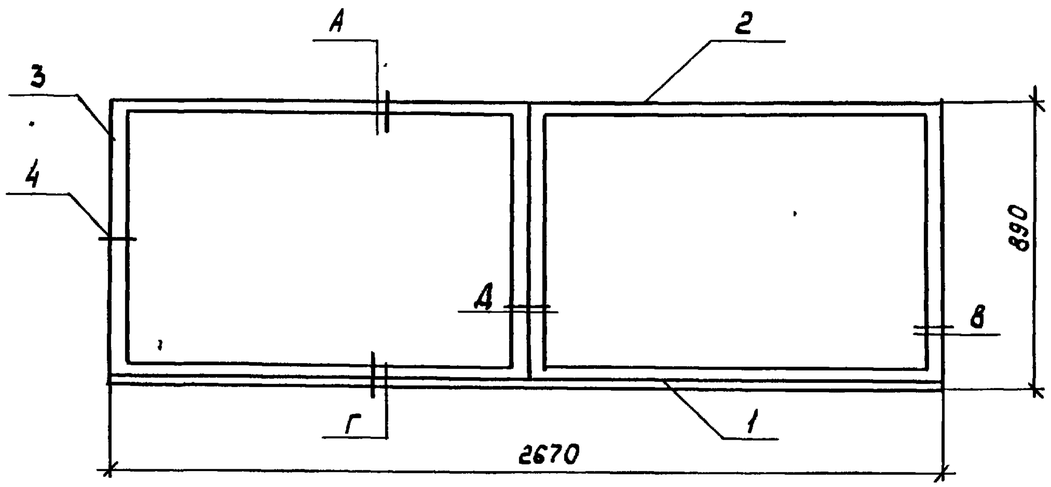

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.100.1-7.2-4 00.00.00ДЗ	Узлы заполнения проема	X	
				Детали		
А3		1	1.100.1-7.2-6 00.00.37-04	Слив тип 5	1	
				Стандартные изделия		
		2	Серия 1.136.5-23	Блок оконный ОРС 9-13.5	2	60 кг
		2	Серия 1.136.5-18	Блок оконный ОРСП 9-13,5	(2)	
		3		Наличник ГОСТ 6242-75, т	534	1,90 кг
				Гвозди 5.0×100 ГОСТ4028-63*	0,03	
				Материалы		
				Пакля, кг	3,9	
				Пергамин ГОСТ2697-83, м²	1,26	0,9 кг
				Мастика УМС 50		
				ГОСТ 14791-79, кг	2,95	
				Итого:		70 кг

				1.100.1-7.2-5 40.00.00			
Нач.АПМ I	Печерин		12.89	Заполнение проема панели	Стадия	Лист	Листов
Гл.конст	Радашкевич				Р		1
Рук.гр.	Стабредова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Провер.	Стабредова						
Разраб.	Булгакова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Шепталина Формат: А3

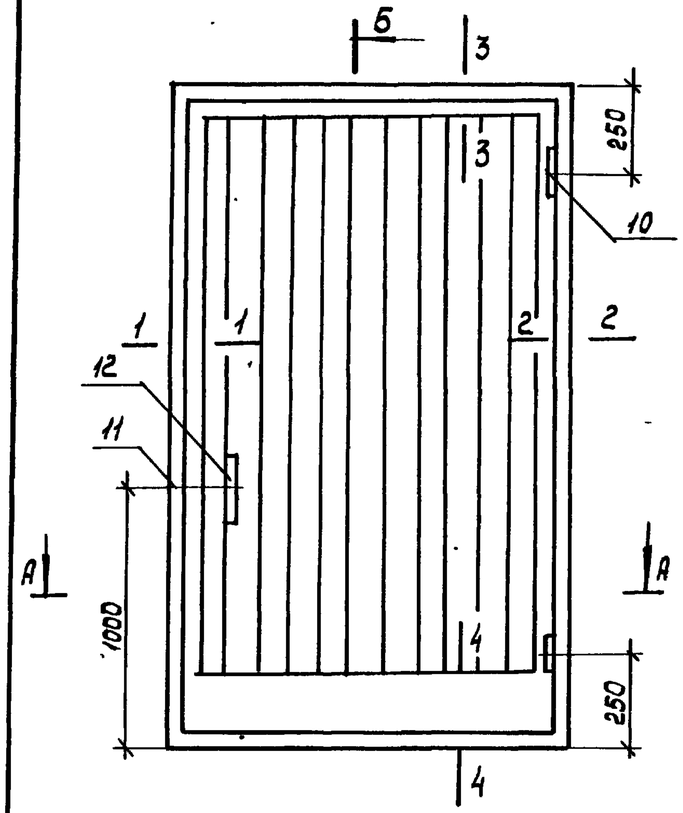

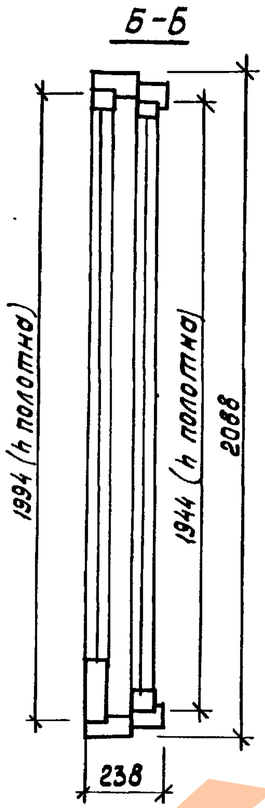

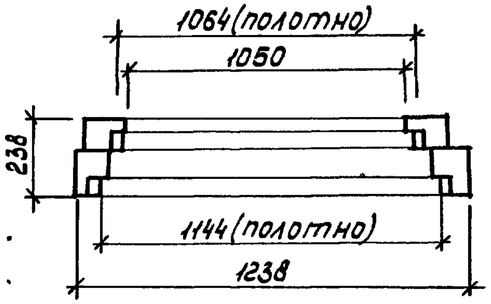

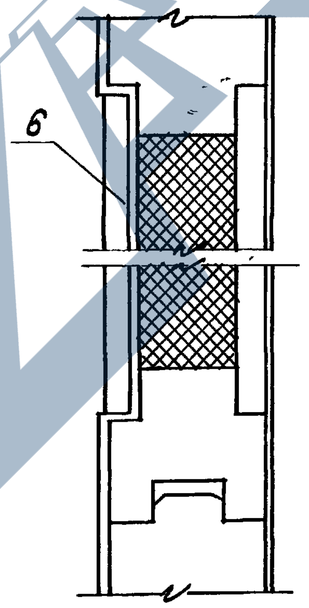

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
		1	ГОСТ 24454-80Е	Брус 146х54 $м^3$	0,052	36.40 кг
		2	ГОСТ 24454-80Е	Брус 92х74 $м^3$	0,045	31.50 кг
		3	ГОСТ 24454-80Е	Брус 134х55 $м^3$	0,016	11.20 кг
		4	ГОСТ 24454-80Е	Брус 52х52 $м^3$	0,022	15.40 кг
		5	ГОСТ 8242-75	Обшивка тип2 $м^3$	0,024	16.80 кг
		6	ГОСТ 4598-86	Плита древесноволокнистая $м^3$	0,032	22.4 кг
		7	ГОСТ 10140-80	Мин. вата γ1=100 кг/$м^3$	0,193	19.30 кг
		8	ГОСТ 2718-74	Гетинакс $м^2$	0,173	1.20 кг
		9	ГОСТ 14918-80*	Кровельная сталь δ=0,5 мм	14,6	56.24 кг
		10	ГОСТ 5088-78	Петли ПН1-150 или ПН2-150	4	
		11	ГОСТ 5089-80	Замок	1	
		12	ГОСТ 5087-80	Ручка РС	4	
		13	ГОСТ 7338-77*	Резина рулонная 2МБ-А-М		
			ГОСТ 4028-63*	Гвозди.		
			ГОСТ 1144-80	Шурупы А5х30 шт	8	

Нач. АПМ1	Печерин		12.89
Гл. конст	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Проверил	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 41.00.00

Блок дверной в мусорокамере ИДН 20-11

Стадия	Масса	Масштаб.
Р	220 кг	
Лист 1	Листов 2	

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Шепталина Формат: А3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

3-3

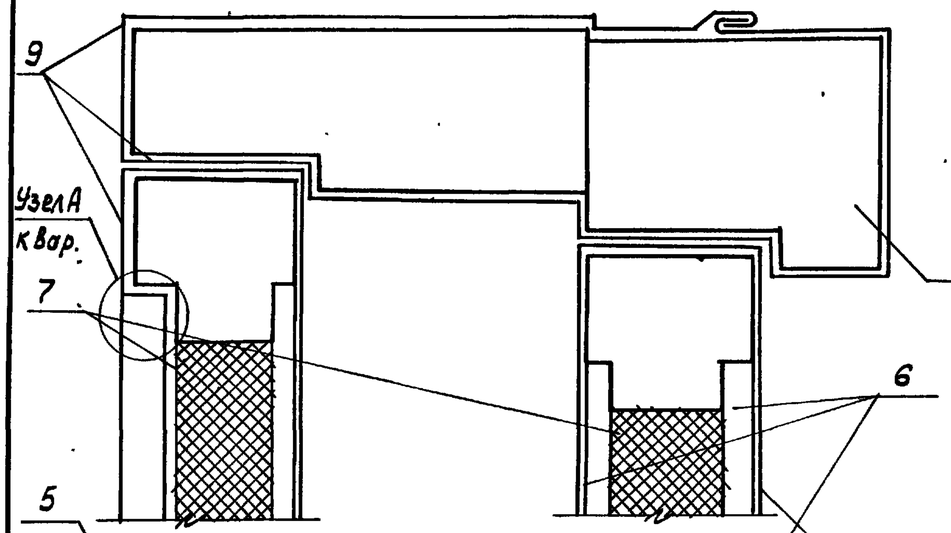

4-4

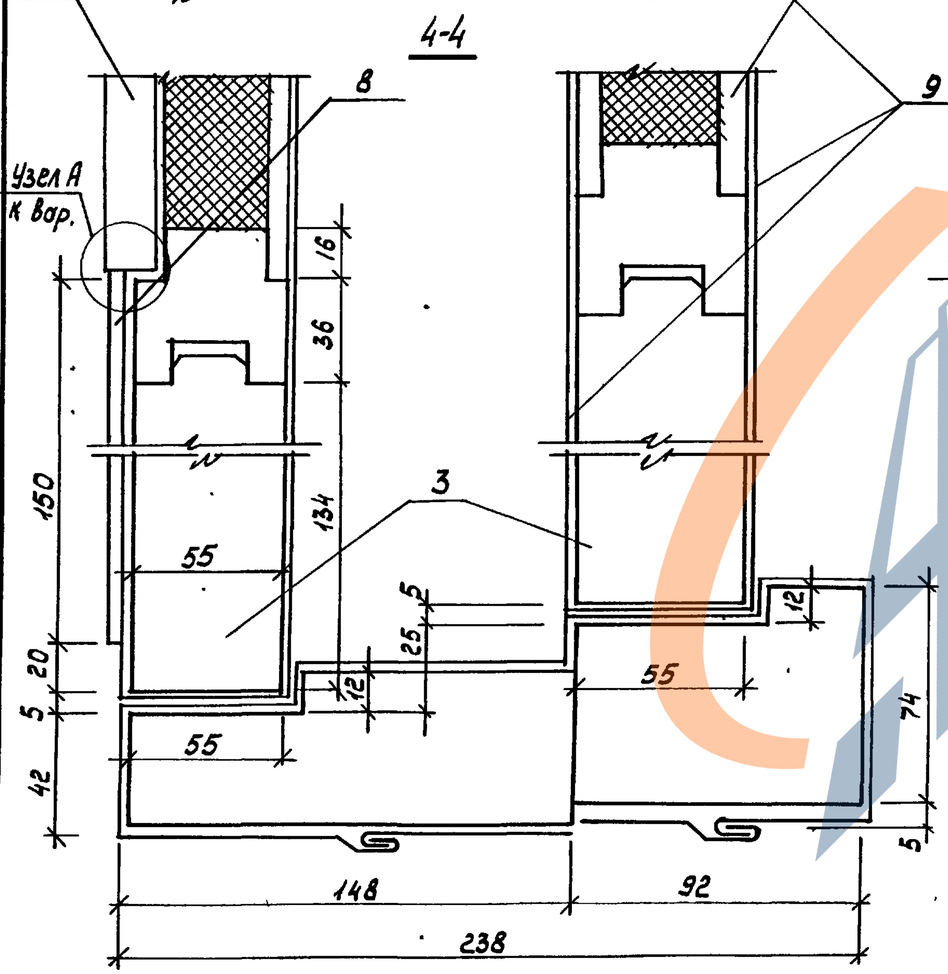

1-1

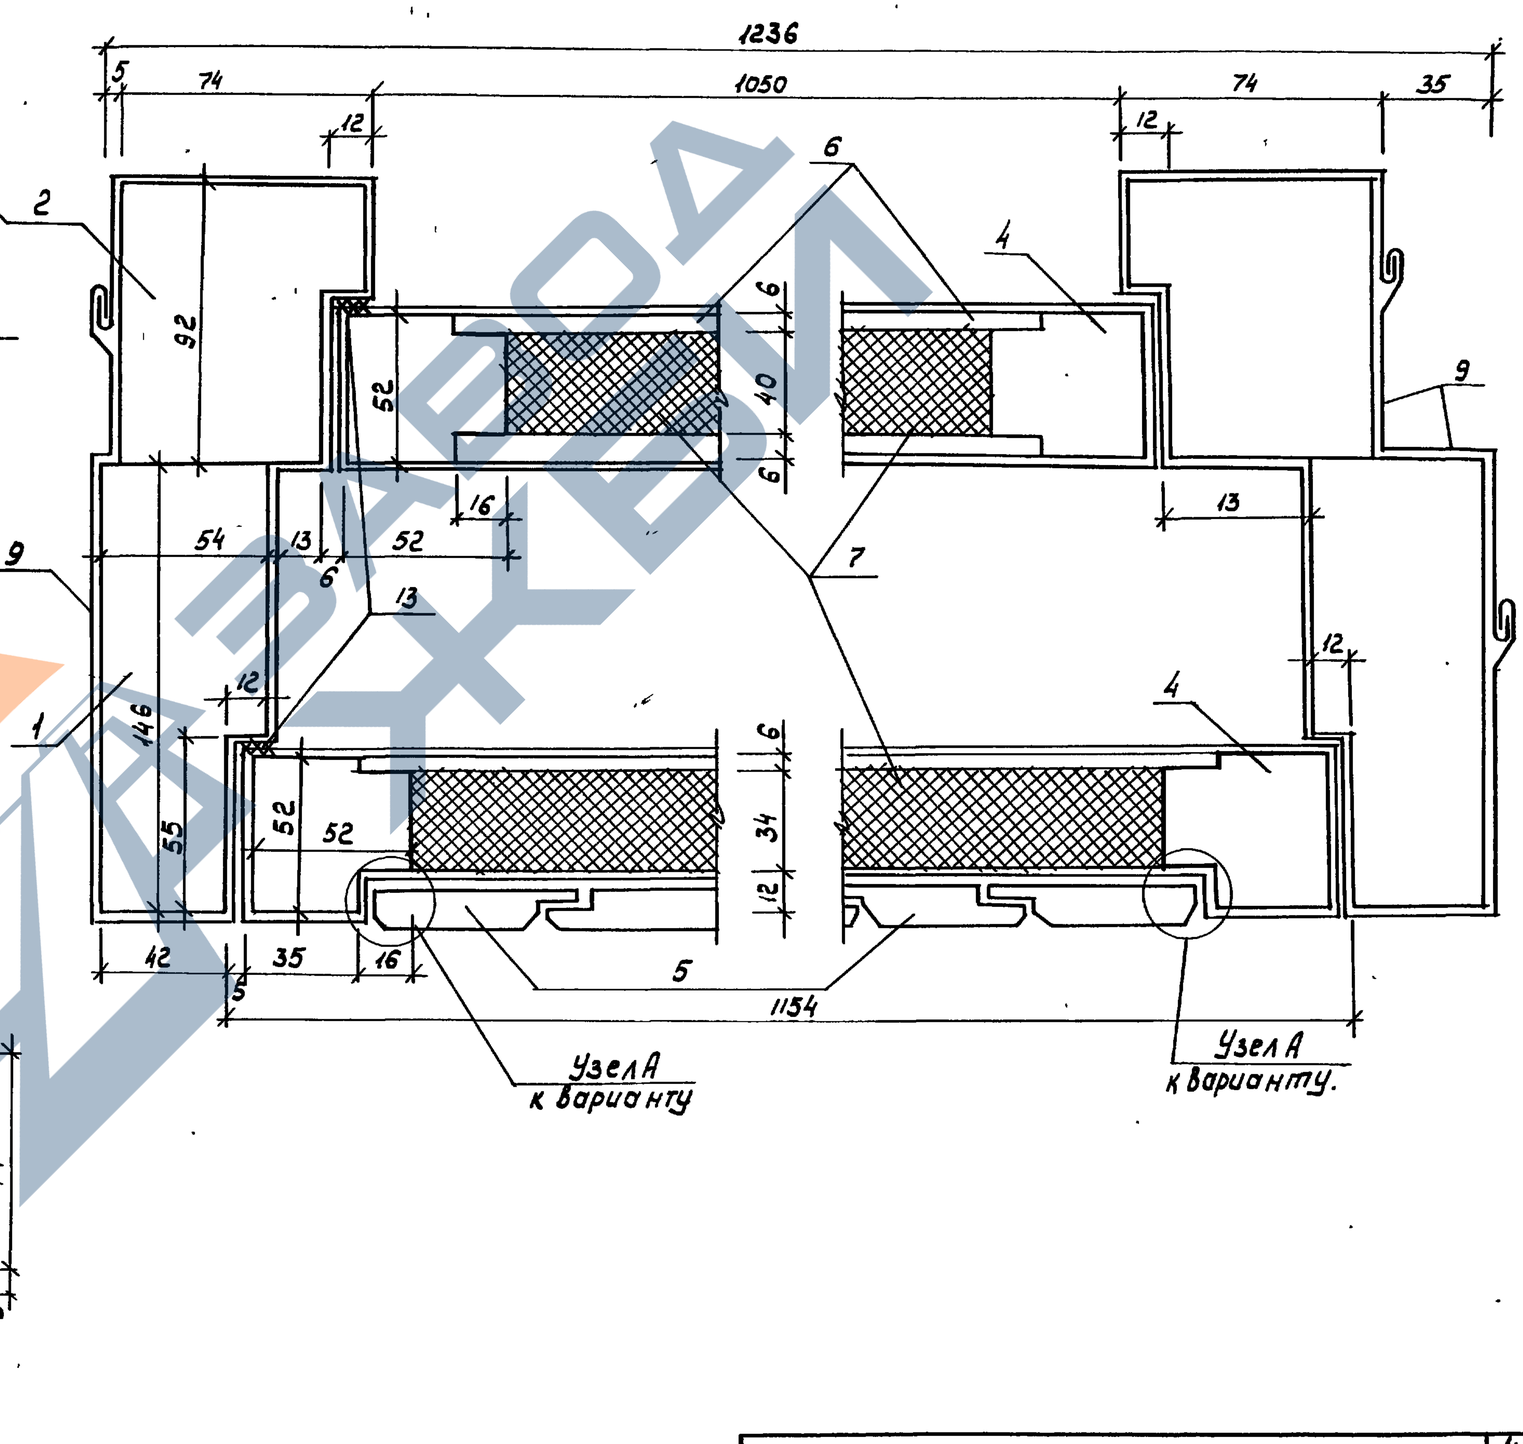

2-2

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	

1.100.1-7.2-5	41.00.00	Лист 2

Копировал: Шепталина Формат: А3

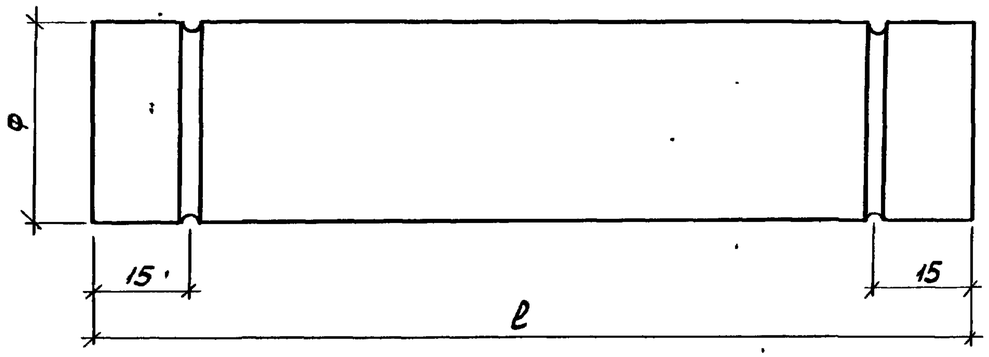

Марка поз.	Обозначение.	Наименование.	Кол.	Примечание.
ТР1	1.100.1-7.2-5 00.00.17	Труба ПВД 25т ℓ=310	1	0.06кг
ТР2	-01	——— " ——— ℓ=1270	1	0.24кг
ТР3	-02	——— " ——— ℓ=1300	1	0.25кг
ТР4	-03	——— " ——— ℓ=640	1	0.12кг
ТР5	-04	——— " ——— ℓ=1840	1	0.35кг
ТР6	-05	Труба ПВД 32т ℓ=1200	1	0.37кг
ТР7	-06	——— " ——— ℓ=80	1	0.02кг
ТР8	-07	Труба ПВД 25т ℓ=1620	1	0.31кг
Тр9	-08	ℓ=910	1	0.17кг
ТР10	-09	ℓ=980	1	0.19кг
Тр.11	-10	ℓ=2250	1	0.43кг
Тр12	-11	ℓ=950	1	0.18кг
Тр13	-12	ℓ=880	1	0.17кг

Полиэтиленовые трубы приняты по ГОСТ 18599-83*

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Стабредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.2-5 42.00.00

Труба полиэтиленовая ТР1 ÷ ТР13

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Шепталина

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего	Изделия закладные									Общий расход
	Арматура класса																		Прокат марки					Арматура класса					
	ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82*														ГОСТ 19903-74*					ГОСТ 5781-82*					
	Вр-I				AI			AcII						AIII					Вст 3 пс 6					Вр-I	AI	AII			
	ф3	ф4	ф5	Итого	ф10	ф12	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	Итого	ф 8	ф10	ф6	ф12	Итого	δ=4		δ=6	Итого		ф4	ф10	ф10			
3НС30.29.35-150л	3.53	3.85	1.12	8.50	1.32	2.22	3.54		2.36				2.36	2.09		9.66		11.75	26.15										26.15
3НС30.27.35-150л	3.25	3.85	1.12	8.22	1.32	2.22	3.54		2.36				2.36	2.09		9.66		11.75	25.87										25.87
3НС30.26.35-150л	2.93	3.19	0.24	6.36	1.32	2.22	3.54		2.36				2.36	4.57		8.78		13.35	25.61			0.76	0.76		0.08		0.56	1.40	27.01
3НС27.29.35-150л	3.20	3.67	1.04	7.91	1.32	2.22	3.54		2.36				2.36	1.88		9.21		11.09	24.90			1.36	1.36		0.08		2.00	3.44	28.34
3НС45.29.35-150л	5.30	5.13	1.52	11.95	1.32	2.22	3.54			3.74			3.74	3.28		12.32		15.60	34.83			0.30	0.30				0.56	0.86	35.69
3НС45.27.35-150л	4.15	5.13	1.52	10.80	1.32	2.22	3.54			3.74			3.74	3.28		12.32		15.60	33.68										33.68
3НС45.26.35-150л	4.57	4.33	0.24	9.14	1.32	2.22	3.54			3.74			3.74	4.78		11.84		16.62	33.04			0.76	0.76		0.08		0.56	1.40	34.44
3НС38.27.35-150л	4.43	4.29	1.32	10.04	1.32	2.22	3.54		2.36				2.36	2.60		10.81		13.41	29.35										29.35
3НС38.26.35-150л	4.11	3.49	0.24	7.84	1.32	2.22	3.54			3.74			3.74	5.38		9.64		15.02	30.14			0.76	0.76		0.08		0.56	1.40	31.54
3НС30.29.35-150л-1	5.56	3.00	0.80	9.36	1.32	2.22	3.54			3.74			3.74			8.32		8.32	24.96										24.96
3НС60.29.35-150л	9.42	5.84	1.60	16.86	1.32	3.23	4.55					14.32	14.32			20.31		20.31	56.04										56.04
3НС30.28.35-150л-В	1.99	2.94	3.26	8.19				1.52					1.52	8.16	3.28	1.20	4.70	17.34	27.05	0.46			0.46			0.60	1.06	28.11
3НС30.12.35-150л-5 для 5-эт. блок-секций	0.81	1.99	0.80	3.60	1.52	2.22	3.74									4.18		4.18	11.52			1.90	1.90		0.20		1.40	3.50	15.02
3НС30.12.35-150л-5 для 9-эт. блок-секций	0.81	1.99	0.80	3.60	1.52	2.22	3.74									4.18		4.18	11.52			2.28	2.28		0.24		1.68		15.72
3НС30.12.35-150л-6 для 5-эт. блок-секций	1.85	2.01	0.80	4.72		2.22	2.22	1.52					1.52			4.66		4.66	13.12			1.90	1.90		0.20		1.40	3.5	16.62
3НС30.12.35-150л-6 для 9-эт. блок-секций	1.85	2.01	0.80	4.72		2.22	2.22	1.52					1.52			4.66		4.66	13.12			2.28	2.28		0.24		1.68	4.20	17.32
1НС47.28.35-150л	6.59	6.12		12.71							5.34		5.34			6.56	22.38	28.94	46.99	0.46			0.46			0.60	1.06	48.05
1НС47.26.35-150л	5.46	6.12		11.58							5.34		5.34			6.56	22.38	28.94	46.86	0.46			0.46			0.60	1.06	46.92
3НС30.23.35-150л-4	4.71	2.85	0.80	8.36	1.32	2.22	3.54			3.74			3.74			7.22		7.22	22.86										22.86

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Ставрдова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7.2-5 00.00.00РС

Ведомость расхода стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А3

Марка элемента	Изделия арматурные																		Изделия закладные									Общий расход
	Арматура класса																	Всего	Прокат марки					Арматура кл.			Всего	
	ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82*														ГОСТ 19903-74*				ГОСТ 8509-86	ГОСТ 5781-82*				
	Вр I				А I			Ас II							А III				Вст3 пс6					Вр I	А I	А II		
	ф3	ф4	ф5	Итого	ф10	ф12	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	Итого	ф8		ф6		Итого	δ=4		δ=6	Итого	L56x5	ф4	ф10	ф10		
3НС29.27.35-150л	4.50	3.36	1.16	9.02	1.32	2.14	3.46			3.66			3.66			9.74		9.74	25.88									25.88
3НС44.27.35-150л	6.60	4.35	1.16	12.11	1.32	2.14	3.46					6.68	6.68			13.61		13.61	35.86									35.86
3НС48.29.35-150л	7.50	4.32	1.32	13.14	1.32	1.11	2.43					7.16	7.16			11.87		11.87	34.60	0.19			0.19			0.38	0.57	35.17
3НС48.29.35-150л-1	7.50	4.32	1.32	13.14	1.32	1.11	2.43					7.16	7.16			11.87		11.87	34.60	0.19			0.19			0.38	0.57	35.17
3НС48.27.35-150л	6.24	4.32	1.32	11.88	1.32	1.11	2.43				5.34		5.34			11.87		11.87	31.52	0.19			0.19			0.38	0.57	32.09
3НС48.27.35-150л-1	6.24	4.32	1.32	11.88	1.32	1.11	2.43				5.34		5.34			11.87		11.87	31.52	0.19			0.19			0.38	0.57	32.09
3НС48.26.35-150л	6.24	3.42		9.66	1.32	1.11	2.43				5.34		5.34			11.87		11.87	29.30	0.19			0.19			0.38	0.57	29.87
3НС48.26.35-150л-1	6.24	3.42		9.66	1.32	1.11	2.43				5.34		5.34			11.87		11.87	29.30	0.19			0.19			0.38	0.57	29.87
3НС33.29.35-150л	5.02	3.23	0.92	9.17	1.32	1.11	2.43			3.74			3.74			9.46		9.46	24.80	0.19			0.19			0.38	0.57	25.37
3НС33.29.35-150л-1	5.02	3.23	0.92	9.17	1.32	1.11	2.43			3.74			3.74			9.46		9.46	24.80	0.19			0.19			0.38	0.57	25.37
3НС15.29.35-150л	2.33	1.95	0.44	4.72	0.66		0.66	1.52					1.52			5.41		5.41	12.31	0.19		0.53	0.72		0.04	0.94	1.70	14.01
3НС15.29.35-150л-1	2.33	1.95	0.44	4.72	0.66		0.66	1.52					1.52			5.41		5.41	12.31	0.19		0.53	0.72		0.04	0.94	1.70	14.01
3НС15.27.35-150л	1.95	1.95	0.44	4.34	0.66		0.66	1.52					1.52			5.41		5.41	11.93	0.19		0.38	0.57		0.04	0.66	1.27	13.20
3НС15.27.35-150л-1	1.95	1.95	0.44	4.34	0.66		0.66	1.52					1.52			5.41		5.41	11.93	0.19		0.38	0.57		0.04	0.66	1.27	13.20
3НС15.26.35-150л	1.95	1.65		3.60	0.66		0.66	1.52					1.52			5.41		5.41	11.19	0.19		0.38	0.57		0.04	0.66	1.27	12.46
3НС15.26.35-150л-1	1.95	1.65		3.60	0.66		0.66	1.52					1.52			5.41		5.41	11.19	0.19		0.38	0.57		0.04	0.66	1.27	12.46
3НС30.26.35-150л-1	3.25	3.31	0.32	6.88	1.32	2.22	3.54		2.36				2.36	2.09		9.66		11.75	24.53			0.76	0.76		0.08	0.56	1.40	25.93
3НС45.14.35-150л	1.61	1.82		3.43		2.22	2.22		2.36				2.36			6.77		6.77	14.78			2.28	2.28			0.96	3.24	18.02
3НС45.29.35-150л-1	5.43	4.31	1.52	11.26	1.36	2.22	3.58			3.74			3.74			12.32		12.32	30.90									30.90
1НС45.26.35-150л	3.72	5.80		9.52							5.34		5.34	6.36		10.22		16.58	31.44	0.46		0.46	0.92	11.90	2.72	0.96	3.68	47.94
3НС48.27.35-150л-6	6.78	7.94	1.32	13.04	1.32	2.14	3.46				5.16		5.16	3.36		10.34		13.70	35.36	0.19			0.19			0.38	0.57	35.93
3НС48.27.35-150л-6л	6.78	4.94	1.32	13.04	1.32	2.14	3.46				5.16		5.16	3.36		10.34		13.70	35.36	0.19			0.19			0.38	0.57	35.93
1НС45.22.35-150л	1.24	4.51		5.75		2.22	2.22					7.16	7.16			14.96		14.96	30.09									30.09
1НС45.20.35-150л		4.51		4.51		2.22	2.22					7.16	7.16			14.96		14.96	28.85									28.85

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.2-5 00.00.00 РС

Лист 2

Копировал Кириенко

Формат А3